


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ

M 1:20

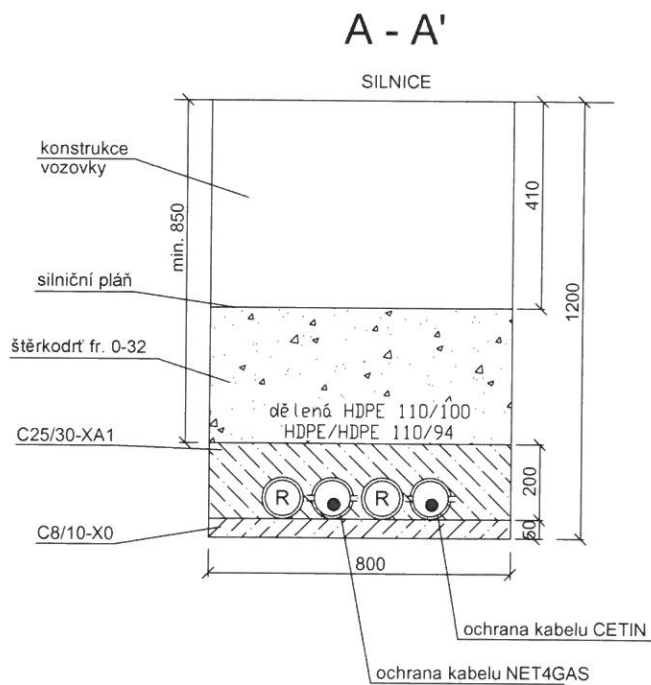

Pozn.

Hloubka uložení kabelové trasy je dána hloubkou úpravy konstrukce vozovky.

Chráničky budou uloženy tak, aby přesahovaly alespoň 1,5 m za okraj pojezděné plochy.