




PŮDORYS:

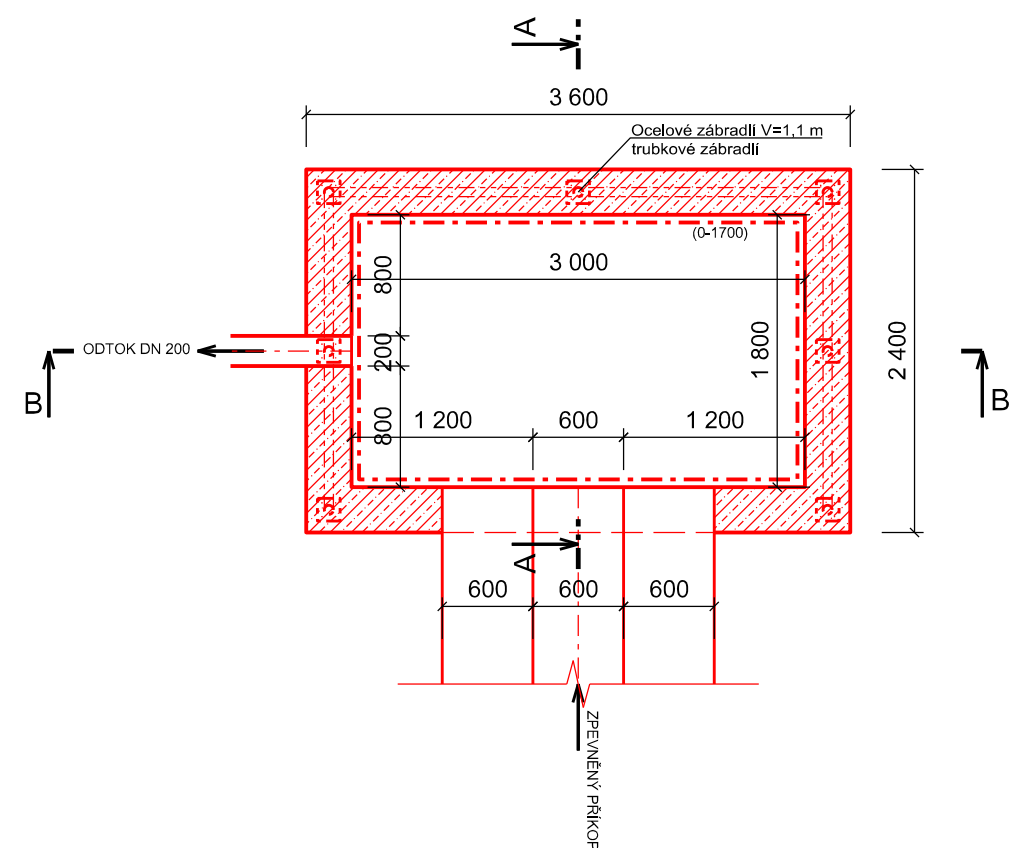

ŘEZ A-A:

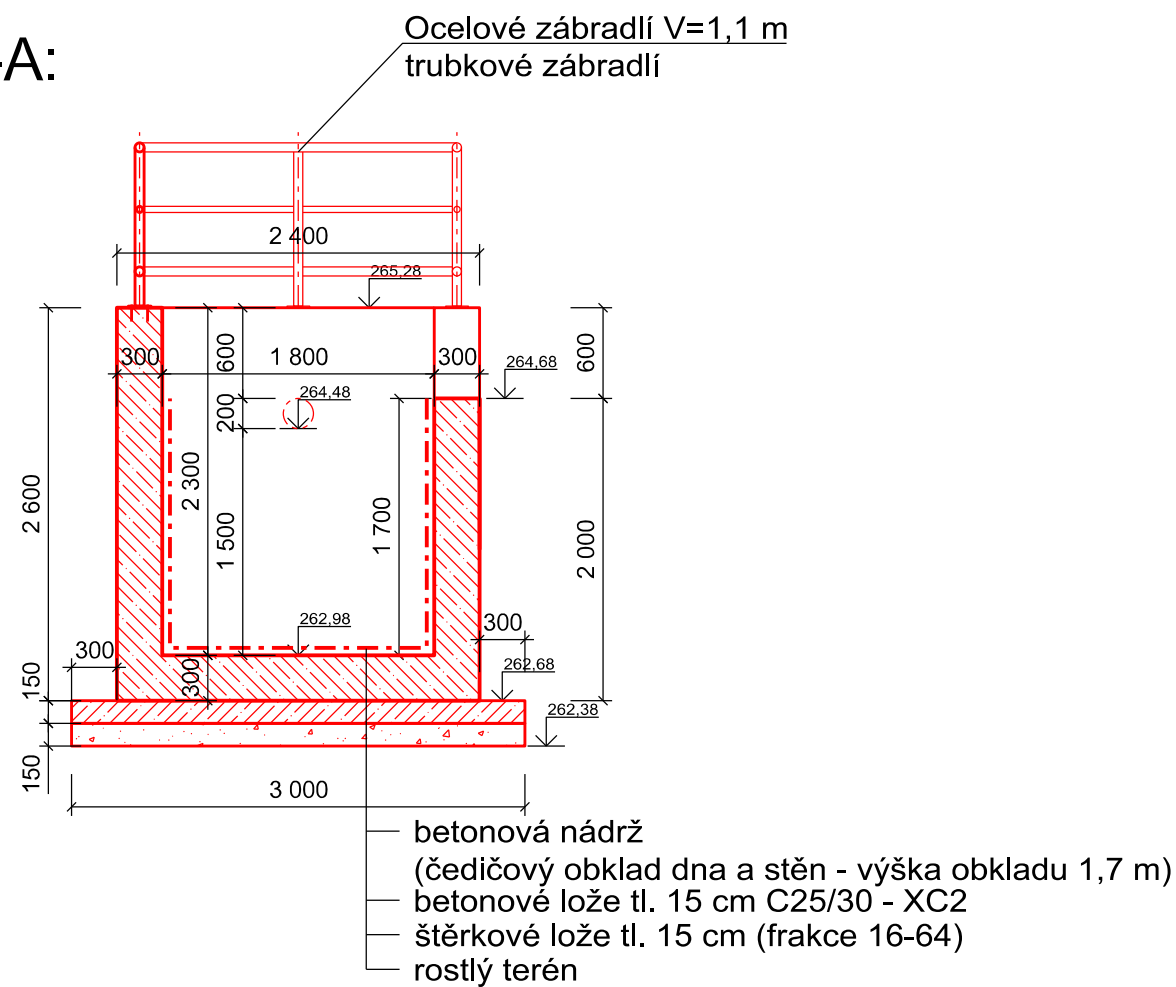

ŘEZ B-B:

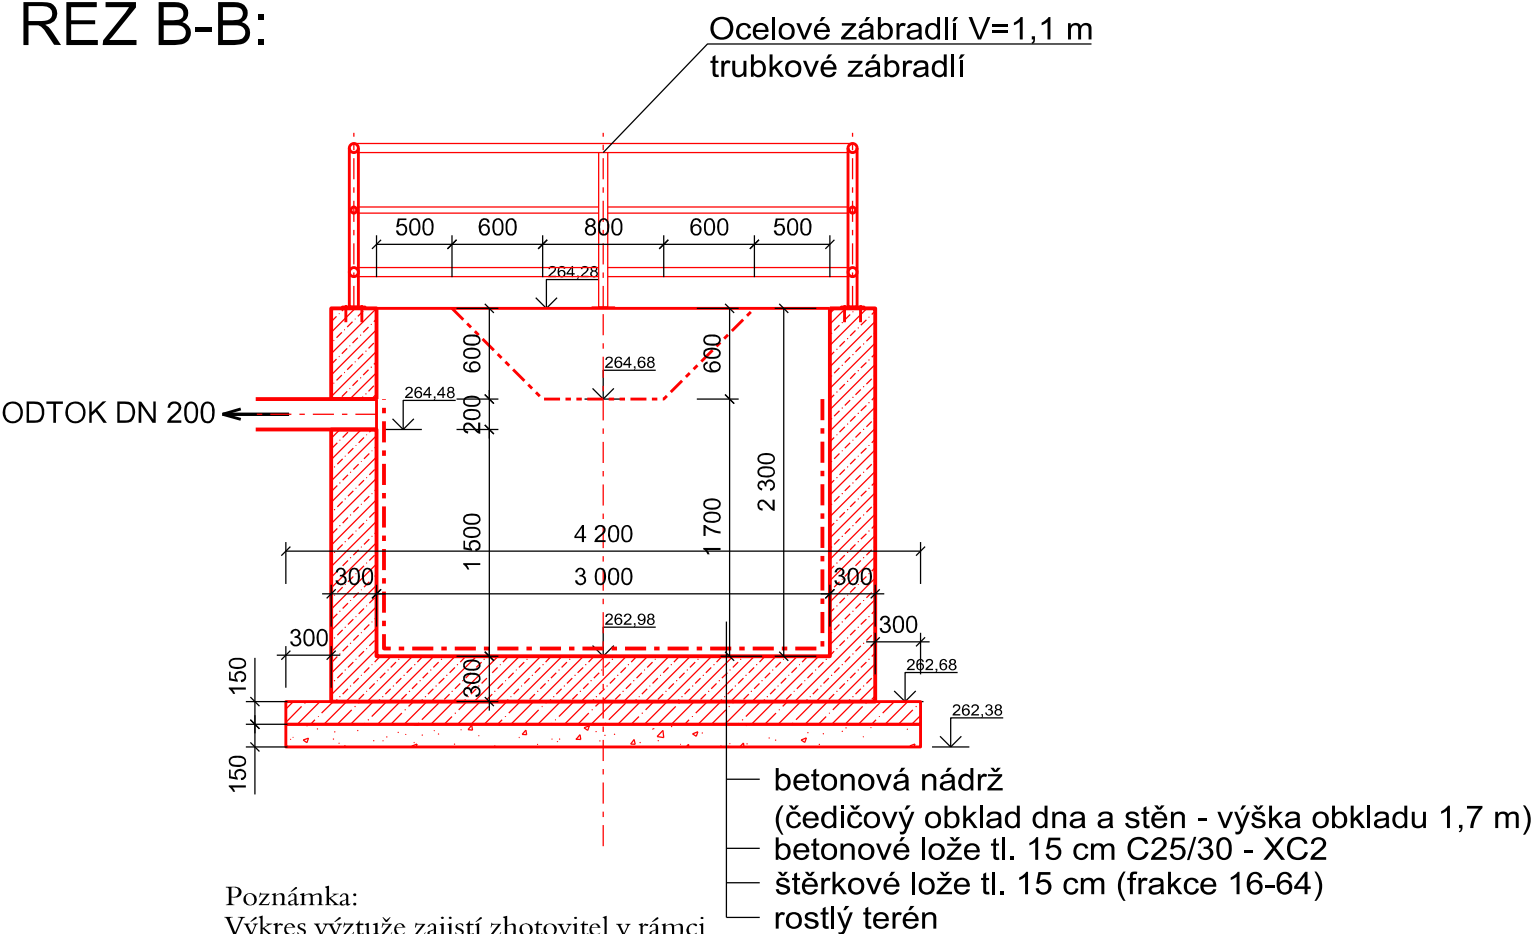

Poznámka:
Výkres výztuže zajistí zhotovitel v rámci výrobní (zhotovitelské) dokumentace.
KRYTÍ 50mm
BETON C30/37 XA1, XF3, XC4 ,
OCEL 10 505(R)
Předpokládané procento vyztužení: 220 kg/m3

Zhotovitel prověří před objednáním materiálu a zahájením zemních prací technické řešení napojovacích bodů (výška napojení odtoku v nádrži) a na základě zjištěných skutečností projektant provede revizi nádrže.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
OBEC: MARKVARTICE (545678)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MARKVARTICE U DĚČINA (691780)
OKRES: DĚČIN

Číslo zakázky.....390/15
Výrobek uvolněn k použití
Datum.....XI.2016

Odpor. proj.:		
Vypracoval:		
Kontroloval:		
Kraj:	Ústecký	Místo: Markvartice
Stavebník:	ČR - Státní pozemkový úřad, Husitská 1071/2, Teplice	
Akce:	Markvartice SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti	
Výkres:	Výkres železobetonové nádrže	
Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Kopírování a rozšiřování pouze po předchozím souhlasu		
Zn. souboru:		...
Stupeň:	DSP/PDPS	Formát: 2 x A4
Č. zak.:	390/15	Č. paré :
Datum:	XI.2016	
Měřítko:	1:50	Č. přílohy: D.8