



ULOŽENÍ POTRUBÍ
železobeton DN 400
měř. 1:20

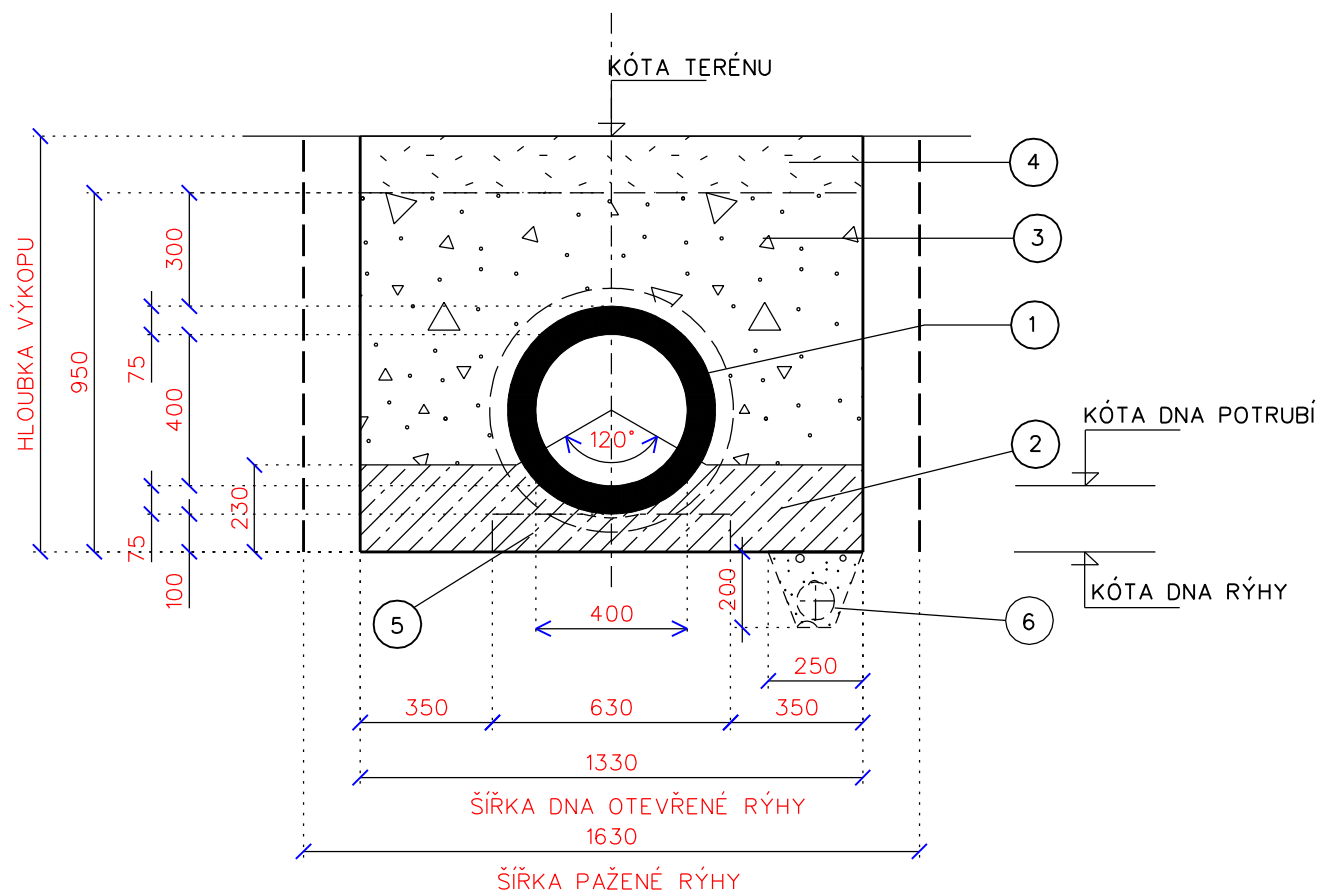

LEGENDA

- 1 ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY DN 400
- 2 BETONOVÉ SEDLO C12/15
- 3 ZÁSYP RÝHY ZEMINOU - ZHUTNĚNÝ
MIN. NA 80% PROCTOR STANDART
- 4 ZÁSYP RÝHY ZEMINOU
- 5 PODKLADNÍ BETONOVÝ PRAŽEC
- 6 FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY Z PVC DN 100
ŠTĚRK (ŠTĚRKOPÍSEK) MAX. ZRNO 63 MM

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	 AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
Mikulášková Milada	Ing. Plhák Václav	Ing. Skácel Miroslav	Ing. Vaculín O., Ph.D.		
<i>Mikulášková</i>	<i>Plhák</i>	<i>Ing. Skácel</i>	<i>Vaculín O.</i>		
Místo stavby	Zašová	Kraj	Zlínský		
Investor	ČR-SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín			Datum	05/2018
Akce - objekt	SO 02 Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová			Stupeň	DSP+DPS
				Zakázkové číslo	2861/060
				Archivní číslo	2861
Příloha	Vzorové uložení potrubí DN 400			Měřítko	Číslo výkresu
				1:20	D.2.b.3.2