
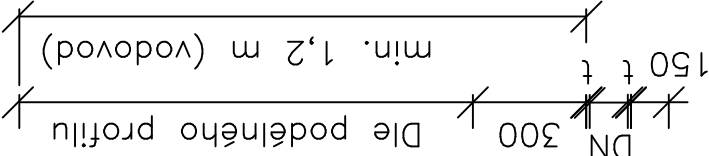


ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU + EL. VEDENÍ ČERPADEL

M 1:20

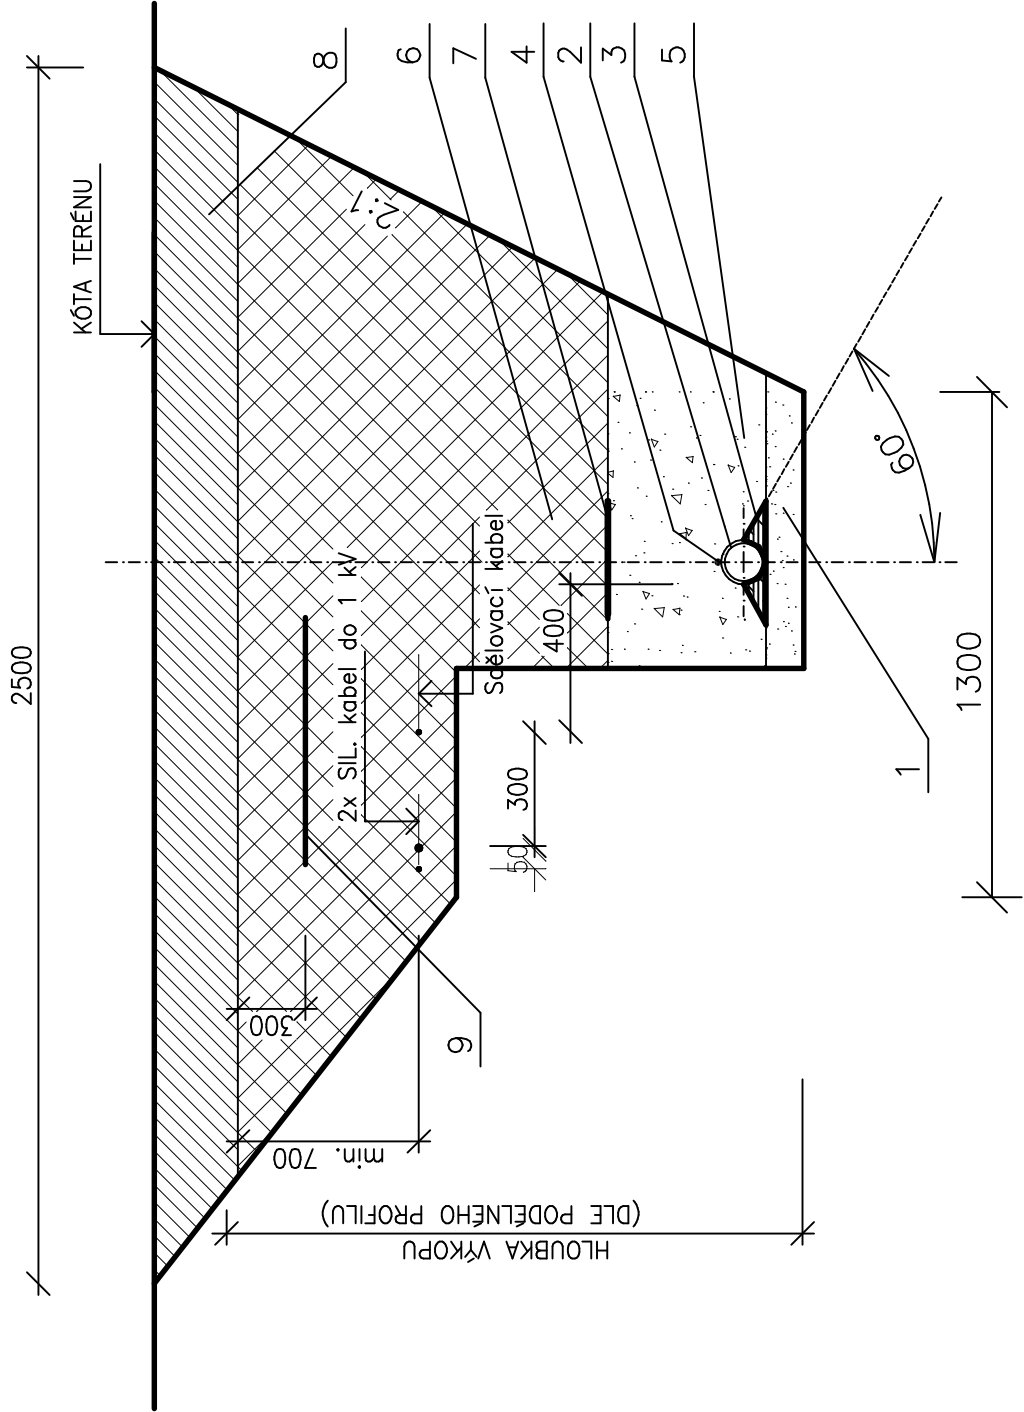

NÁDRŽ VN1 V LOKALITĚ NAD MOČÍŘKY

Vzorový výkres uložení potrubí vodovodu

M 1:20

POZNÁMKA:

Plocha v PF při h = 1,2 m

$$((2,5 + 1,3) \times 1,2) / 2 = 2,28 \text{ m}^2$$

KABELY BUDOU VE VÝKOPU ULOŽENY DO KABELOVÉHO LŐŽE

SDĚLOVACÍ KABEL BUDE OPTICKÝ – BUDE NACHYSTÁNA CHRÁNICĚKA Z HDPE

SILOVÉ KABELY BUDOU CYKY 7x2,5 a CYKY 5x6, délky 637,0 m

Vedoucí projektant:	Kreslil:	Zodp. proj.:	REGIOPROJEKT BRNO
Ing. Petr Marčák	Ing. Martin Plkna	Ing. Petr Marčák	
			Projektová a inženýrská činnost v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýringu
Investor:	K.ú.:	Kraj:	
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Korytná	Jihomoravský kraj	
Název akce / stavebního objektu:			
Nádrž N1 v lokalitě Nad Močírky, k. ú. Korytná			
SO 07 - PŘELOŽKA VODOVODU			
Obsah:			
Vzorový výkres uložení potrubí vodovodu	Měřítko:	Výkres. číslo:	
	1:20	D.9.1.	

BUDOU OSAZENY PRSTENCOVÉ MARKERY (ā 45m a v lomech trasy)