



naše značka
5002277775

vyřizuje

datum
14.12.2020

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024
13000 Praha 3

Věc:

Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic, SO.501 Úprava plynovodu VTL

K.ú. - p.č.: Vlčice u Blovic-1404, Vlčice u Blovic-1011

Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 13000 Praha 3

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení (dále jen "PZ").
Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu s

PD zpracovanou spol. Pontex s.r.o. č. zakázky 17 818 00 ze dne 05/2018

a

Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000217699 uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

Typ PZ: VTL plynovod, PN: 40, DN: 100, Materiál: ocel

Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:

Typ PZ: půlená ocelová chránička DN 300, včetně číhačky a POCHU

Počet chrániček: 2

Délka chrániček: 1 x 10m + 1 x 12m

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítě.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002277775 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 279 35 311

Senior spec. plynových zař.-Čechy západ
Odbor připoj. a rozvoj PZ-Čechy západ

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002277775 ze dne 14.12.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad , Husinecká 1024 , 13000 Praha 3. K.ú.: Vlčice u Blovic-1404 , Vlčice u Blovic-1011.

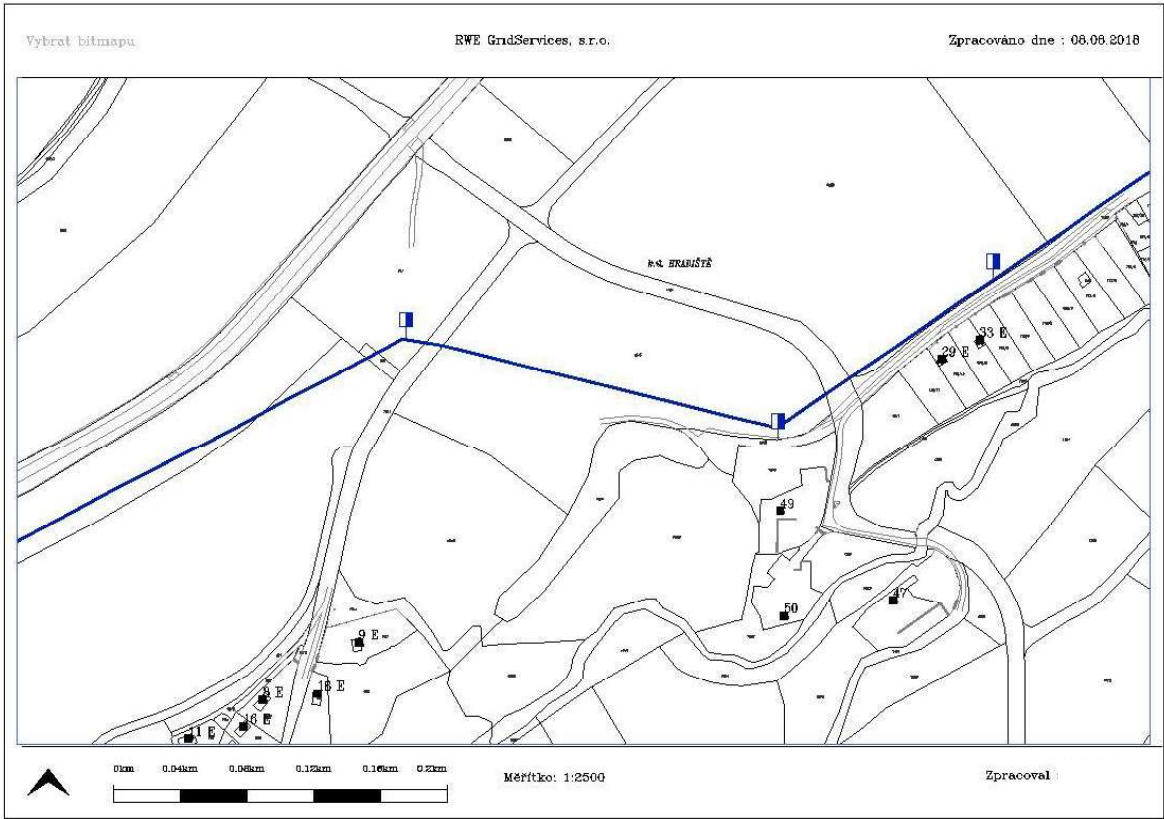

Legenda:


	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

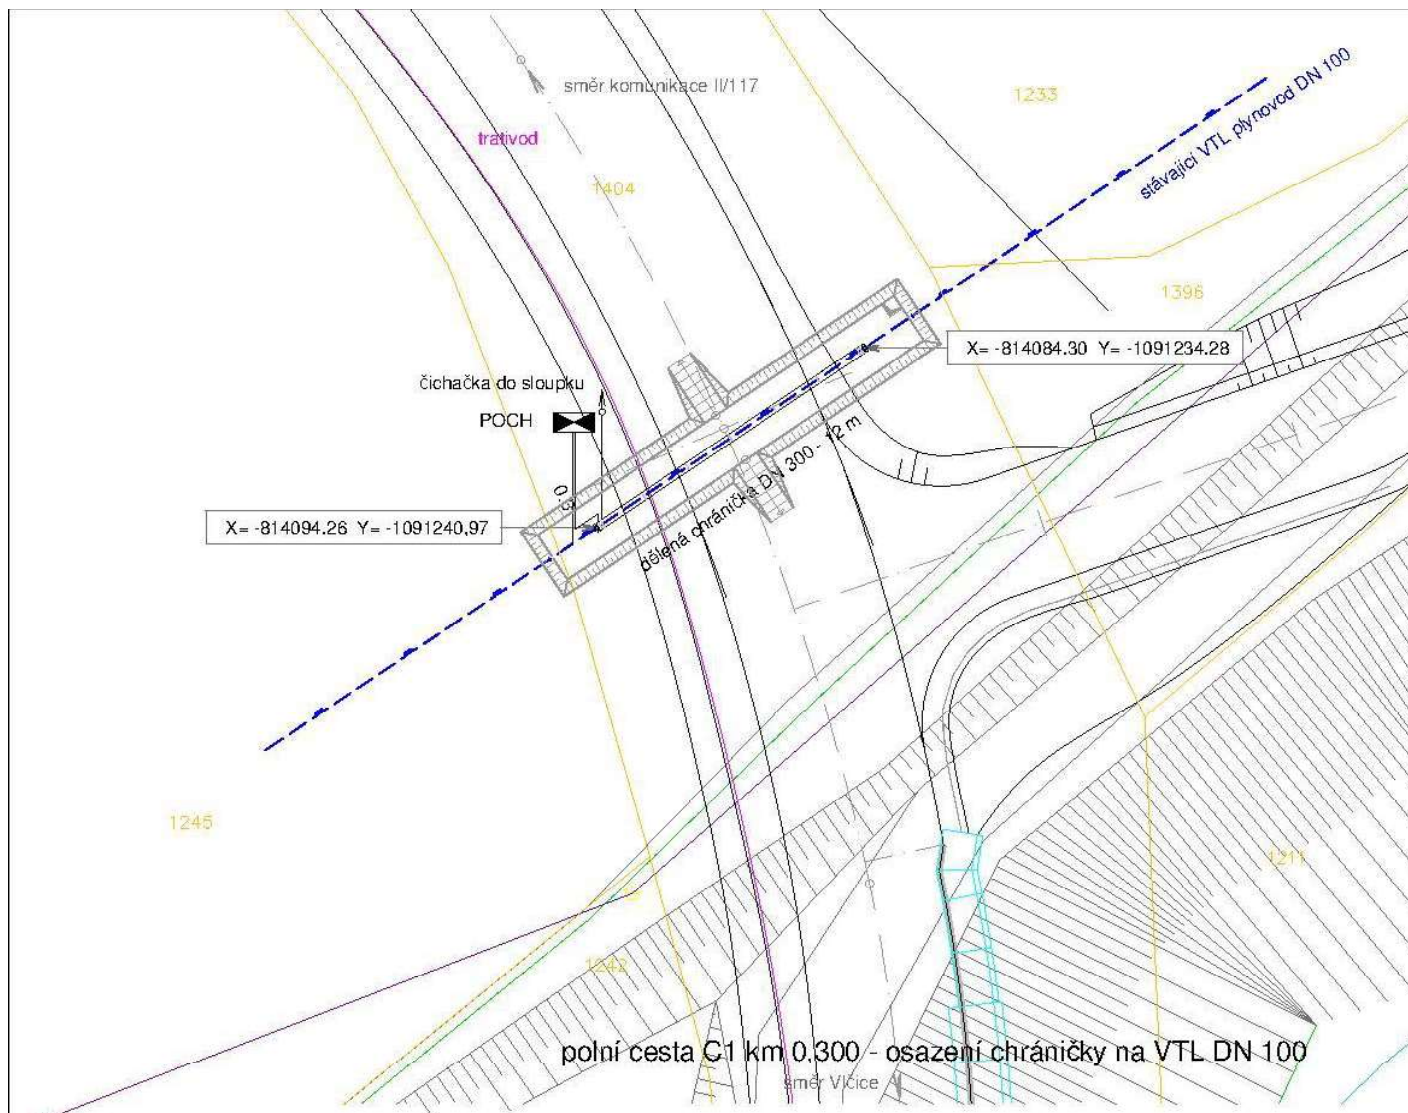

Číslo zakázky:		
Schválil:		
Tech. kontrola:		
Vypracoval:		

Číslo zakázky:	07/2018	
Schválil:		
Tech. kontrola:	Ing.	

Objednatel:	Státní pozemkový úřad Plzeň	Obec:	Vlčice u Blovic	Kraj:	Plzeňský
Akce:	Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic			Datum:	Stupeň
Objekt:	S0.501 Úprava plynovodu VTL			05/2018	DŮR/PDPS
Příloha:	PODROBNÁ SITUACE č.1 C1 km 0,300			Souprava	Č. přílohy
					501.3

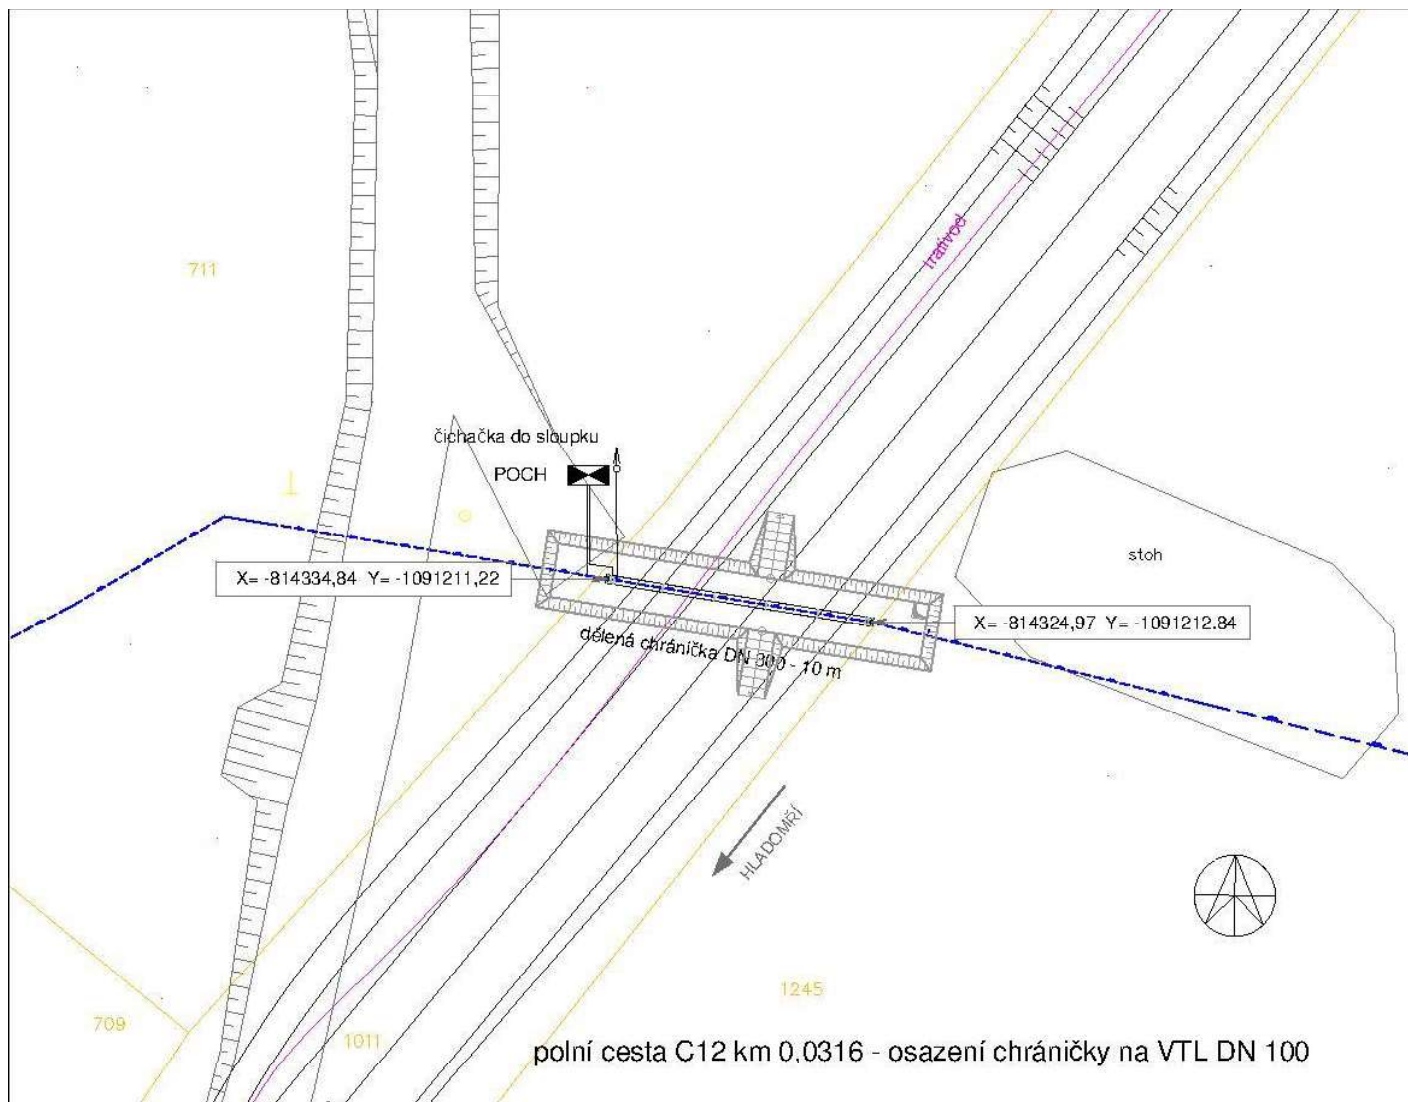

Číslo zakázky:	17	HIP:	Ing. Václav HONZÍK
Schválil:	Ing.		
Tech. kontrola:			

Číslo zakázky:	
Schválil:	
Tech. kontrola:	

Objednatel: Státní pozemkový úřad Plzeň	Obec: Vlčice u Blovic	Kraj: Plzeňský
Akce: Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic	Datum: 05/2018	Stupeň: DŮR/PDPS
Objekt: SO.501 Úprava plynovodu VTL	Souprava:	Č. přílohy: 501.4
Příloha: PODROBNÁ SITUACE č.2 C12 km 0,0316		