POLNÍ CESTA Pv9

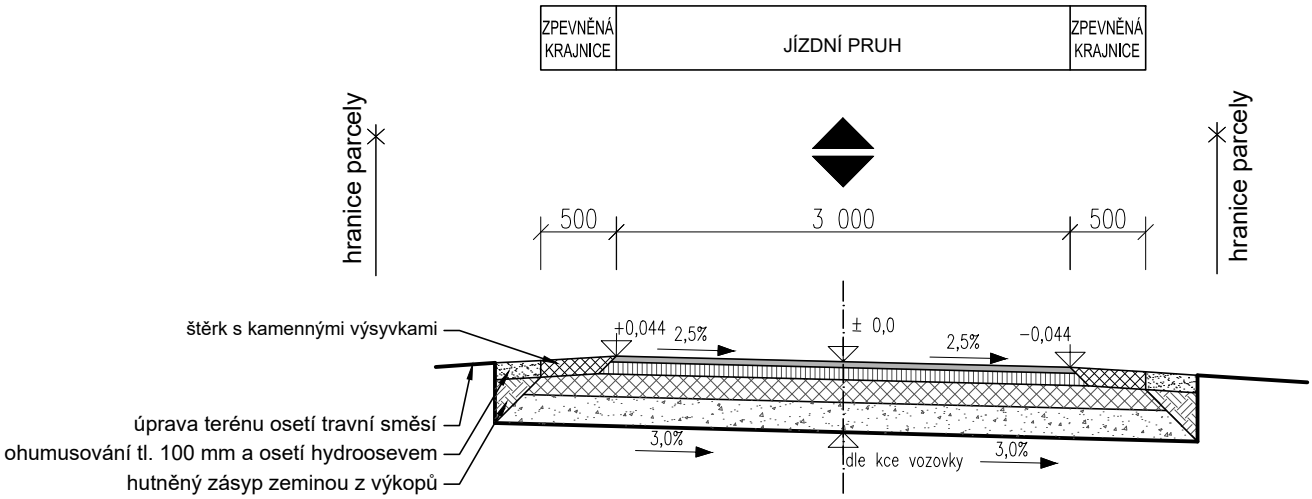

PN 405, TDZ IV, NÚPV D2

asfaltový beton - pro obrusnou vrstvu ACO 11 50/70	ČSN EN 13 108-1	40 mm		
spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5	ČSN 73 6129	0,5 kg/m²		
asfaltový beton - pro podkladní vrstvu ACP 22+ 50/70	ČSN EN 13 108-1	80 mm	V	100 MPa
infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5	ČSN 73 6129	1,0 kg/m²		
mechanicky zpevněné kamenivo MZK, 0/32, přírodní	ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1	150 mm	V	60 MPa
štěrkodrť $ŠD_A$, 0/63, přírodní	ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1	200 mm	V	30 MPa
Konstrukce celkem		470 mm		

Poznámka:
Všechna křížení, pod sjezdy, se sdělovacím kabelem ve správě Cetin, budou uložena do dělených chrániček PVC 110 (např. AROT). **Chráničky budou sjezdy přesahovat, na každou stranu, o 1,0 m.** Další podmínky správce viz příloha F.1 Vyjádření orgánů a organizací.

Zkoušky na zemní pláni CBR provádět 1 x na 100 bm dopravního pásu. Zkoušky zhutnění budou prováděny podle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemina a sypanin!!!

1. 11. 2018
46/2018

Poznámka:
Zkoušky na zemní pláni CBR provádět 1 x na 100 bm dopravního pásu. Zkoušky zhutnění budou prováděny podle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemina a sypanin!!!

Ing. JAROSLAV GRIC
Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
ČKAIT - 1004065

GEOtest	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	Ing. Vít Rybák	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Jaroslav Gric	RNDr. L. Klímek

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK, Pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno

Název zakázky: Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k.ú. Pravlov	Stupeň	DSP, DPS
	Formát	A4
	Datum	09/2018
Část: SO103 Vedlejší polní cesta Pv9	Číslo zakázky	18 7052
Název přílohy: Vzorový příčný řez cestou	Měřítko	1:50
	Číslo přílohy	C.3.2
	Číslo výtisku	