

**Zákres sítí**Město/katastr : **Lestkov**

Čtvrť/Ulice :

č.p./p.p.č. : **1934**Číslo jednací : **08/150520**Č.j. v knize : **3816/20/02**Za účelem : **výsadba**Žadatel : **Atelier Rákos s.r.o.**Stupeň : **zákres sítí**

Provoz vodovodů :

Provoz kanalizací :

Zakreslil :

Vodohospodářská zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodohospodářských zařízení vám zajistí naše příslušné provozy.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizace min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (neumísťovat zde žádné stavební objekty, ploty, stromy apod.).

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu - stavebnímu řízení.

Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.

CO : vlastní,


Datum : **15.5.2020**


Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.  
~~Vodovodní~~ a kanalizační rozvody jsou  
informativně zakresleny dle stávající  
dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno  
upřesnit vytyčením přímo na místě.  
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 15.5.2020

"odtok z ČOV"

? DN ? ~ 90.50m

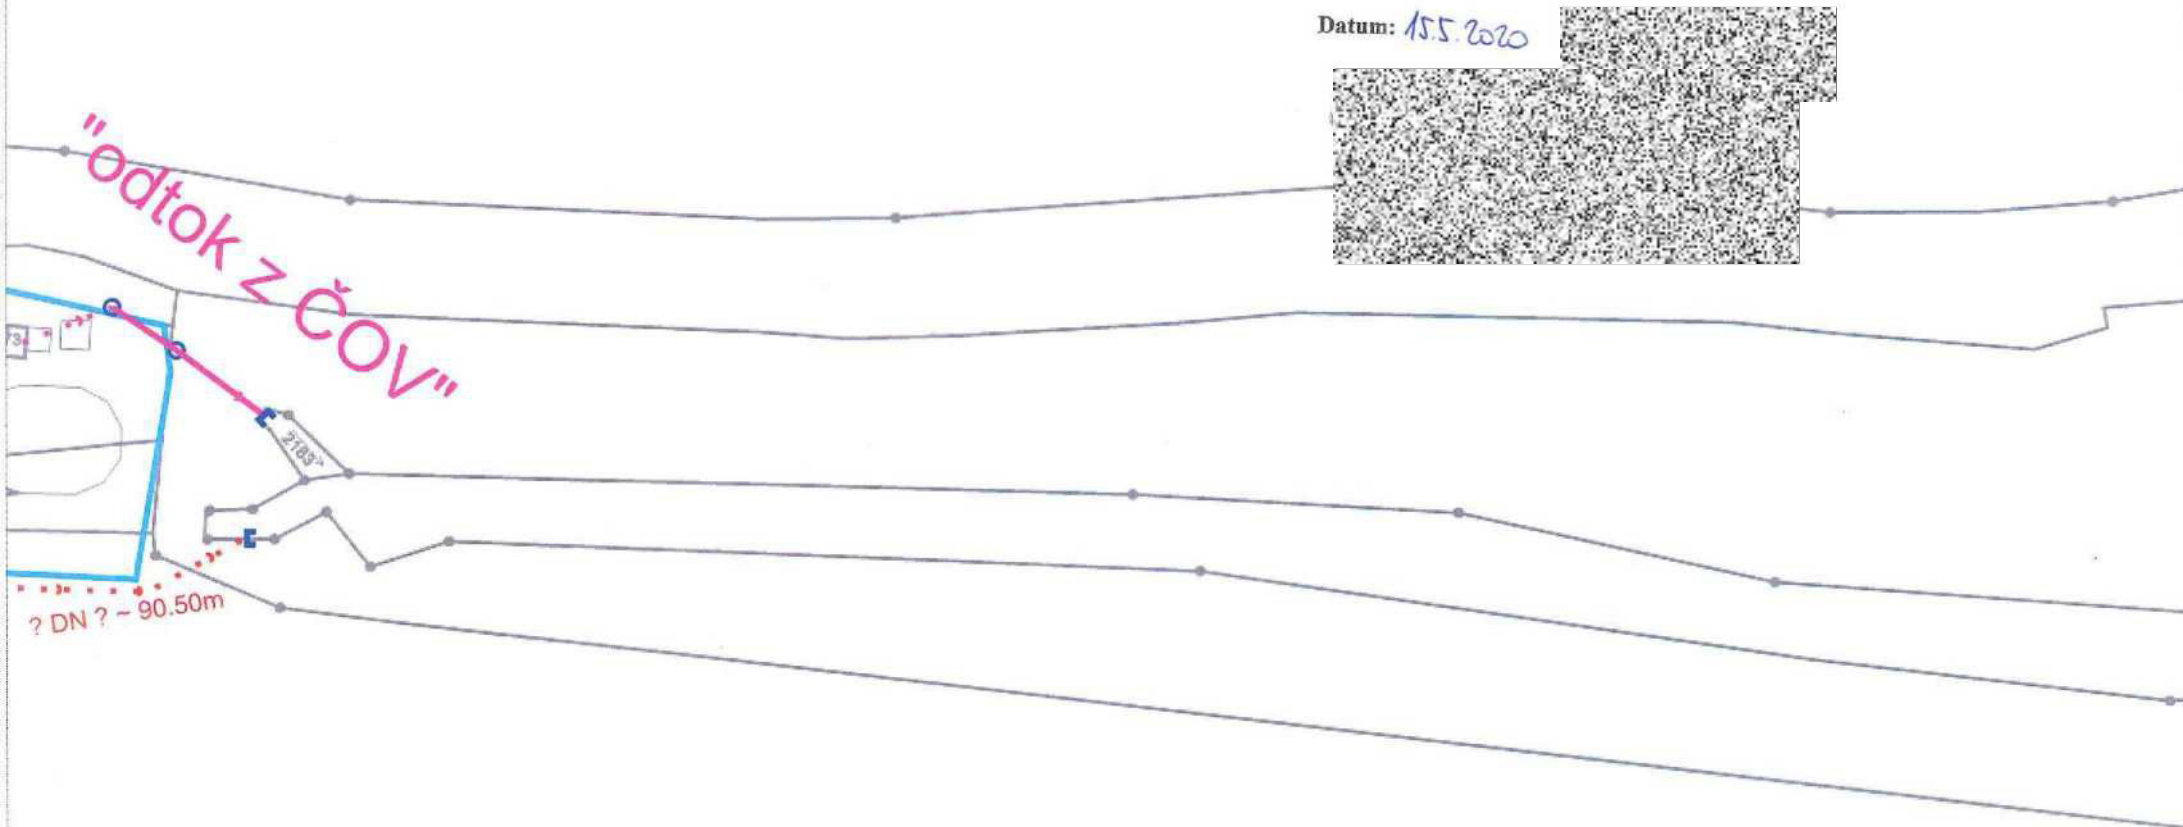



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.  
V zakresleném staveništi není žádné vodovod-  
ní a kanalizační zařízení ve správě Vodakvy.  
Toto vyjádření platí po dobu jednoho  
roku.

Datum: 15.5.2020 Podpis:

