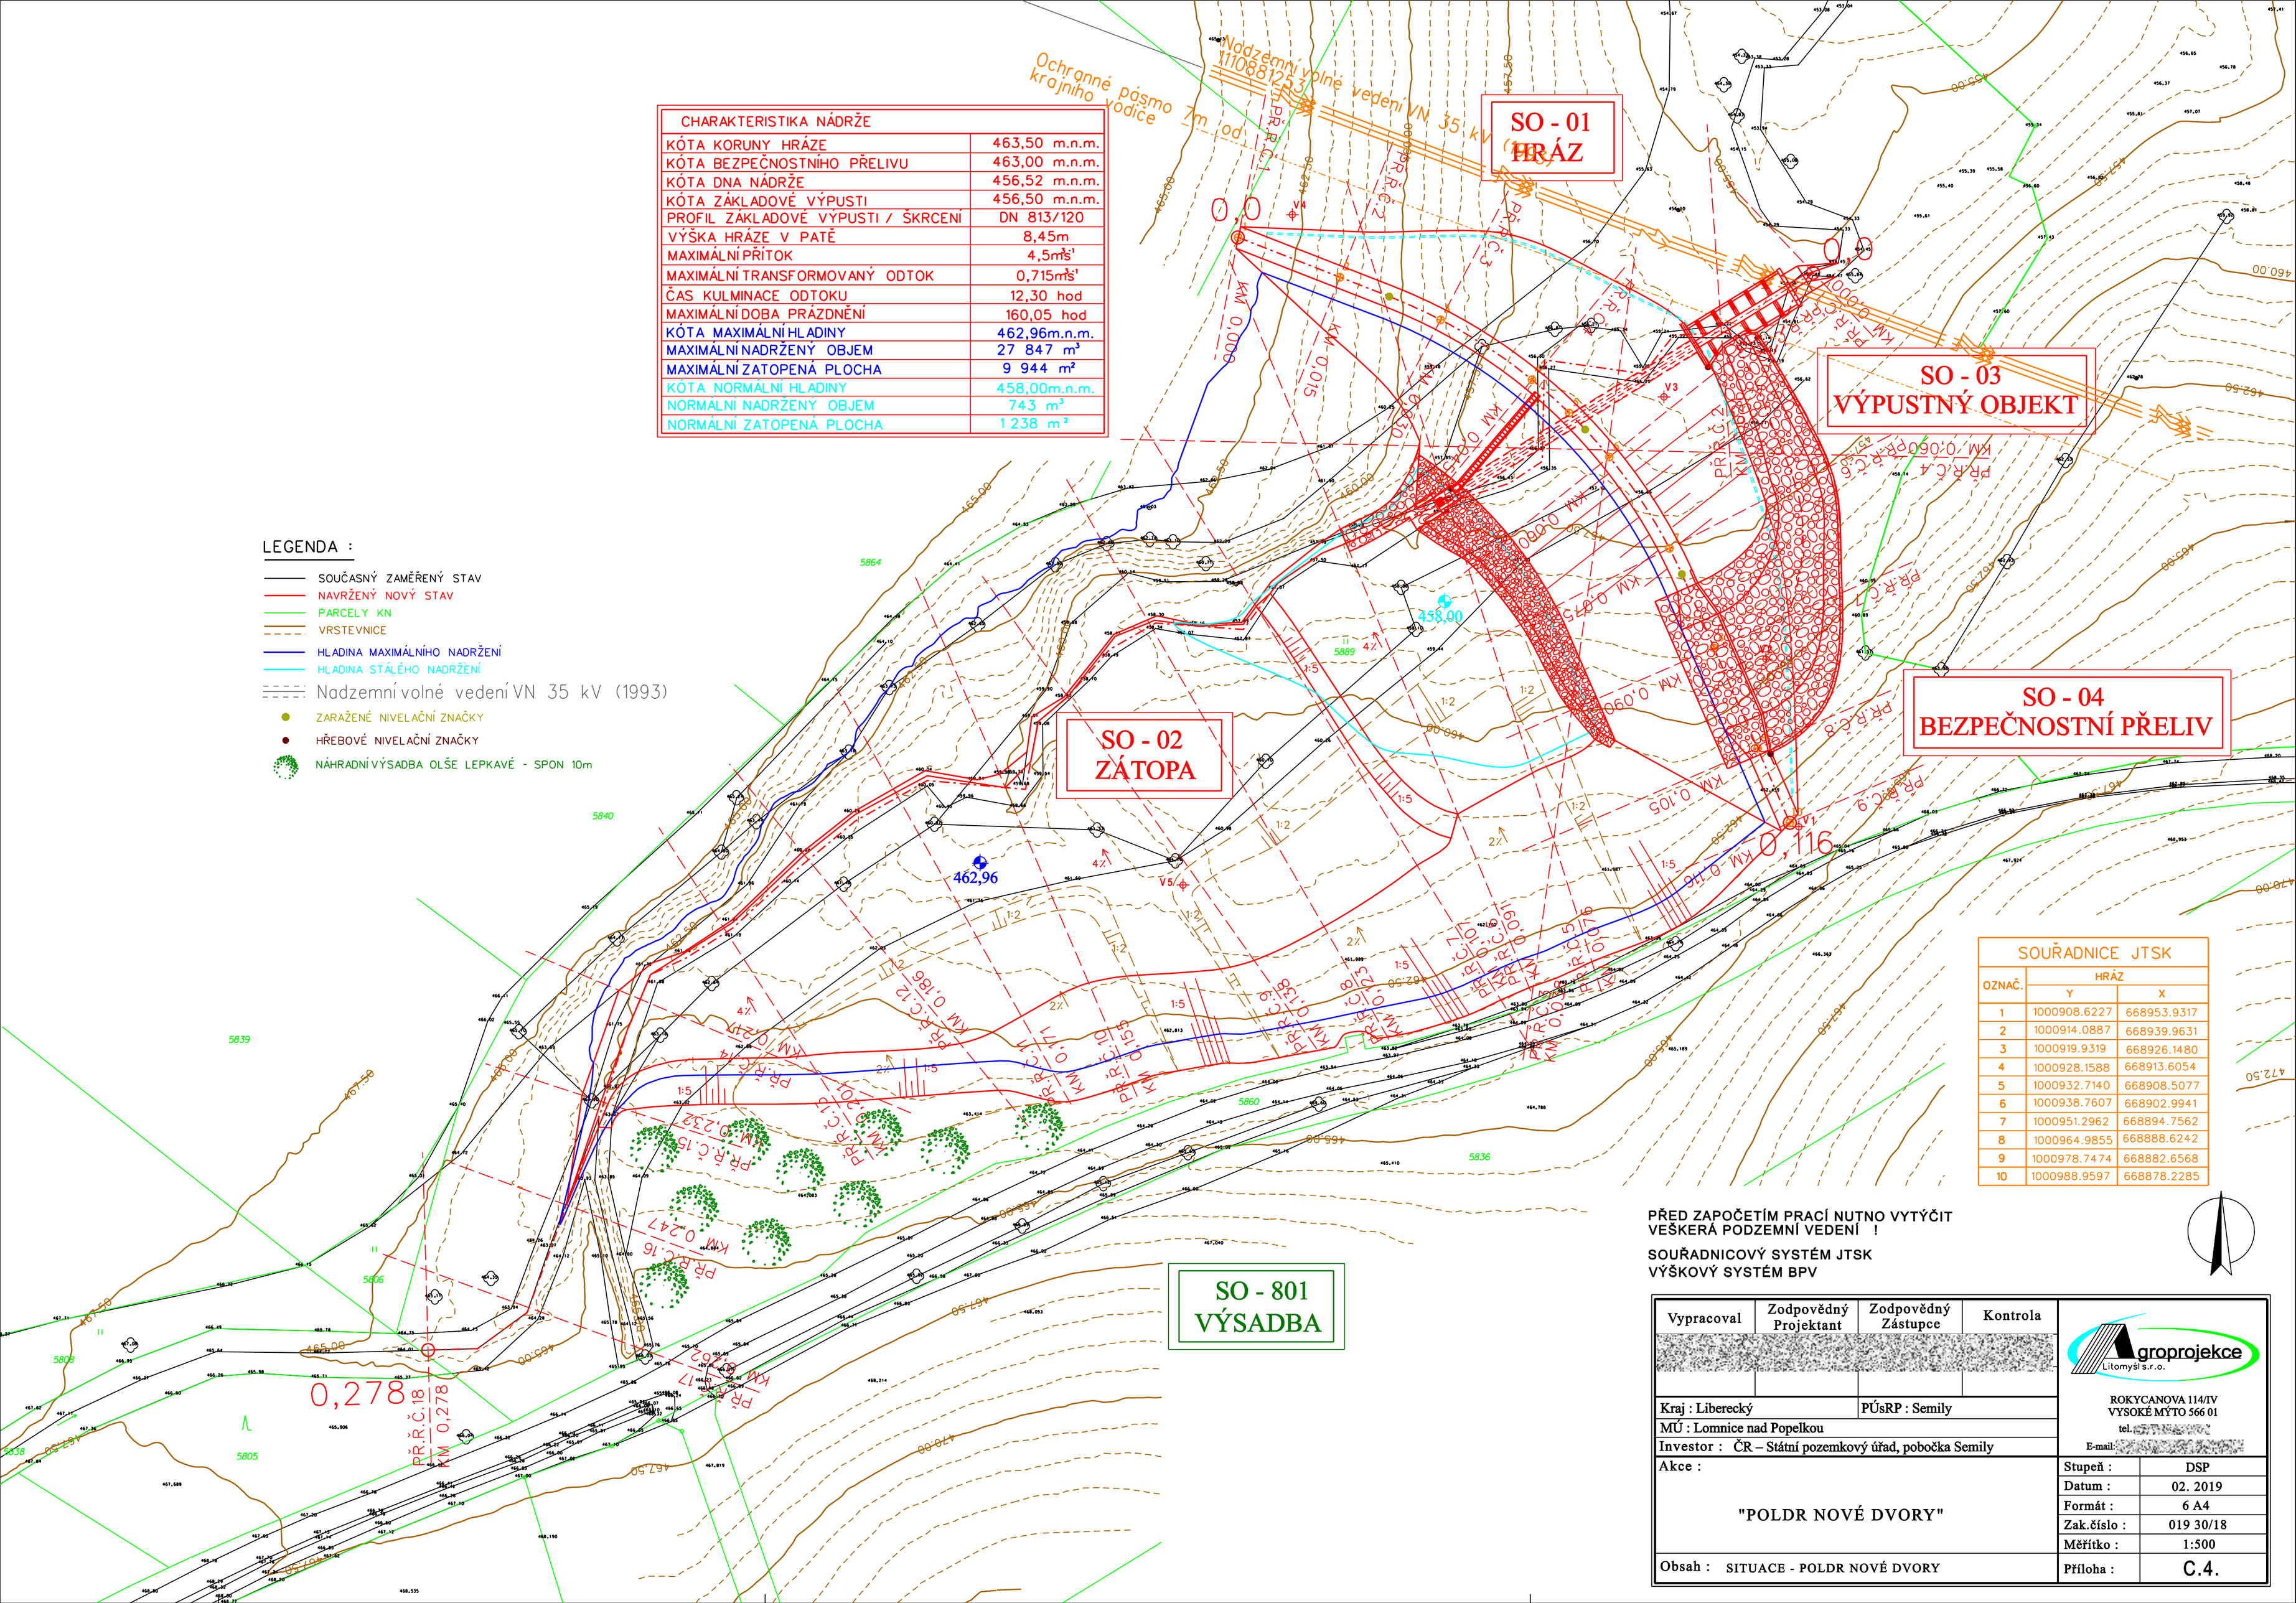

CHARAKTERISTIKA NÁDRŽE	
KÓTA KORUNY HRÁZE	463,50 m.n.m.
KÓTA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU	463,00 m.n.m.
KÓTA DNA NÁDRŽE	456,52 m.n.m.
KÓTA ZÁKLADOVÉ VÝPUSTI	456,50 m.n.m.
PROFIL ZÁKLADOVÉ VÝPUSTI / ŠKRCENÍ	DN 813/120
VÝŠKA HRÁZE V PATĚ	8,45m
MAXIMÁLNÍ PŘÍTOK	4,5m³s⁻¹
MAXIMÁLNÍ TRANSFORMOVANÝ ODTOK	0,715m³s⁻¹
ČAS KULMINACE ODTOKU	12,30 hod
MAXIMÁLNÍ DOBA PRÁZDNĚNÍ	160,05 hod
KÓTA MAXIMÁLNÍ HLADINY	462,96m.n.m.
MAXIMÁLNÍ NADRŽENÝ OBJEM	27 847 m³
MAXIMÁLNÍ ZATOPENÁ PLOCHA	9 944 m²
KÓTA NORMÁLNÍ HLADINY	458,00m.n.m.
NORMÁLNÍ NADRŽENÝ OBJEM	743 m³
NORMÁLNÍ ZATOPENÁ PLOCHA	1 238 m²

LEGENDA :

- SOUČASNÝ ZAMĚŘENÝ STAV
- NAVRŽENÝ NOVÝ STAV
- PARCELY KN
- VRSTEVNICE
- HLADINA MAXIMÁLNÍHO NADRŽENÍ
- HLADINA STÁLÉHO NADRŽENÍ
- Nadzemní volné vedení VN 35 kV (1993)
- ZARAŽENÉ NIVELAČNÍ ZNAČKY
- HŘEBOVÉ NIVELAČNÍ ZNAČKY
- NÁHRADNÍ VÝSADBA OLŠE LEPKAVÉ - SPON 10m

SOUŘADNICE JTSK		
OZNAČ.	HRÁZ	
	Y	X
1	1000908.6227	668953.9317
2	1000914.0887	668939.9631
3	1000919.9319	668926.1480
4	1000928.1588	668913.6054
5	1000932.7140	668908.5077
6	1000938.7607	668902.9941
7	1000951.2962	668894.7562
8	1000964.9855	668888.6242
9	1000978.7474	668882.6568
10	1000988.9597	668878.2285

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola
[redacted]			

Kraj : Liberecký — PÚsRP : Semily
MÚ : Lomnice nad Popelkou
Investor : ČR – Státní pozemkový úřad, pobočka Semily

Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
ROKYCANOVA 114/IV
VYSOKÉ MÝTO 566 01
tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

Akce :

"POLDR NOVÉ DVORY"

Stupeň :	DSP
Datum :	02. 2019
Formát :	6 A4
Zak.číslo :	019 30/18
Měřítko :	1:500
Příloha :	C.4.

Obsah : SITUACE - POLDR NOVÉ DVORY