

Informace k prohlídce místa plnění

oblast VÝCHODNÍ ČECHY

Sraz účastníků:

Obec Zminný, autobusová zastávka (střed obce), 9:00 hod.


Zařízení HOZ určená zadavatelem k prohlídce místa plnění:

1. Čerpací stanice se zděným přístřeškem - Spojil IV.
(okres Pardubice, obec Sezemice, k.ú. Veská, st. parc. č. 61)
2. Čerpací stanice bez zděného přístřešku – Černská I.d
(okres Pardubice, obec a katastrální území Lázně Bohdaneč, u silnice č. I./36 za obcí ve směru Chlumec n./ C.)
3. Jiné zařízení HOZ než čerpací stanice - HOZ Svinary – hrázová propust
(okres a obec Hradec Králové, k. ú. Svinary, oblast chatové osady Dubina)
4. Čerpací stanice s budovou - ČSO Černská V Mělice
(okres Pardubice, k. ú. Mělice, p. č. 184/2)


Orientační harmonogram prohlídek:


- sraz v 9:00 hodin u autobusové zastávky v obci Zminný (uprostřed obce)
- společný přejezd k ČSO Spojil IV. (cca 5 min.)
- prohlídka ČSO Spojil IV. od 9:05 (25 min.)
- společný přejezd k HOZ Svinary (cca 40 min.)
- prohlídka HOZ Svinary od cca 10:10 hod. (30 min.)
- společný přejezd k ČSO Černská I.d (cca 40 min.)
- prohlídka ČOS Černská I.d od cca 11:20 hod. (30 min.)
- společný přejezd k ČSO Černská V Mělice (15 min.)
- prohlídka ČSO Černská V Mělice od cca 12:05

Situace – místo srazu a ČSO Spočil IV.

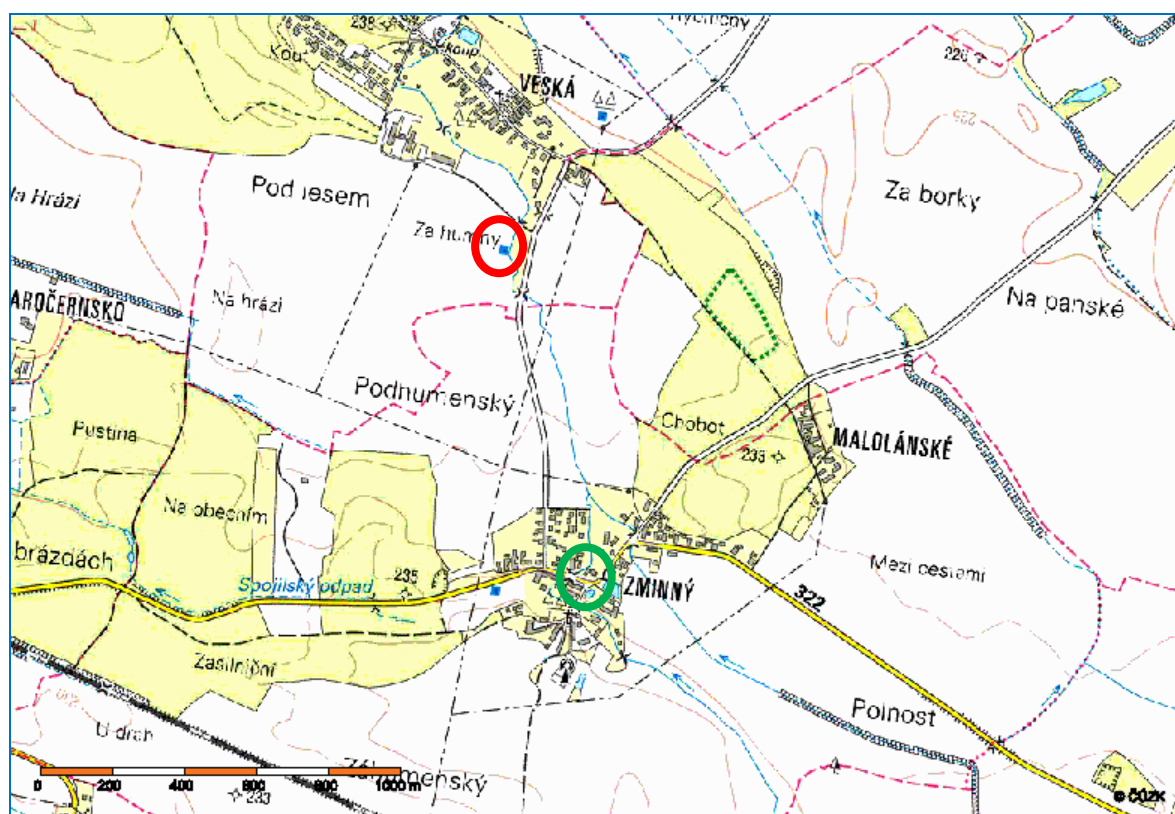

Legenda:


ČSO Spočil IV. 

Místo srazu Prohlídky místa plnění - autobusová zastávka v obci Zminný 

Situace – ČSO Černská I.d



Situace – HOZ Svinary – hrázová propust

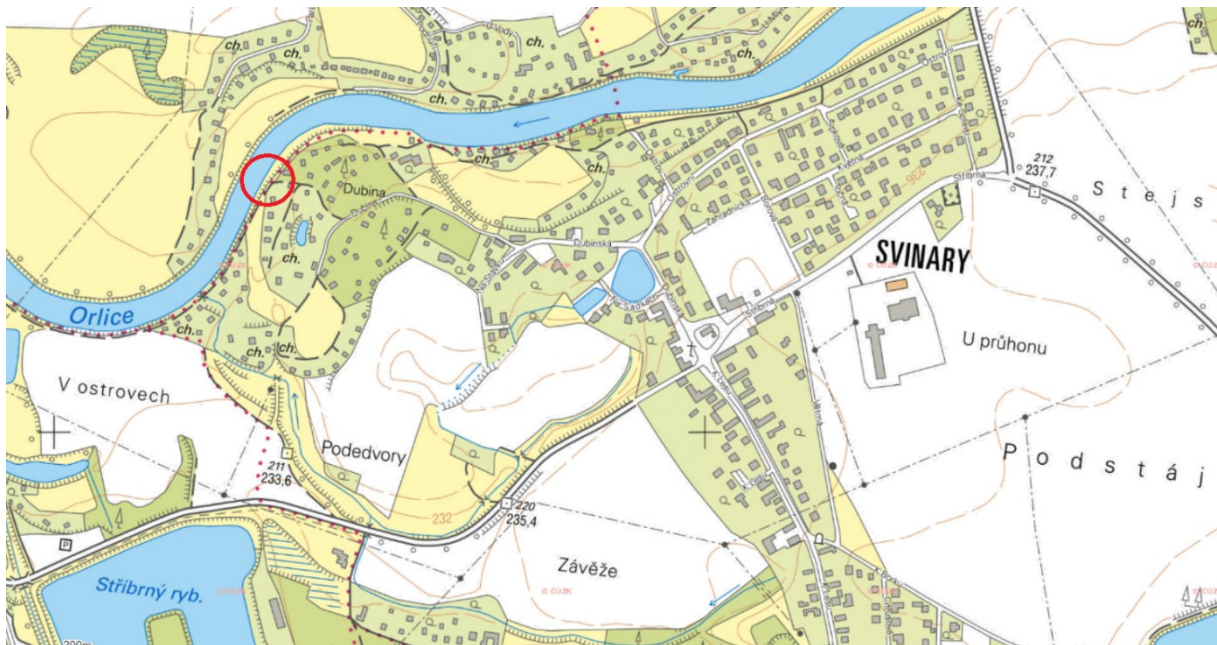

Situace – ČSO Černská Strouha-Mělice

