ŘEZ SVODNÝM PŘÍKOPEM/PRAHEM:

ŘEZ 1–1

PRÁH 1
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 3,2m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 139,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 28,10kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

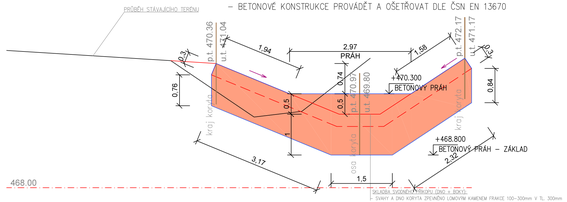

ŘEZ SVODNÝM PŘÍKOPEM/PRAHEM:

ŘEZ 3–3

PRÁH 2
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,4m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 105,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 21,40kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

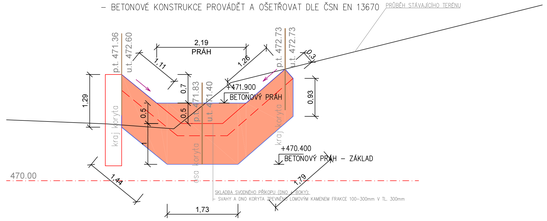

ŘEZ SVODNÝM PŘÍKOPEM/PRAHEM:

ŘEZ 4–4

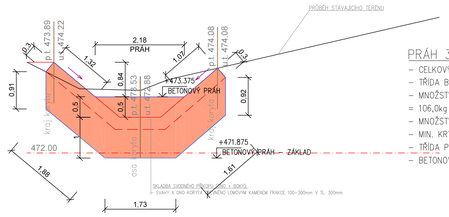

PRÁH 3
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,5m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 106,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 21,90kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

ŘEZ SVODNÝM PŘÍKOPEM/PRAHEM:

ŘEZ 5–5

PRÁH 4
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,4m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 105,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 21,40kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

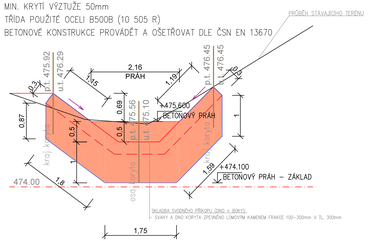

ŘEZ SVODNÝM PŘÍKOPEM/PRAHEM:

ŘEZ 6–6

PRÁH 5
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,4m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 105,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 21,40kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

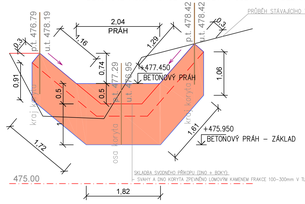

ŘEZ SVODNÝM PŘÍKOPEM/PRAHEM:

ŘEZ 7–7

PRÁH 6
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,6m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 113,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 23,70kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

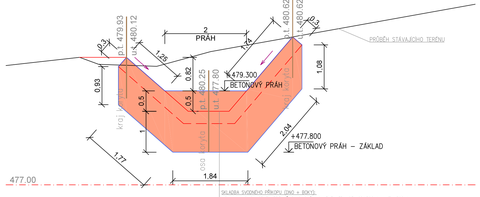

ŘEZ SVODNÝM PŘÍKOPEM/PRAHEM:

ŘEZ 9–9

PRÁH 7
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,6m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 113,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 23,70kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

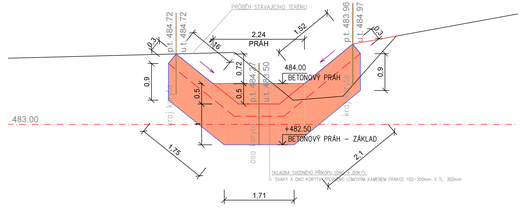

ŘEZ SVODNÝM PŘÍKOPEM/PRAHEM:

ŘEZ 10–10

PRÁH 8
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,4m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 105,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 21,40kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

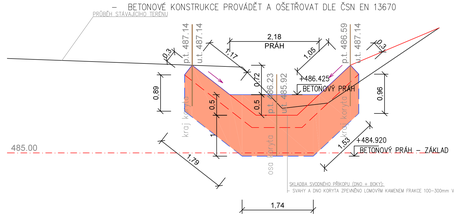

ŘEZ SVODNÝM PŘÍKOPEM/PRAHEM:

ŘEZ 11–11

PRÁH 9
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,4m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 105,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 21,40kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

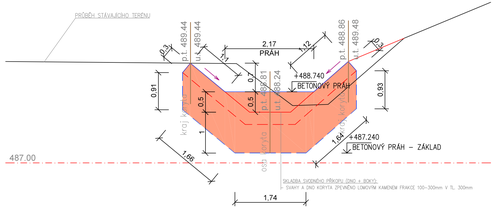

ŘEZ SVODNÝM PŘÍKOPEM/PRAHEM:

ŘEZ 12–12

PRÁH 10
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,8m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 122,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 24,00kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

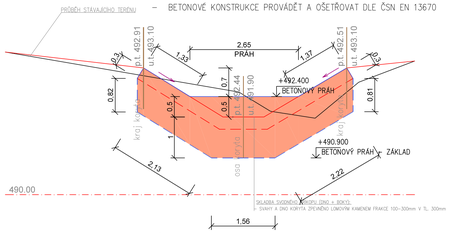

ŘEZ SVODNÝM PŘÍKOPEM/PRAHEM:

ŘEZ 13–13

PRÁH 11
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 3,1m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 134,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 27,40kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

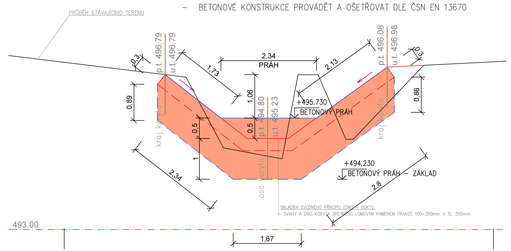

ZODP.PROJEKTANT: Ing.Vítězslav Pavel	VYPRACOVAL: David Valenta	KONTROLOVAL: Ing.Vítězslav Pavel	VODA DOPRAVA GEOTECHNIKA
OBJ.: Vysočina	OBEC: Velká Chyška	K.Ú.: Velká Chyška	VDG Projektování s.r.o. PRAŽSKÁ 410, 393 01 PELHŘIMOV TEL.: 727 74 55 49, EMAIL: vdg@vdg.cz
STAVEBNÍ AKCE: Polní cesta DC62, svodný příkop PŘ11 a zatrubněná odbočka v k.ú. Velká Chyška			ČÍSLO ZAKÁZKY: 21/2022
			DATUM: 07/2022
			MĚŘÍTKO: 1: 50
			FORMÁT: 12x A4
			STUPEŇ PD: JPD
OBSAH: Betonové prahy			ČÍSLO PŘÍLOHY: D6