


VÝKRES CHRÁNIČKY

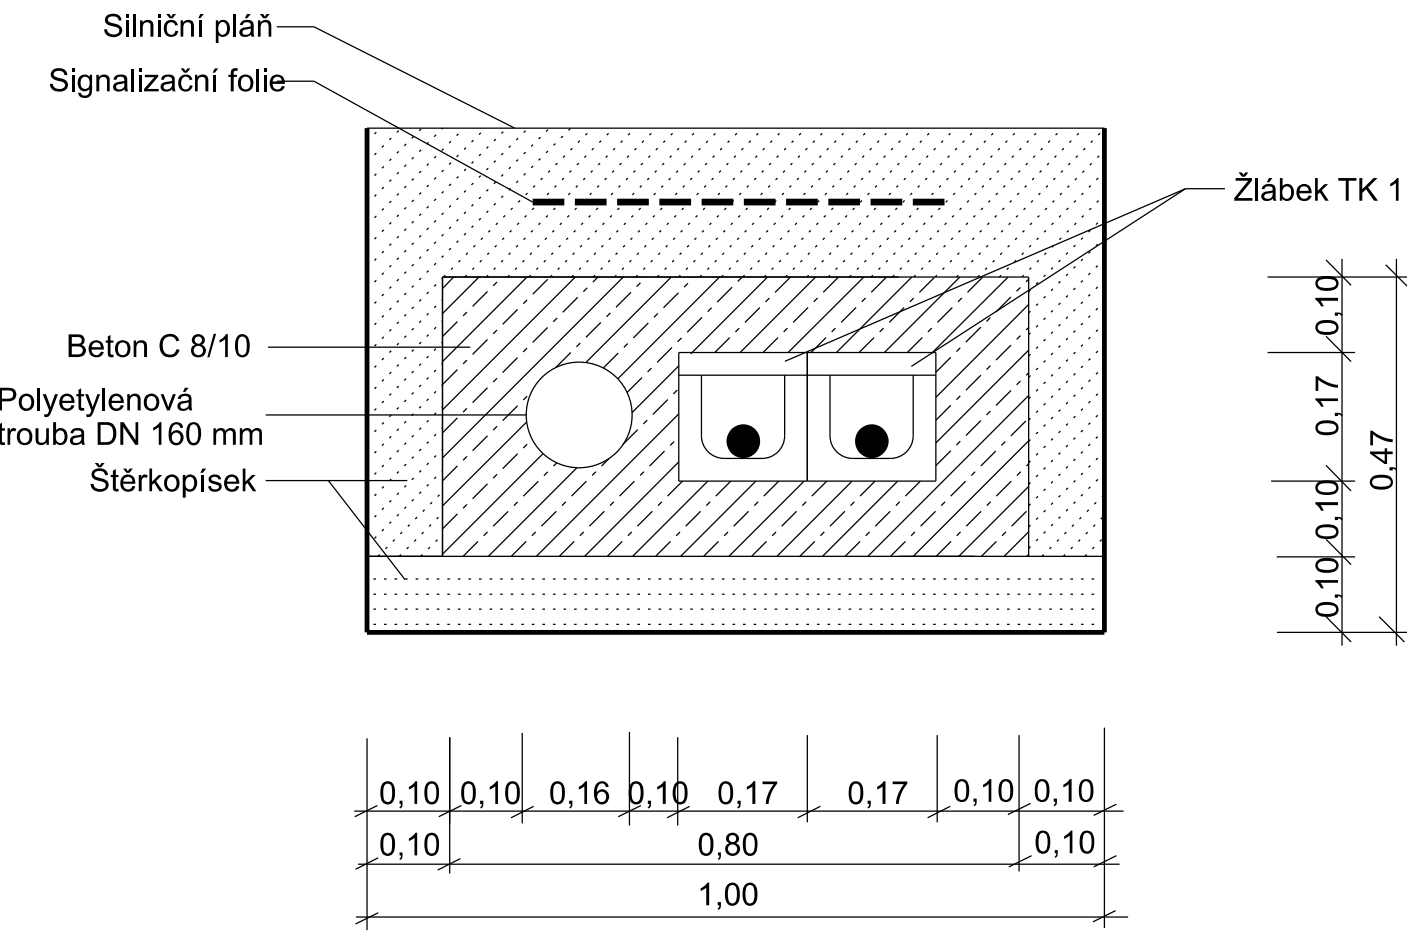

Chránička na kabely VO, NN a sdělovací kabely

Staničení	Délka	Poznámka
0,020	5,00	křížení sdělovacího kabelu
0,500	10,00	křížení sdělovacího kabelu
	15,00	

Chránička je zřízena na telekomunikační kabely. Kabel bude uložen do žlábků TK1. Společně s rezervní chráničkou bude obetonováno. Rezervní chráničkou bude protaženo silonové lanko a oba konce budou utěsněny. Správce před záhozem provedené dílo zkontroluje. Počet chrániček bude upřesněn při provádění po dohodě se správcem, rezerva bude určena správcem. Provedené úpravy budou před záhozem překontrolovány a geodeticky zaměřeny. Při realizaci musí být dodržena \pm SN 73 6005.

Postu prací:

1. Vytýčení, nasondování a obnažení.
2. Kontrola správcem kabelů.
3. Uložení kabelů do dělené chráničky.
4. Přiložení rezervní chráničky dle určení správce a obetonování.
5. Kontrola správcem kabelů.
6. Geodetické zaměření a předání příslušnému správci.

Akce:

Polní cesty
Lhota u Dobrušky

Dokumentace pro stavební povolení a realizaci

D.2 SO 102 Polní cesta VPC 11

Investor: Státní pozemkový úřad; Krajský pozemkový úřad Královohradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou

VÝKRES CHRÁNIČKY

APC
SILNICE

Zakázka číslo: 716/2018

Datum: 12/2018

HIP: Ing. Rambousek Martin

Projektant: Ing. Rambousek Martin

Měřítko:
1:10

Výkres č.
D.2.10