



Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč, a.s.

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel. + 420 327 588 111
info@vhskh.cz
www.vhskh.cz

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Rokycanova 114
56601 Vysoké Mýto

č.j.: 0707/18/TPČ

Vyřizuje:

V Kutné Hoře dne 05.11.2018

Věc: Polní cesty H2 v k.ú. Korotice a C13 v k.ú. Lomec u Úmonína

Stupeň PD: DSP + DPS
Projektant: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto.
Číslo projektu: 021 30/18, datum: 10.2018
Investor: ČR - Státní pozemkový úřad
pobočka Kutná Hora

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby: „Polní cesty H2 v k.ú. Korotice a C13 v k.ú. Lomec u Úmonína“, v k.ú.: Korotice – KN 673, KN 683, KN 653 a k.ú. Lomec u Úmonína – KN 688, KN 698, KN 696, KN 712.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci polní cesty, která má zajistit obslužnost pozemků z obce Korotice a Lomec pro zemědělskou techniku.

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:

SO-101 – Cesta H2 - délka cesty : 656,9 m, konstrukce - asfaltobeton. Odvodnění: podélným a příčným sklonem komunikace, odvodnění pláně drenáží v délce 35,3 m, odvodnění pláně pravostranným příkopem v délce 623,0 m.

SO-102 – Cesta C13 p.č. 688 - délka cesty : 1 197,73 m, konstrukce - asfaltobeton. Odvodnění: podélným a příčným sklonem komunikace, odvodnění pláně drenáží v délce 556,1 m, odvodnění pláně pravostranným příkopem v délce 645,4 m.

SO-103 – Cesta C13 p.č. 696 - délka cesty : 170,06 m, konstrukce - asfaltobeton. Odvodnění: podélným a příčným sklonem komunikace, odvodnění pláně drenáží v délce 168,6 m.

SO-801 – Výsadby - celkem stromy 71 ks, celkem keře 72 ks.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v zájmovém území vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Při realizaci stavby dojde ke střetu s naším zařízením.

Na základě předložené žádosti o vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. souhlasí se stavbou při dodržení následujících podmínek:

- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti

—

telefon: +420 327 588 111
e-mail: info@vhskh.cz
web: www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100





- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- po zahájení stavby a sejmutí povrchu komunikace provedou odpovědní pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s. kontrolu a případné opravy vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu,
- minimální vzdálenost mezi vodovodním potrubím a drenáží bude 0,5 m,
- požadujeme provádět zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
- požadujeme dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), křížení sítí bude provedeno kolmo a v chrániče,
- ve smyslu § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu,
- před ukončením jednotlivých zemních prací a provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. a kolmému křížení v chrániče. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno. Dále bude provedena kontrola dodržení nové nivelety povrchu a požadovaného krytí potrubí dle ČSN 73 6005,
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Kutná Hora, tel. 327 588 142, nebo jím pověřený pracovník,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník,
- požadujeme včasné oznámení zahájení stavebních prací.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

- grafické (počet: 2)
- situace vodovodu
- situace kanalizace





Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč, a.s.



vedoucí TPC


Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s





Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč, a.s.

situace vodovodu

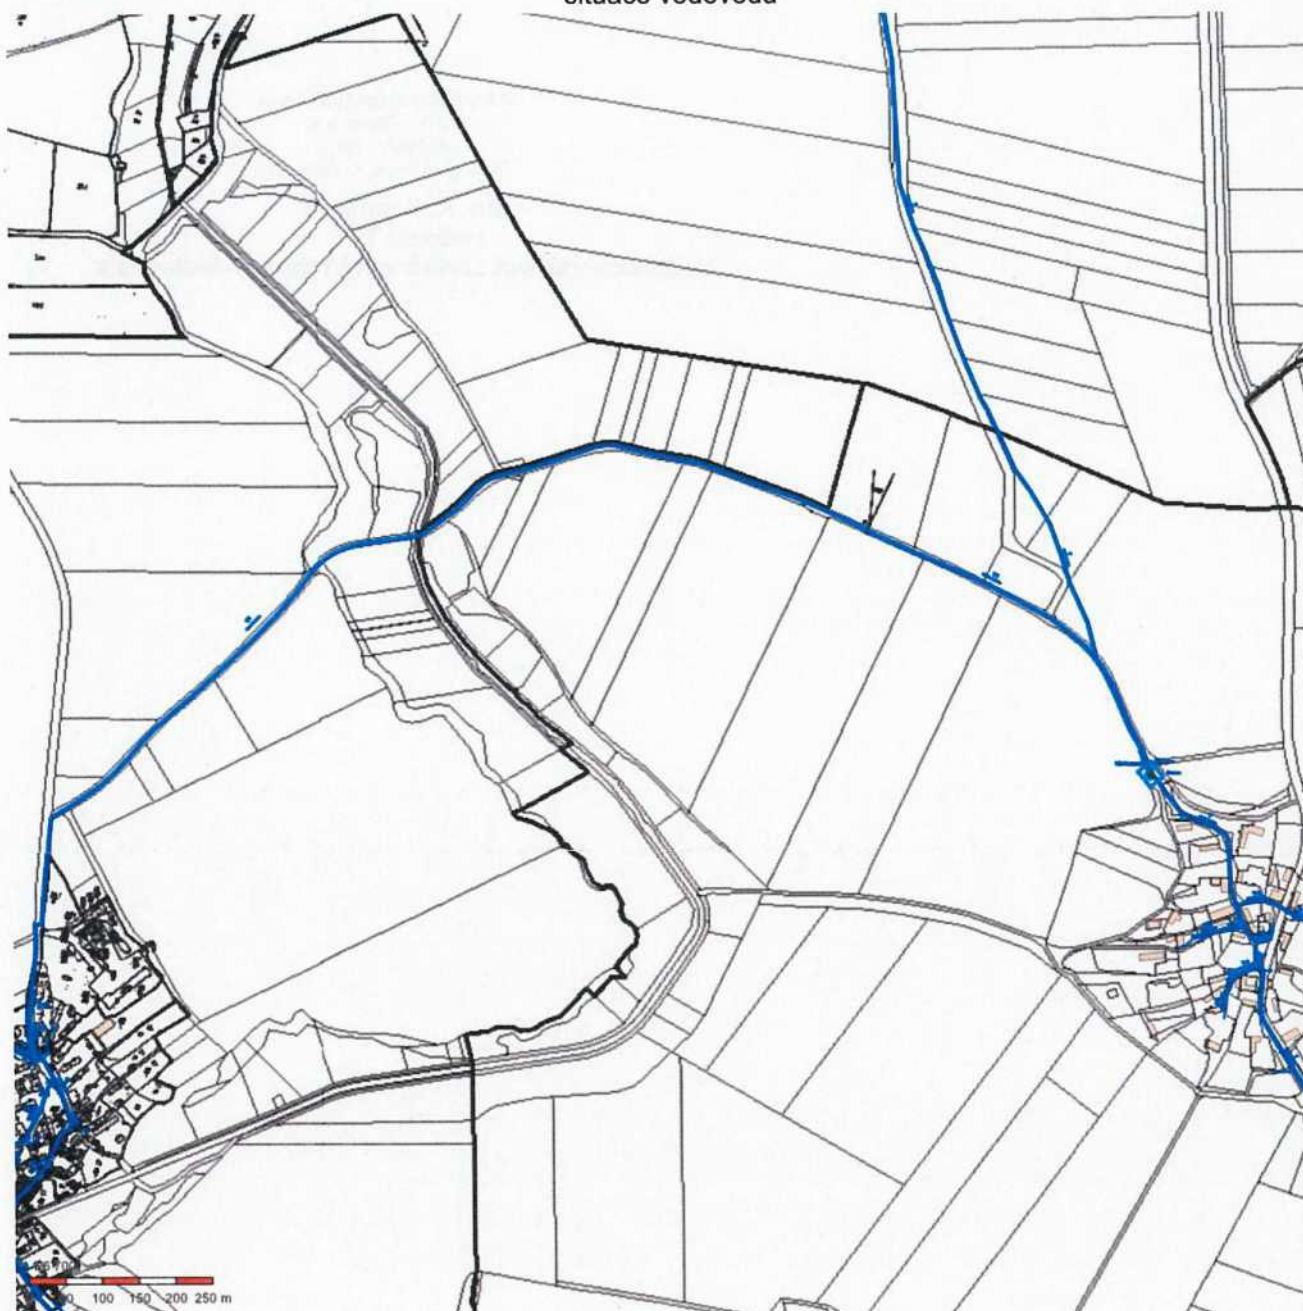

telefon: +420 327 588 111
e-mail: info@vhskh.cz
web: www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100





Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč, a.s.

situace kanalizace



telefon: +420 327 588 111
e-mail: info@vhskh.cz
web: www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100



strana 5 z 5