



Státní pozemkový úřad

Doručeno: 09.03.2023

ŠPU 096008/2023

listy: 3 přílohy: 3



spu096008c13a307

Státní pozemkový úřad, Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35

301 00 Plzeň

Naše značka:

2074/23/OVP/Z

Vyřizuje:

Datum:

28.2.2023

Věc: Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Potvorov

INFORMACE KE ZJIŠŤOVÁNÍ EXISTENCE SÍTÍ

okres: Plzeň-sever
k.ú.: Potvorov, Odlezy

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:

2x VTL plynovod nad 40 barů DN 1400

VTL plynovod nad 40 barů DN 900

kabel protikorozi ochrany

Plynárenská telekomunikační zařízení:

Metalický kabel

2x Optický kabel

Požadavky na doplnění žádosti:

1. Tento dokument má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
2. Požadujeme zaslat našemu útvaru k odsouhlasení plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Potvorov.
3. Projektová dokumentace k výše uvedenému záměru musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, ČSN 73 6005 a TPG 702 04.
4. V příloze Vám zasíláme podmínky pro činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu NET4GAS, které tvoří neoddělitelnou součást tohoto dokumentu.

Ostatní informace:

1. Do příložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese
2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod DN 900 stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany a pro uvedené stávající plynovody DN 1400 stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 160 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační síť a kabel protikorozi ochrany stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. Žádosti zasílejte přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)
4. V zájmovém území, které je přílohou tohoto dokumentu, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.
5. V případě nedodržení našich podmínek se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle

2074/23/OVP/Z, str. 1 / 2

energetického zákona.

V další korespondenci uvádějte vždy naši značku.

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy



Dodatek ke stanovisku číslo jednací: 2074/23/OVP/Z

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Potvorov

Činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu NET4GAS, s.r.o.

1. Ochranné pásmo VTL plynovodů nad 40 barů NET4GAS, s.r.o.


- 1.1. Zákonem č. 458/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001 je stanovena šířka ochranného pásma plynovodů takto:
4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
- 1.2. Běžné zemědělské práce nejsou nijak omezeny např. sklizeň, setí, běžná orba apod. V případě hluboké orby je nutno projednat s provozovatelem podmínky, při kterých je možno hlubokou orbu uskutečnit.
- 1.3. Po předchozím projednání s provozovatelem je povoleno:
 - výsadba stromů, keřů a vinné révy, oplocení pozemků apod.
 - stavby a rekonstrukce komunikací, inž. sítí, meliorací, závlahových zařízení apod.
- 1.4. Není dovoleno zřizovat skládky, vodní nádrže, stoky, krechty, deponie zemin a jiných materiálů, dobývání zemin, vrty, studny apod.
- 1.5. Výstavba nových stavebních objektů není povolena.
- 1.6. Používání otevřeného ohně, rozdělávání ohňů a kouření je přísně zakázáno.
- 1.7. V ochranném pásmu je zakázána veškerá činnost, která by mohla ohrozit plynovody, plynulost a bezpečnost jejich provozu např. výkopy nebo sondy a s tím související odklizení zemin a jejich navršování.

2. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodů nad 40 barů NET4GAS, s.r.o.

- 2.1 Bezpečnostní pásmo pro VTL plynovody nad 40 barů je zákonem č. 458/2000 Sb. stanoveno takto:
 - do průměru DN 300 na 100 m
 - do průměru DN 500 včetně na 150 m
 - nad průměr DN 500 na 200 mkolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
- 2.2. Po předchozím projednání s provozovatelem je povoleno:
 - rekonstrukce objektů, výstavba komunikací, inž. sítí, závlahových zařízení, meliorací apod.
 - situování skládek, deponií zemin a jiného materiálu

3. Ochranné pásmo dálkového kabelu NET4GAS, s.r.o.

- 3.1. Šířka ochranného pásma dálkového kabelu NET4GAS je 1 m na každou stranu od půdorysu kabelu.
- 3.2. Před zahájením hloubkové orby je nutné požádat provozovatele o stanovení podmínek.
4. Podle místních podmínek a vedení plynovodů v terénu může provozovatel omezit činnosti v ochranném resp. bezpečnostním pásmu NET4GAS.

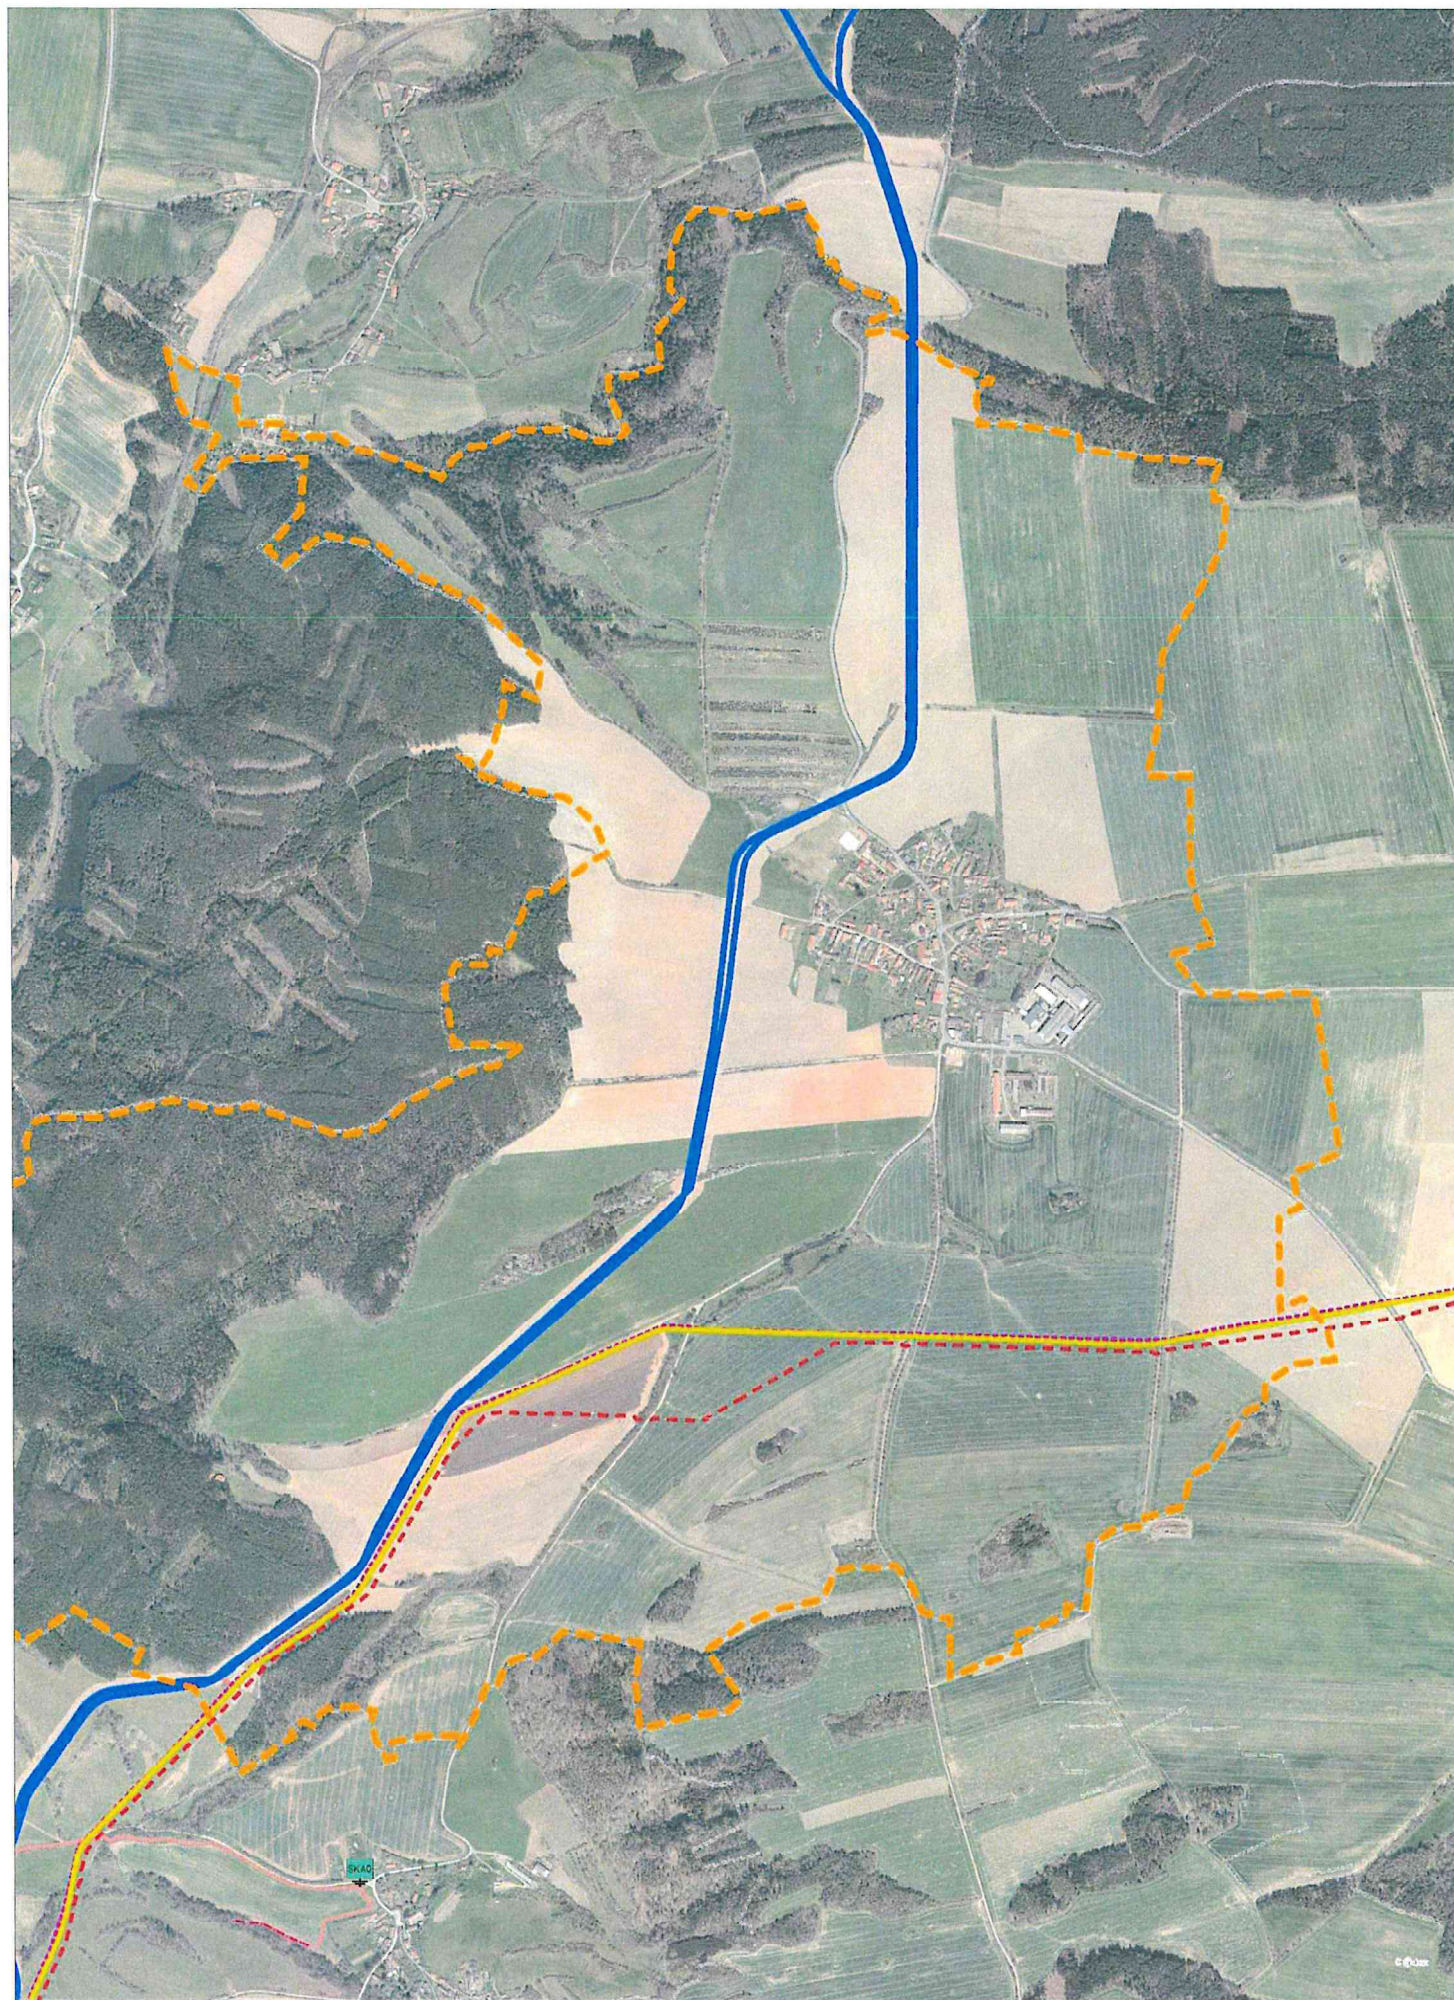

0m 450m 900m























NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření:

Situace: 1/1

2074/23/OVP/Z

LEGENDA:

	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD ZÁMĚR
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ
	KORIDOR ZÁMĚRU