RWE
The energy to lead

Krajský pozemkový úřad pro
Plzeňský kraj, Pobočka
Klatovy
Čapkova 127
33901 Klatovy 5

naše značka	vyřizuje	datum
5001130418	Renáta Korandová	24.06.2015

Věc:
KoPÚ Plánice

K.ú. - p.č.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice

Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5

Účel stanoviska: Územně plánovací podklady

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Podklady pro zpracování projektové dokumentace v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení.

Poskytnuté podklady nenahrazují stanovisko k projektové dokumentaci.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY.

Toto stanovisko je pouze informativní a NELZE jej použít pro účely povolení jednotlivých staveb (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb.

K PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTACI SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
- STL plynovody PE,OC a STL plynovodní přípojky PE,OC
- STL plynárenské zařízení ve výstavbě
- VTL RS + elektropřípojka
- VTL plynovod DN80/PN40, DN200/PN40
- ostatní plynárenská zařízení (zemní uzávěry,ochranné trubky,chráničky...)

Upozorňujeme, že v zájmovém území je v současné době ve výstavbě plynárenské zařízení, které nebylo dosud převzato do provozování. Je nutné vyjádření investora (dodavatele) stavby.
Dále upozorňujeme, že na plánované plynovody a plynovodní přípojky se již po vydání územního rozhodnutí vztahují OCHRANNÁ PÁSMA (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.)

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

- v případě jakýchkoliv investičních či stavebních záměrů požadujeme předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení
- nutno dodržovat ČSN 736005, TPG 702 01, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ČUBP č.324/1990, případně další předpisy
- pevné stavby (podnikatelské objekty, bytové a rodinné domy, garáže, zahradní domky apod.) budou situovány mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
- jakákoli ostatní činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení (stavební, terénní úpravy, vedení inženýrských sítí, výsadba dřevin, zaplocování pozemků atd.) bude situována mimo ochranné pásmo plynárenských zařízení a je možná pouze s písemným stanoviskem a souhlasem společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.
- zřizování staveniště, skladování materiálů, parkování stavebních strojů apod.bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
- polní cesty vedené v souběhu s plynárenskými zařízeními budou situovány mimo ochranné pásmo plynárenských zařízení, křížení kolmé.
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- v ochranném pásmu plynárenského zařízení musí být zachováno stávající krytí nebo dle ČSN 736005
- nové vlastníky pozemků, na kterých se nachází plynárenské zařízení, doporučujeme upozornit na ochranné pásma těchto vedení a zařízení

Projektovou dokumentaci stavby, ve které budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500 k posouzení.
PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04,TPG 702 01, ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umísťování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Vedení sítí v digitální podobě získáte na adrese: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

V rámci probíhající komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plánice požadujeme zachovat stávající věcná břemena zapsaná v katastru nemovitostí k plynárenským zařízením.

Vendula Englmaierová
technik správy nemovitého majetku

STANOVISKO EPZ * VTL (Jiří Jetelina):

VTL plynovod:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 200, PN 40 a DN 80, PN 40.

Je proto nutné činnost v uvedené lokalitě řešit dle zákona 458/2000Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 80 je 15 m na obě strany od plynovodu;
- ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od plynovodu;

Výstavba uzavřených objektů (RD, chaty, sklady, provozovny atd.):
- výstavbu uzavřených objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;

Sklady hořlavin a čerpací stanice PHM:
- sklady hořlavin, čerpací stanice PHM a podobné objekty situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;

Inženýrské sítě:
- styk našeho zařízení se stavbou jiných inženýrských sítí řešit dle ČSN EN 1594 a TPG702 04 (konkrétní podmínky určíme při konkrétních stavebních záměrech);

Výsadba stromů a keřů:
- stromy a keře nutno vysazovatmimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od VTL plynovodu na obě strany;
- běžná zemědělská činnost bez omezení (neporušit orientační sloupky a ostatní případná nadzemní zařízení na

trase);

Komunikace (polní cesty, silnice a chodníky):
- polní cesty, silnice achodníky v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- křížení komunikací za určitých podmínek lze realizovat (podmínky stanovíme v dalším stupni);

Oplocení:
- oplocení pozemku v souběhu s VTL plynovodem provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- při křížení VTL plynovodu v ochranném pásmu nepoužívat podezdívku (4 m od plynovodu na obě strany), oplocení použít jen snadno rozebíratelné (betonové sloupky a pletivo). sloupky oplocení umístit ve vzdálenostimin. 2 m od vedení VTL plynovodu.

Odstavné plochy, parkoviště (otevřené):
- odstavné plochy a parkoviště umístit min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu).

Před zahájením činností na pozemcích je nutné naše zařízení vytyčit.

Regulačnístanice:
Ve Vašem zájmovém území se dále nachází jeden technologický objekt vysokotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu VTL RS PLÁNICE (dále jen RS), včetně přívodního el. kabelu nn pro tuto RS.

Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výšeuvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek nn upravuje § 46.

Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 736005, energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591/2006.

Veškeré stavby provádět mimo bezpečnostní pásmo RS a souvisejím kabelem nn.

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

Projektovou dokumentaci s konkrétním stavebním záměrem, se zakresleným plynárenskýmzařízením a související el. zařízením, požadujeme předložit k odsouhlasení.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení (PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby.
Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001130418 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Renáta Korandová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420377097732
renata.korandova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skránčice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

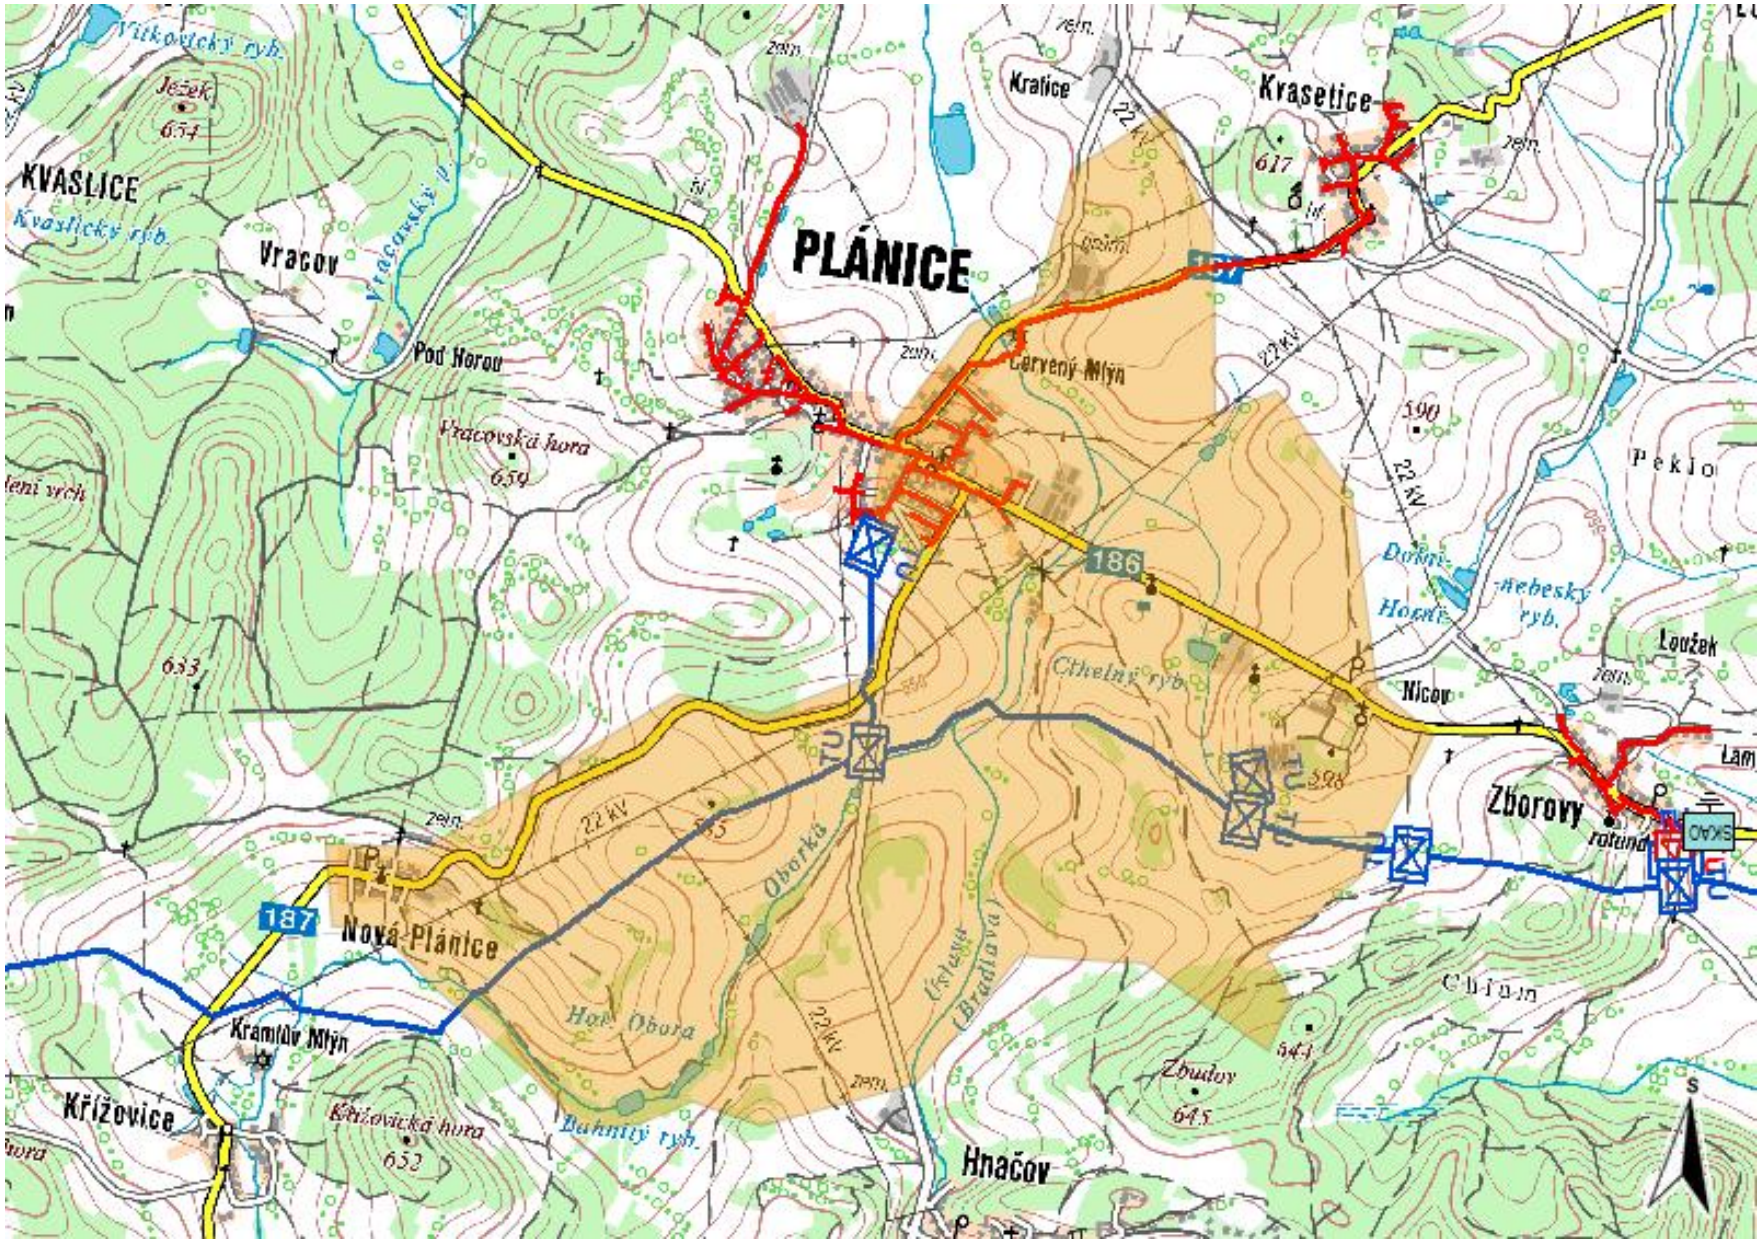

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

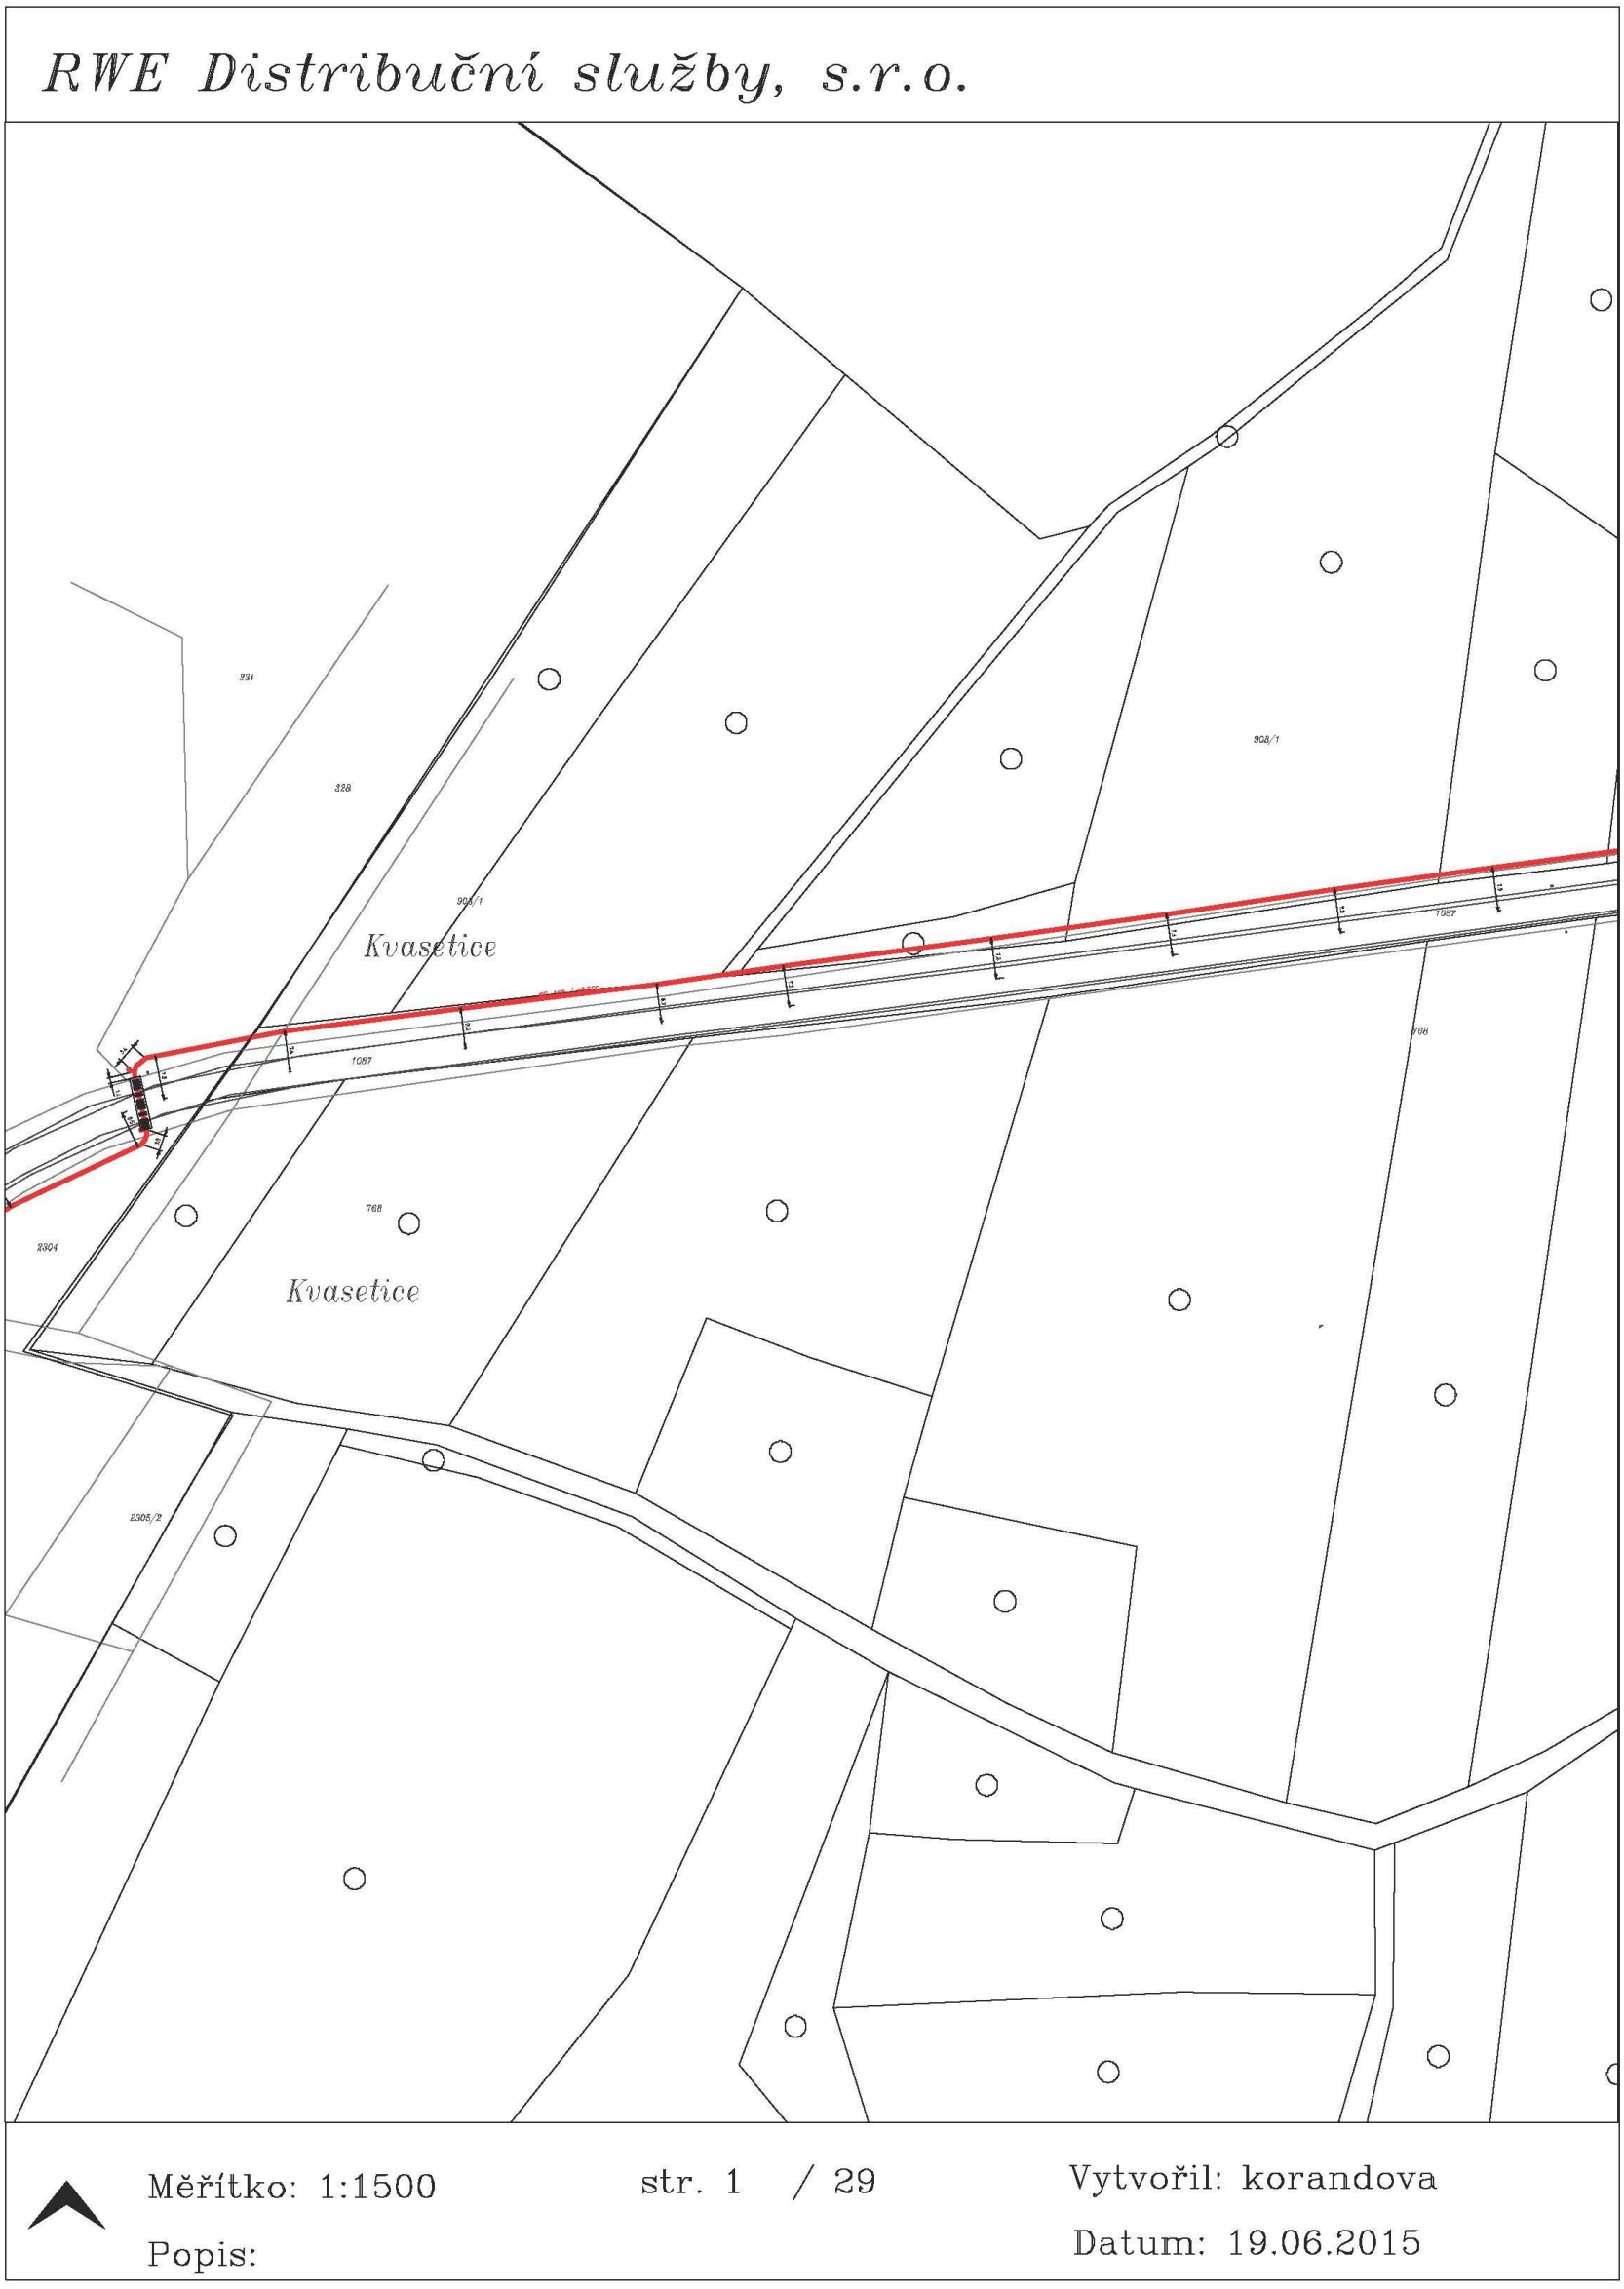

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

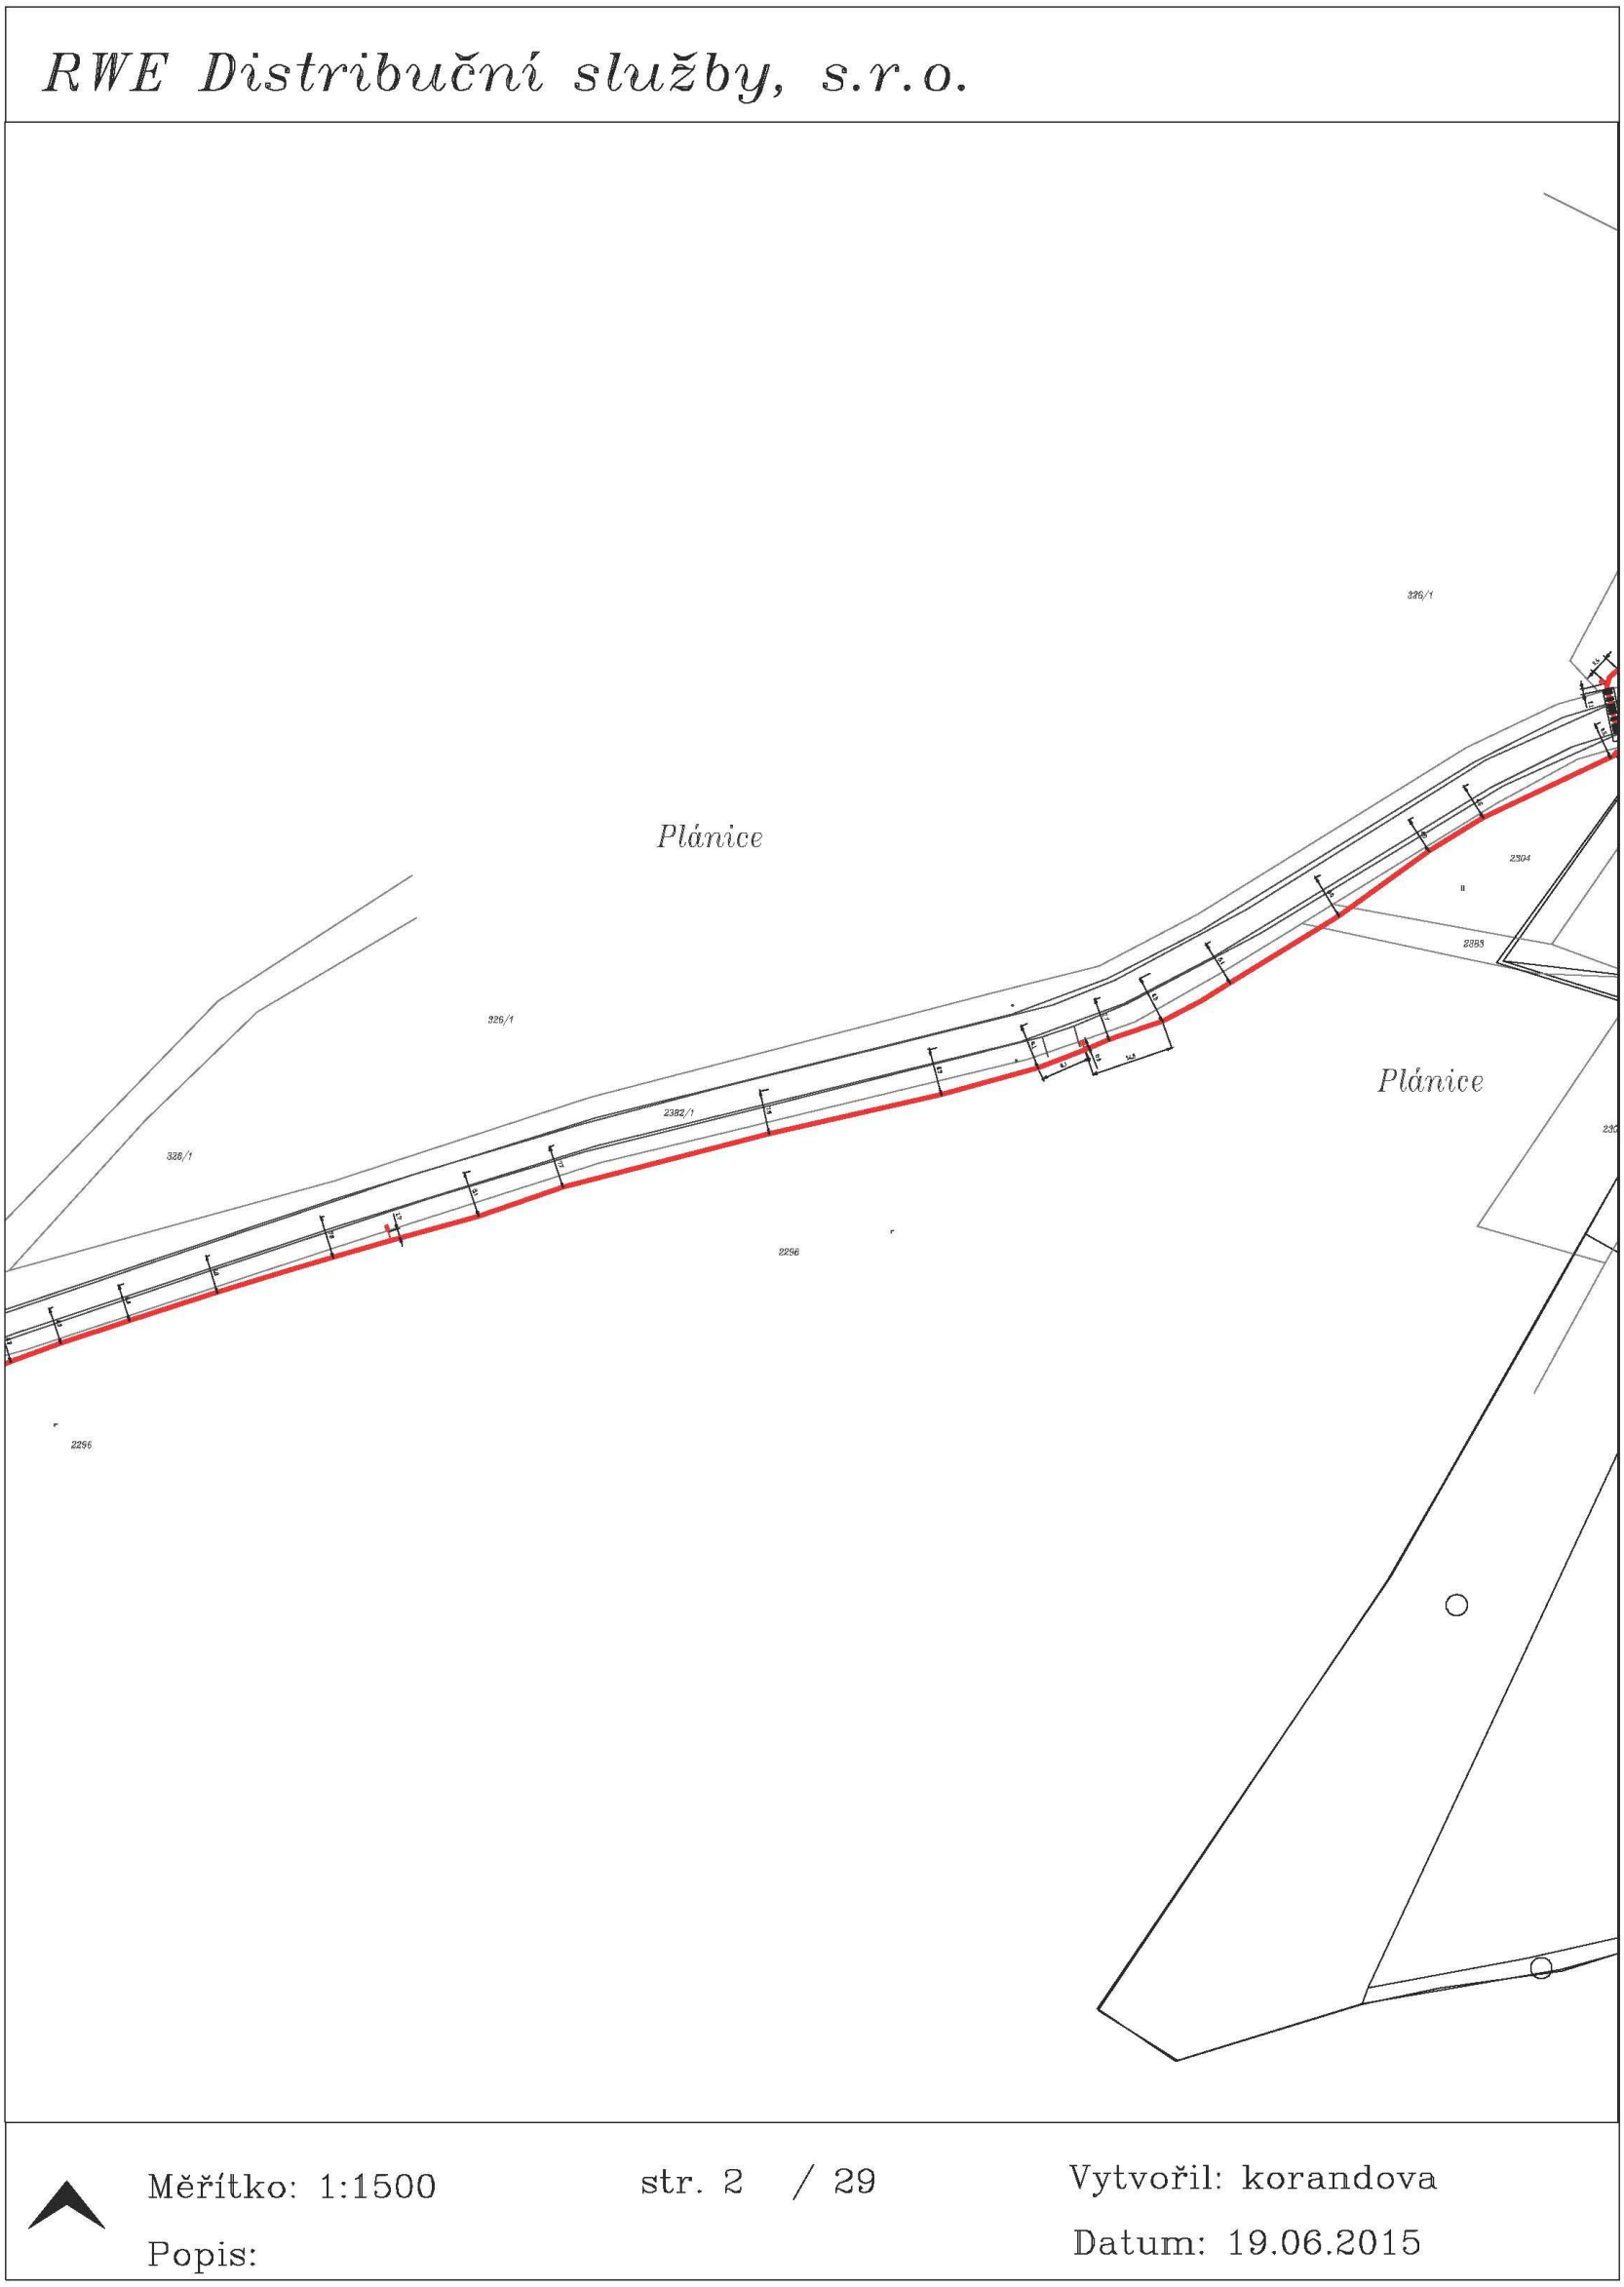

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

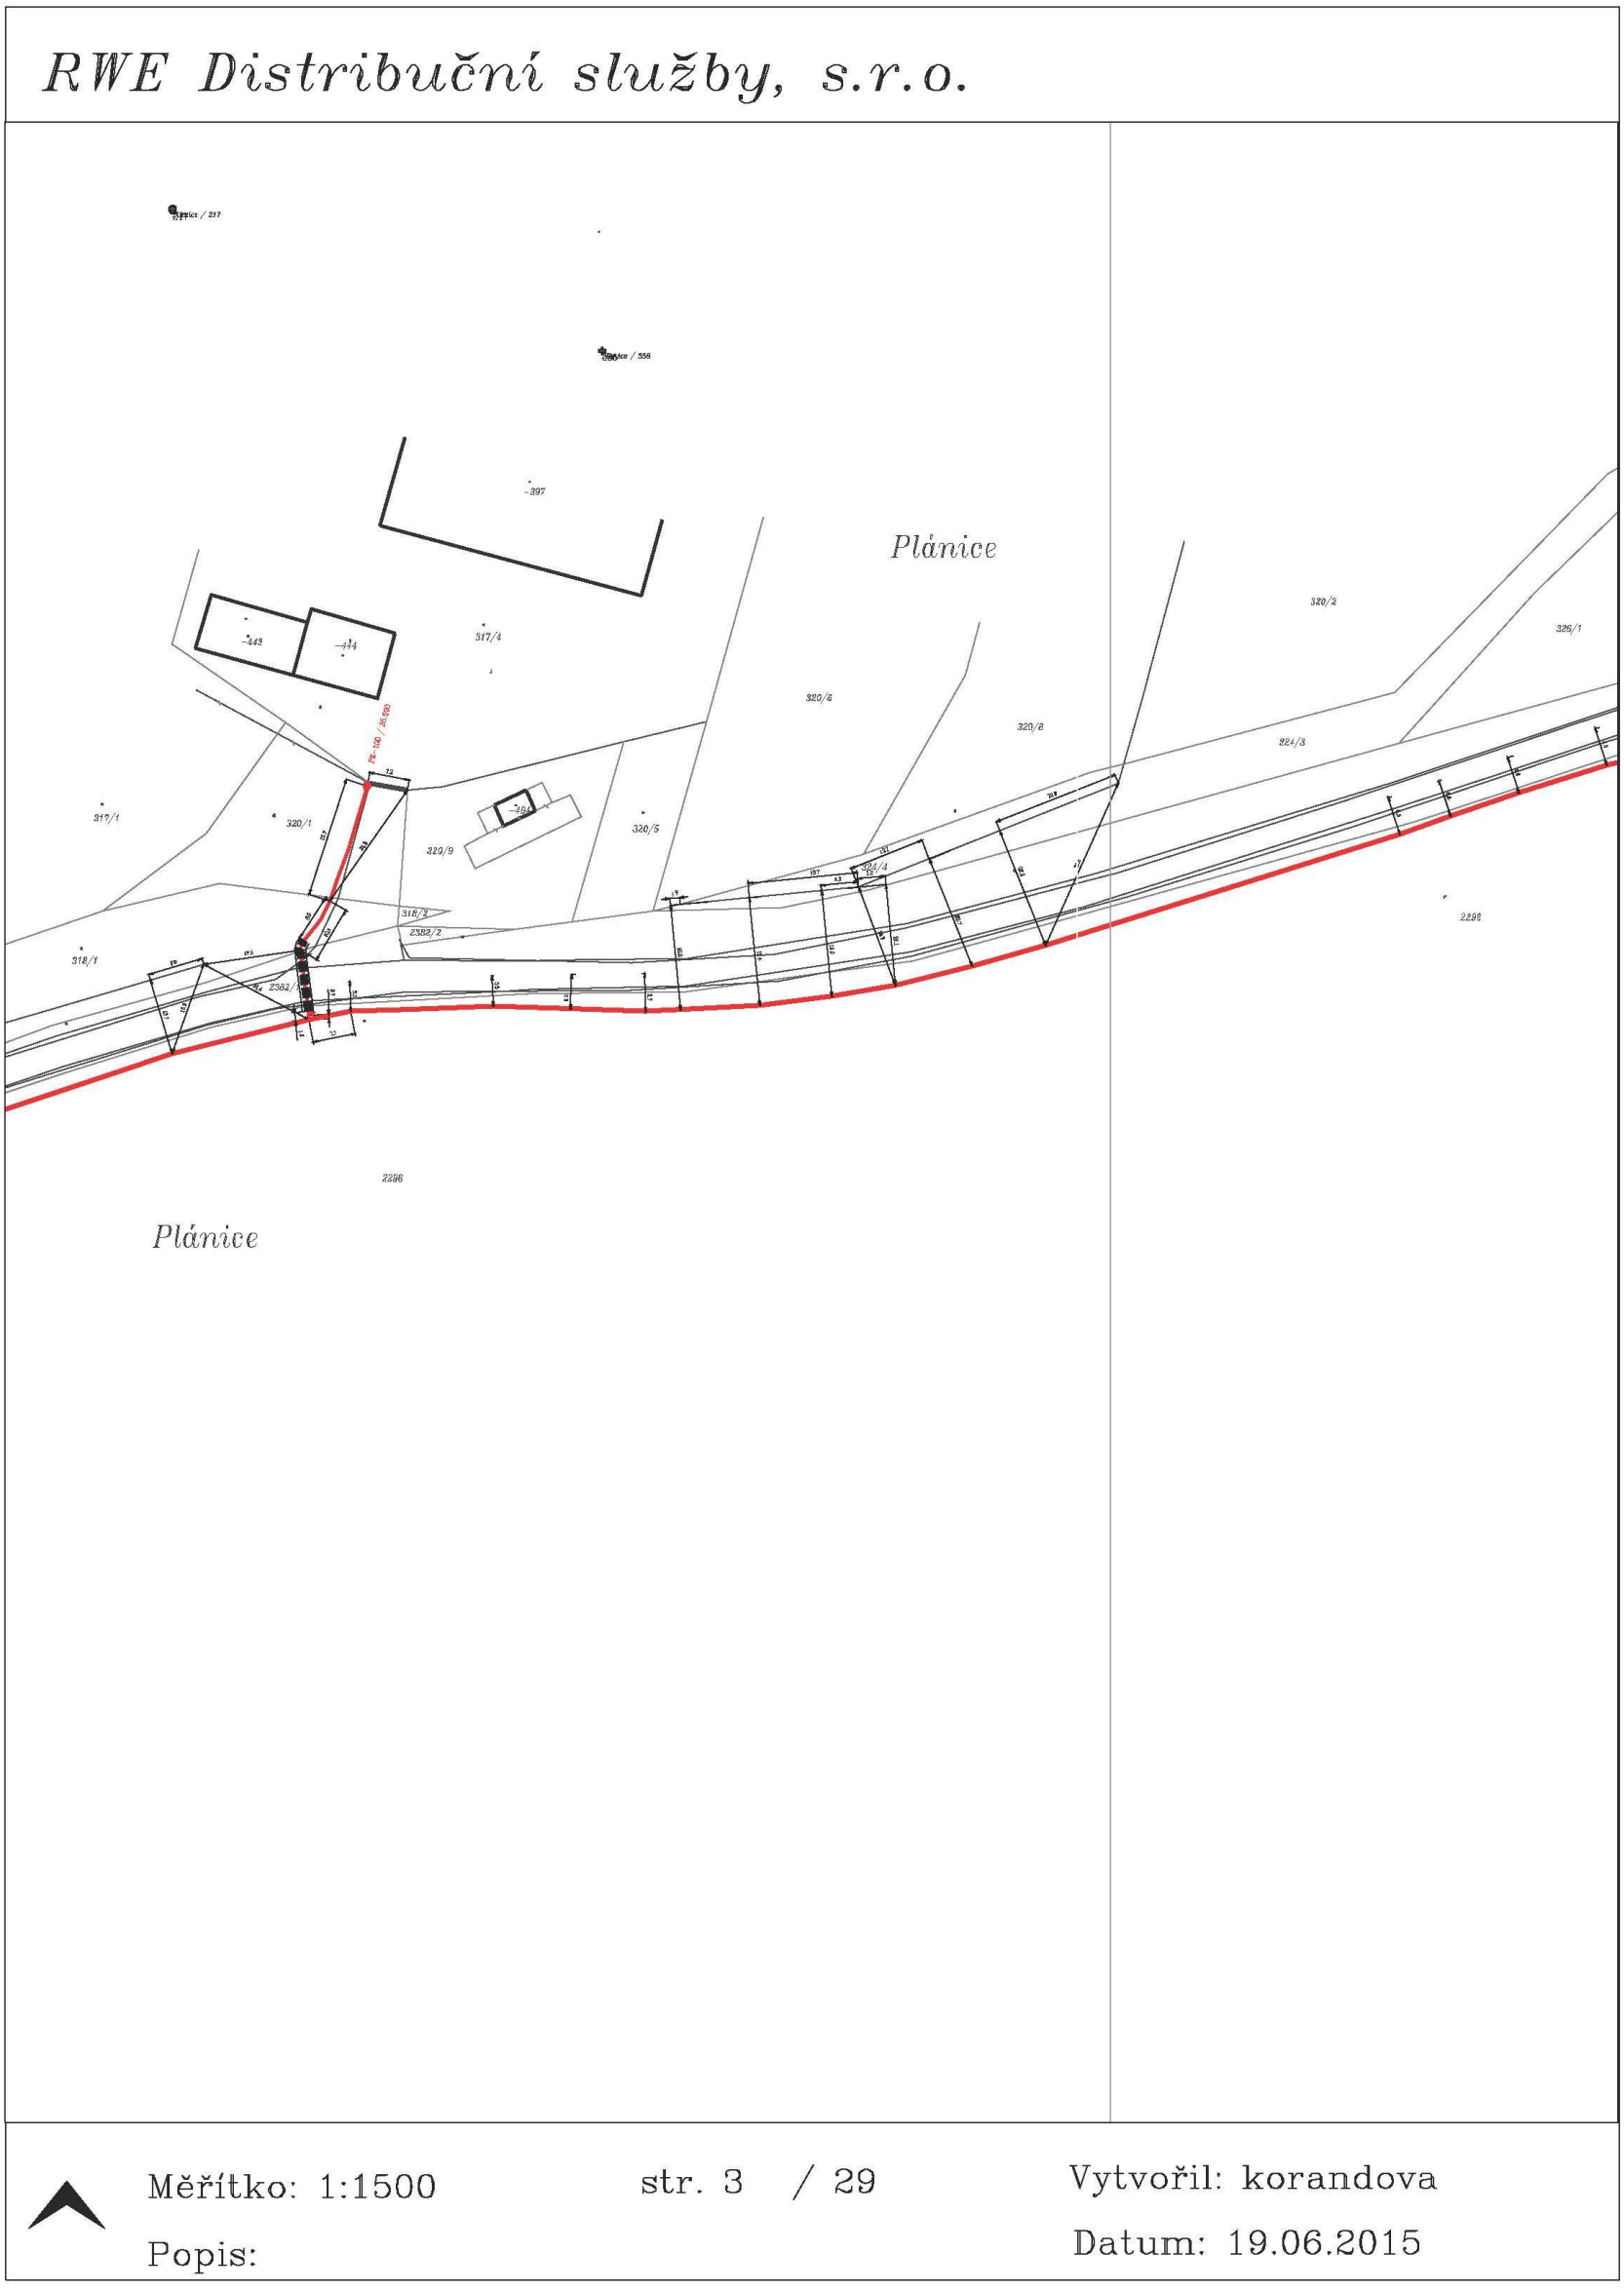

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

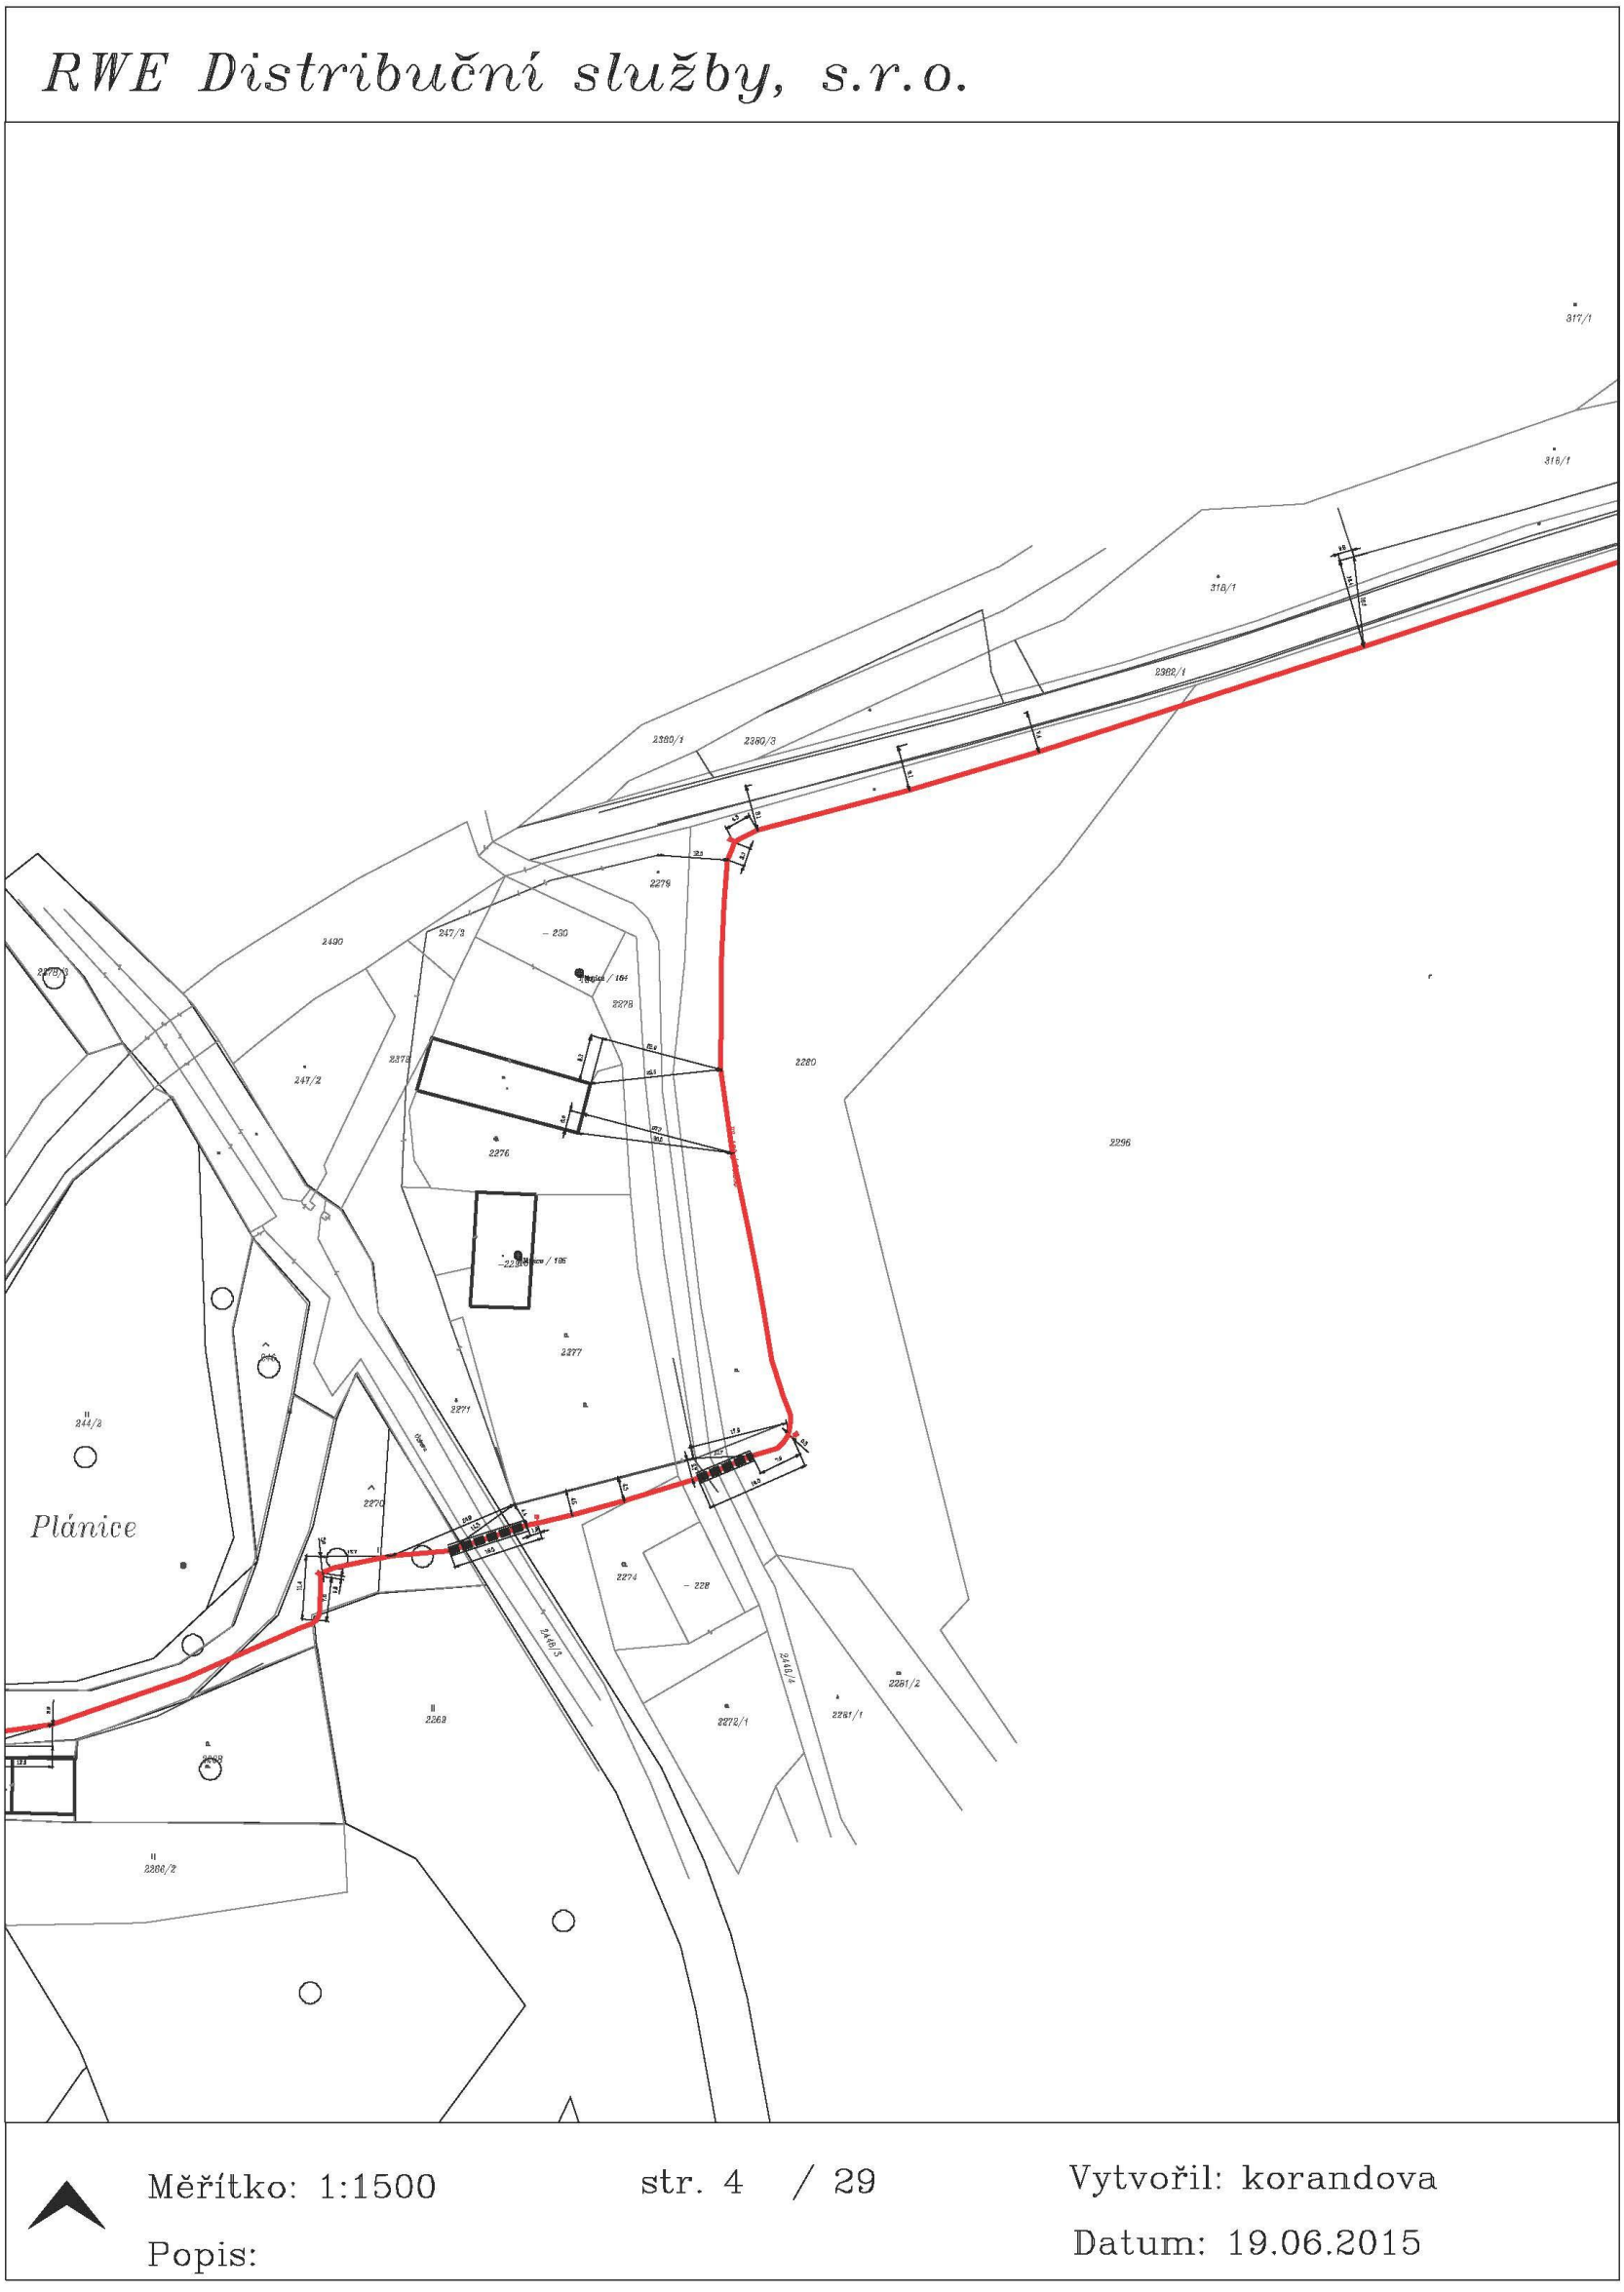

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

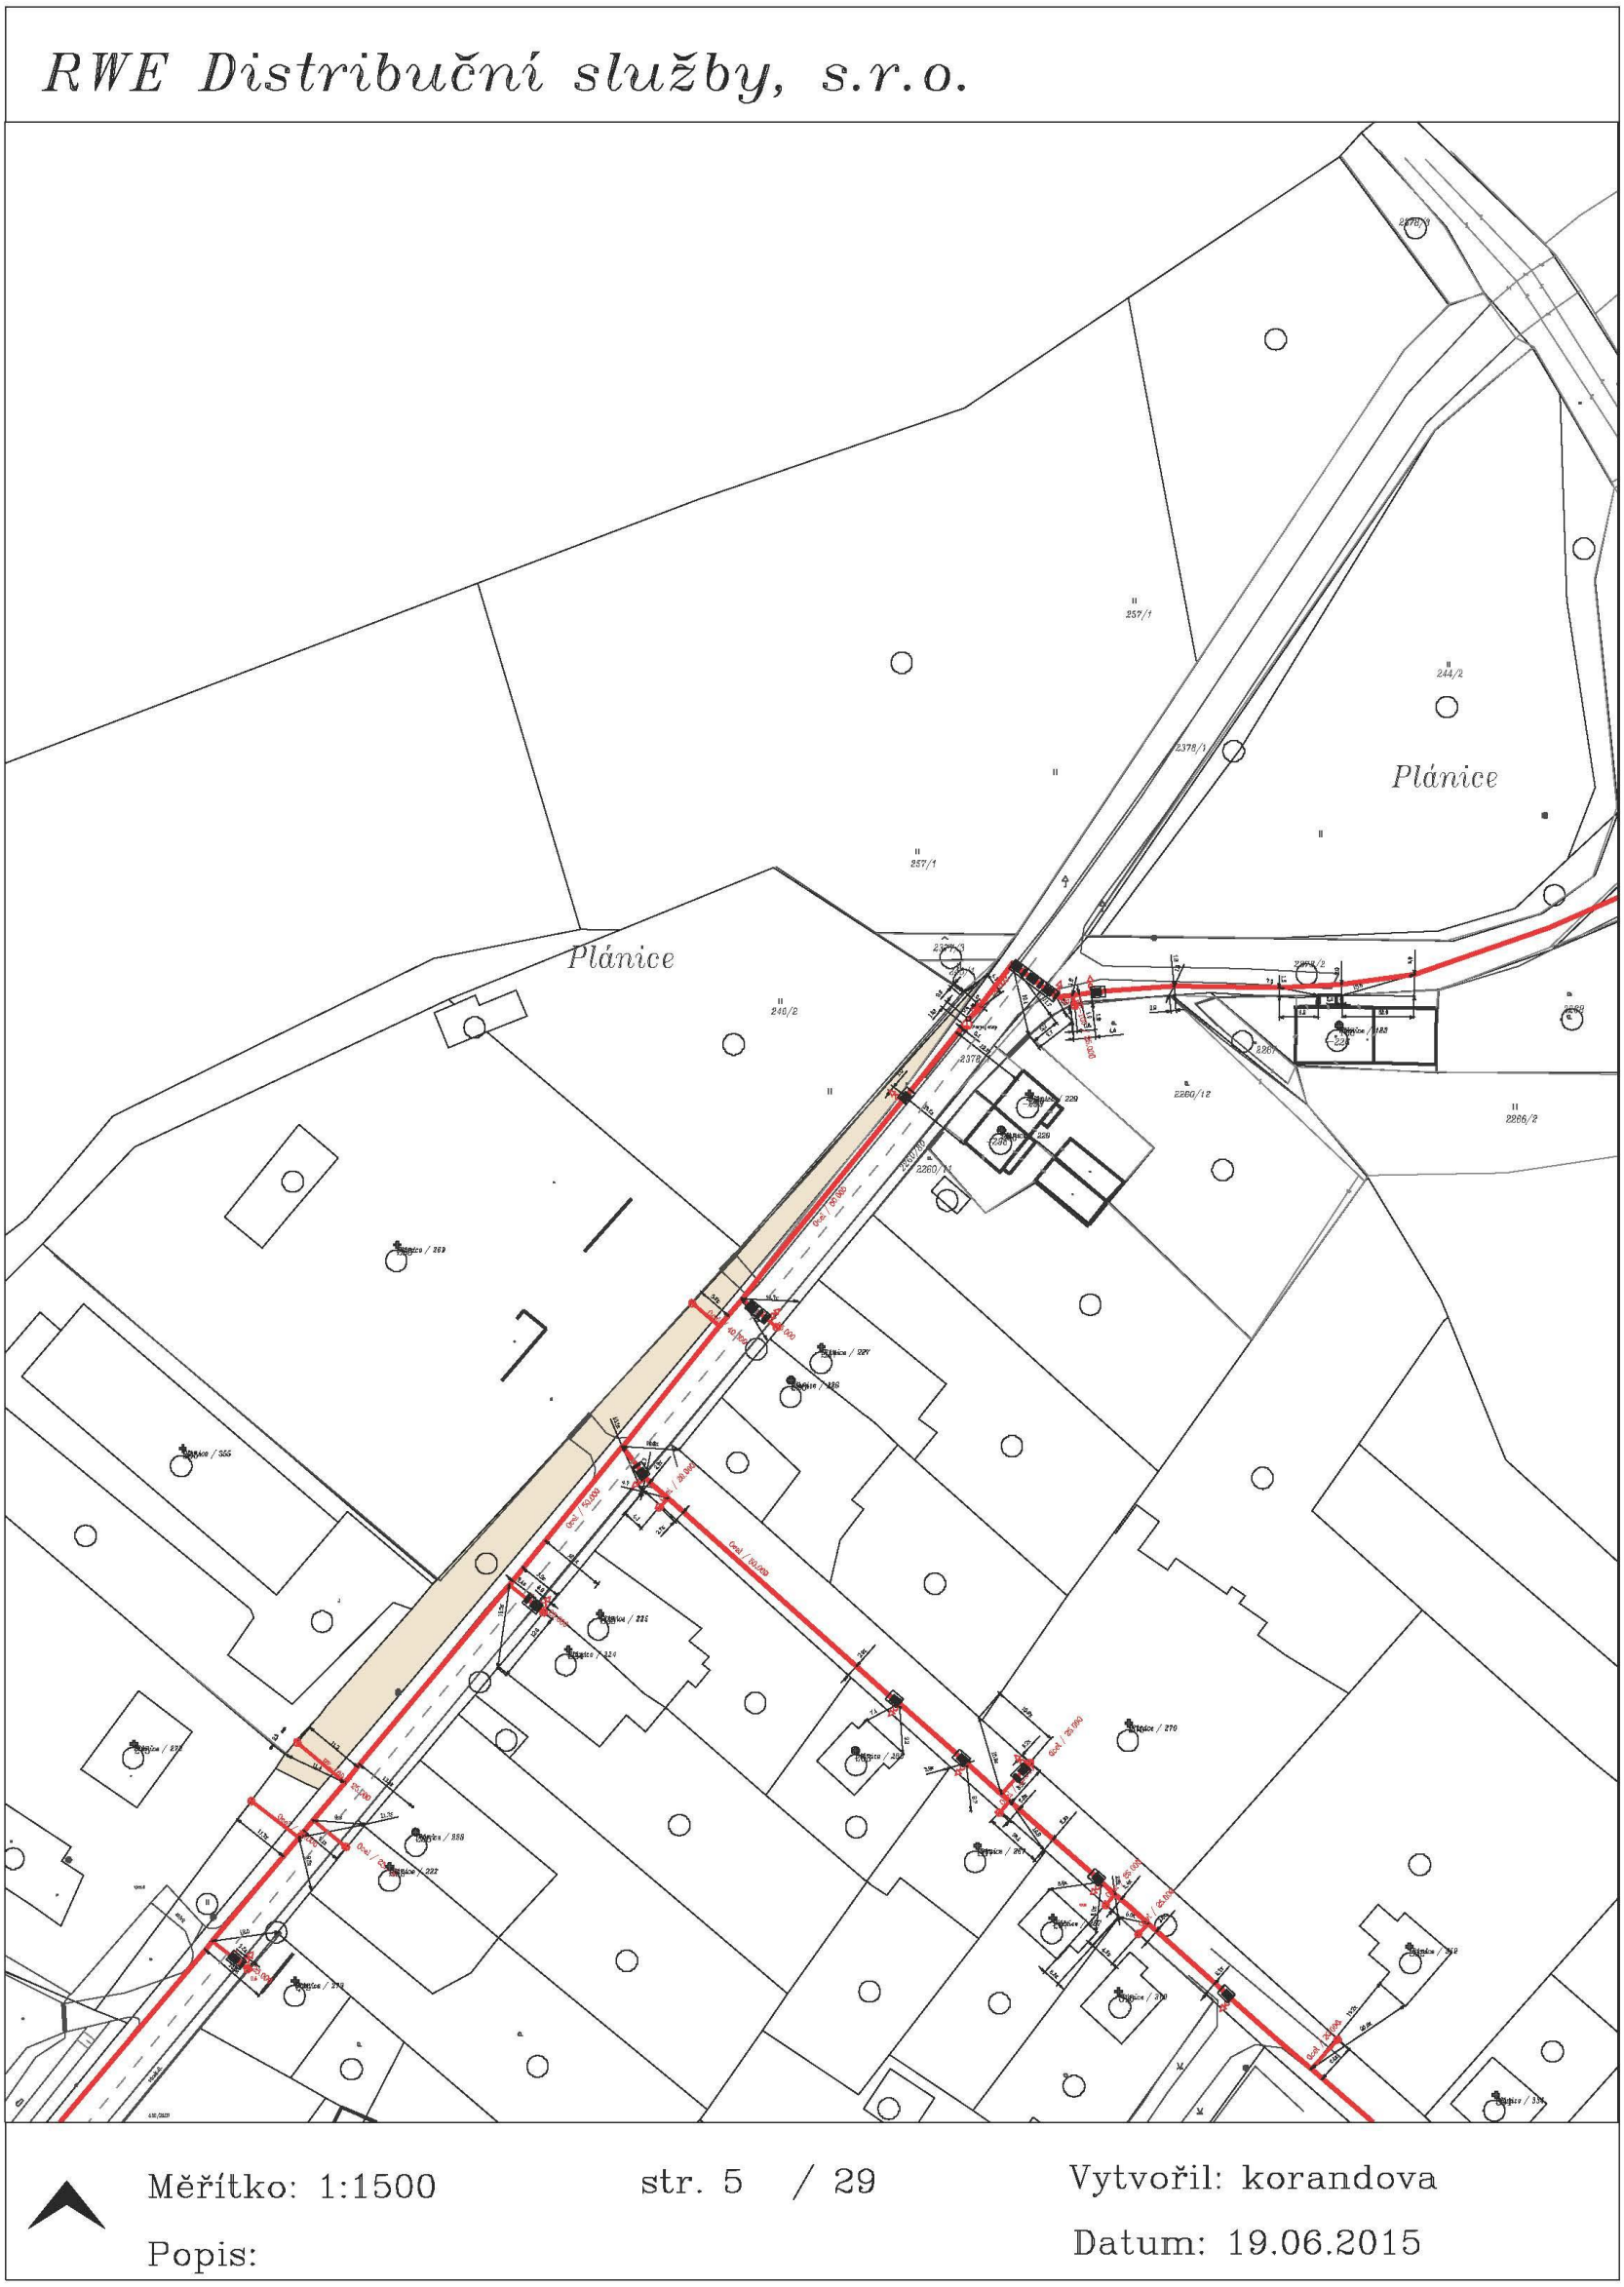

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

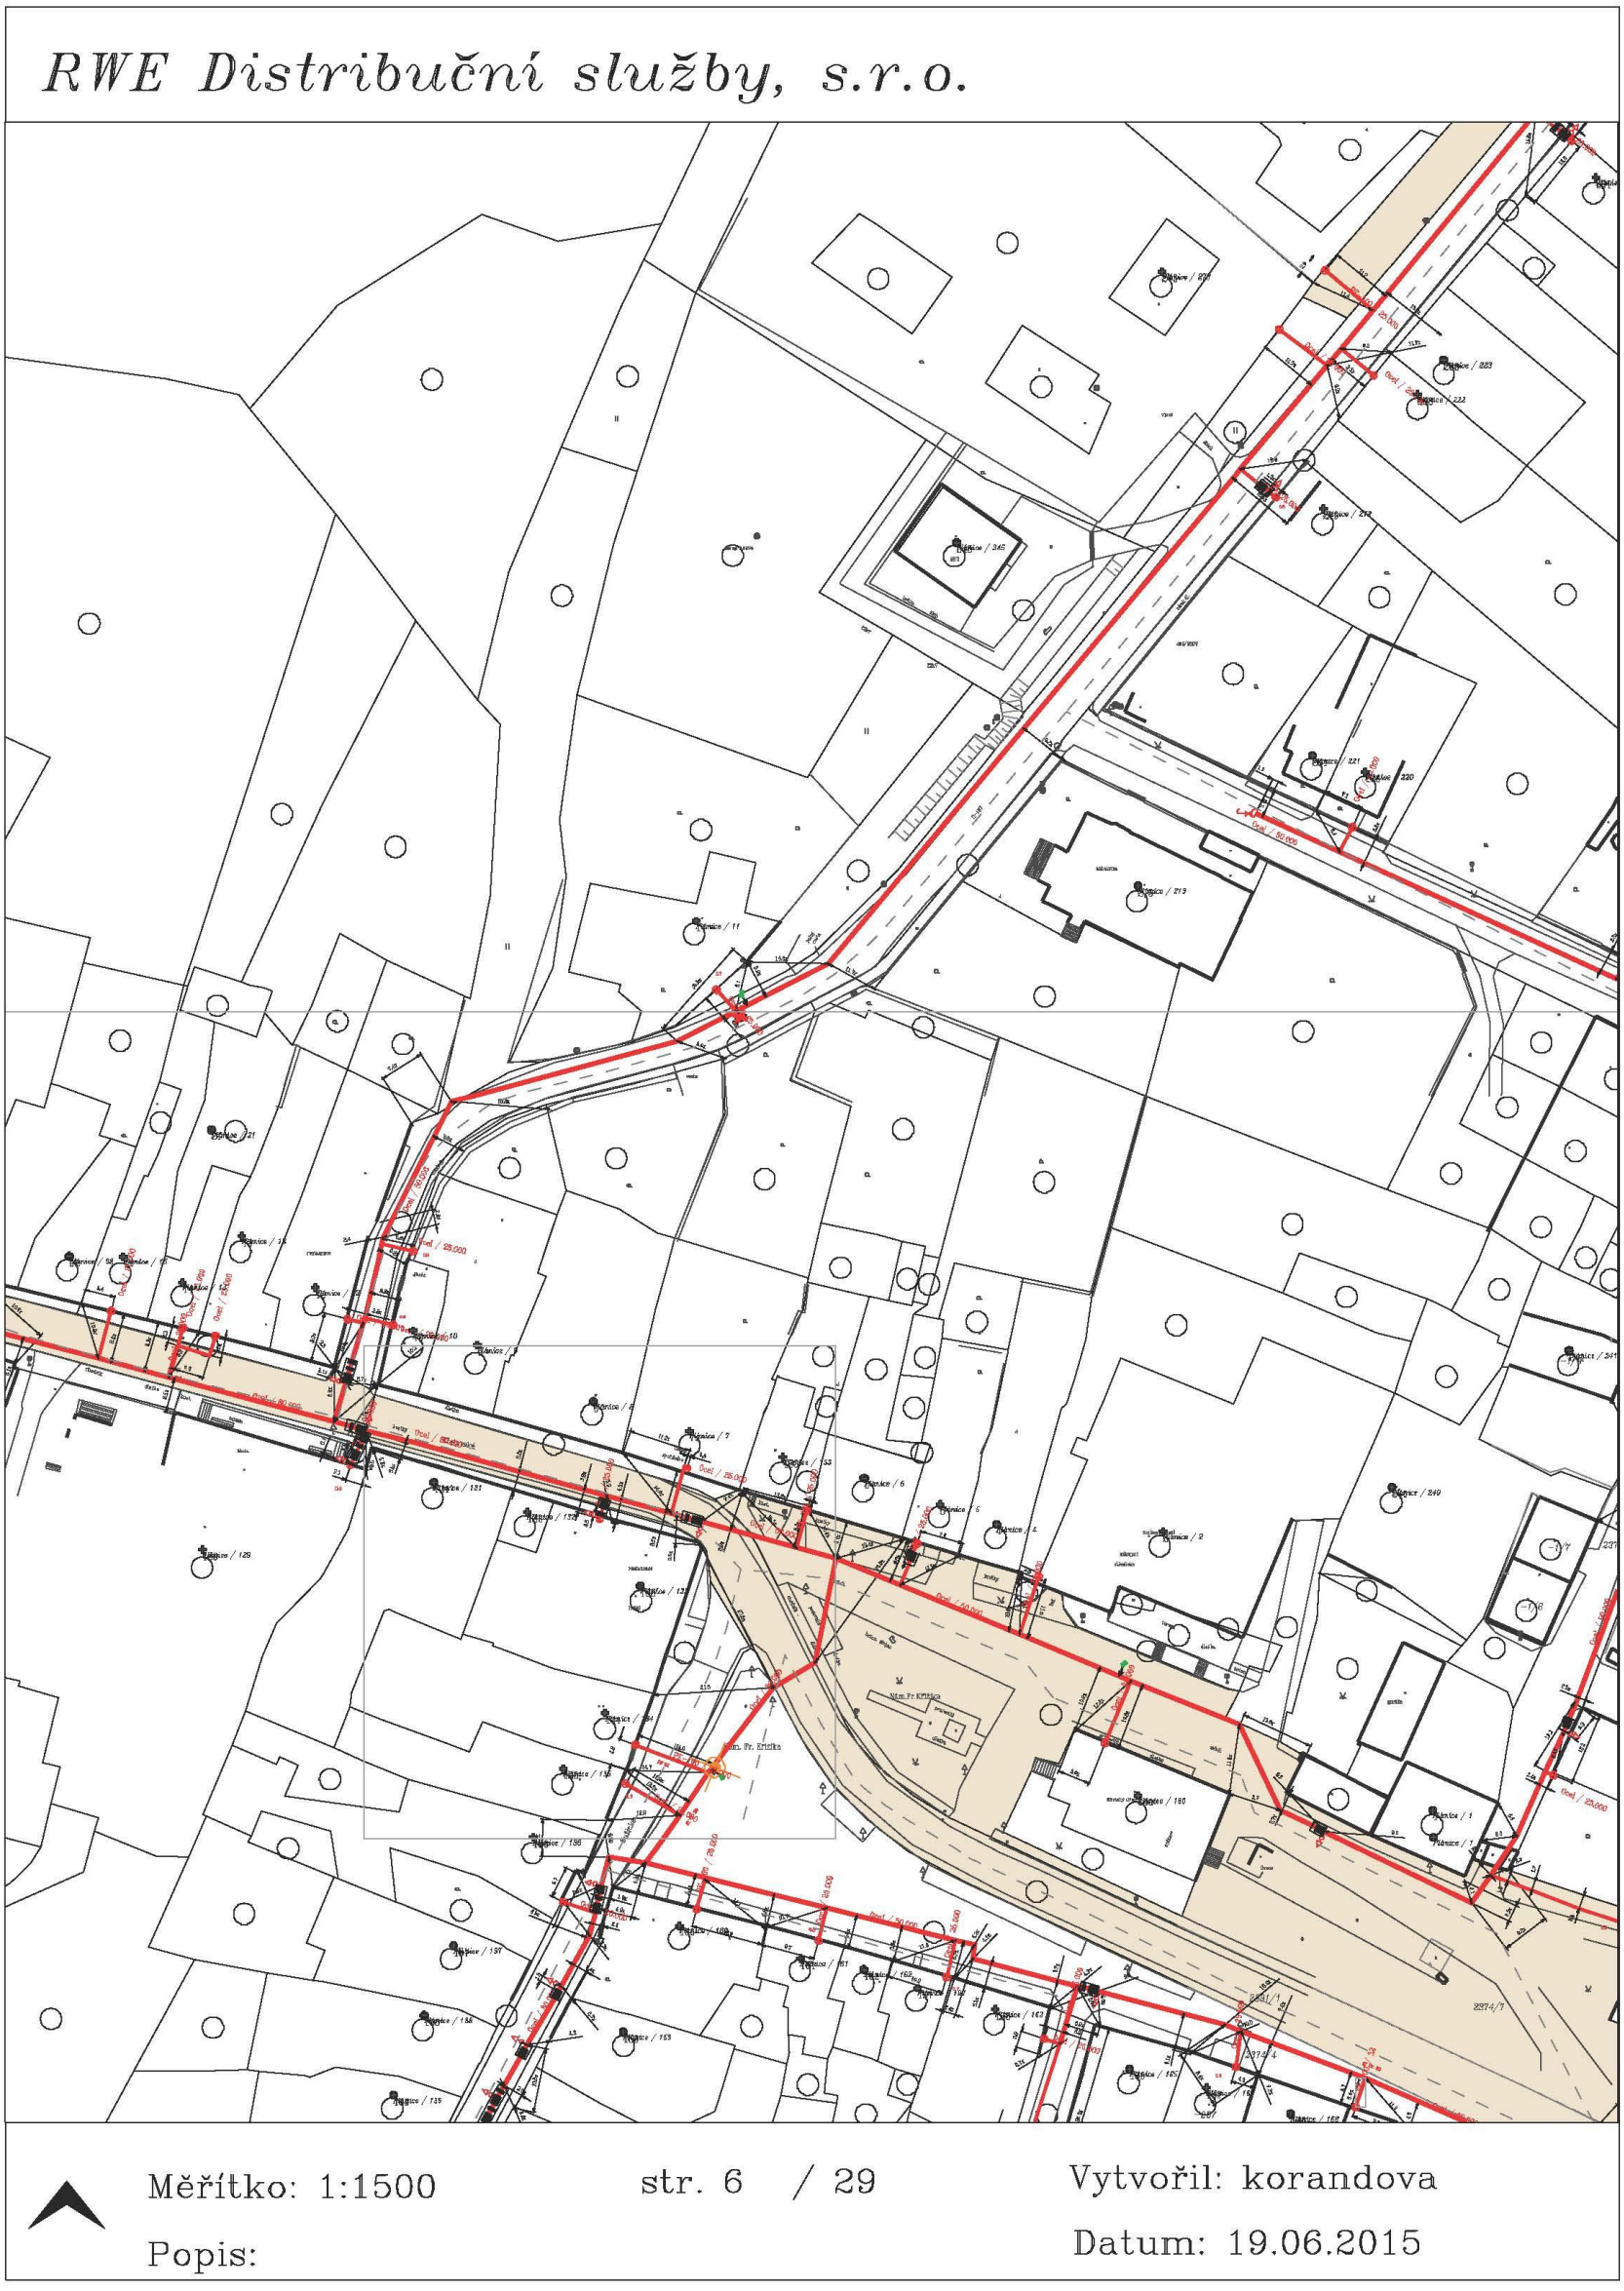

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

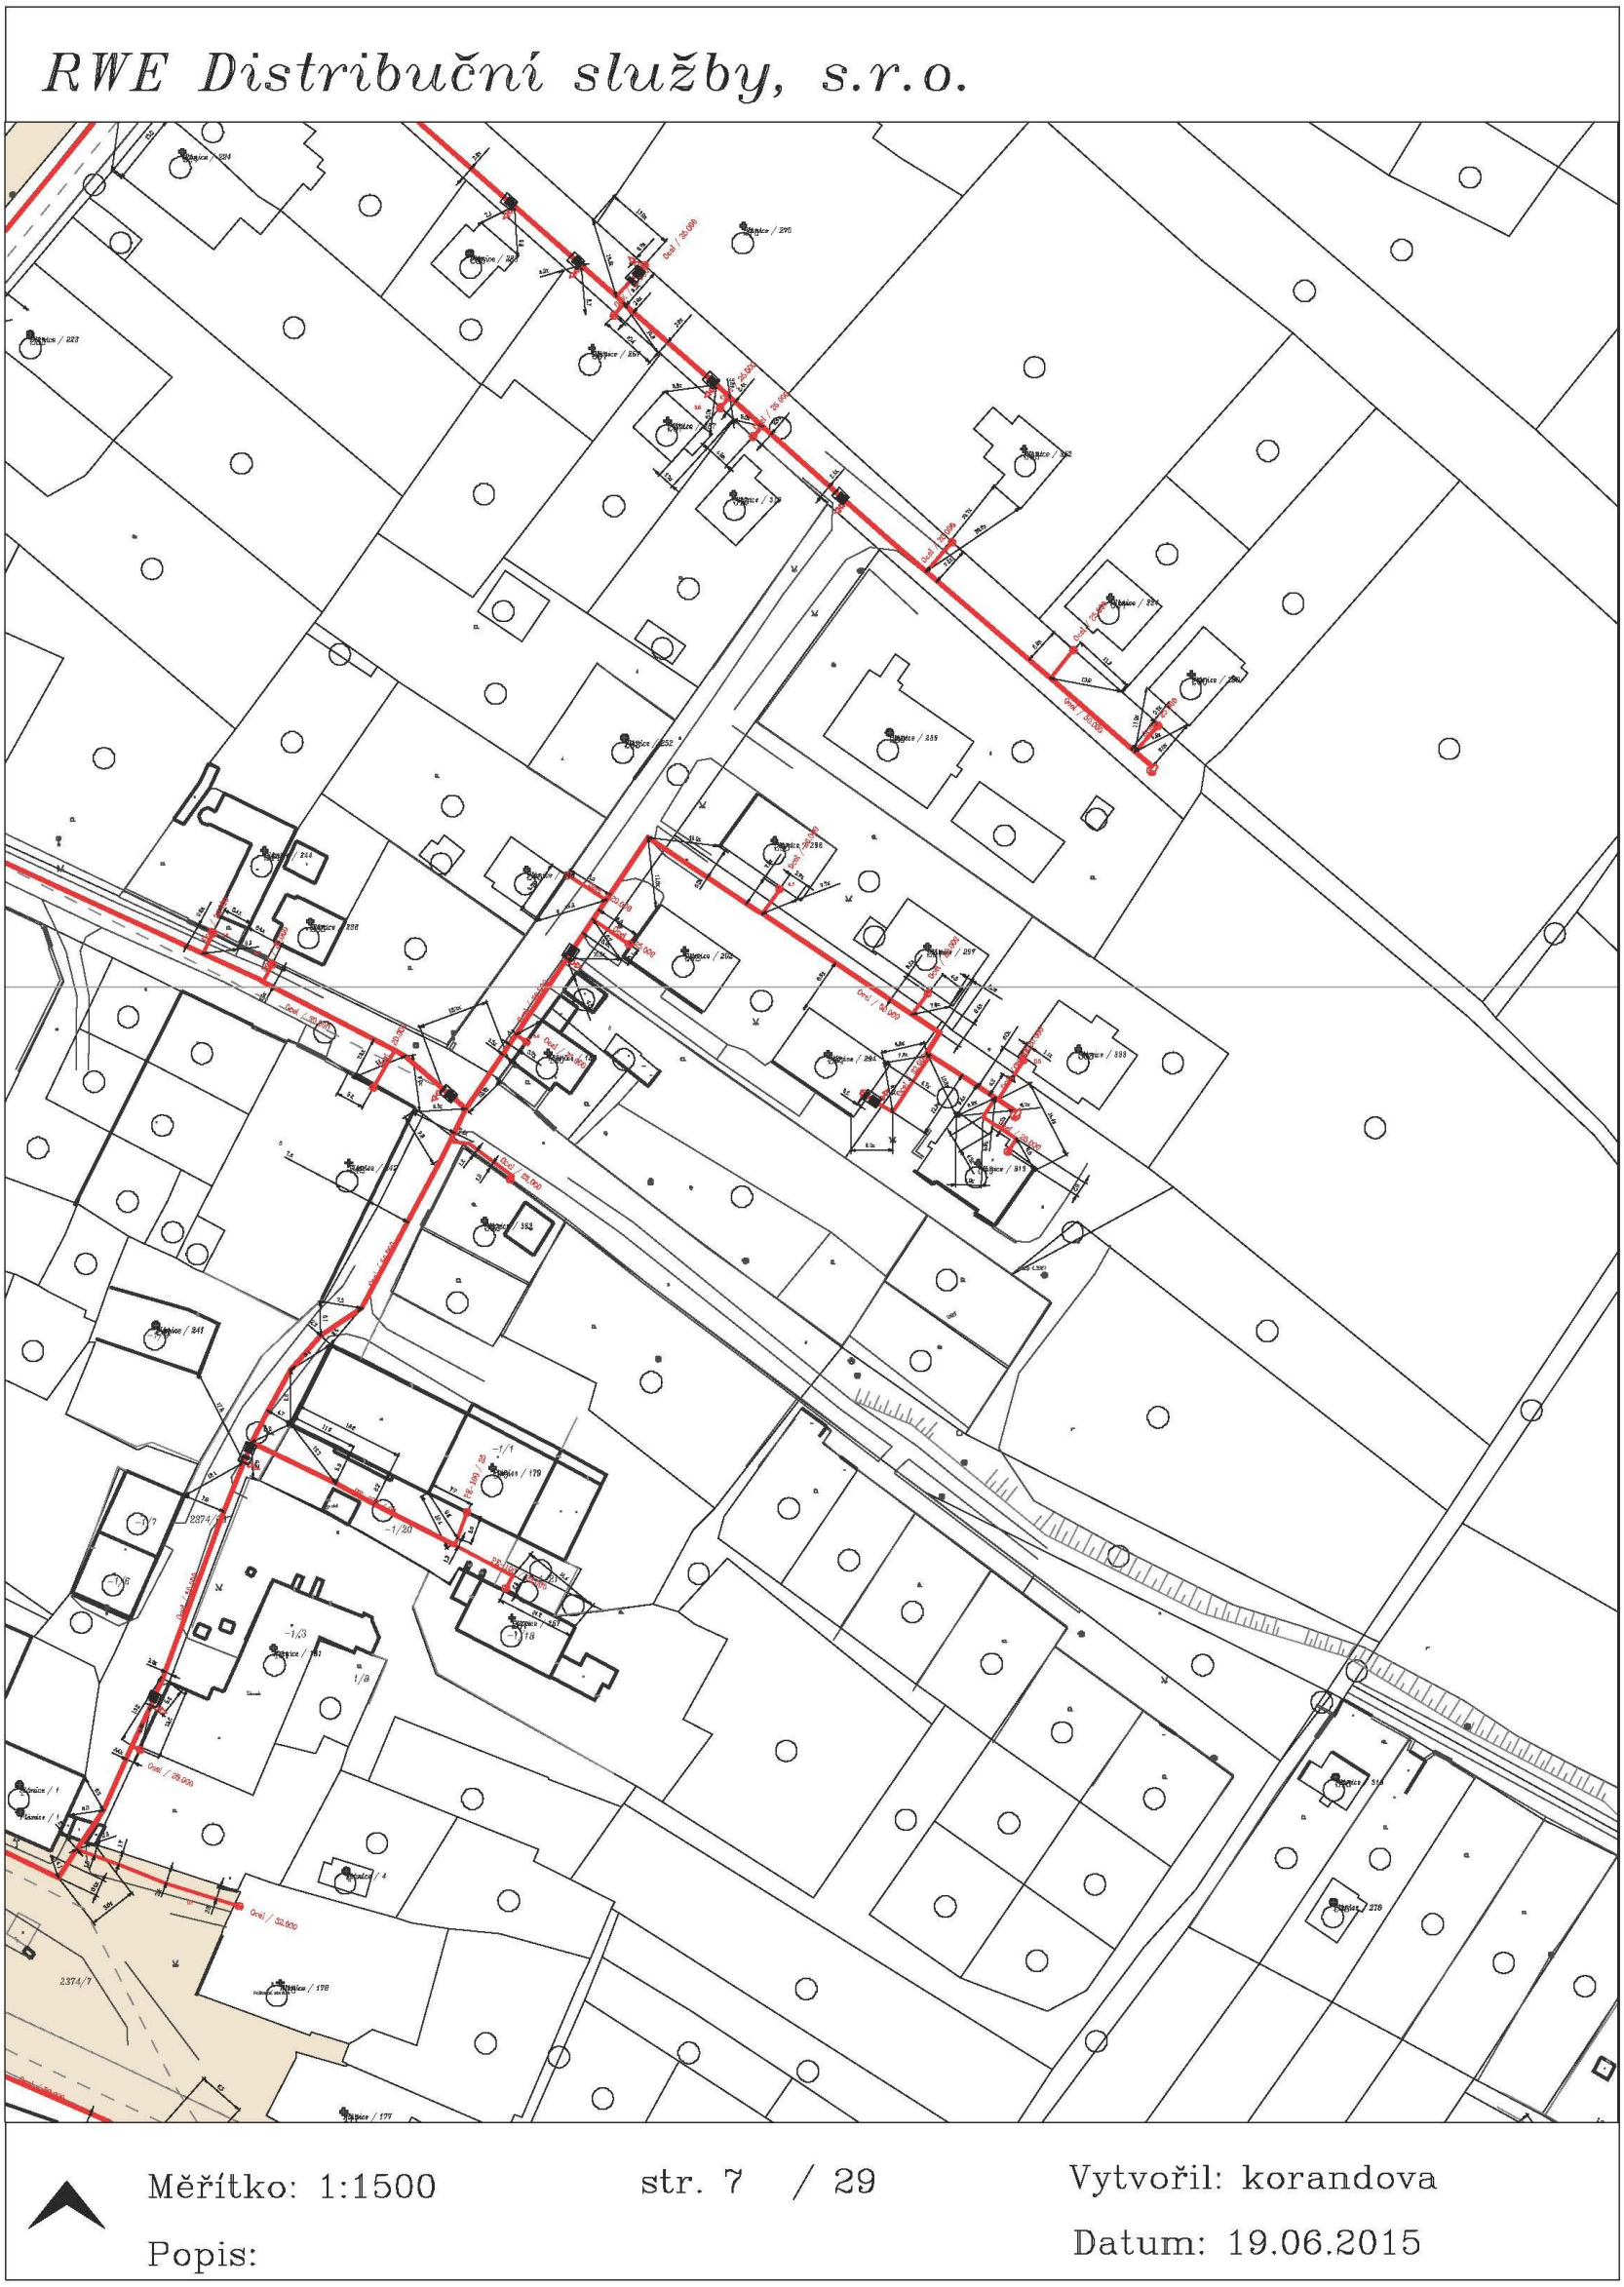

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skránčice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

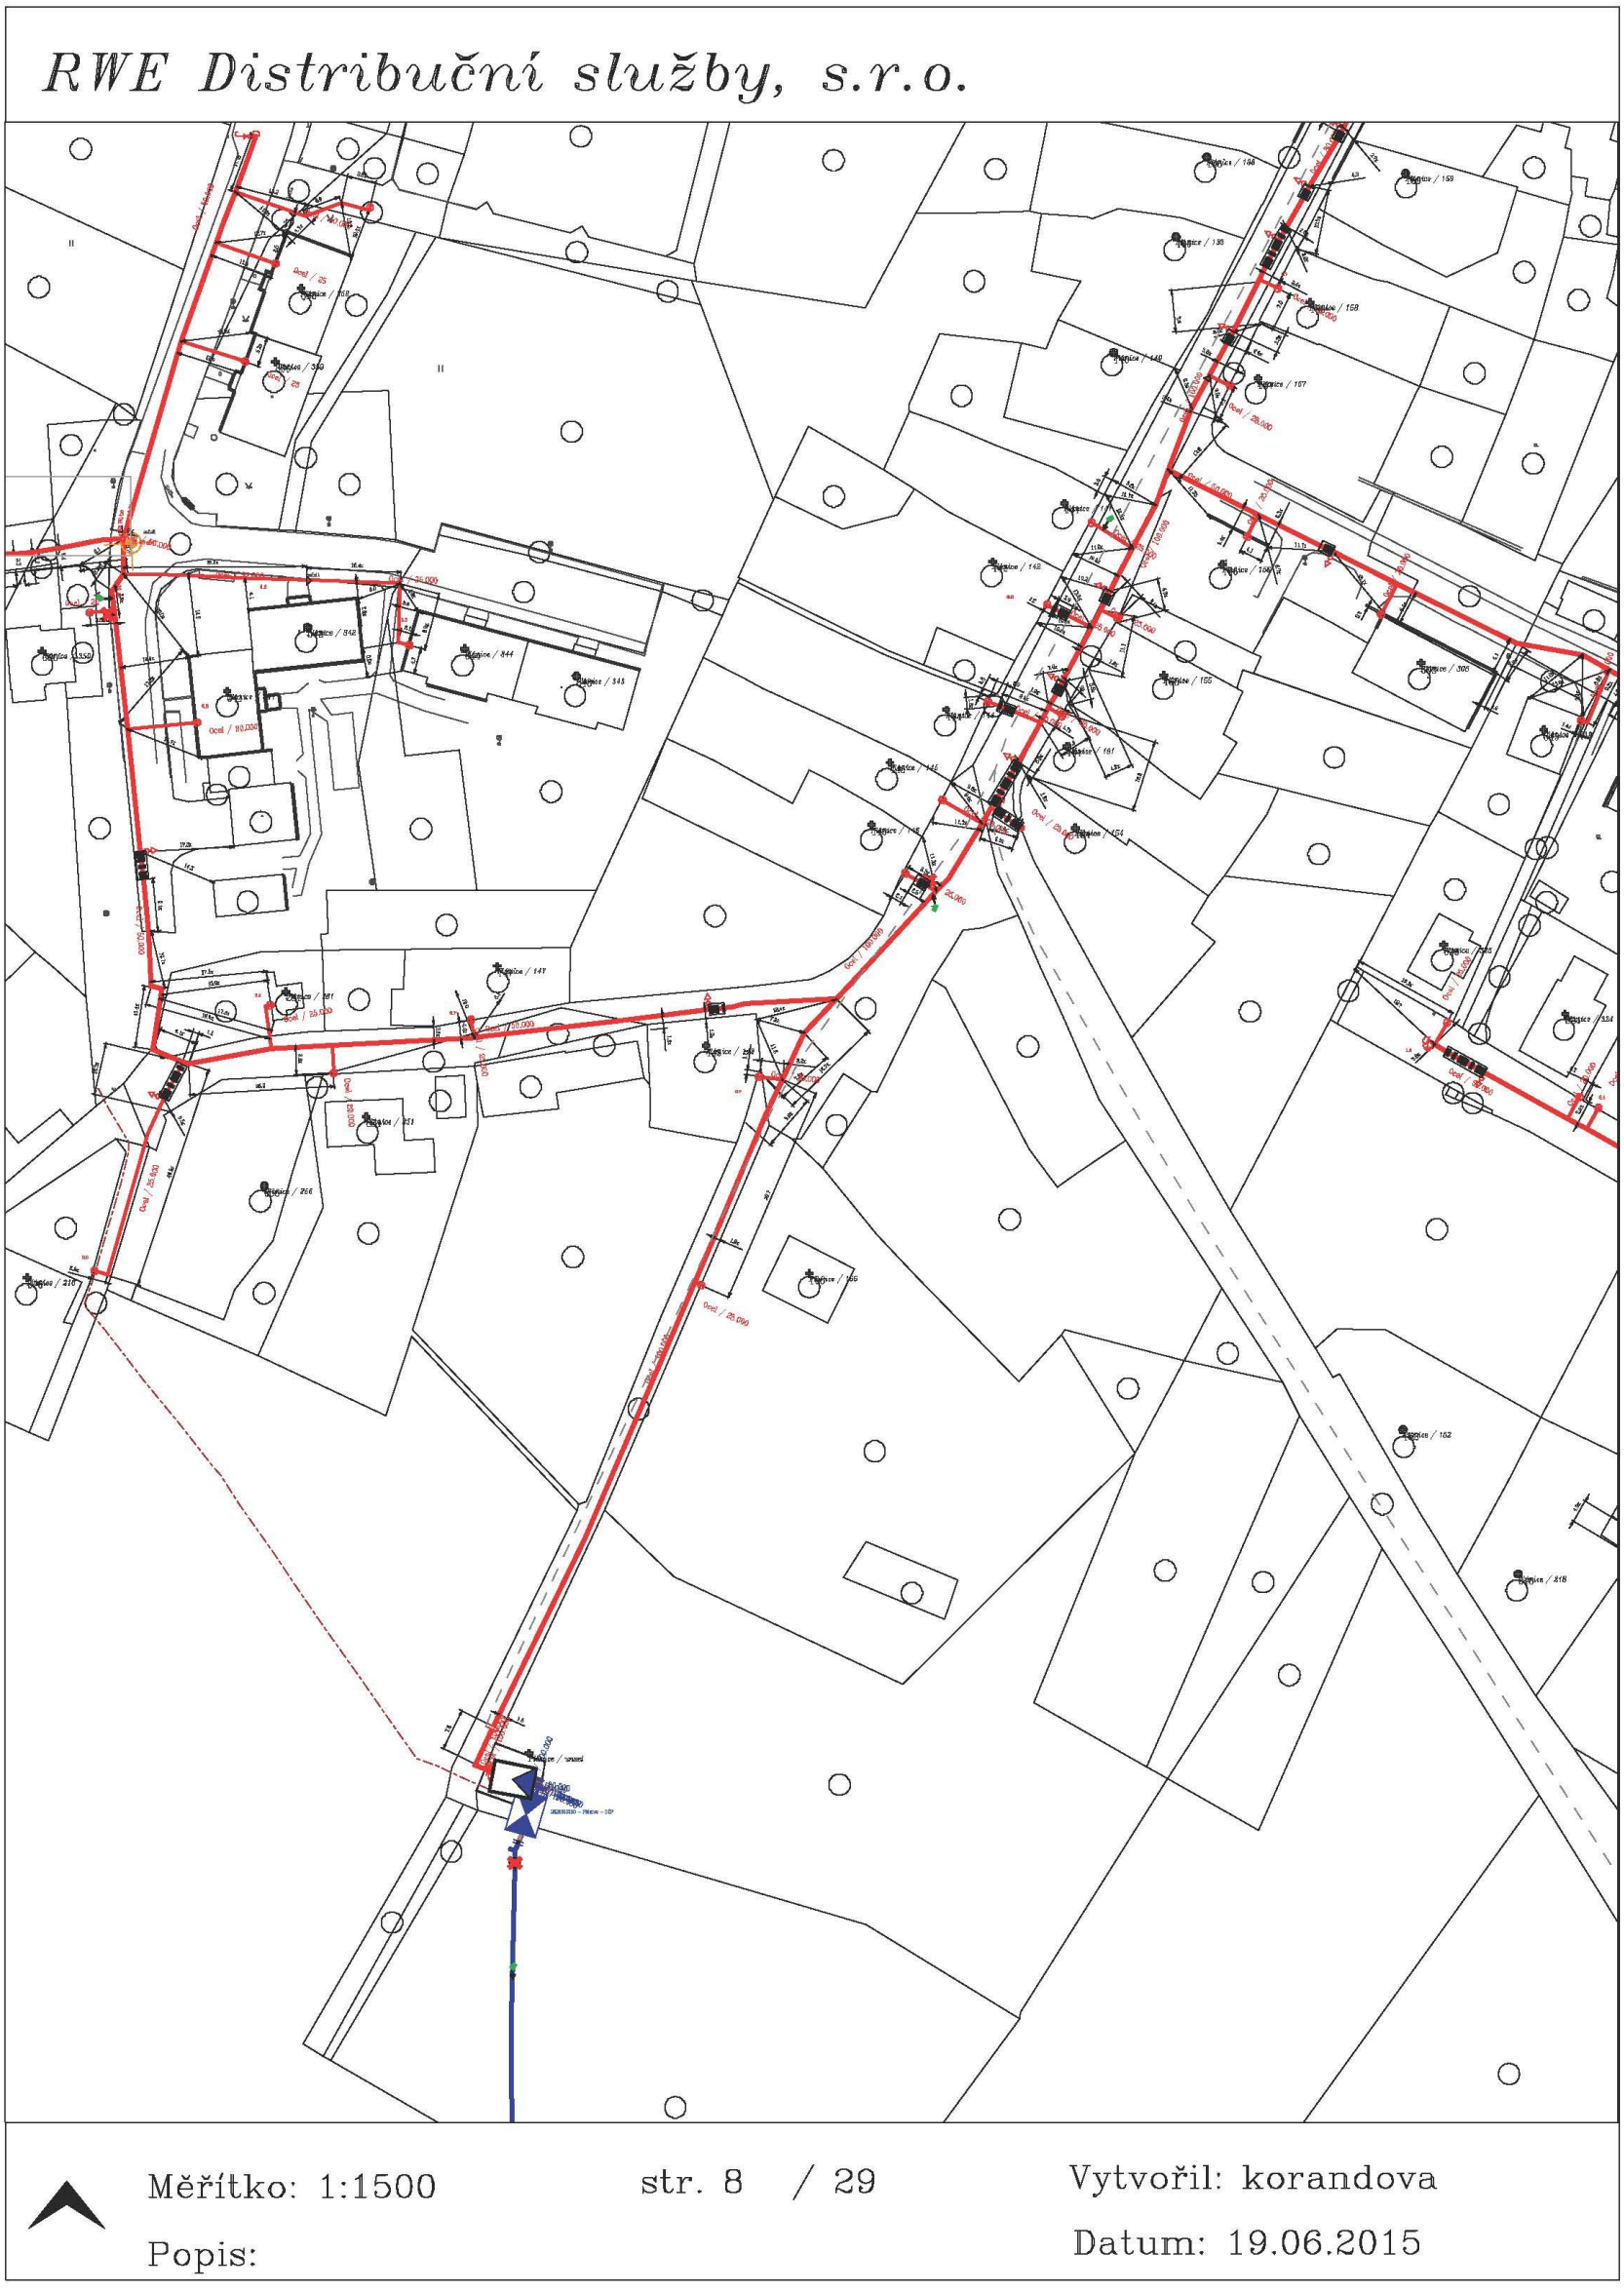

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skránčice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

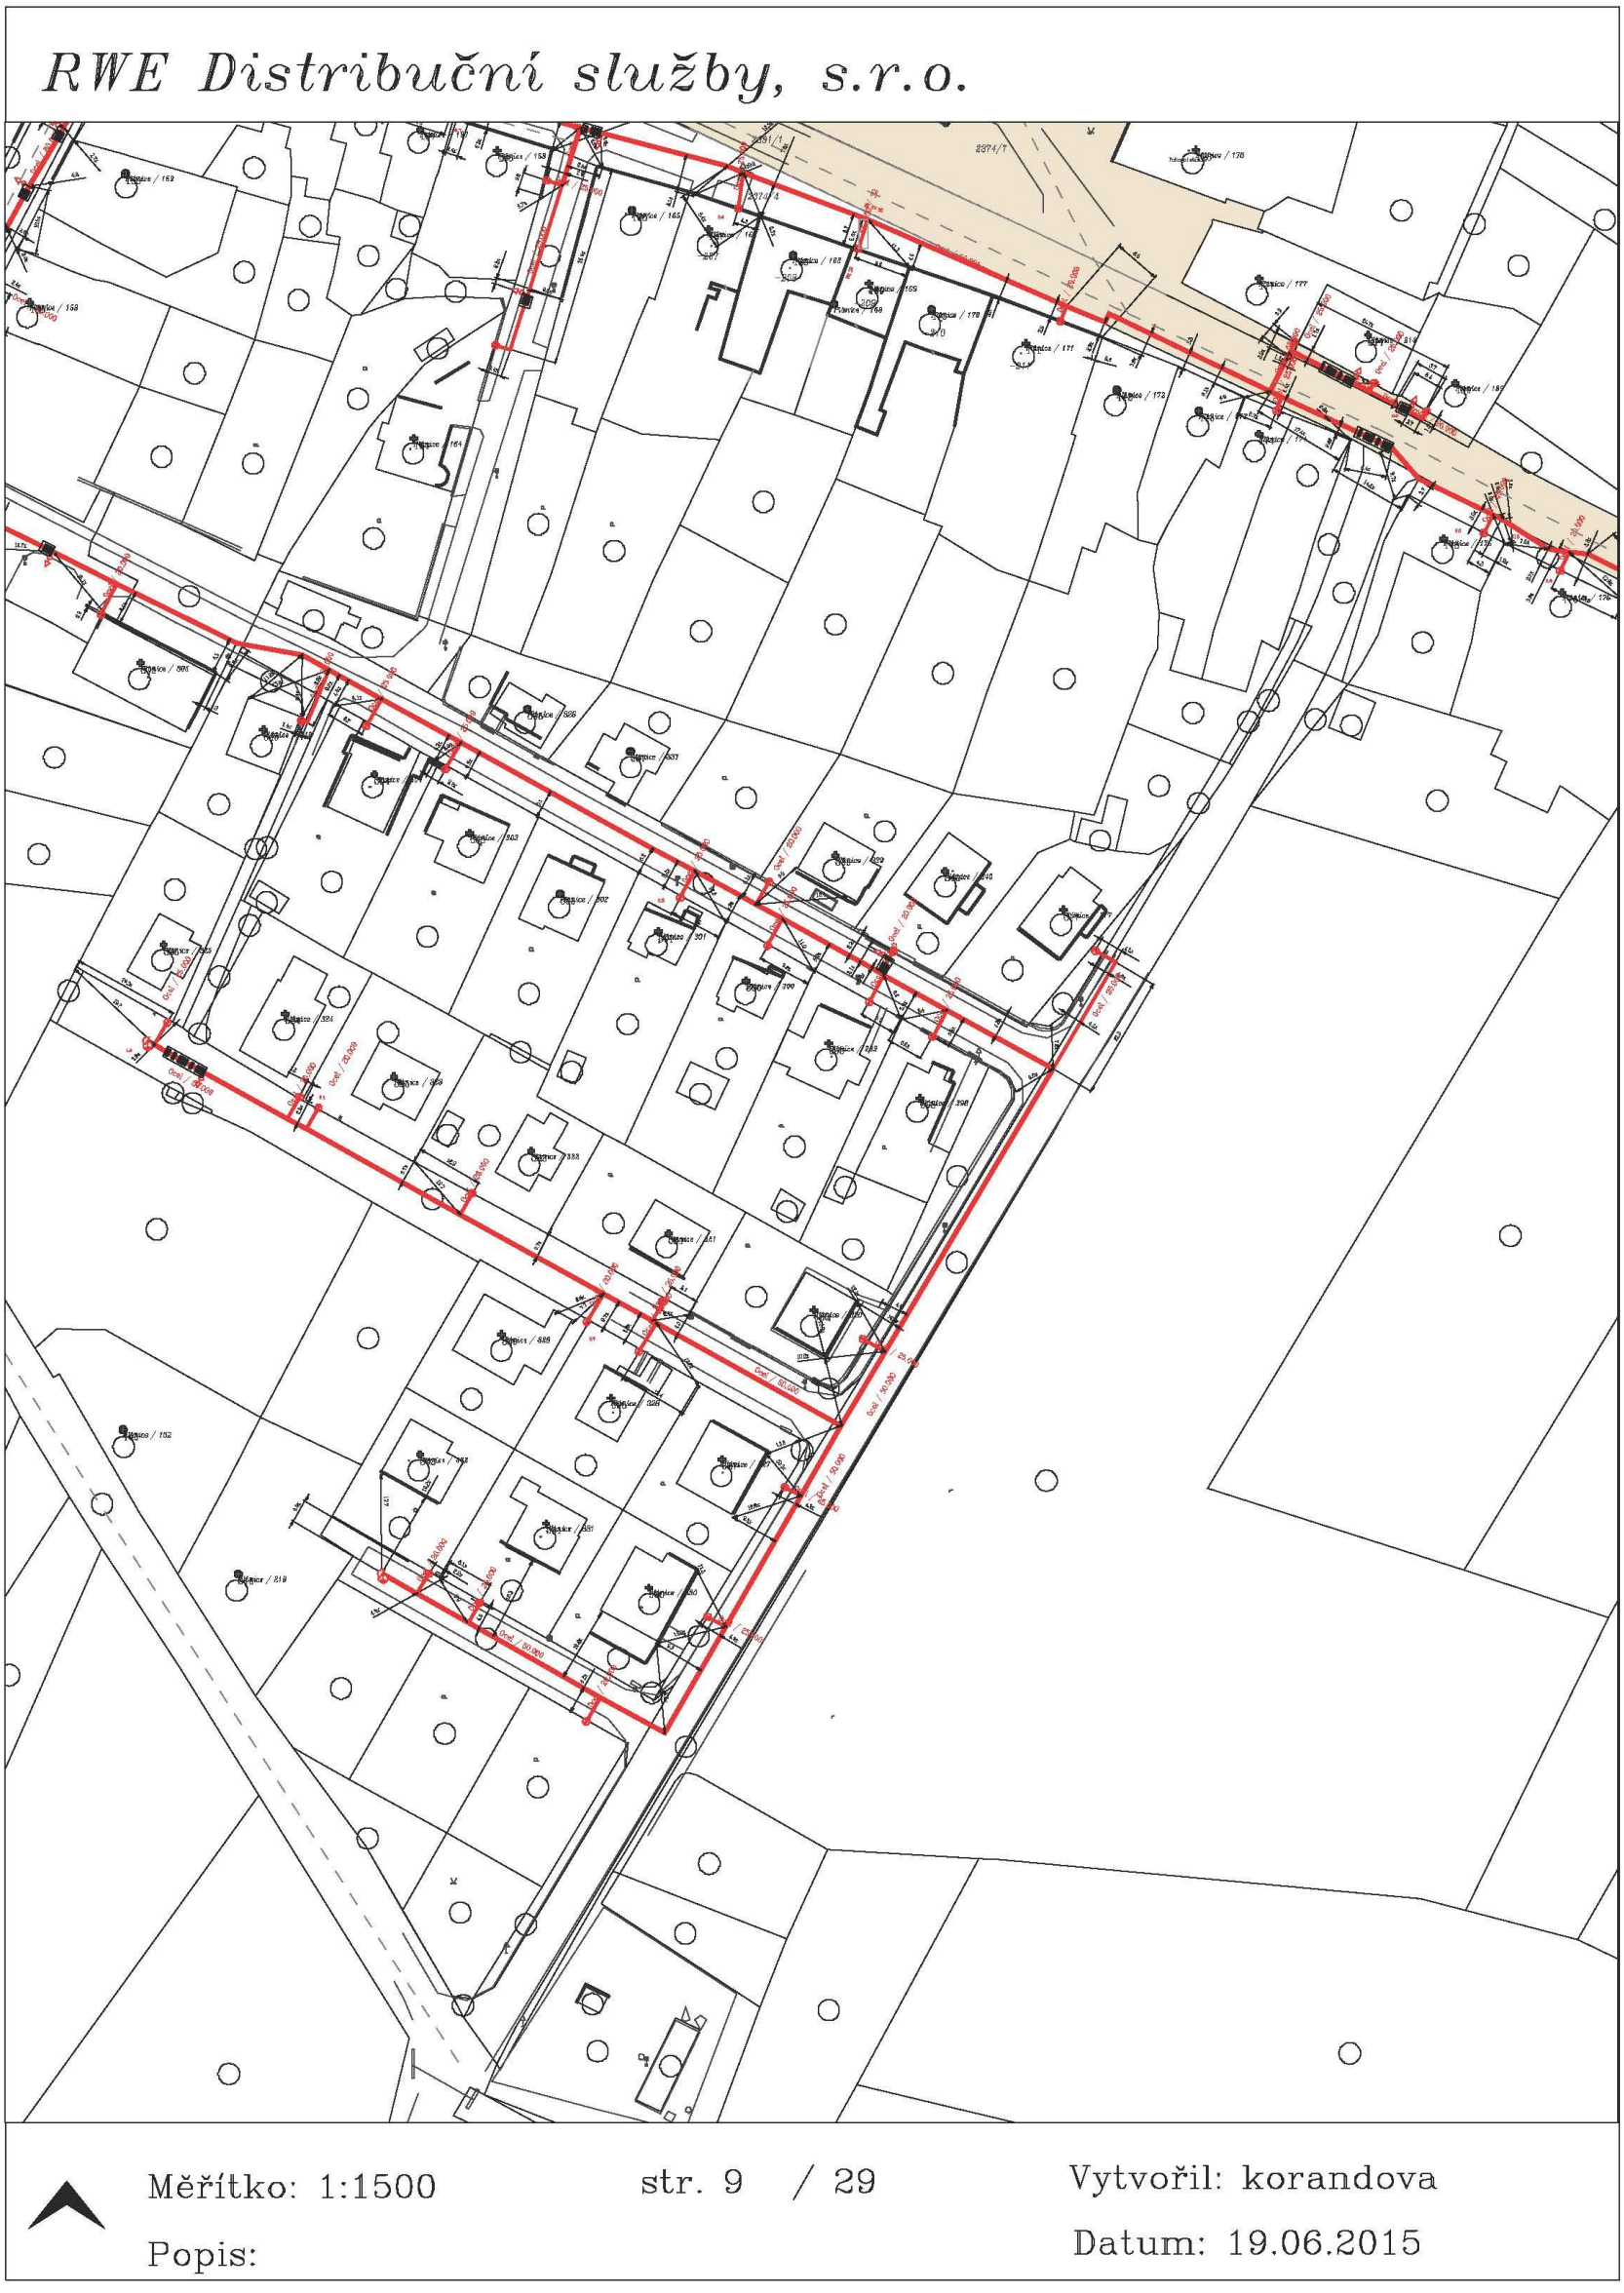

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

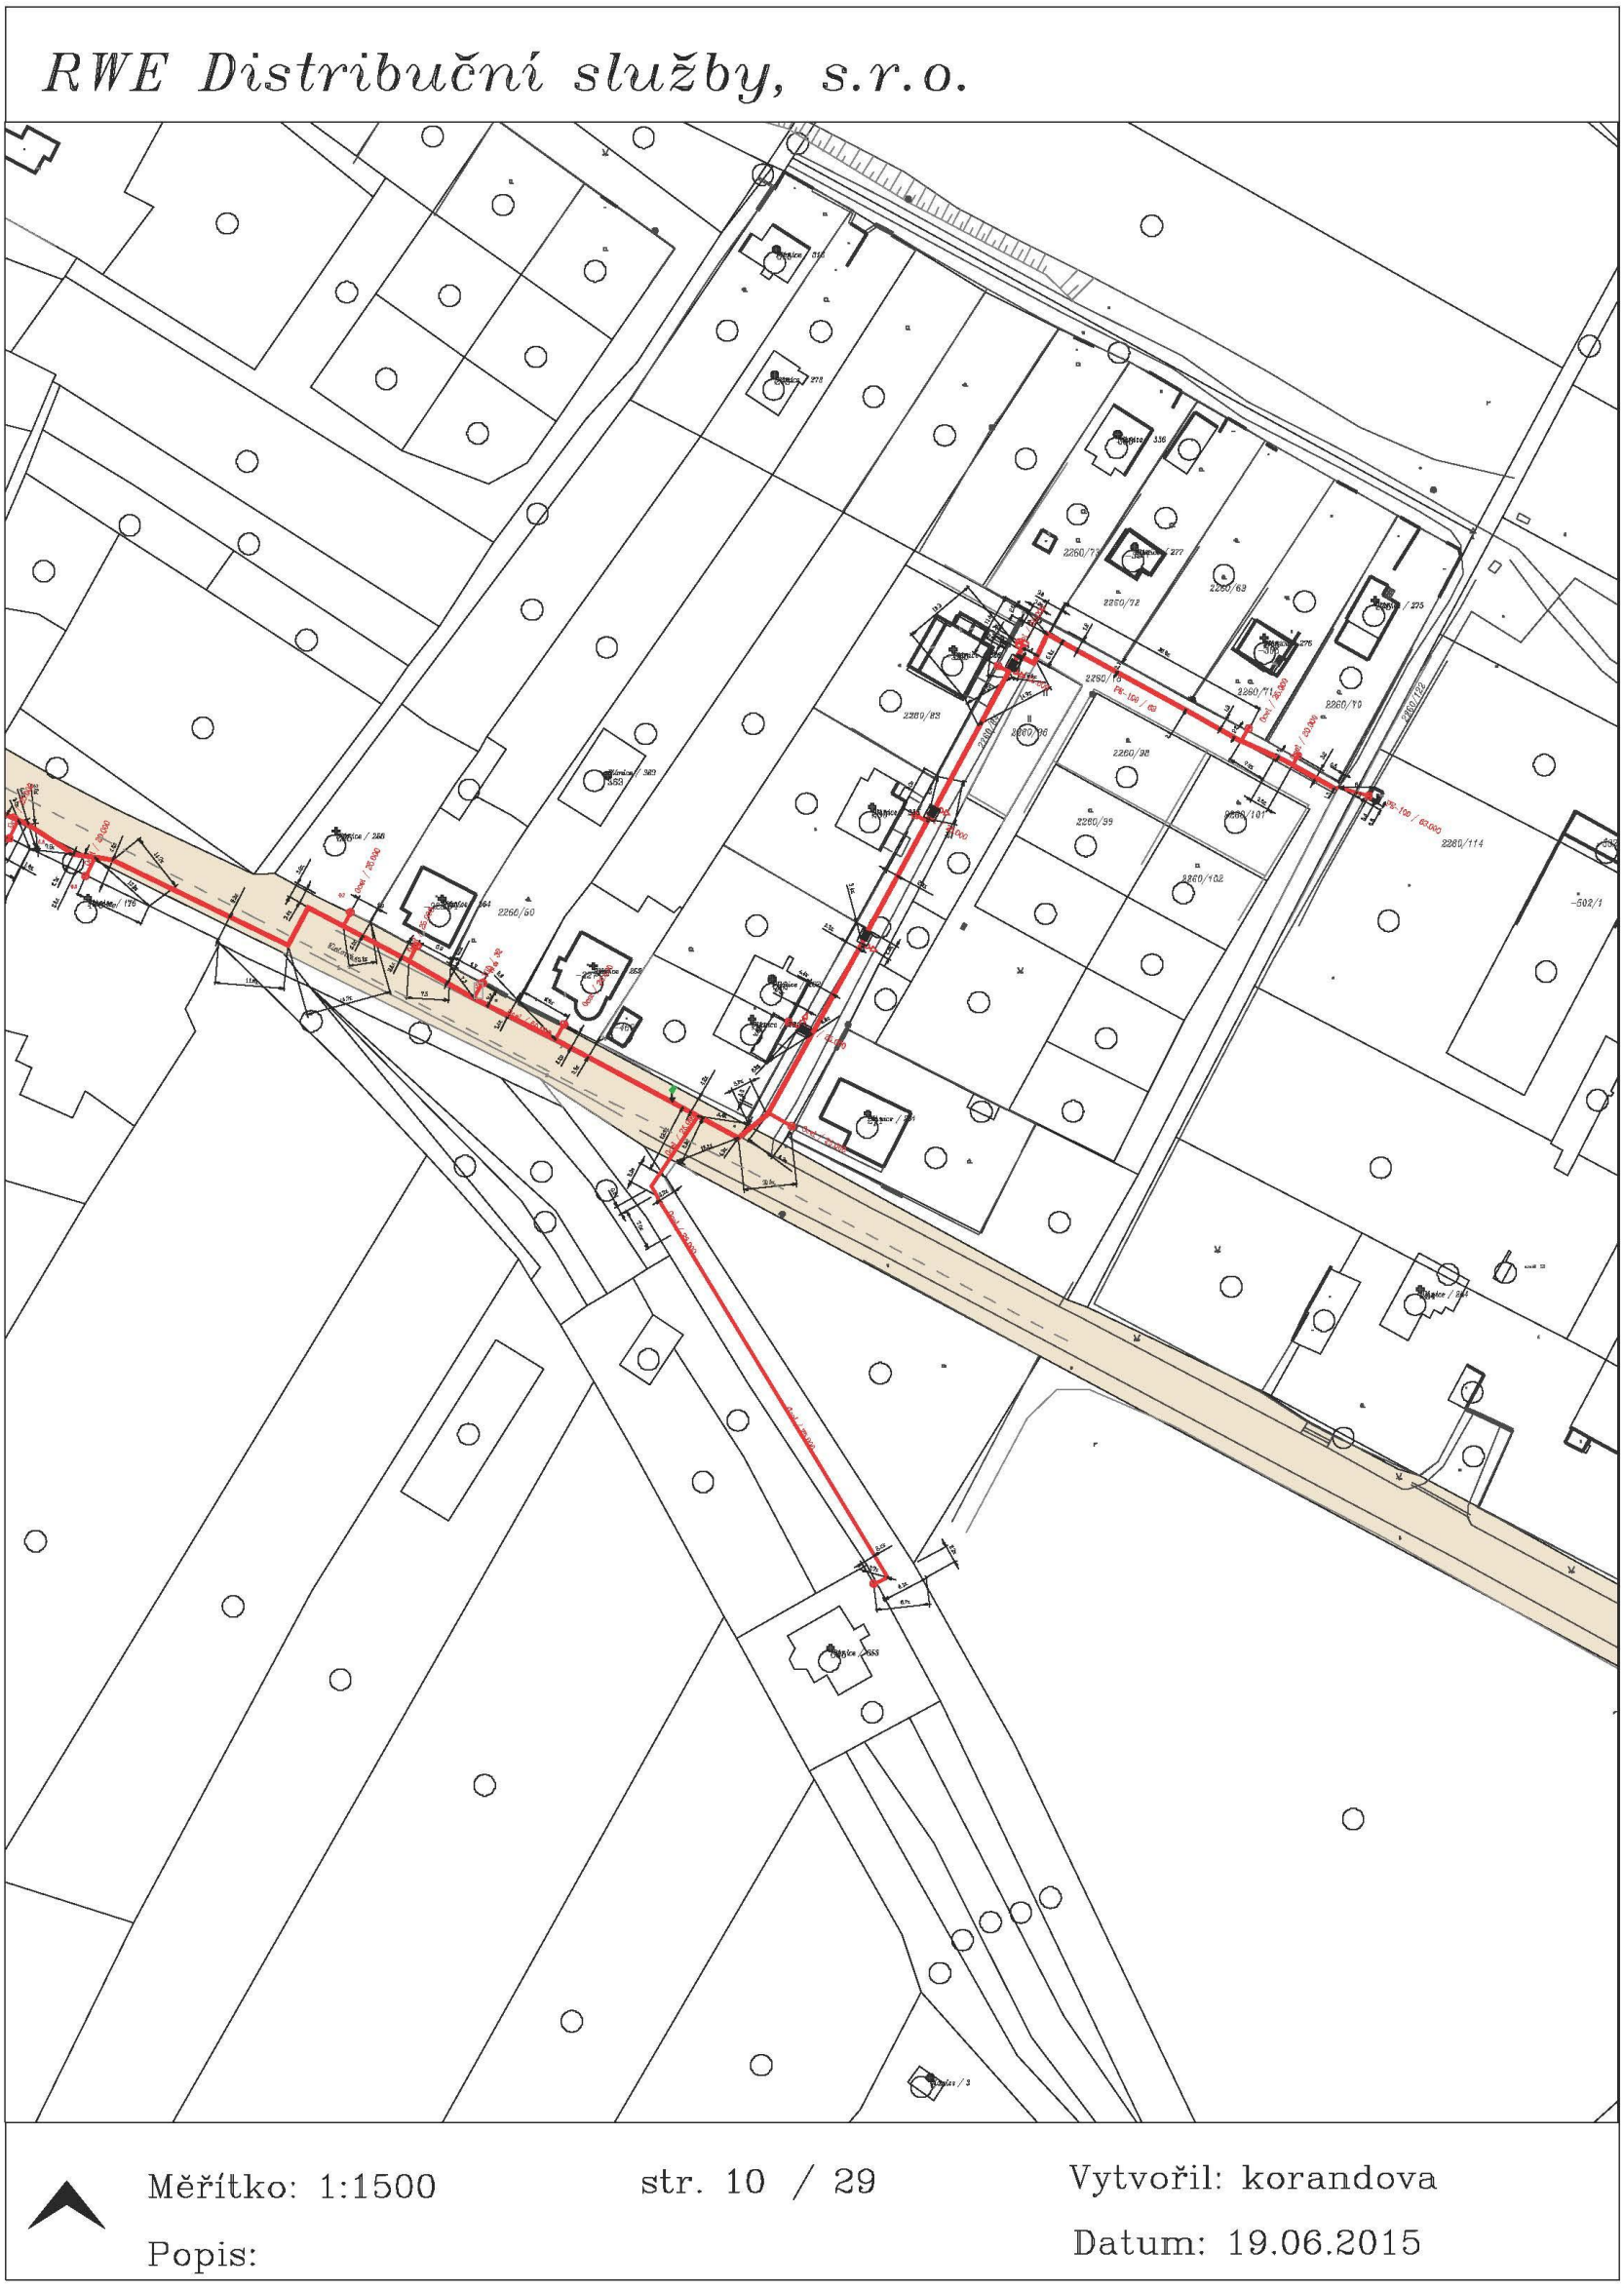

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

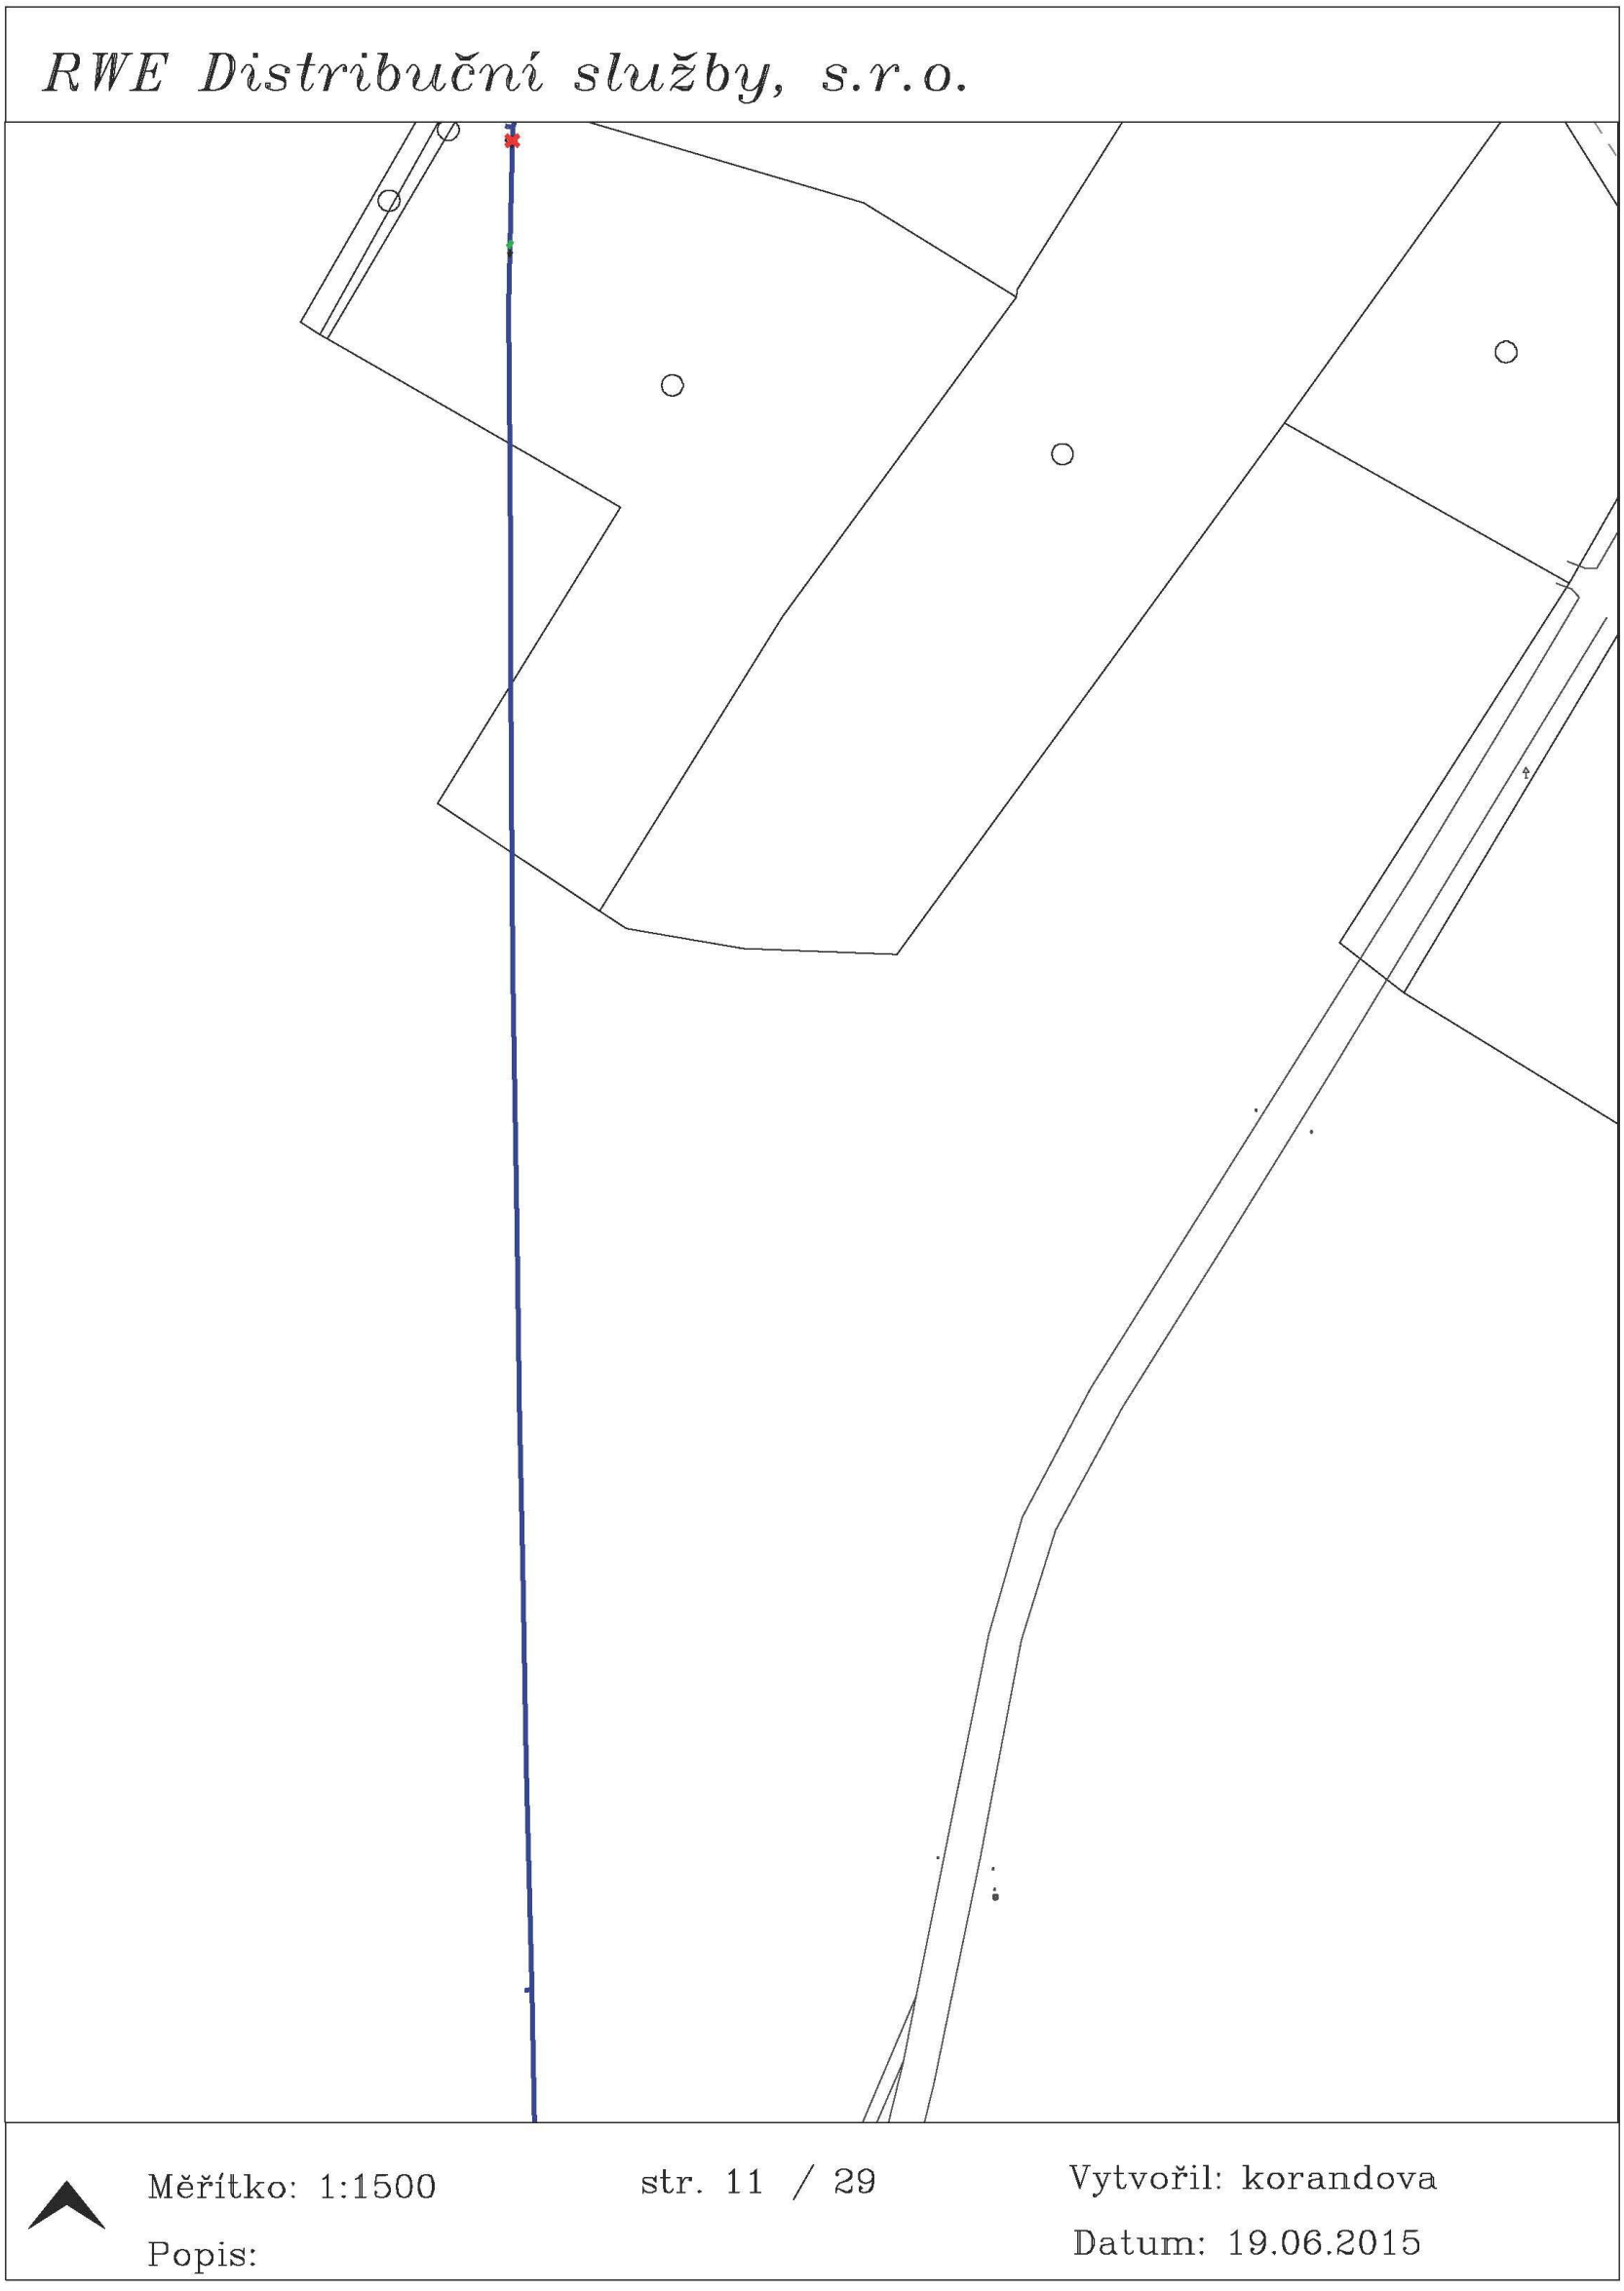

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

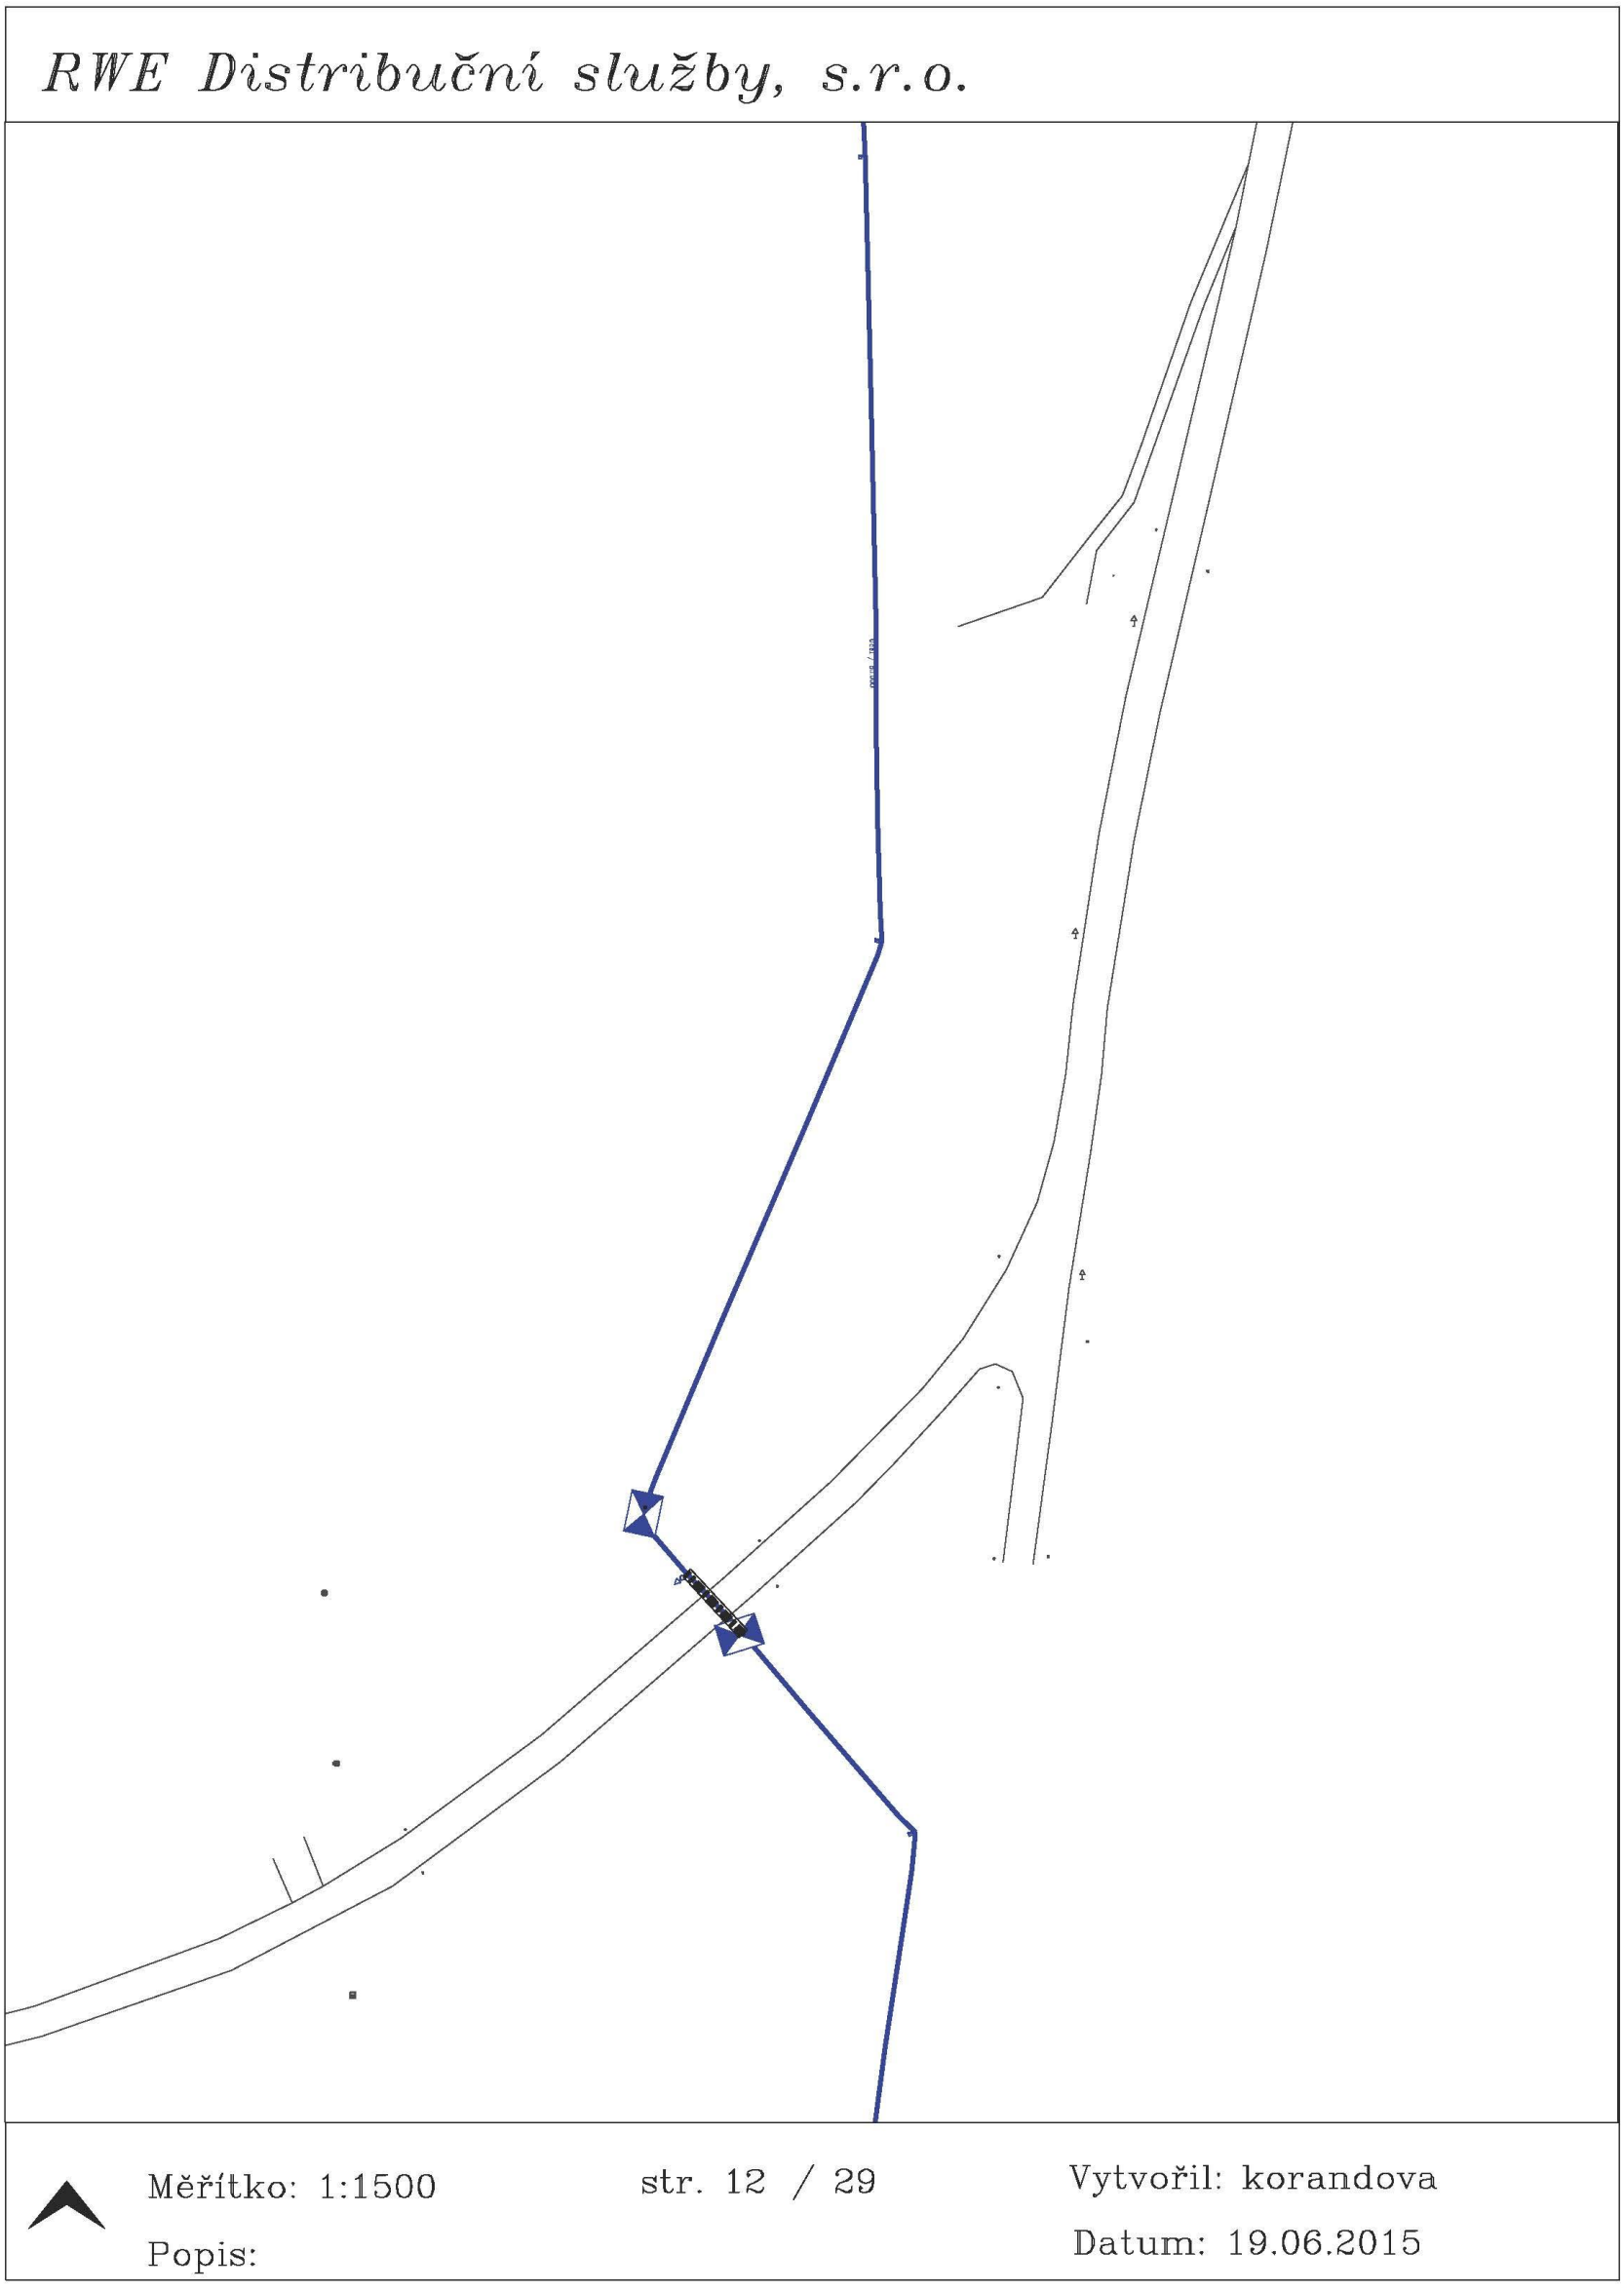

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

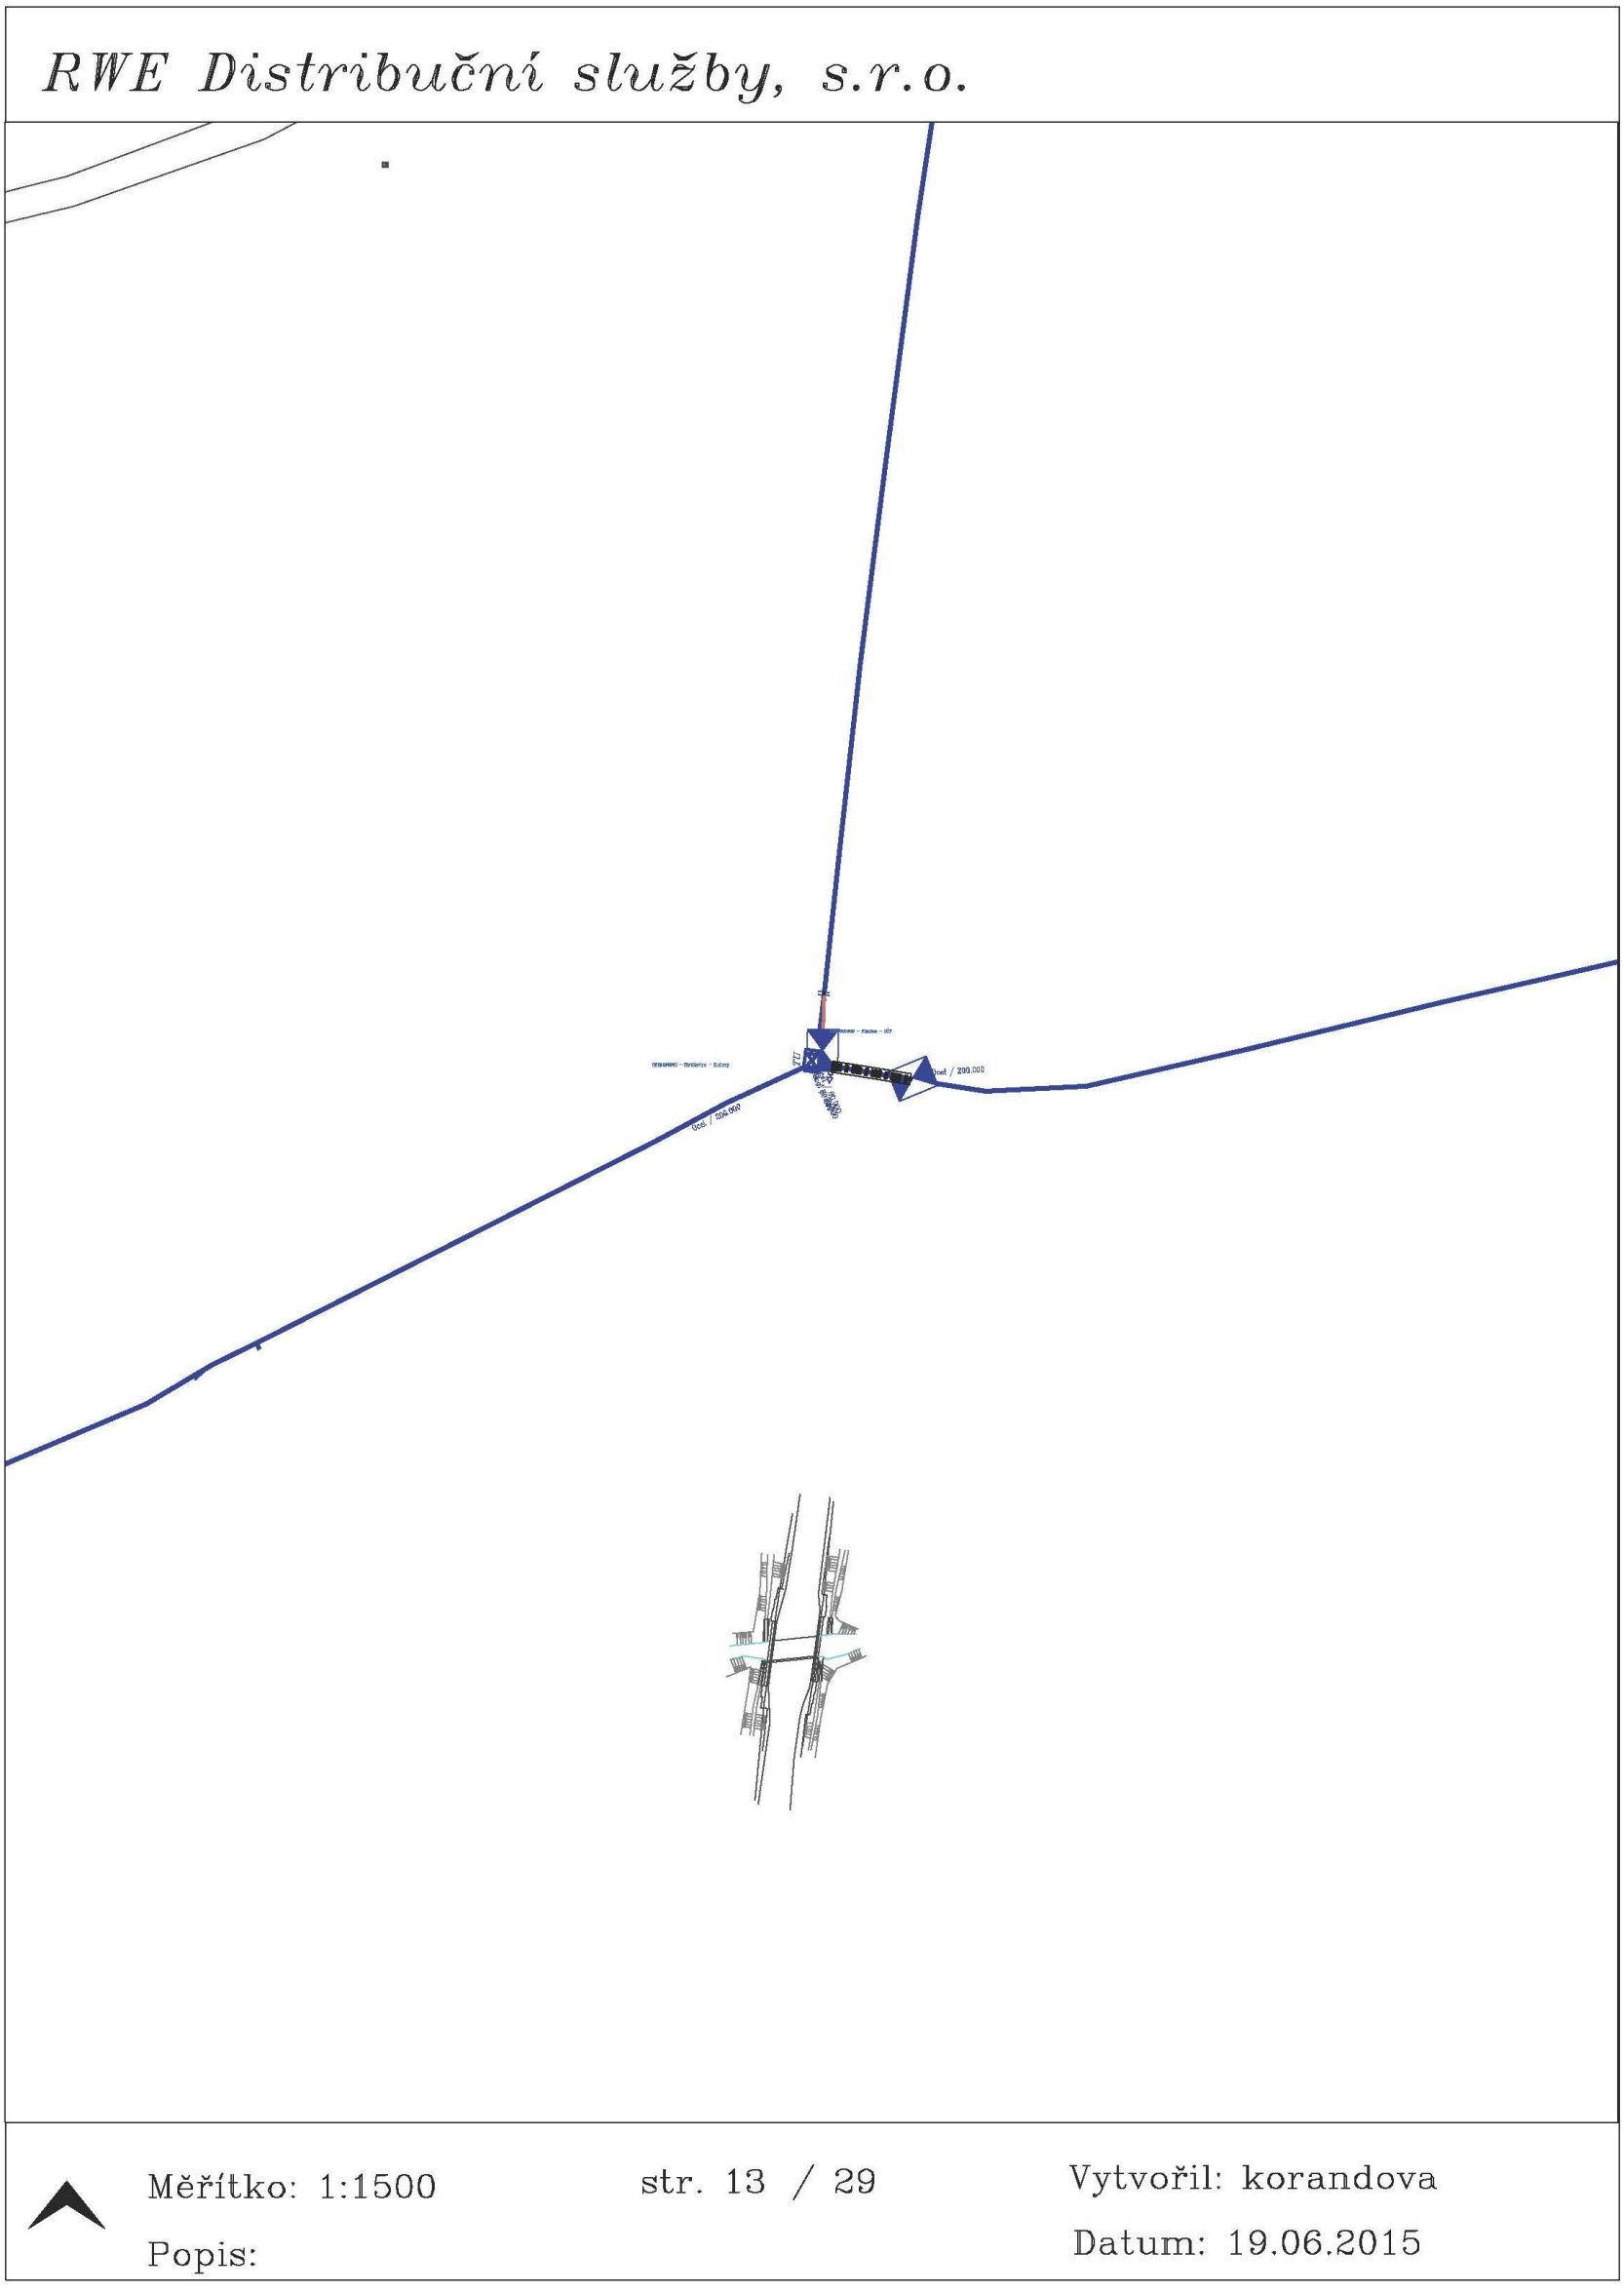

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

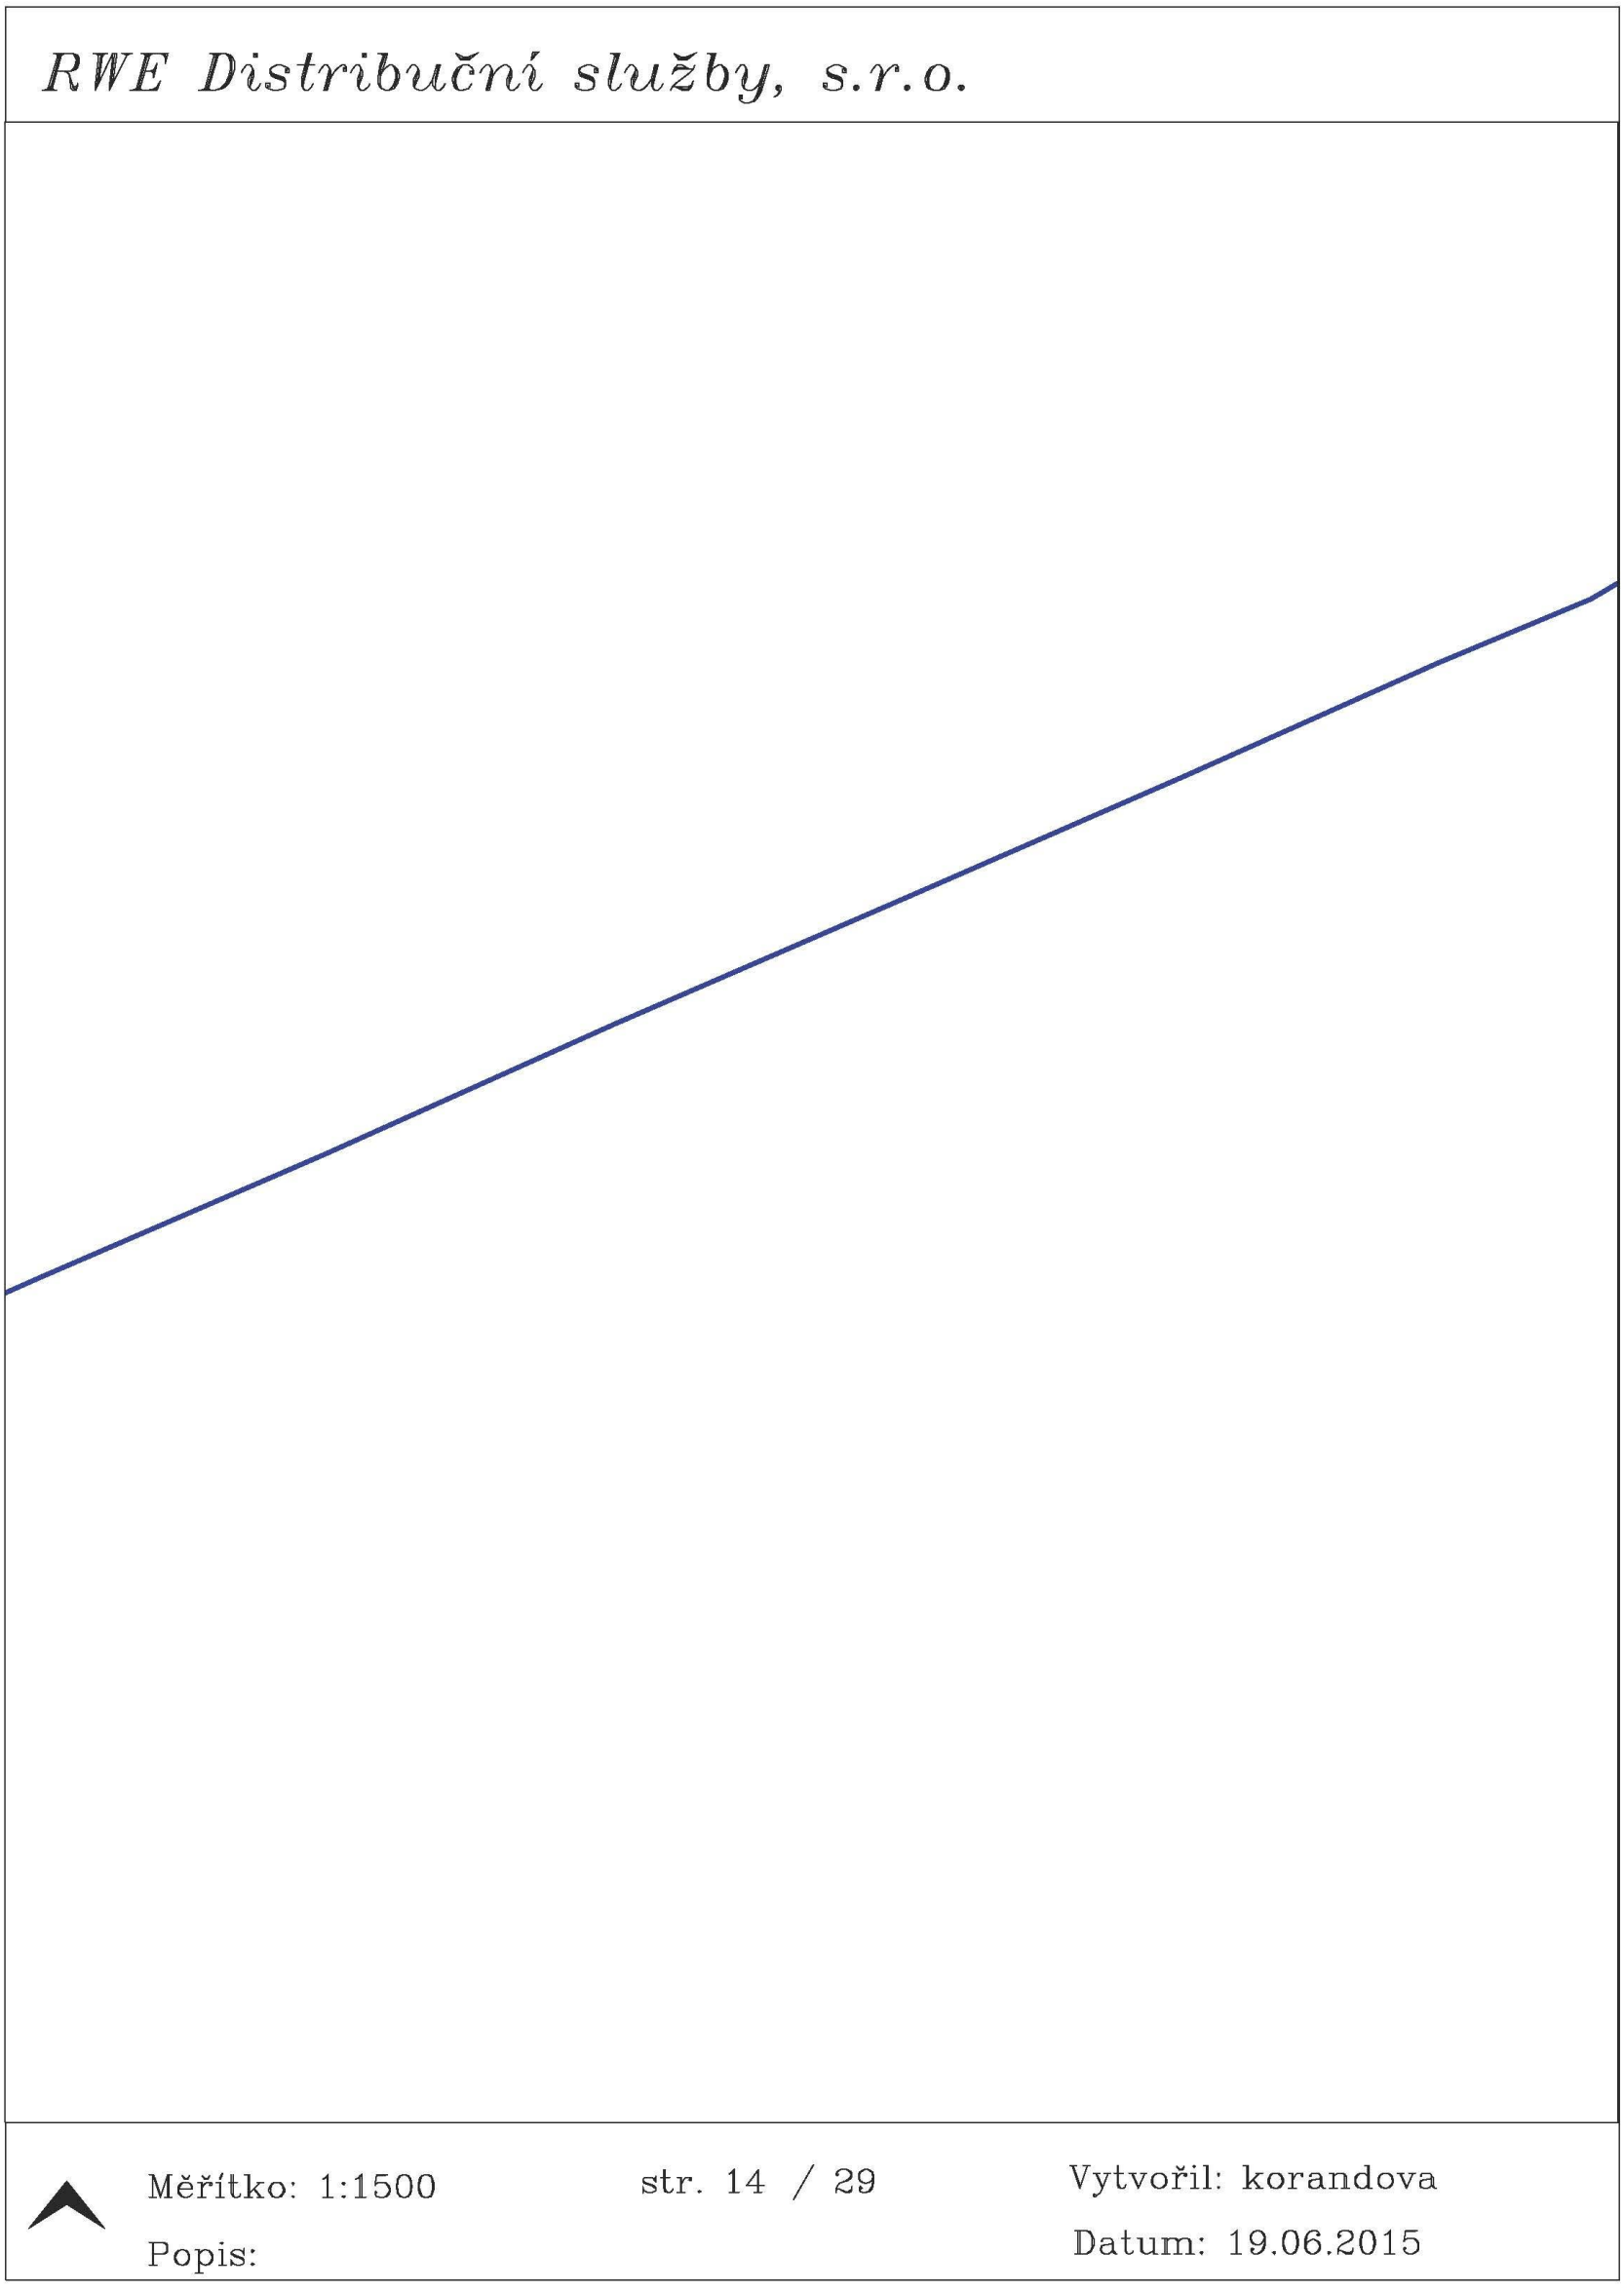

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

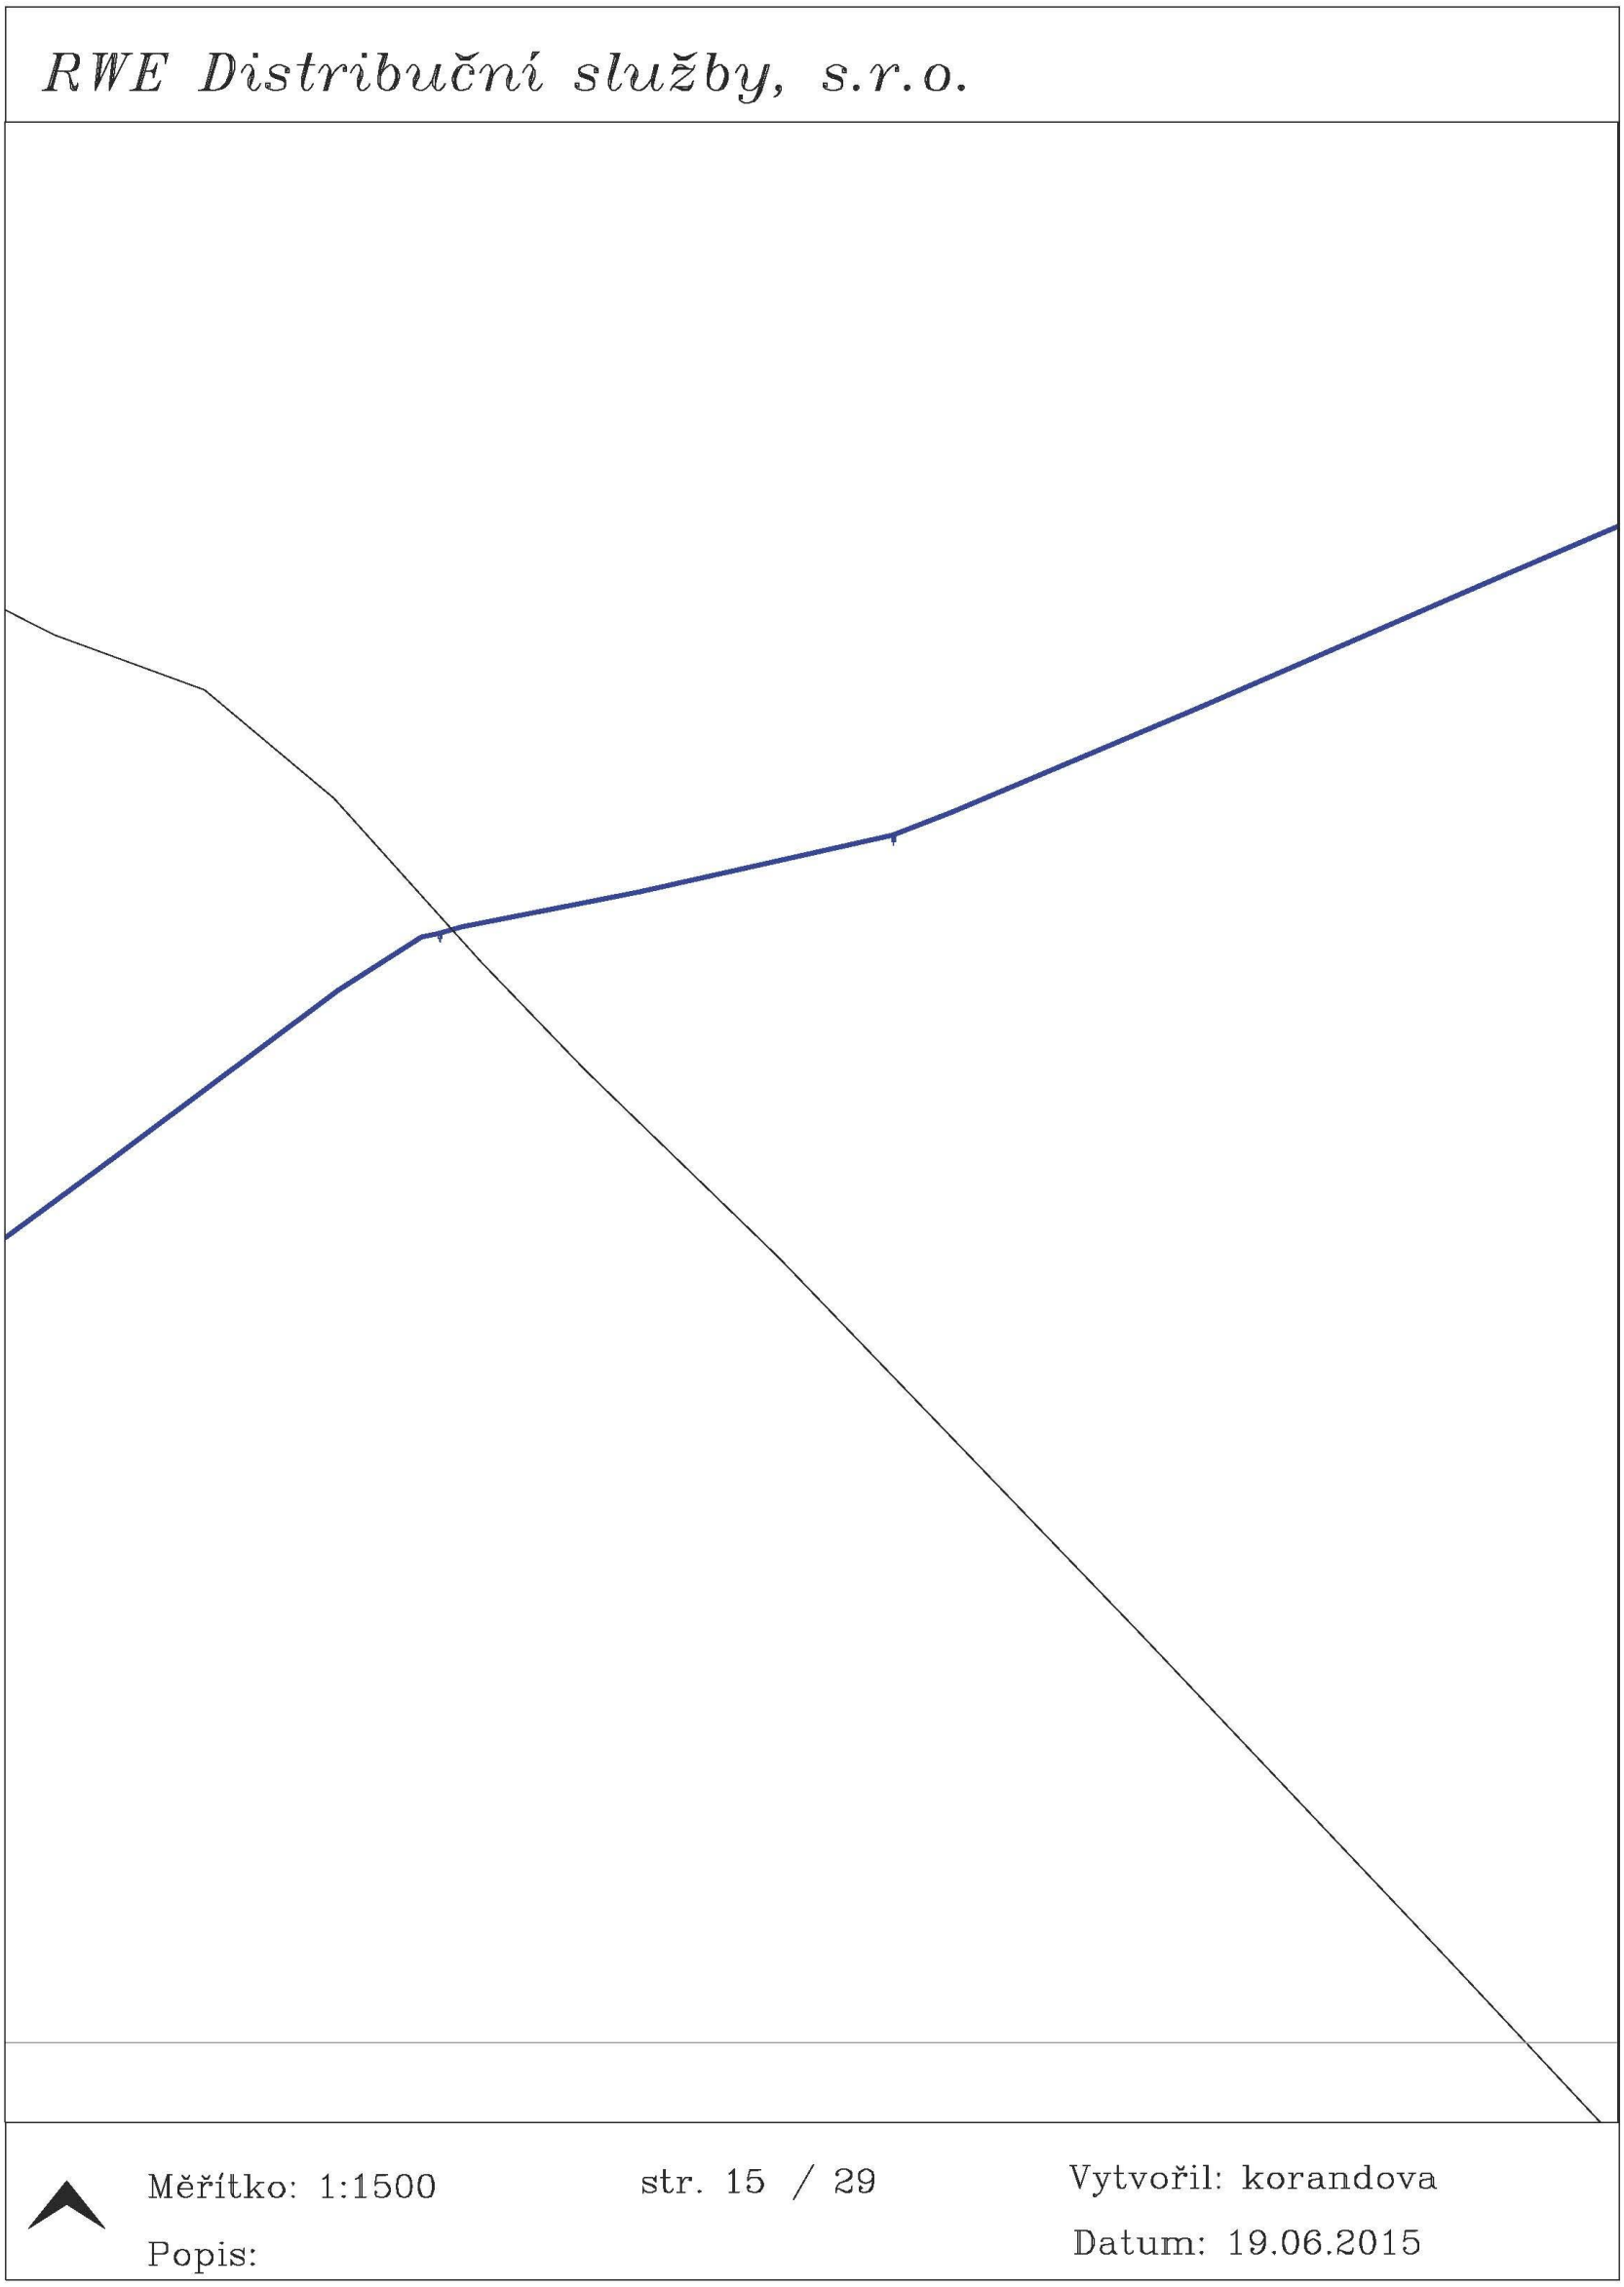

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

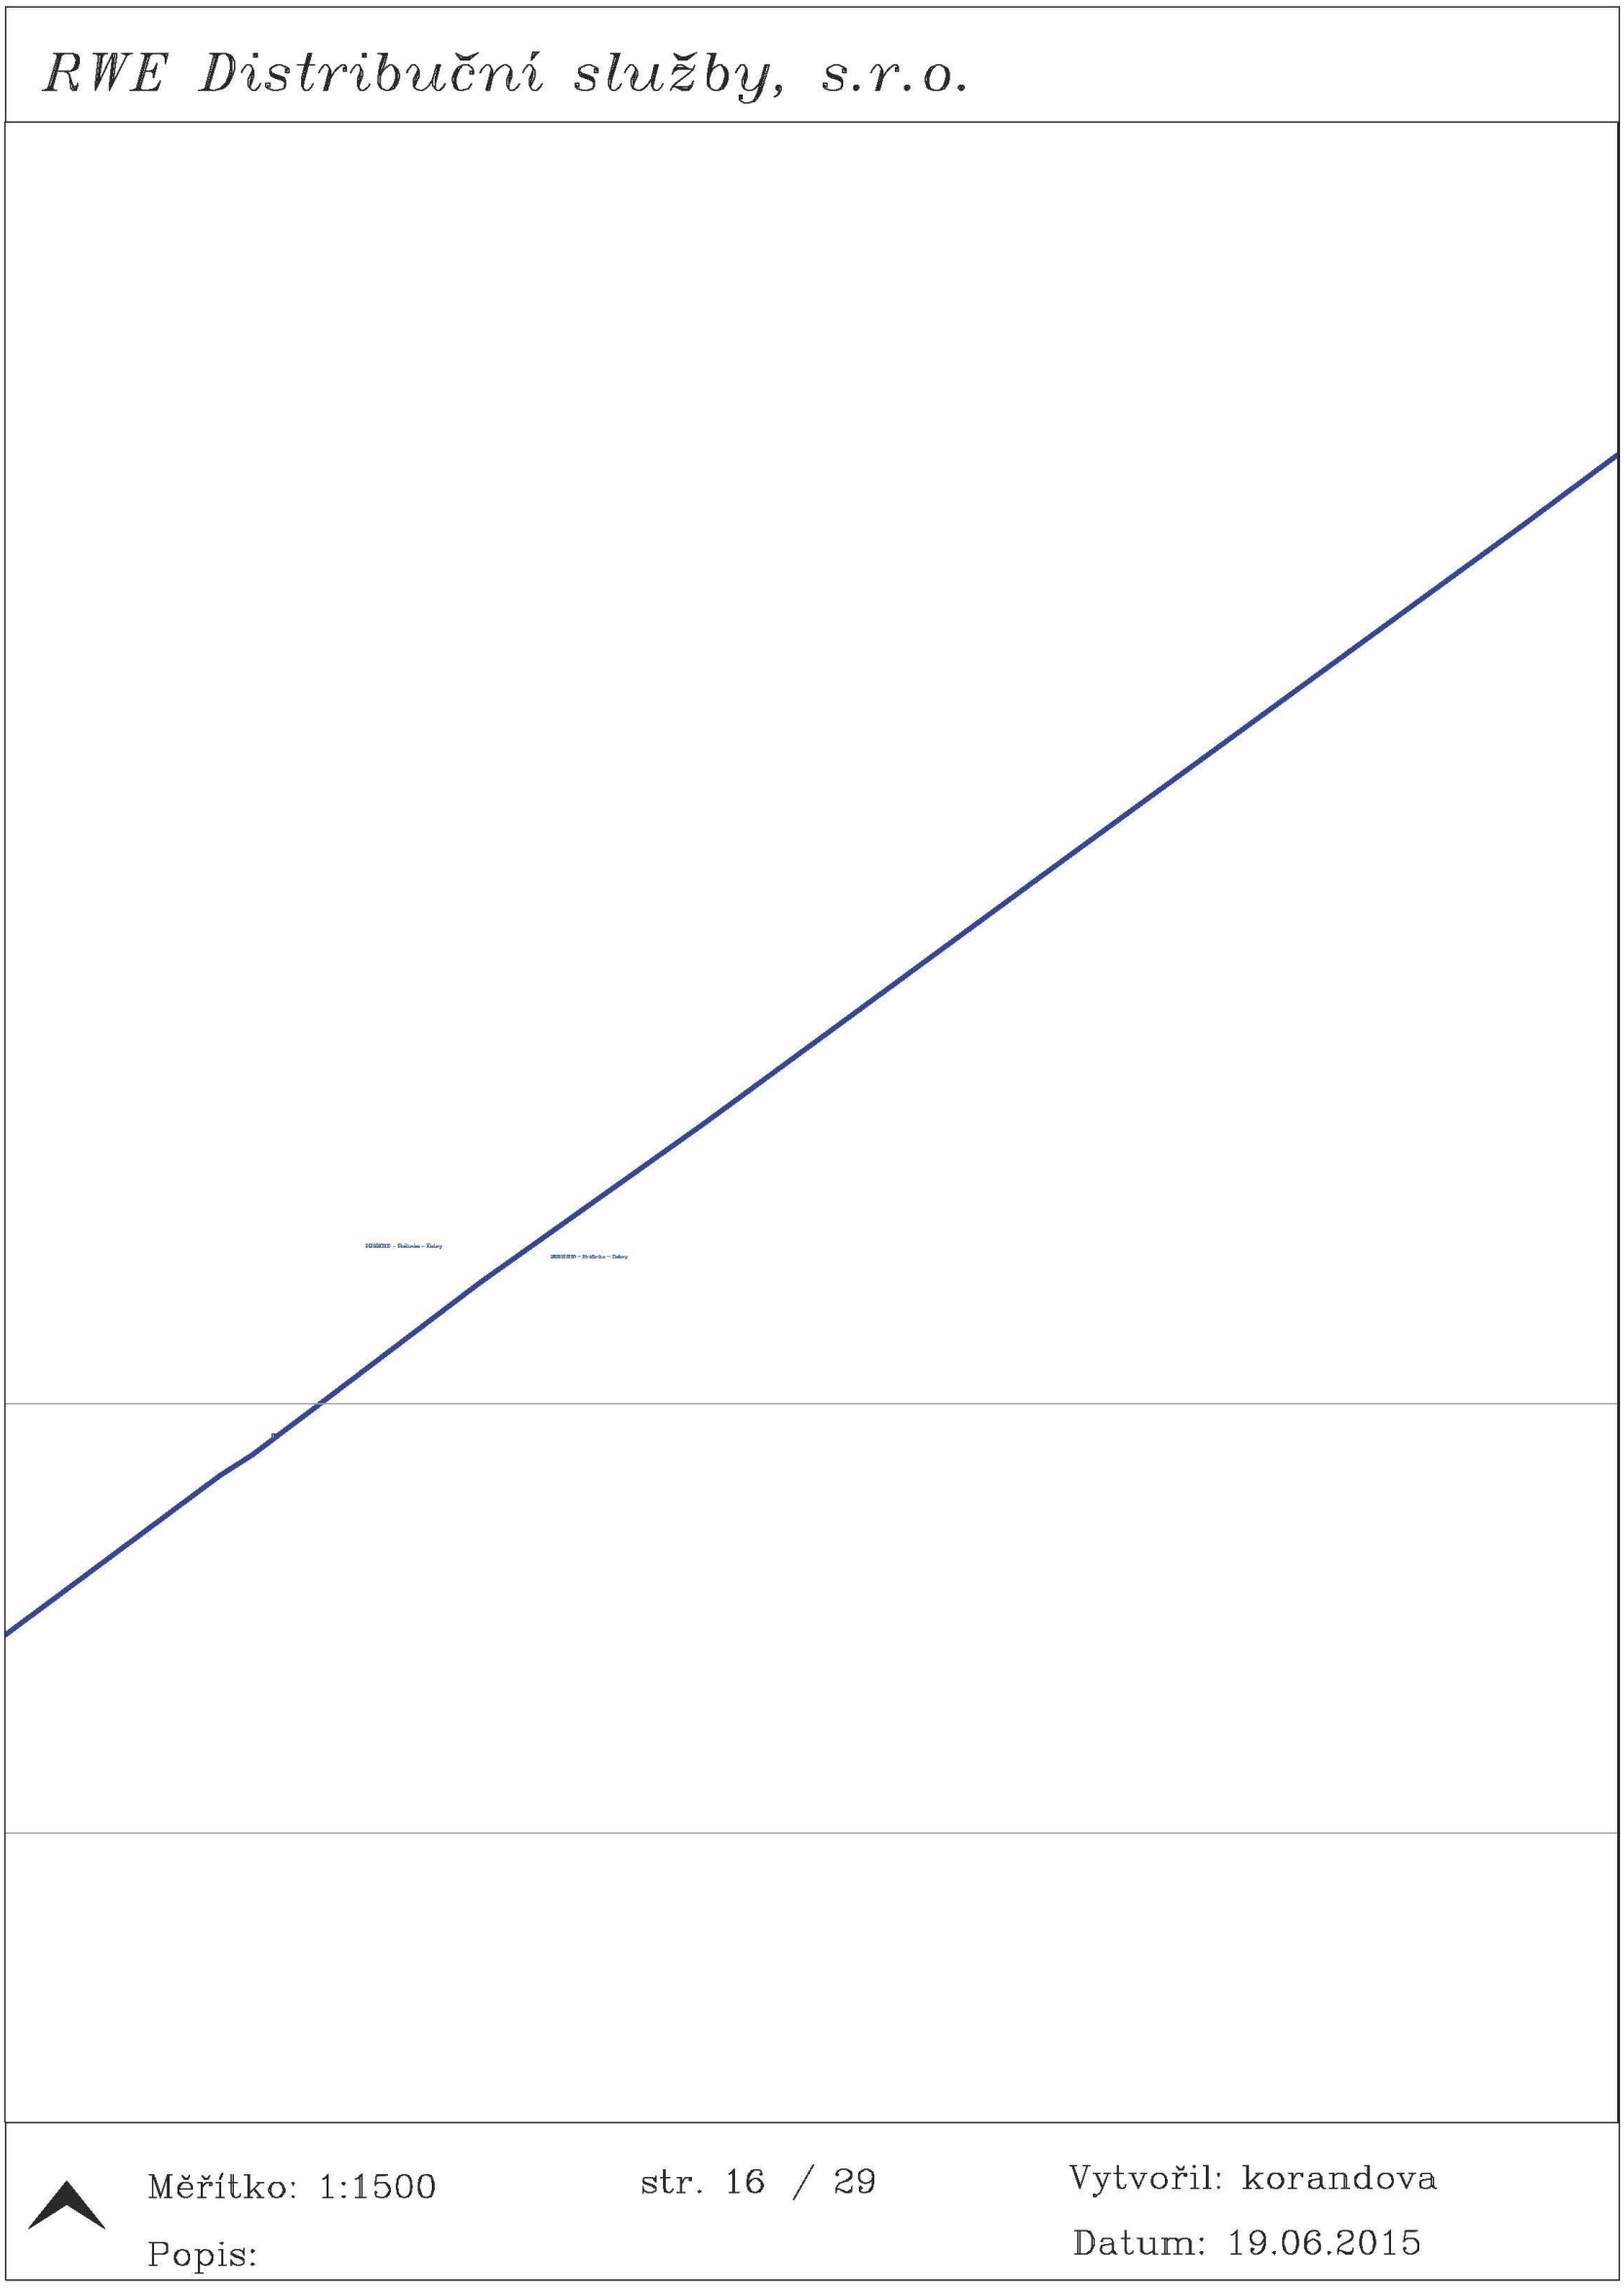

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

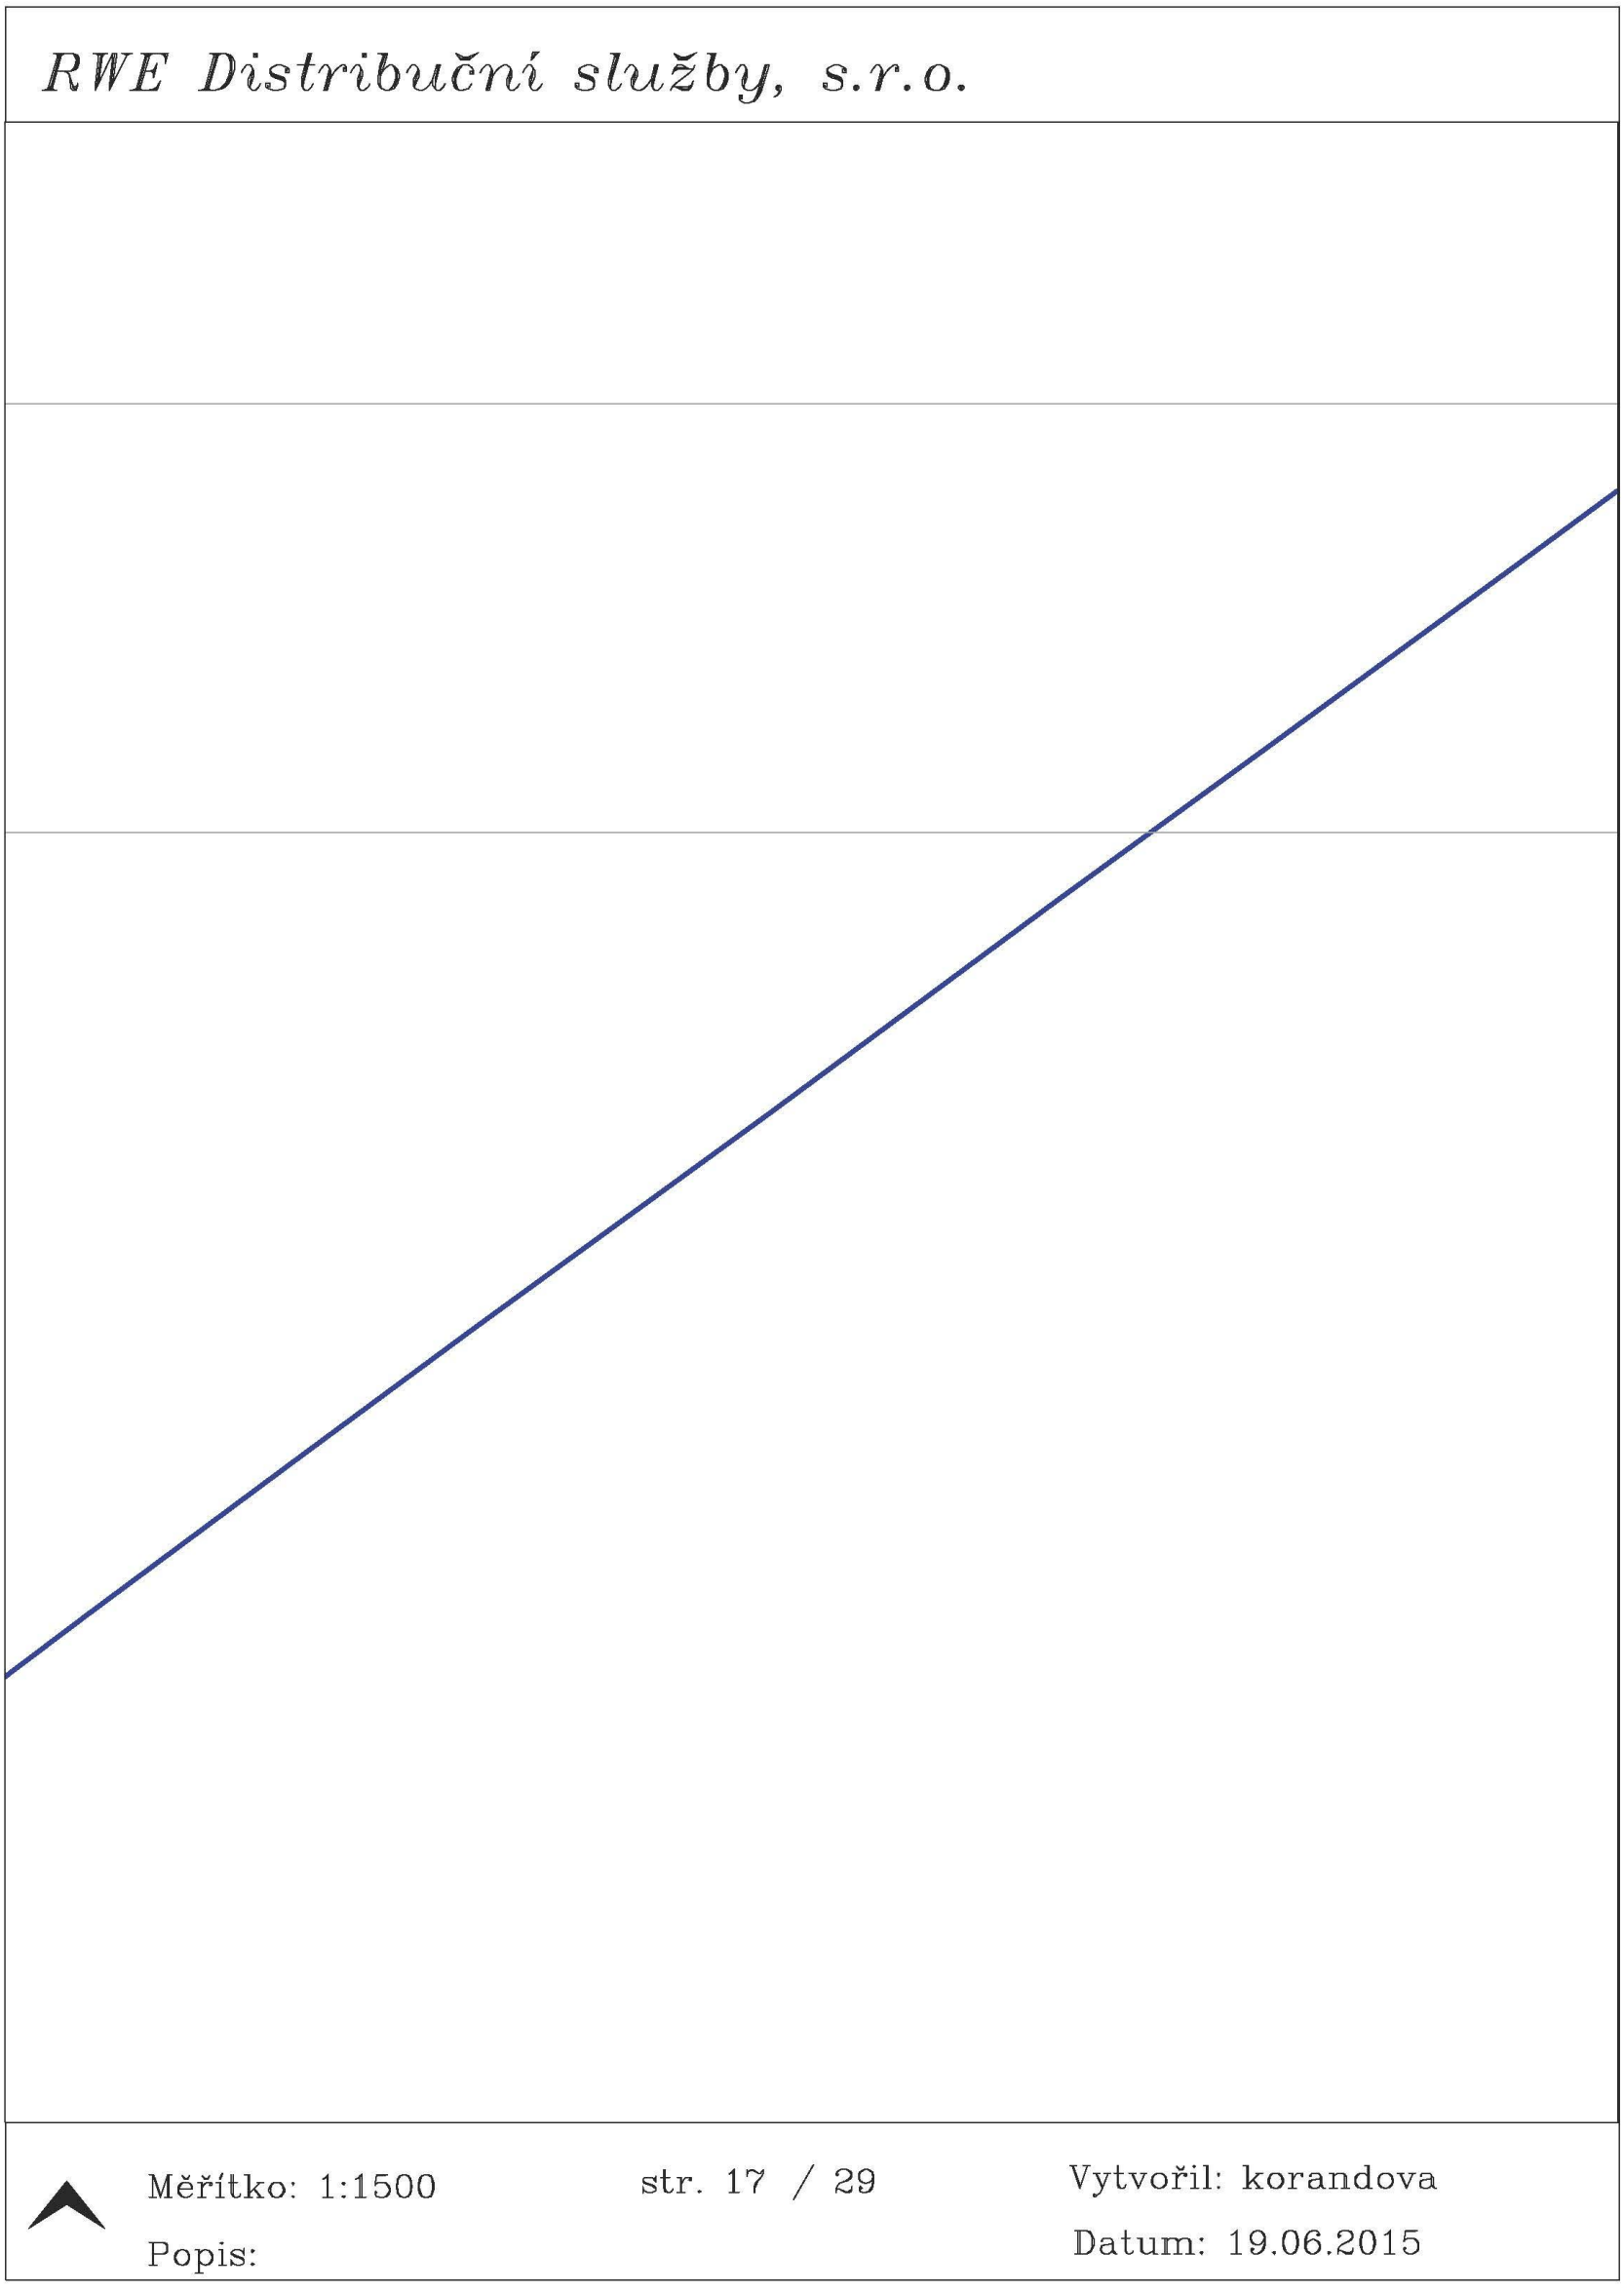

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

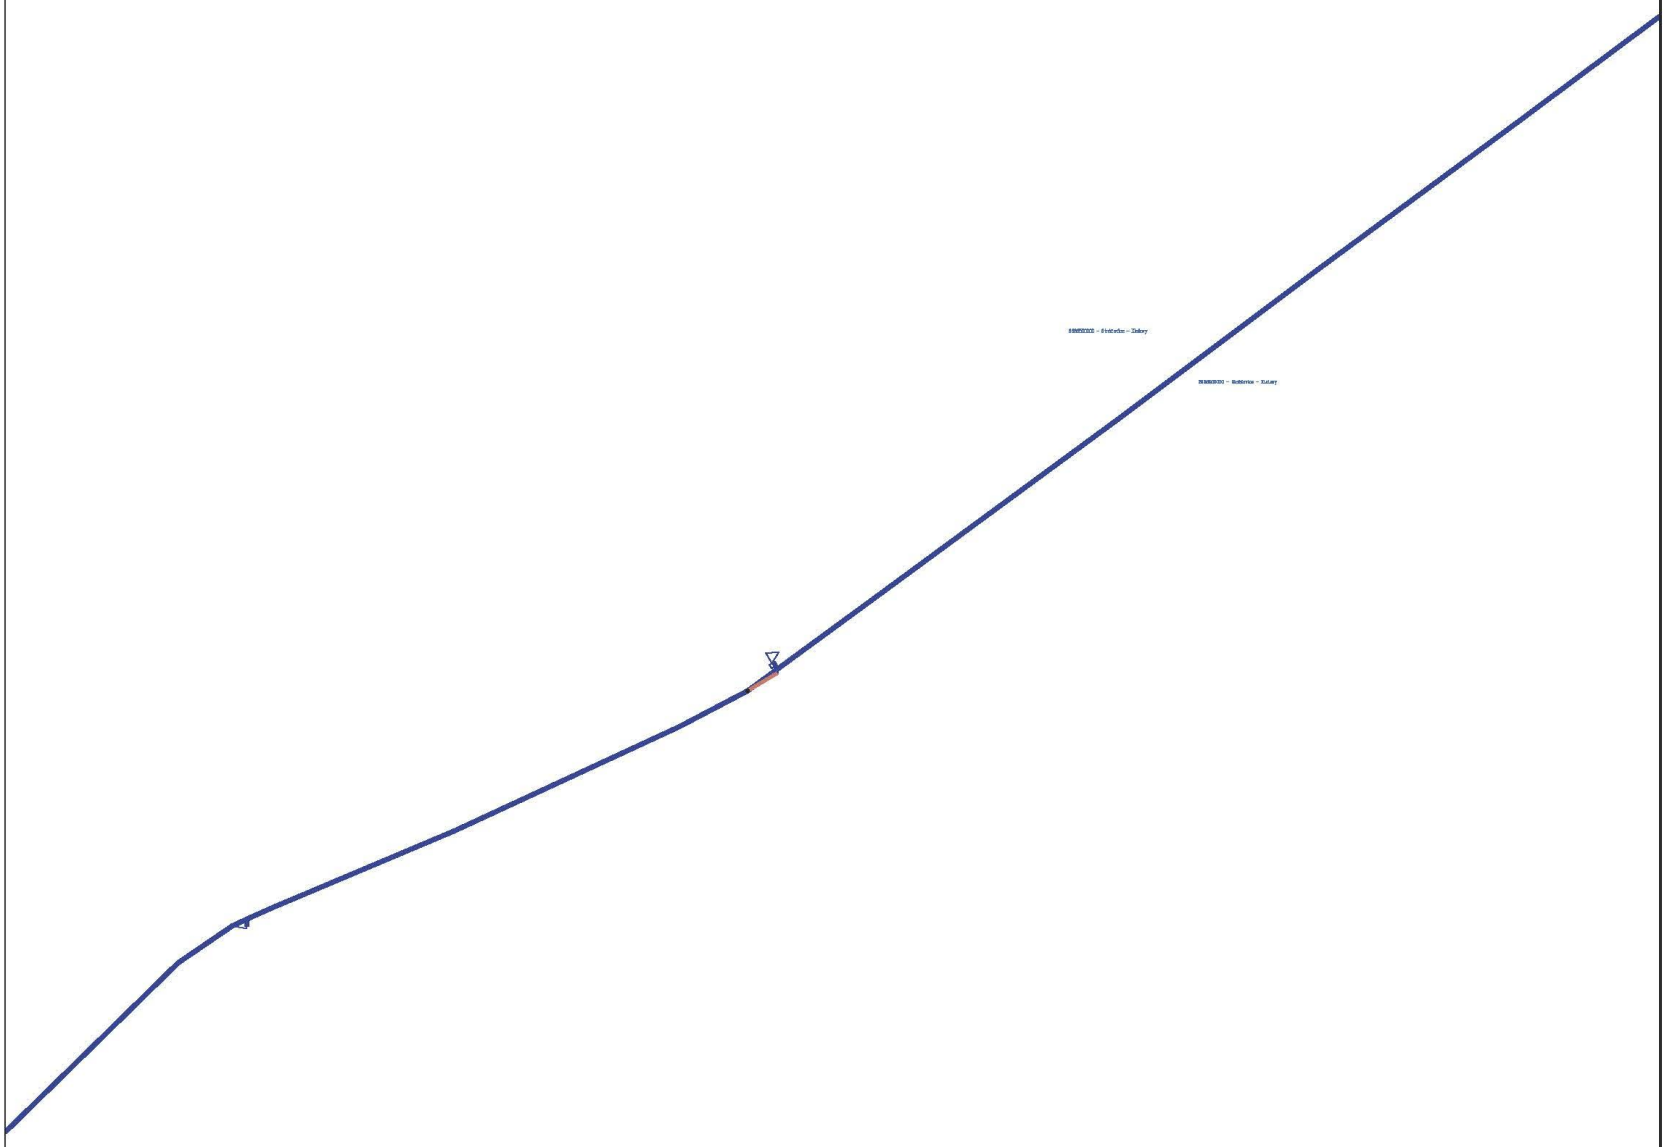

Měřítko: 1:1500 str. 18 / 29 Vytvořil: korandova

Popis: Datum: 19.06.2015

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

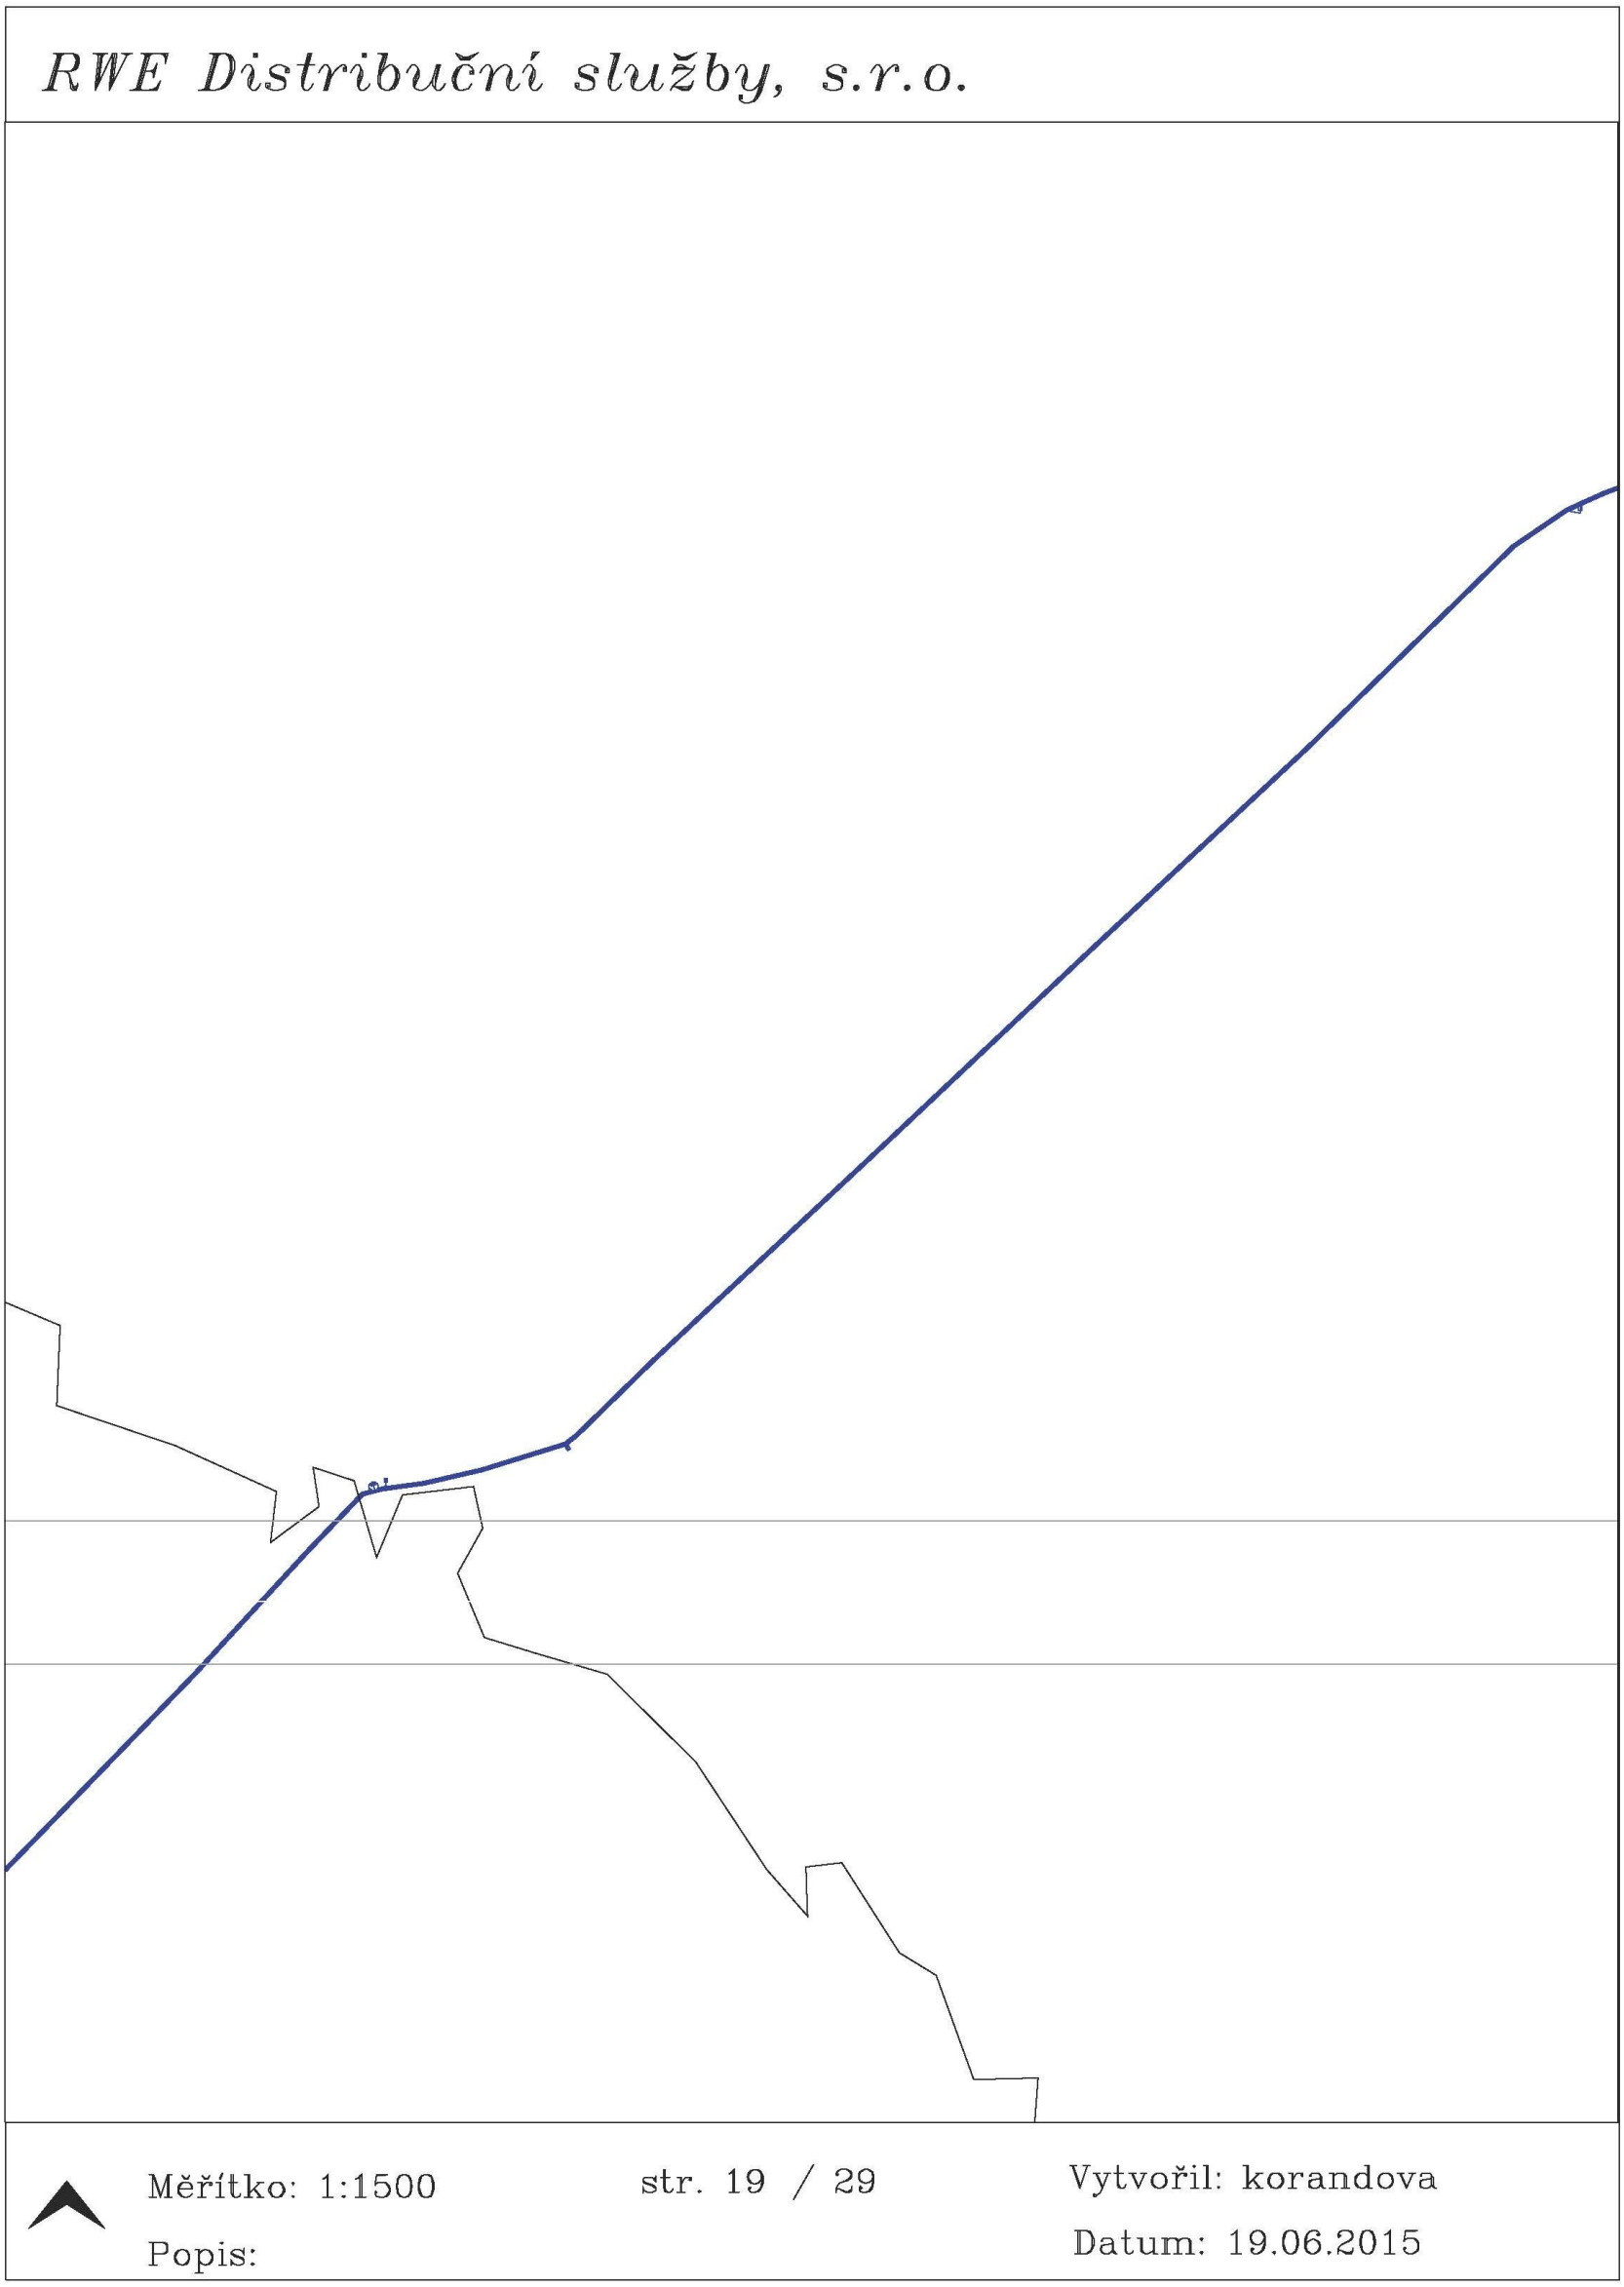

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

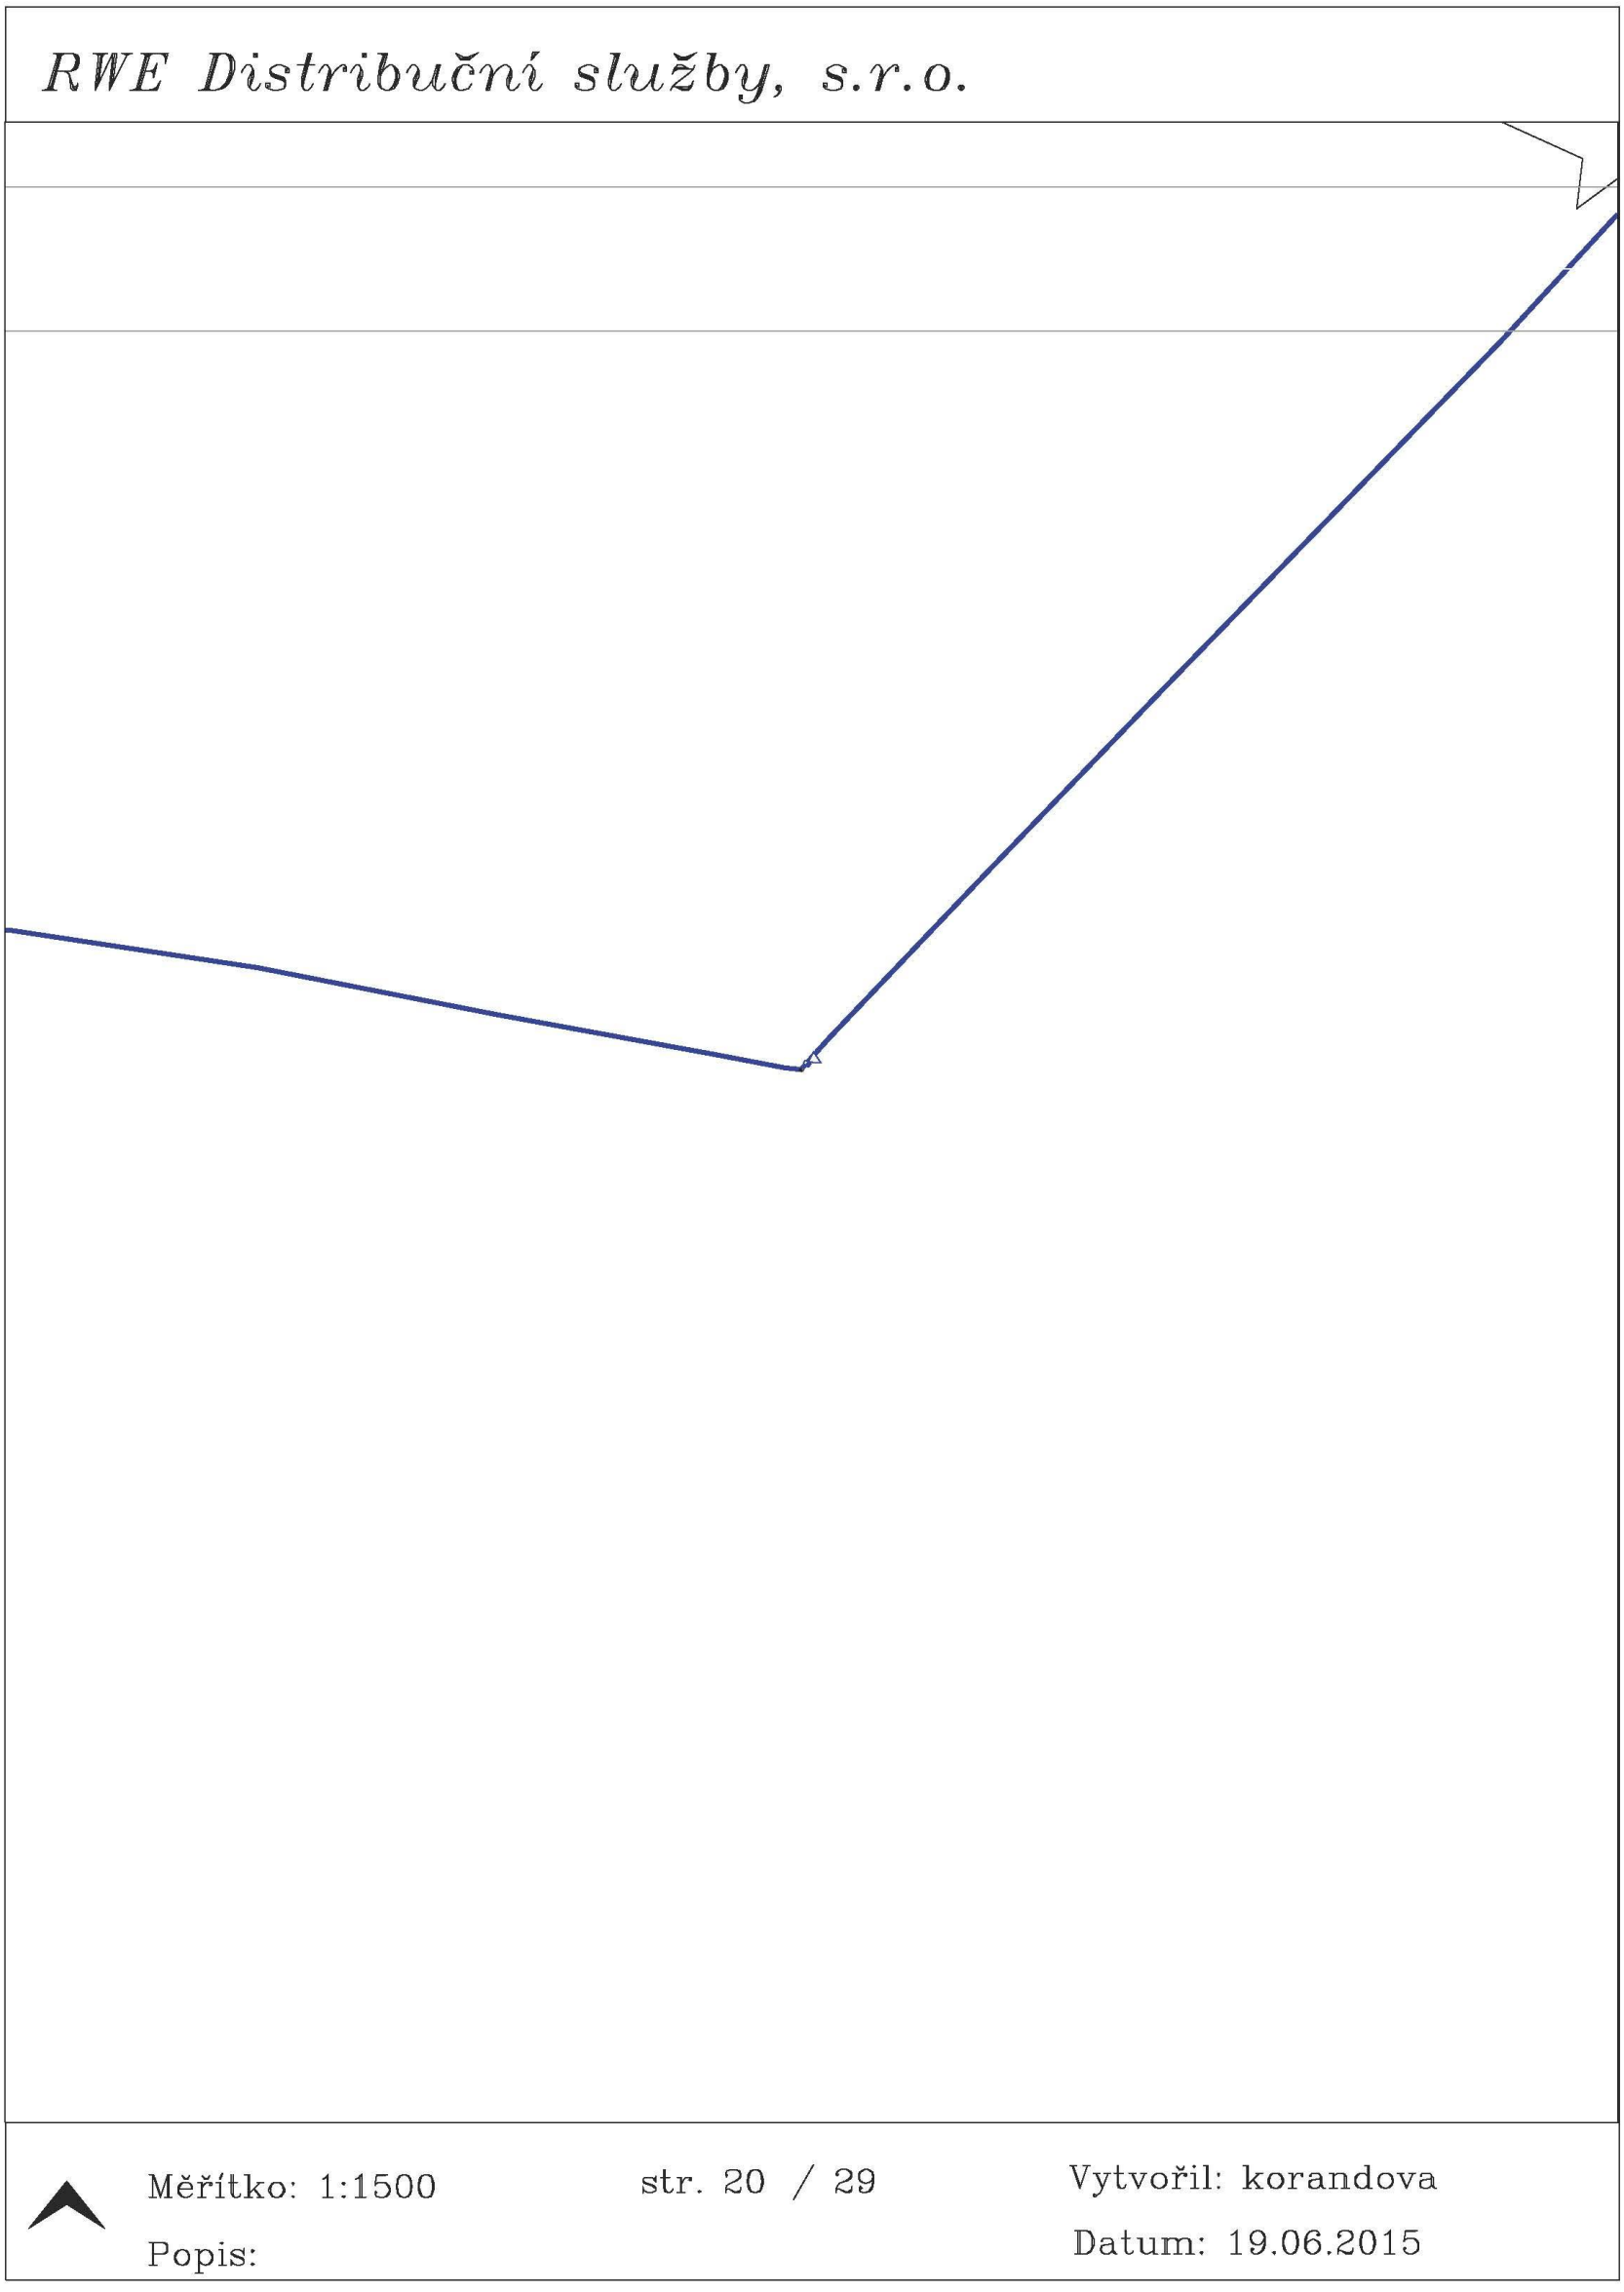

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

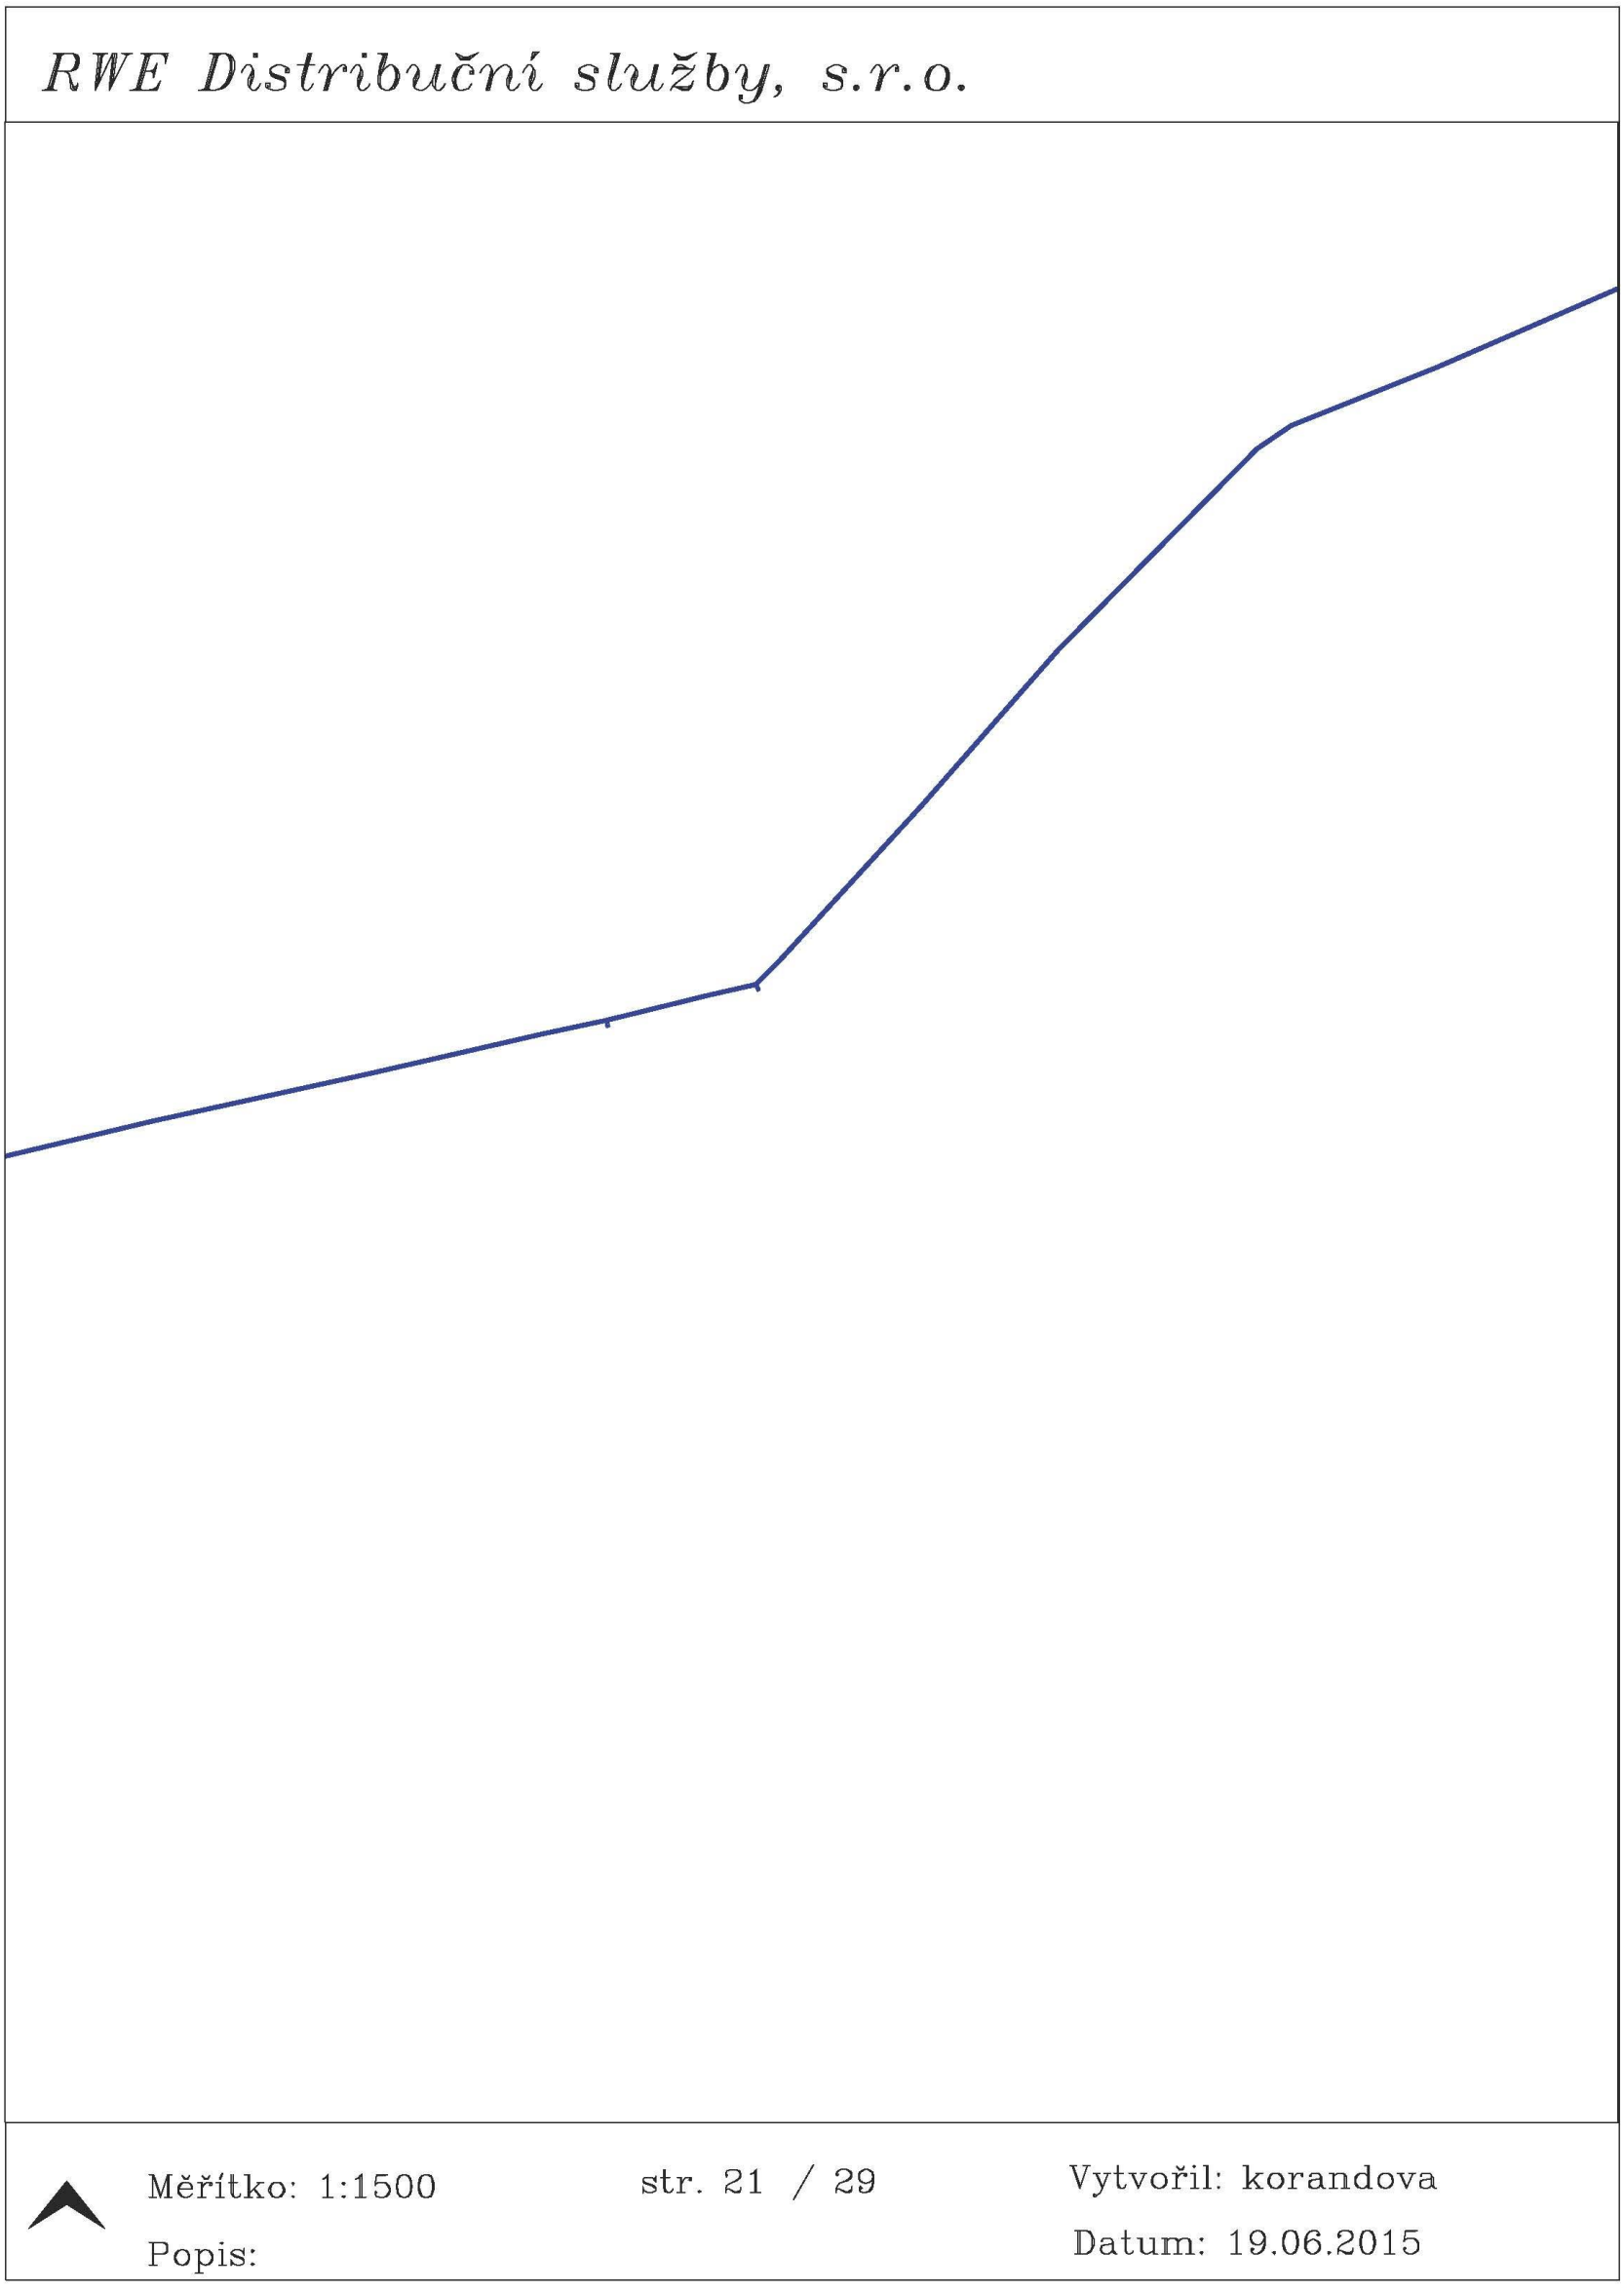

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

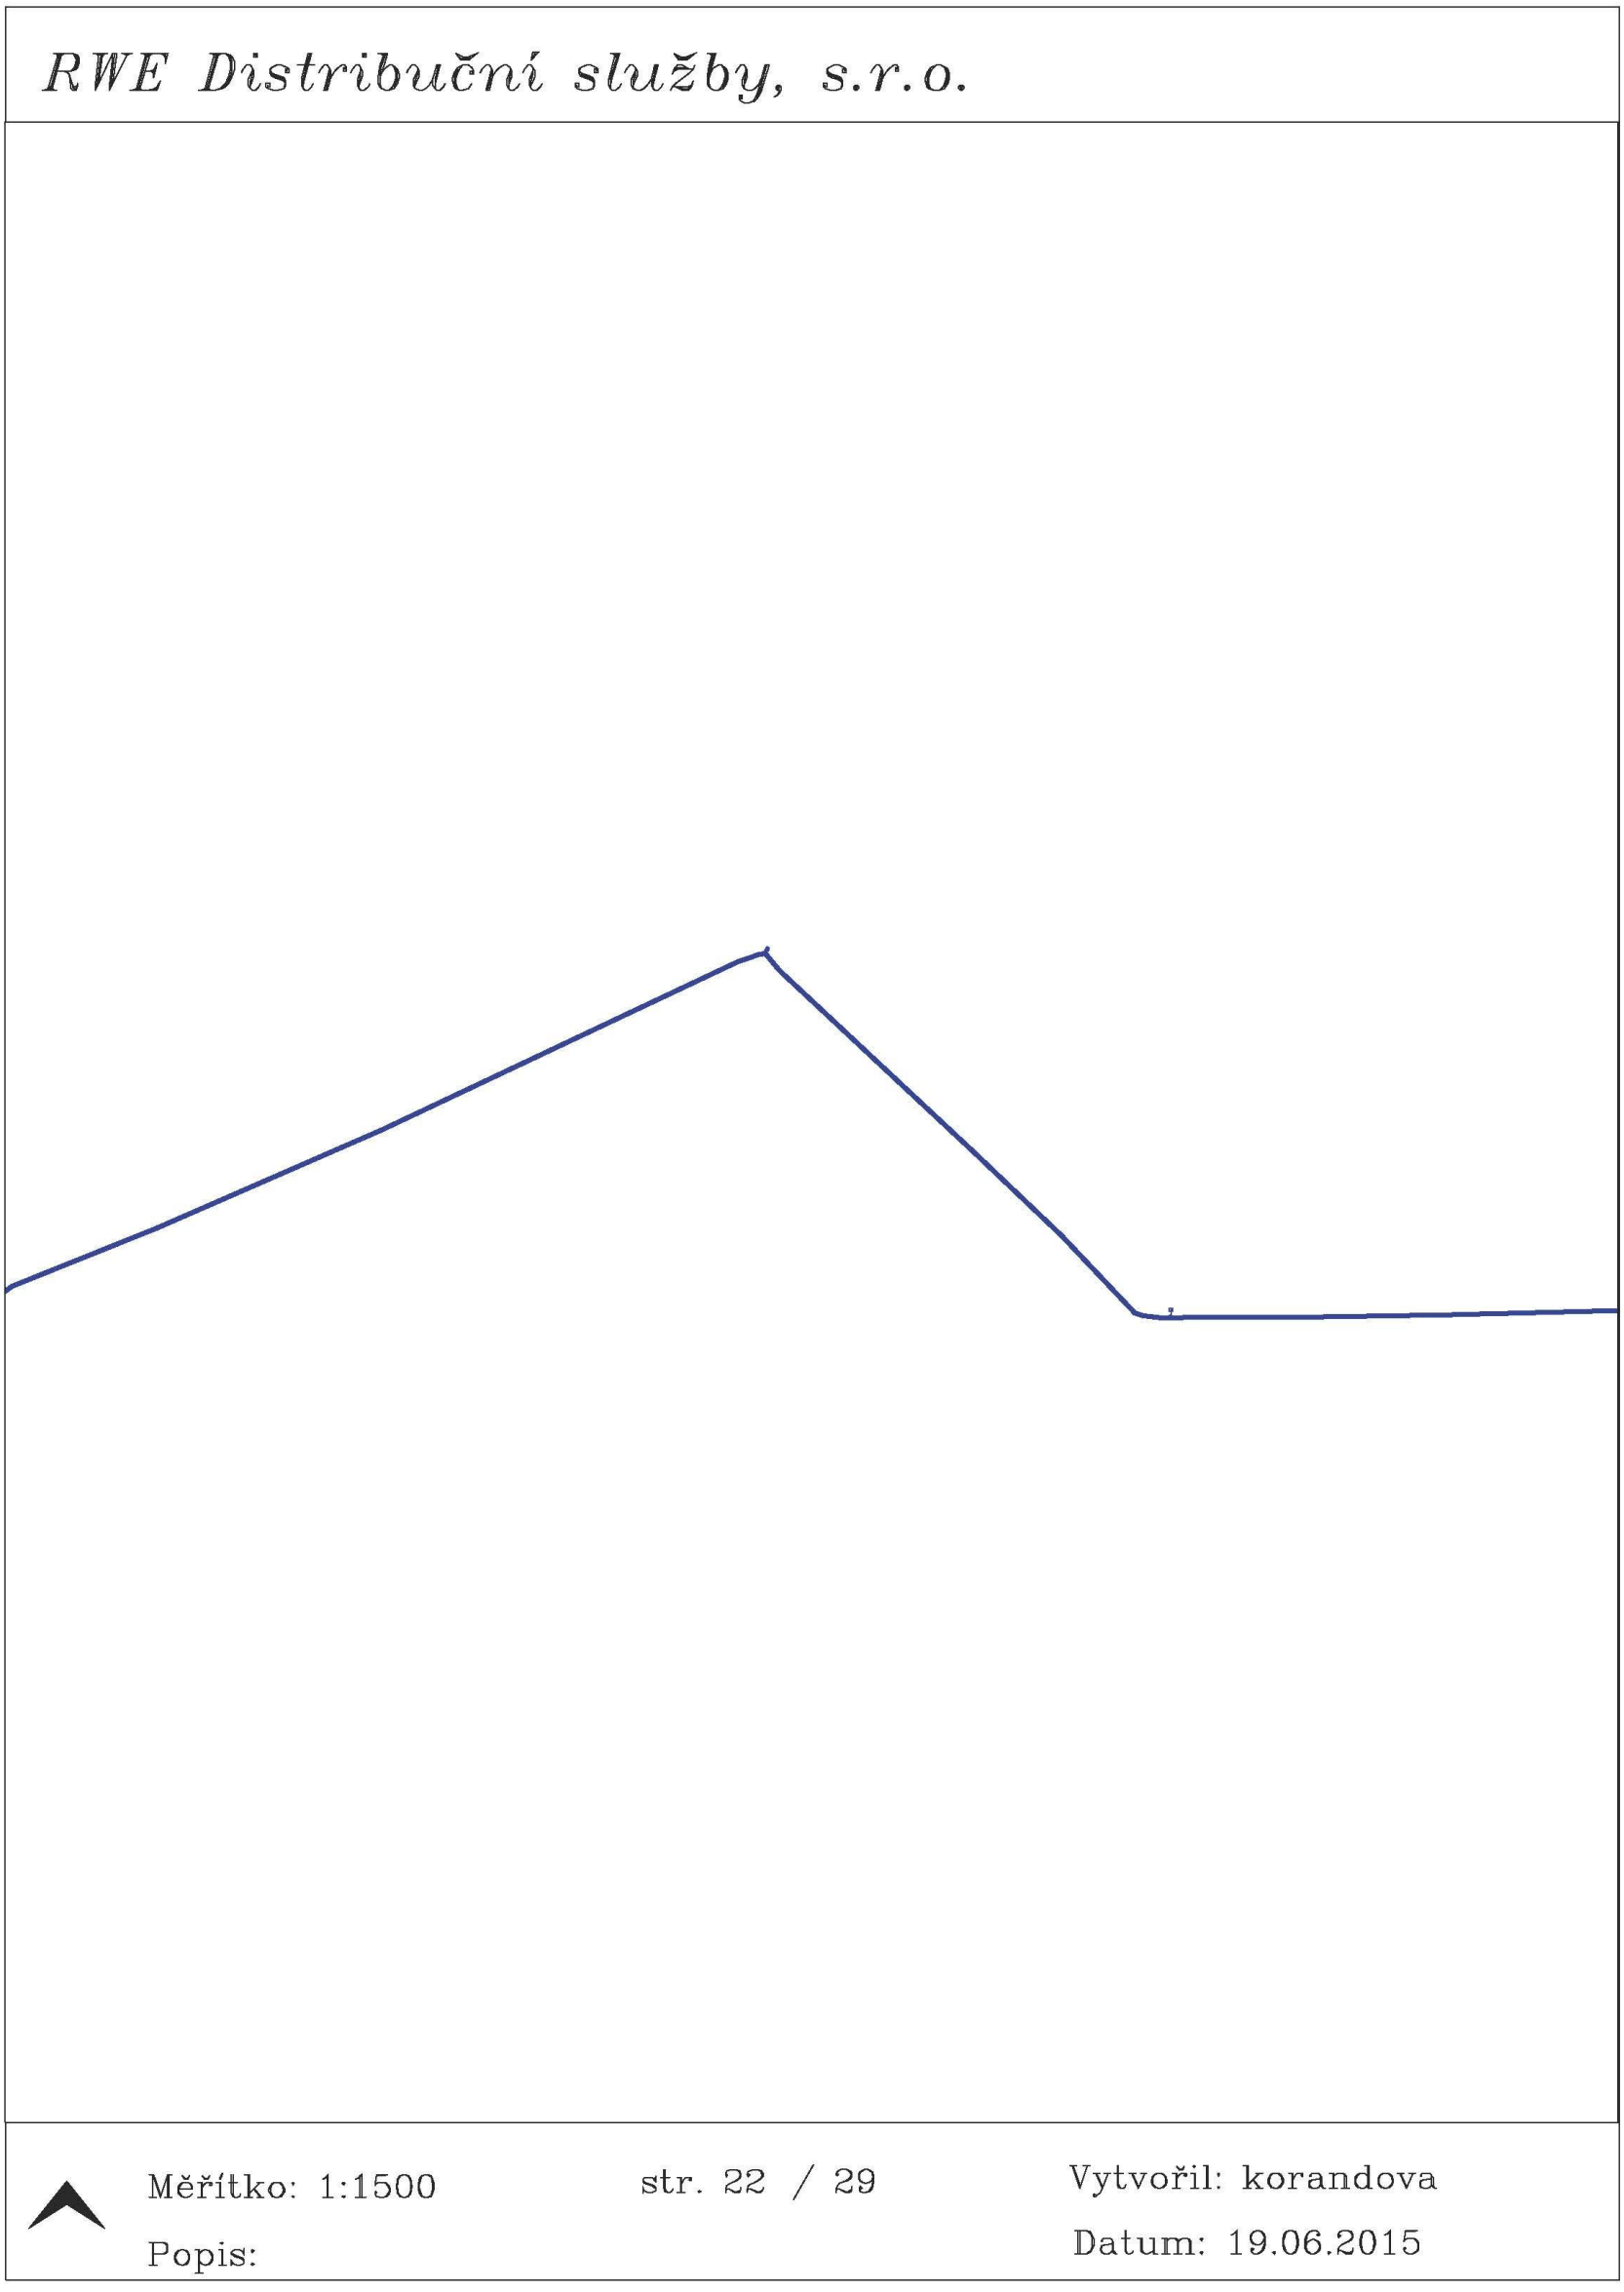

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Měřítko: 1:1500 str. 23 / 29 Vytvořil: korandova

Popis: Datum: 19.06.2015

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

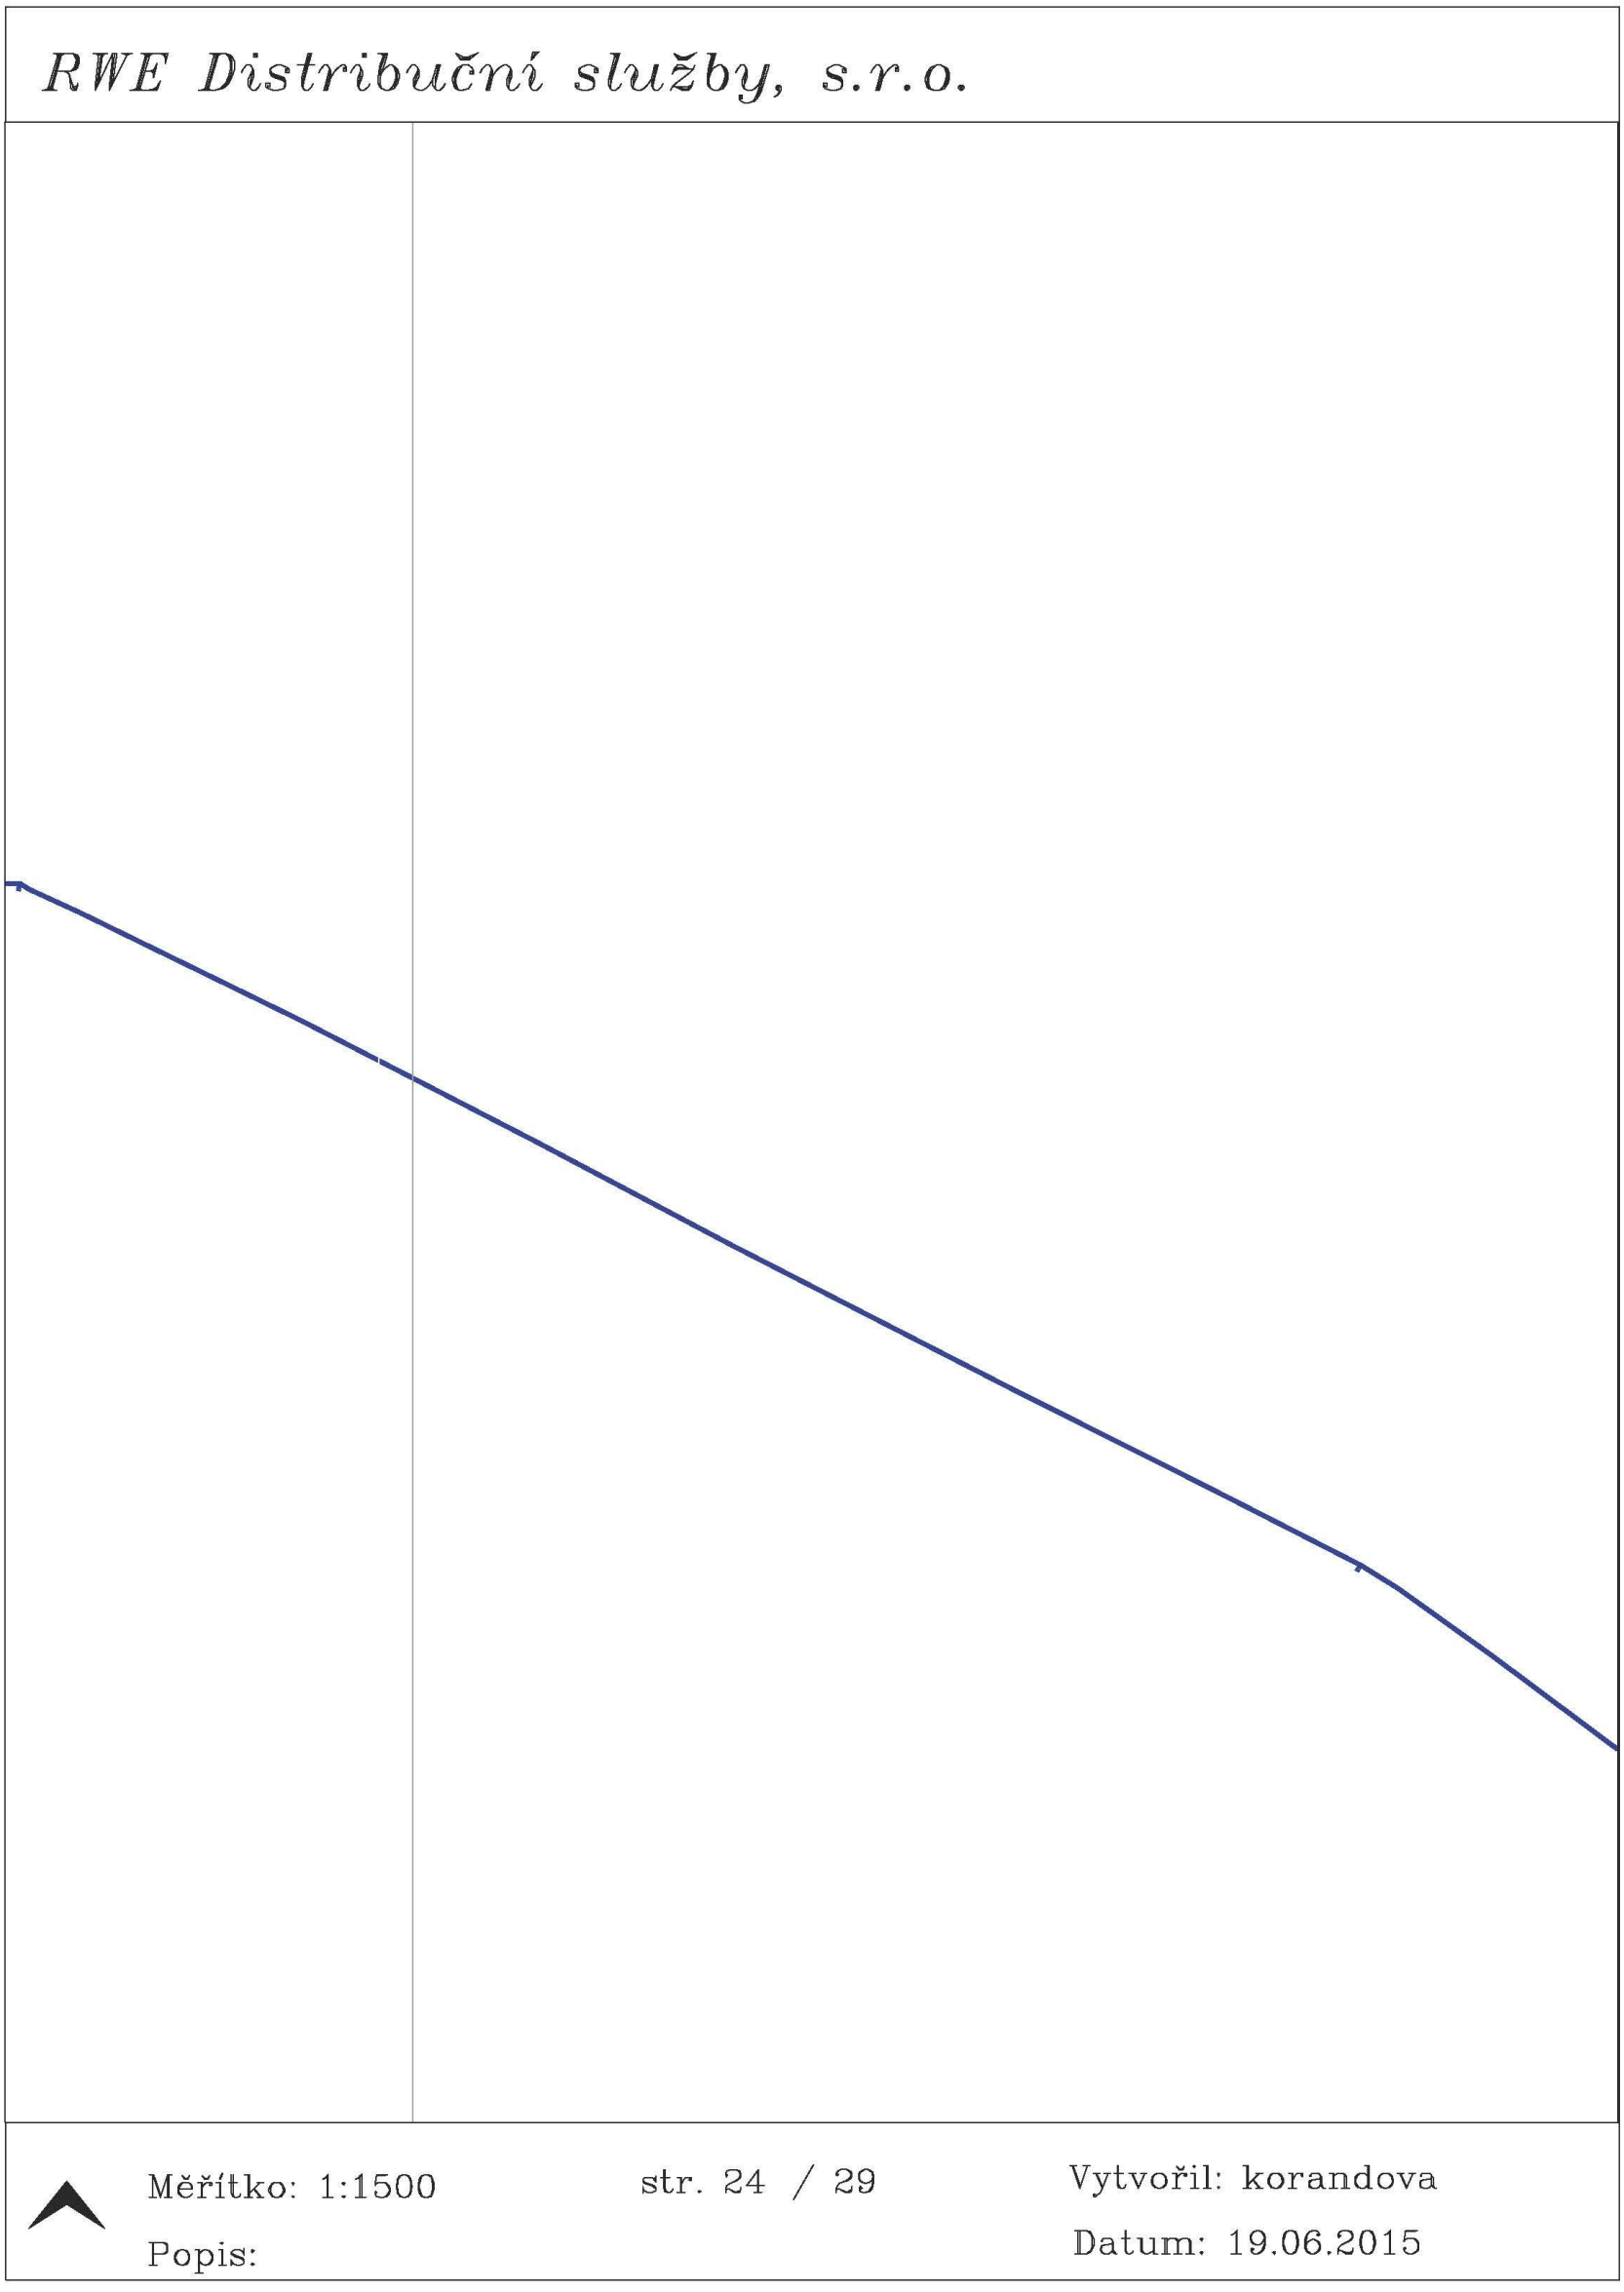

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

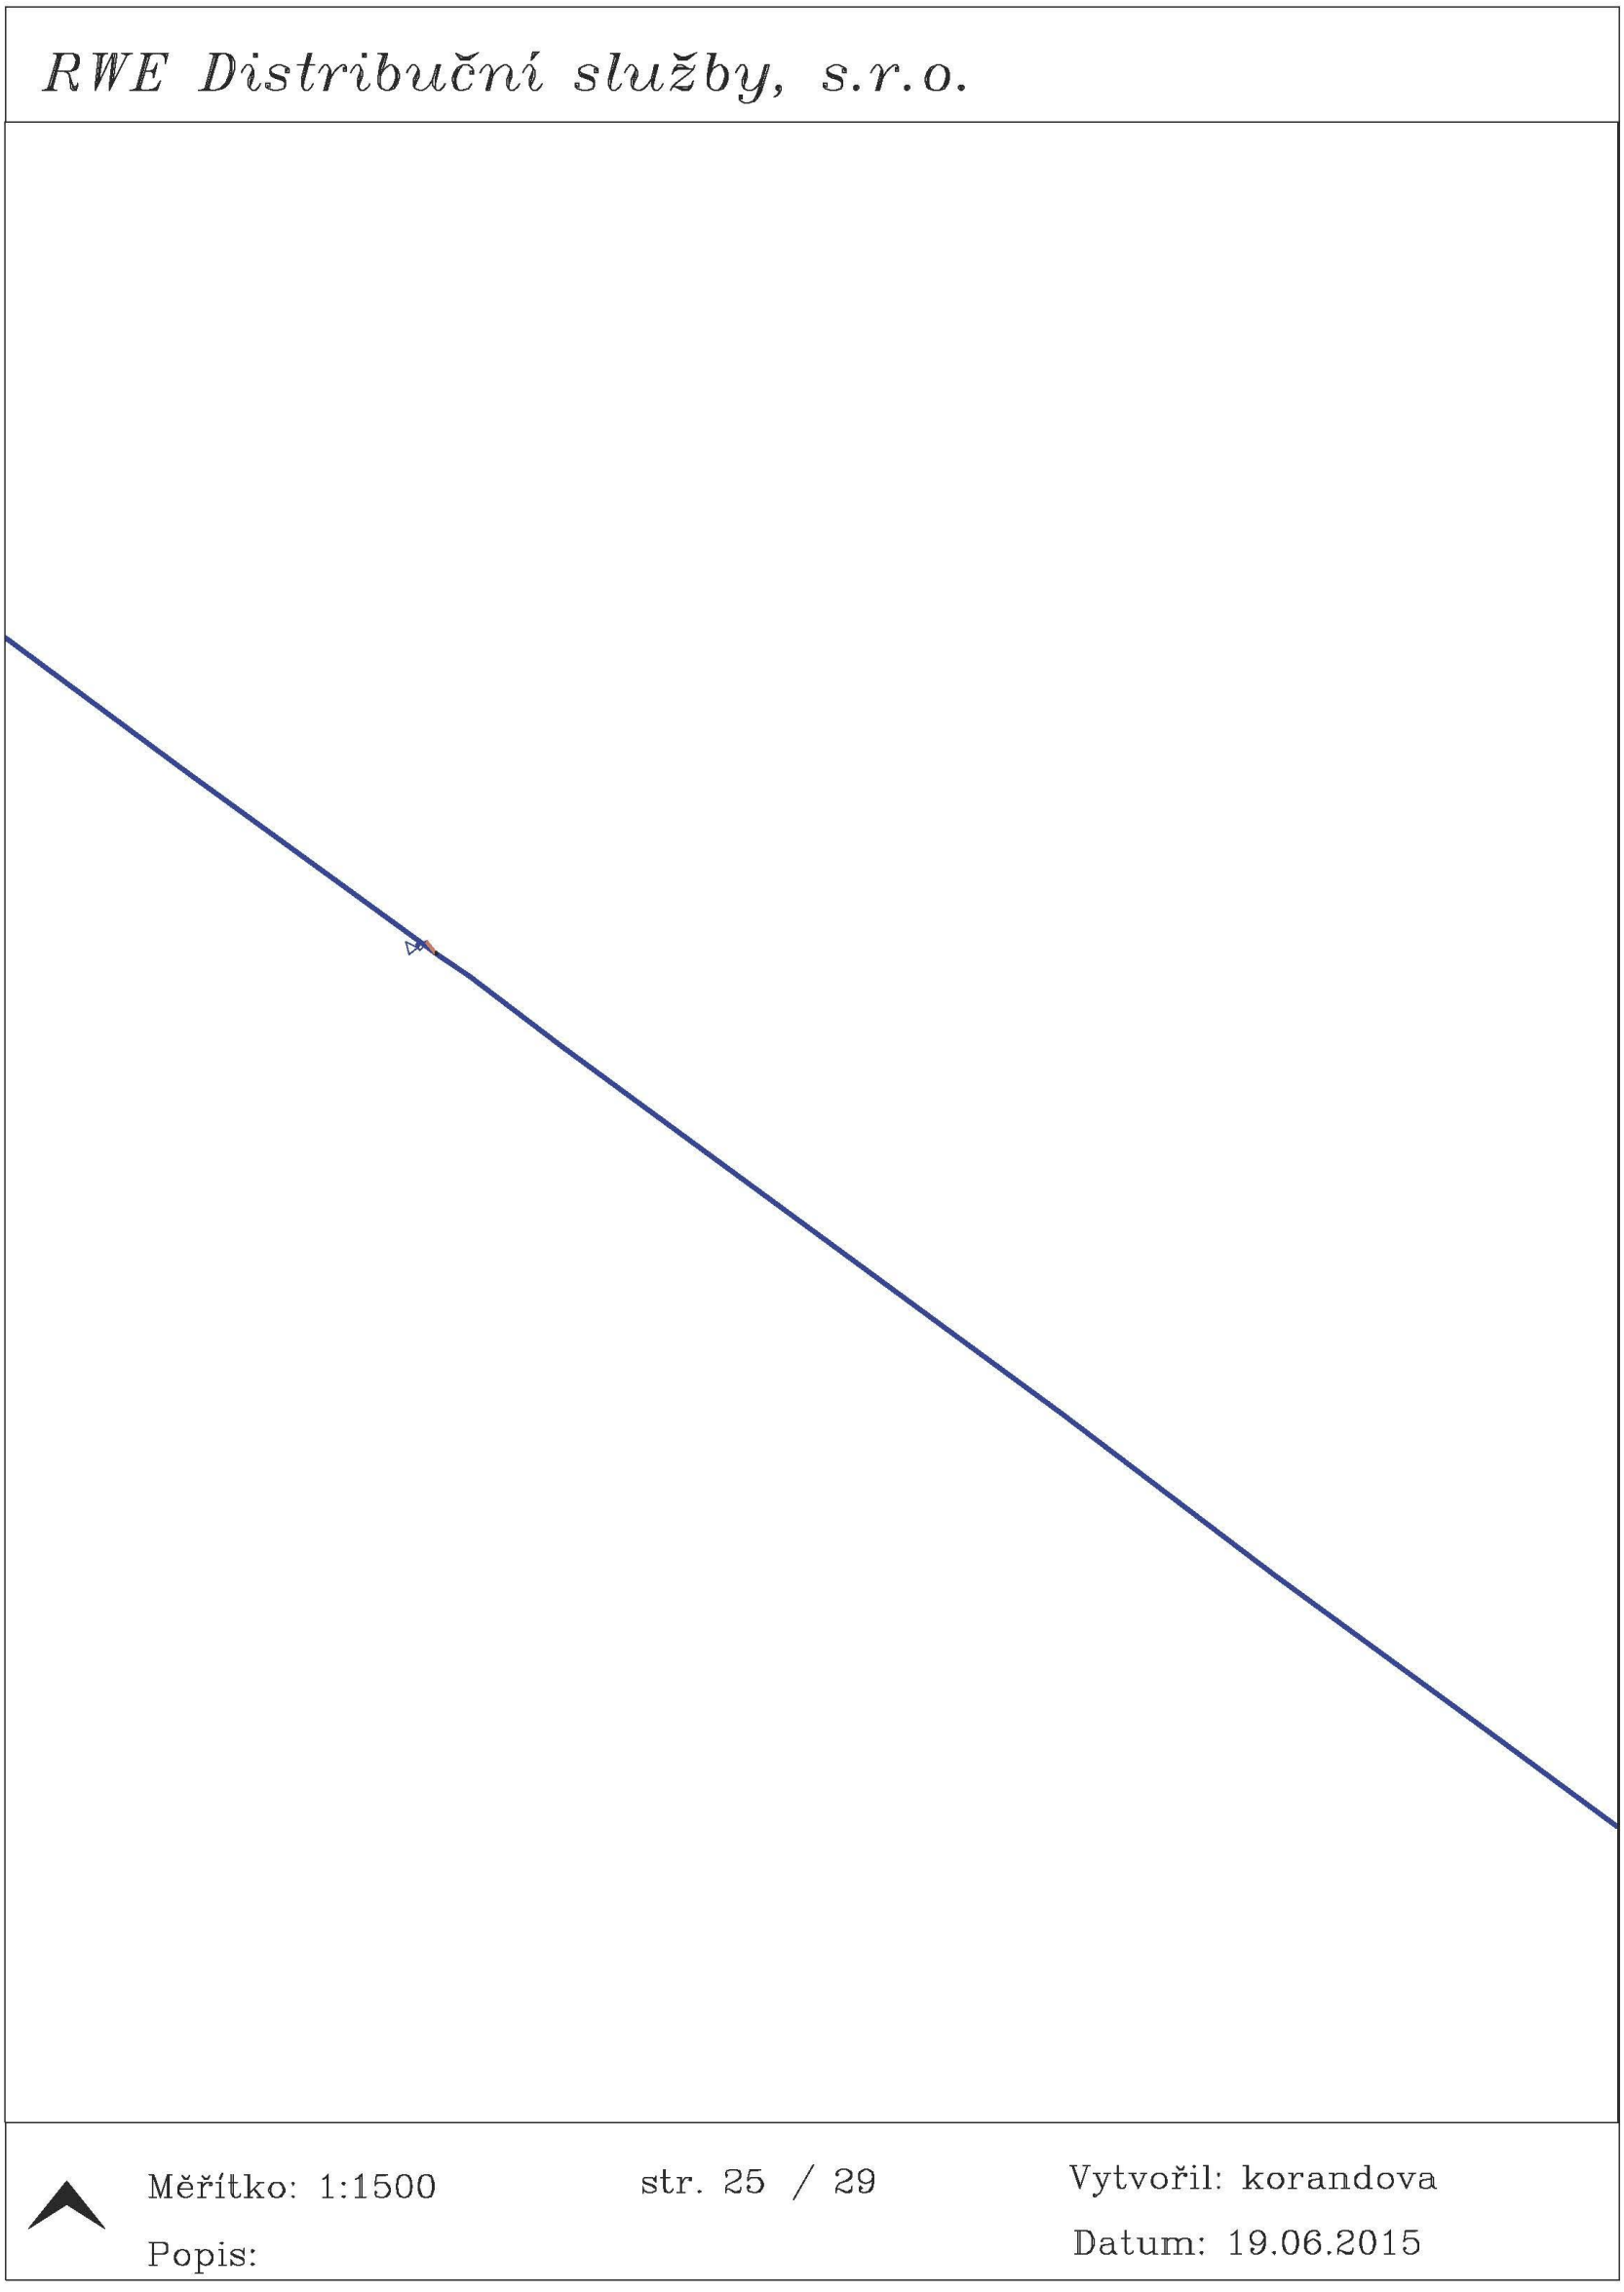

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

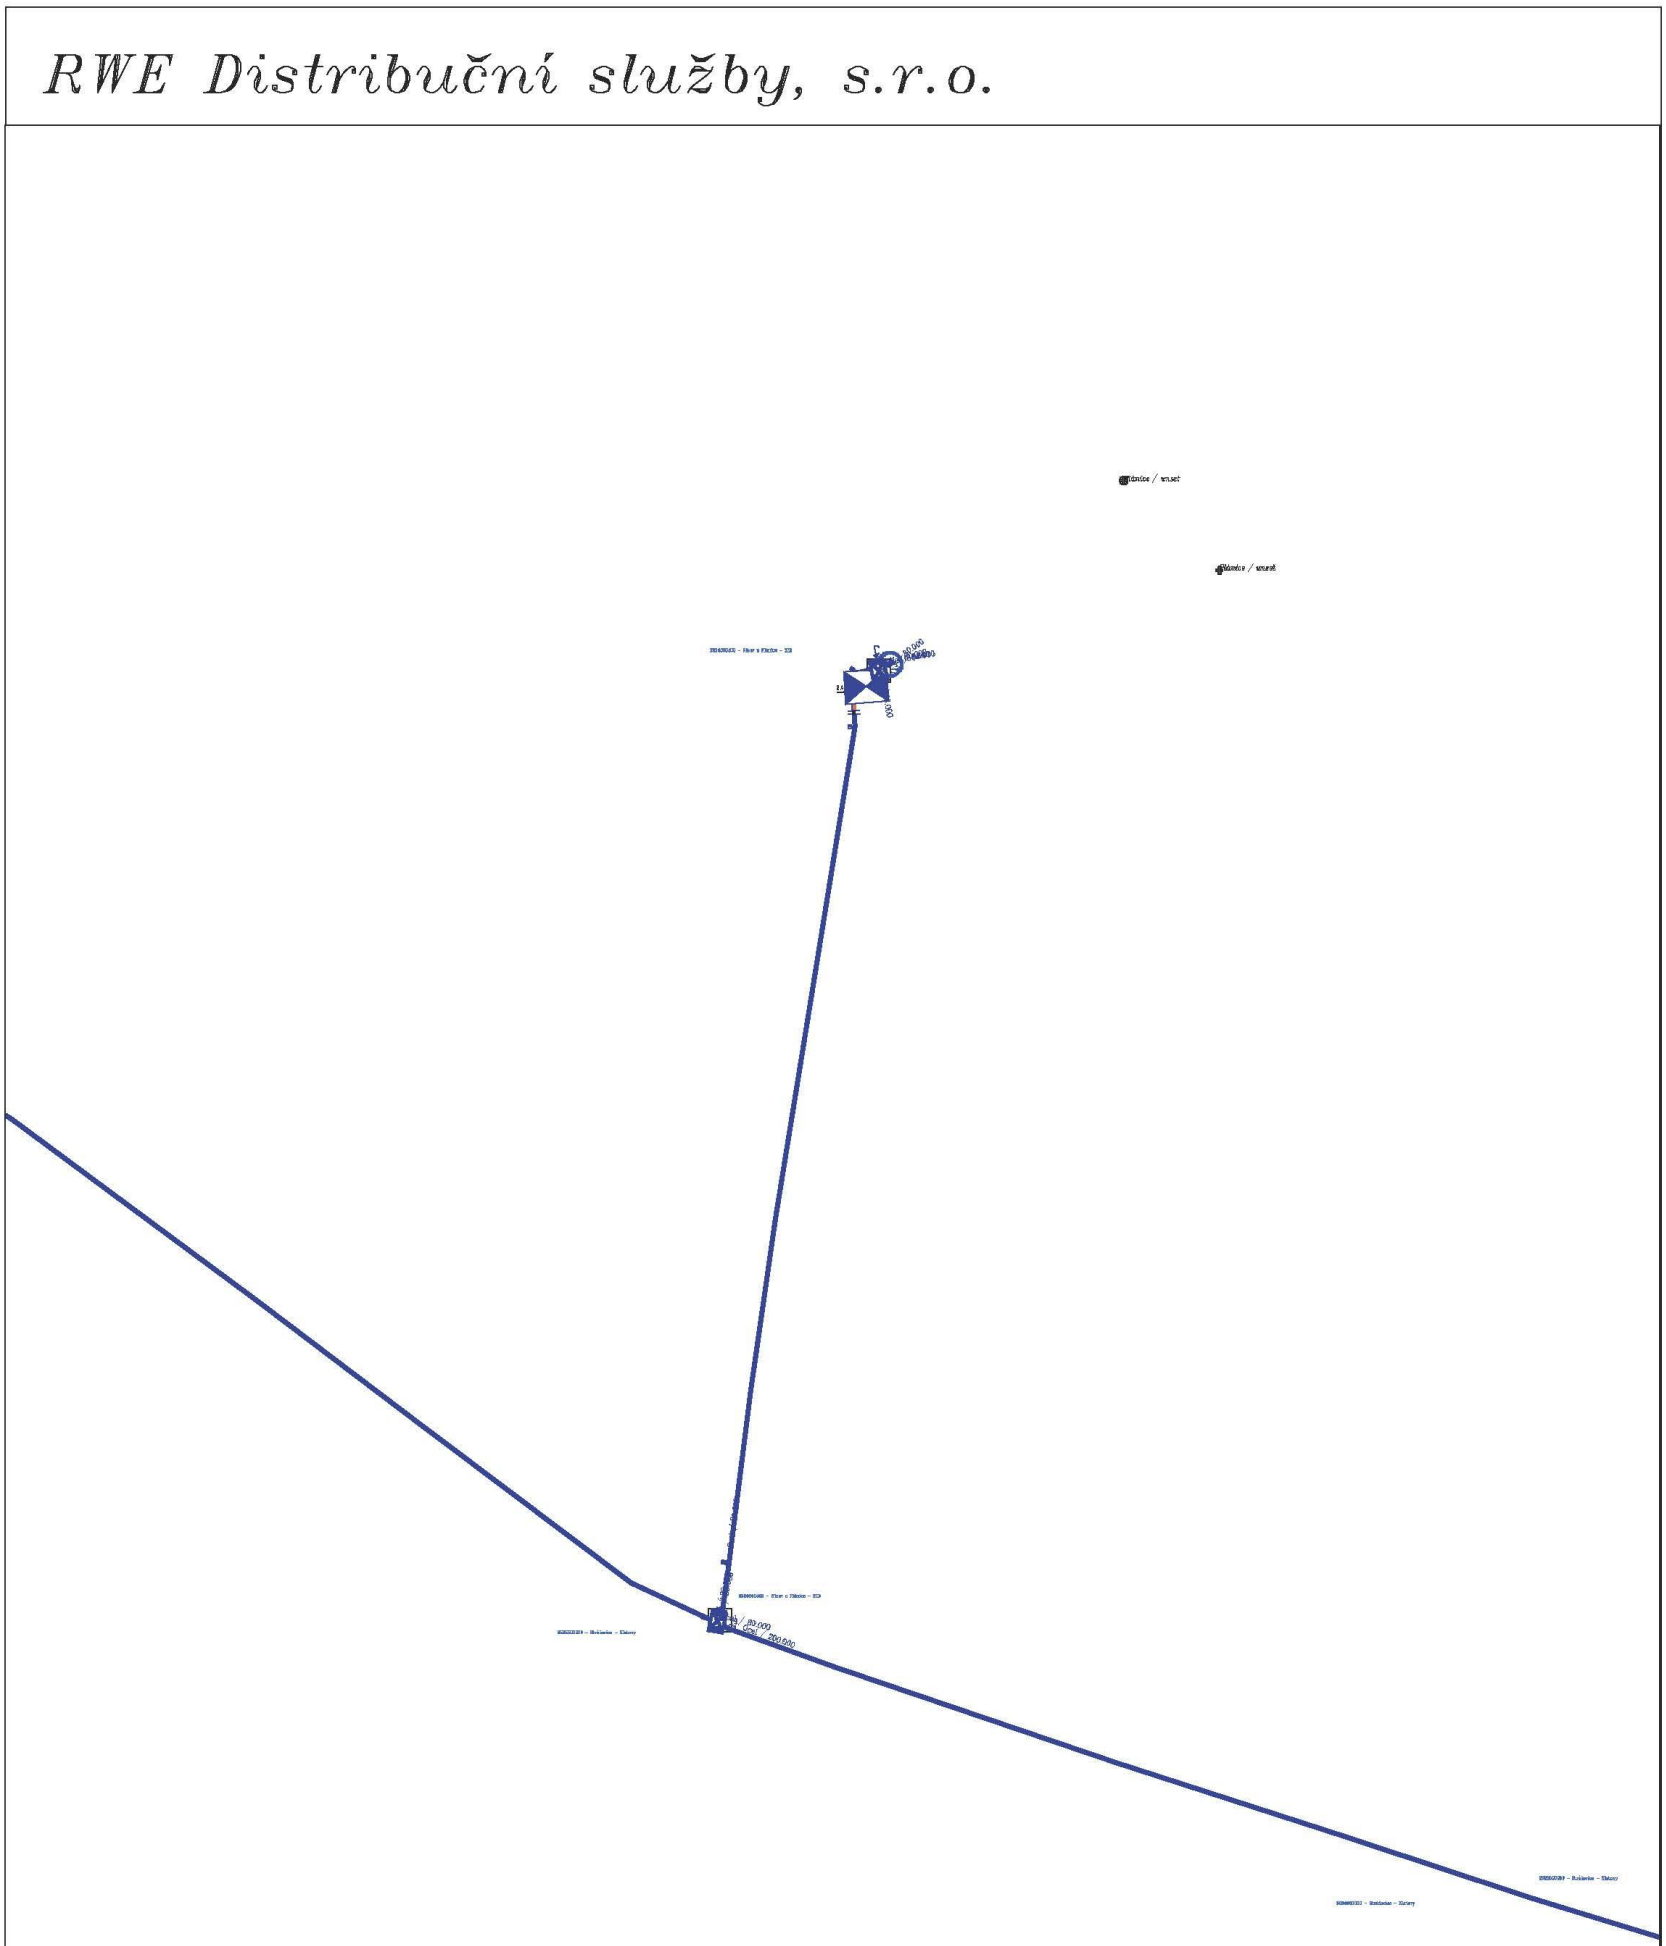

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

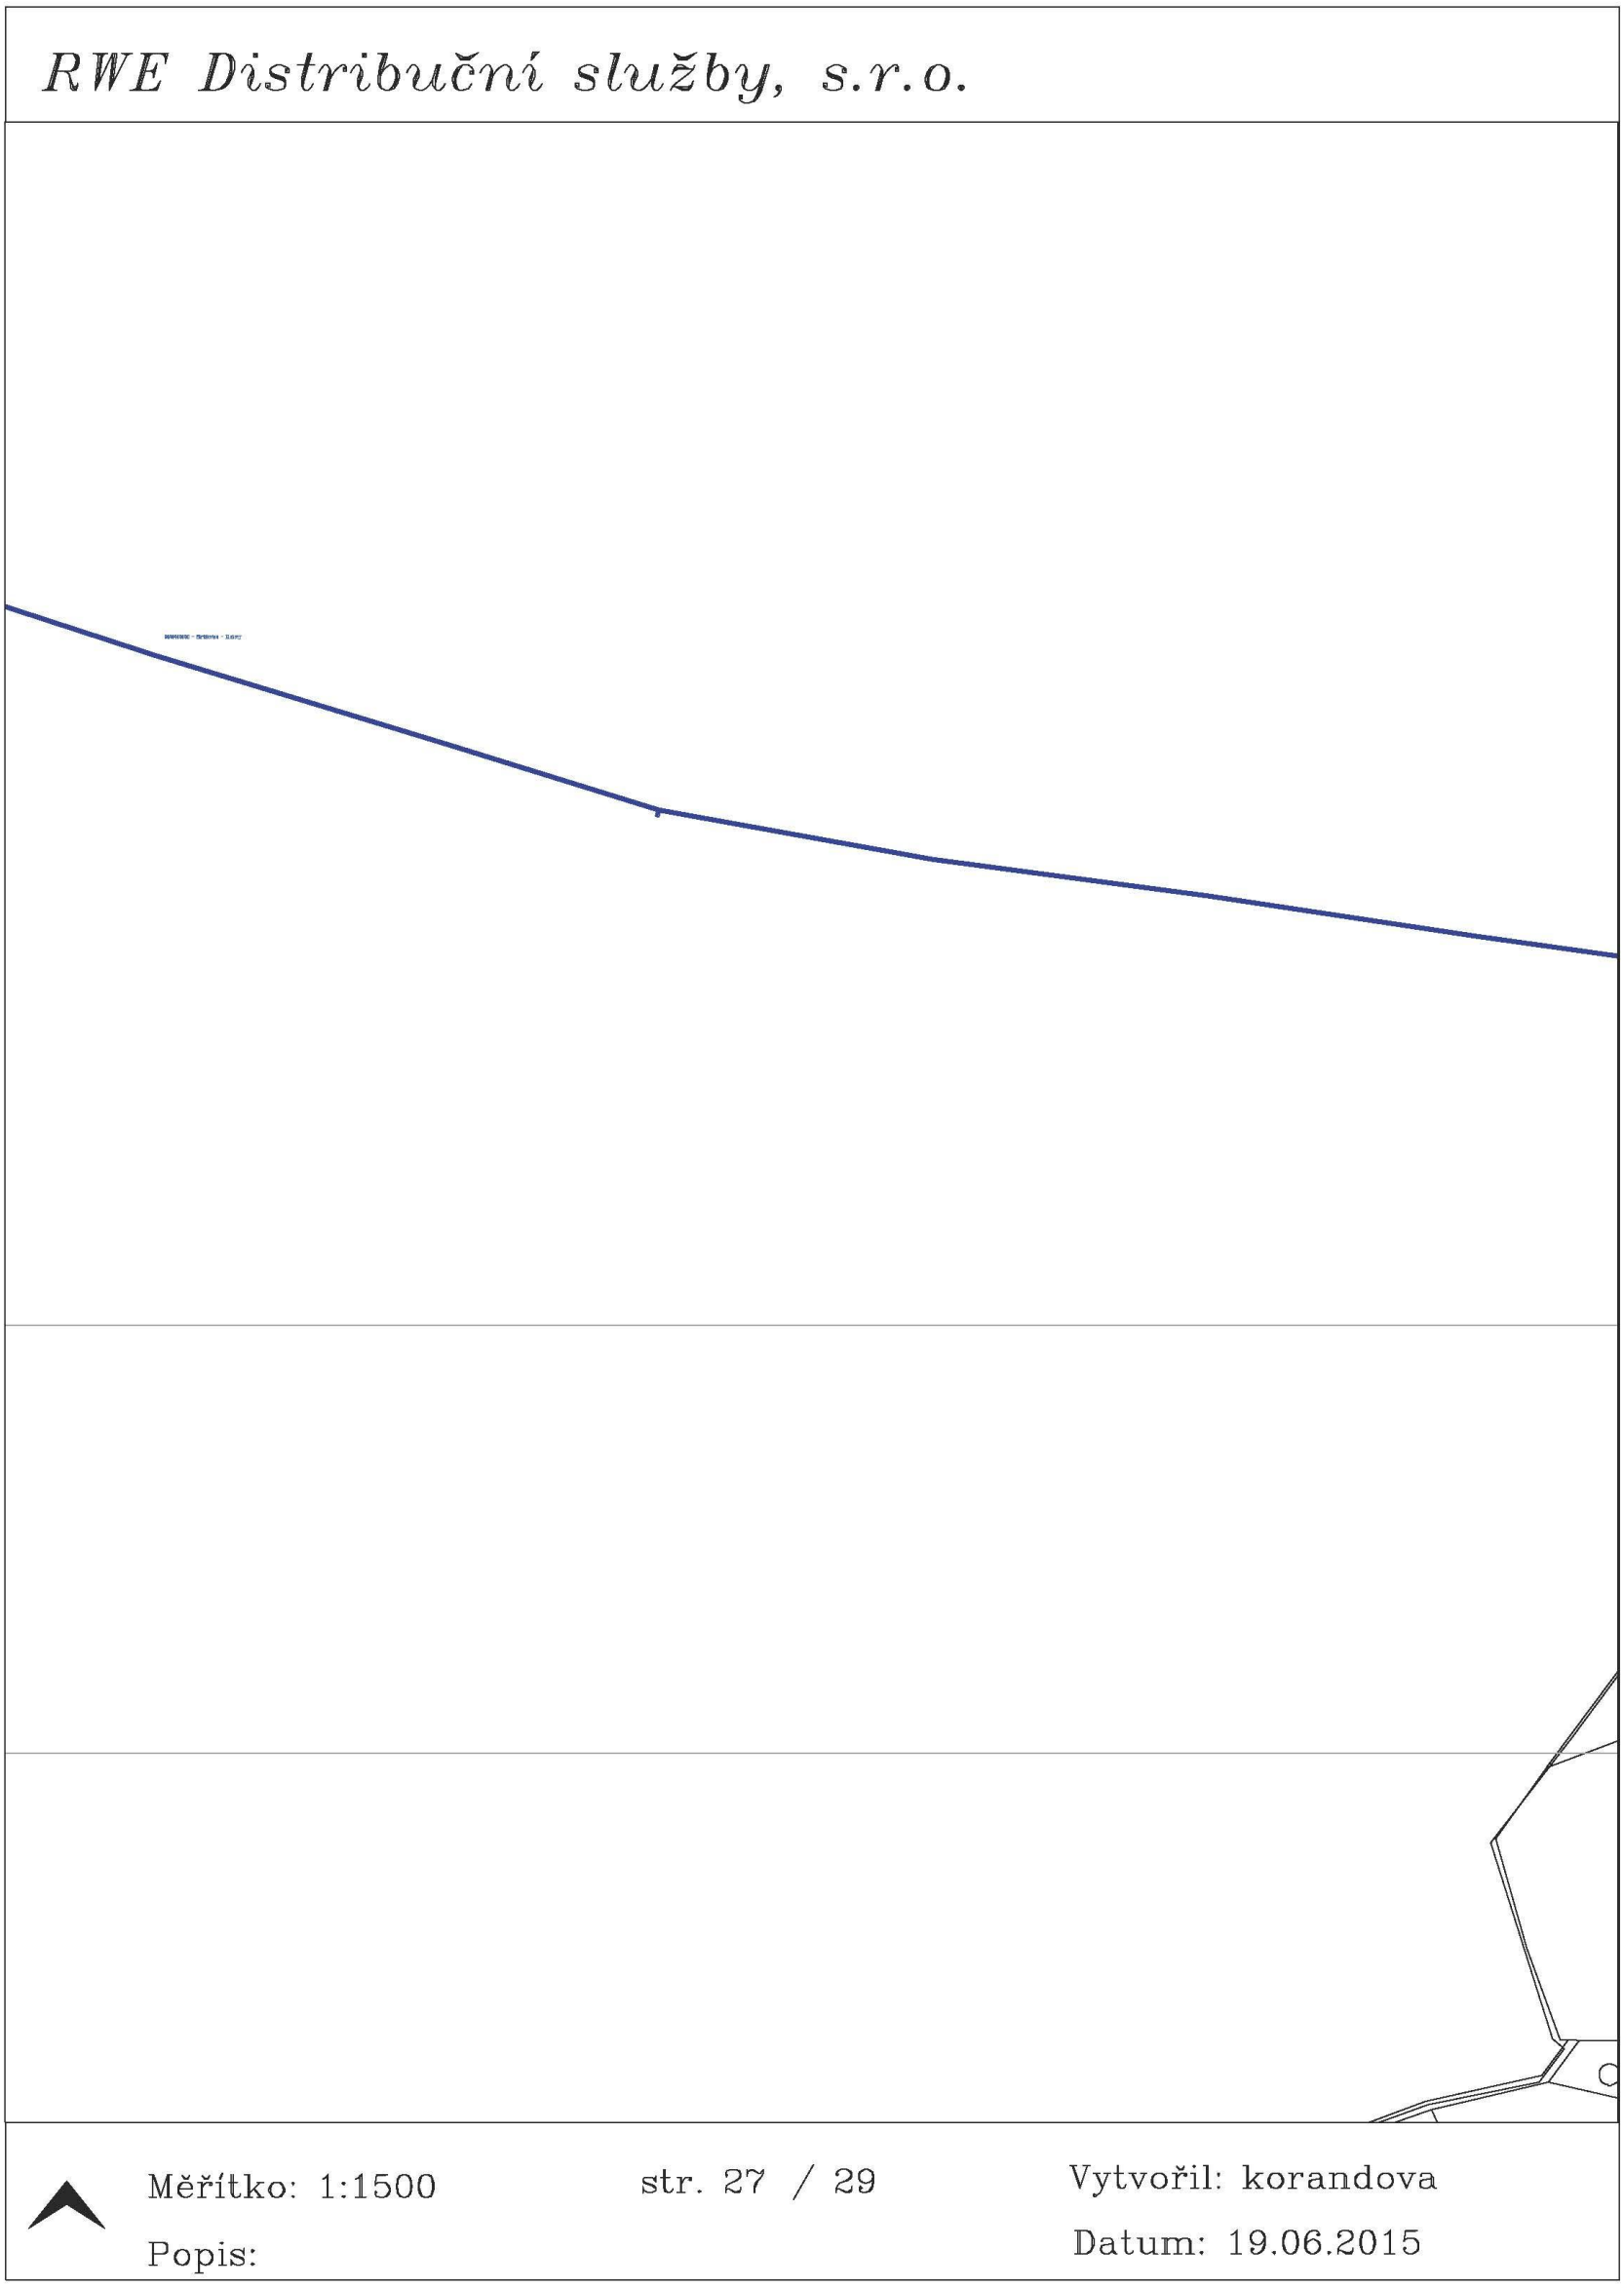

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

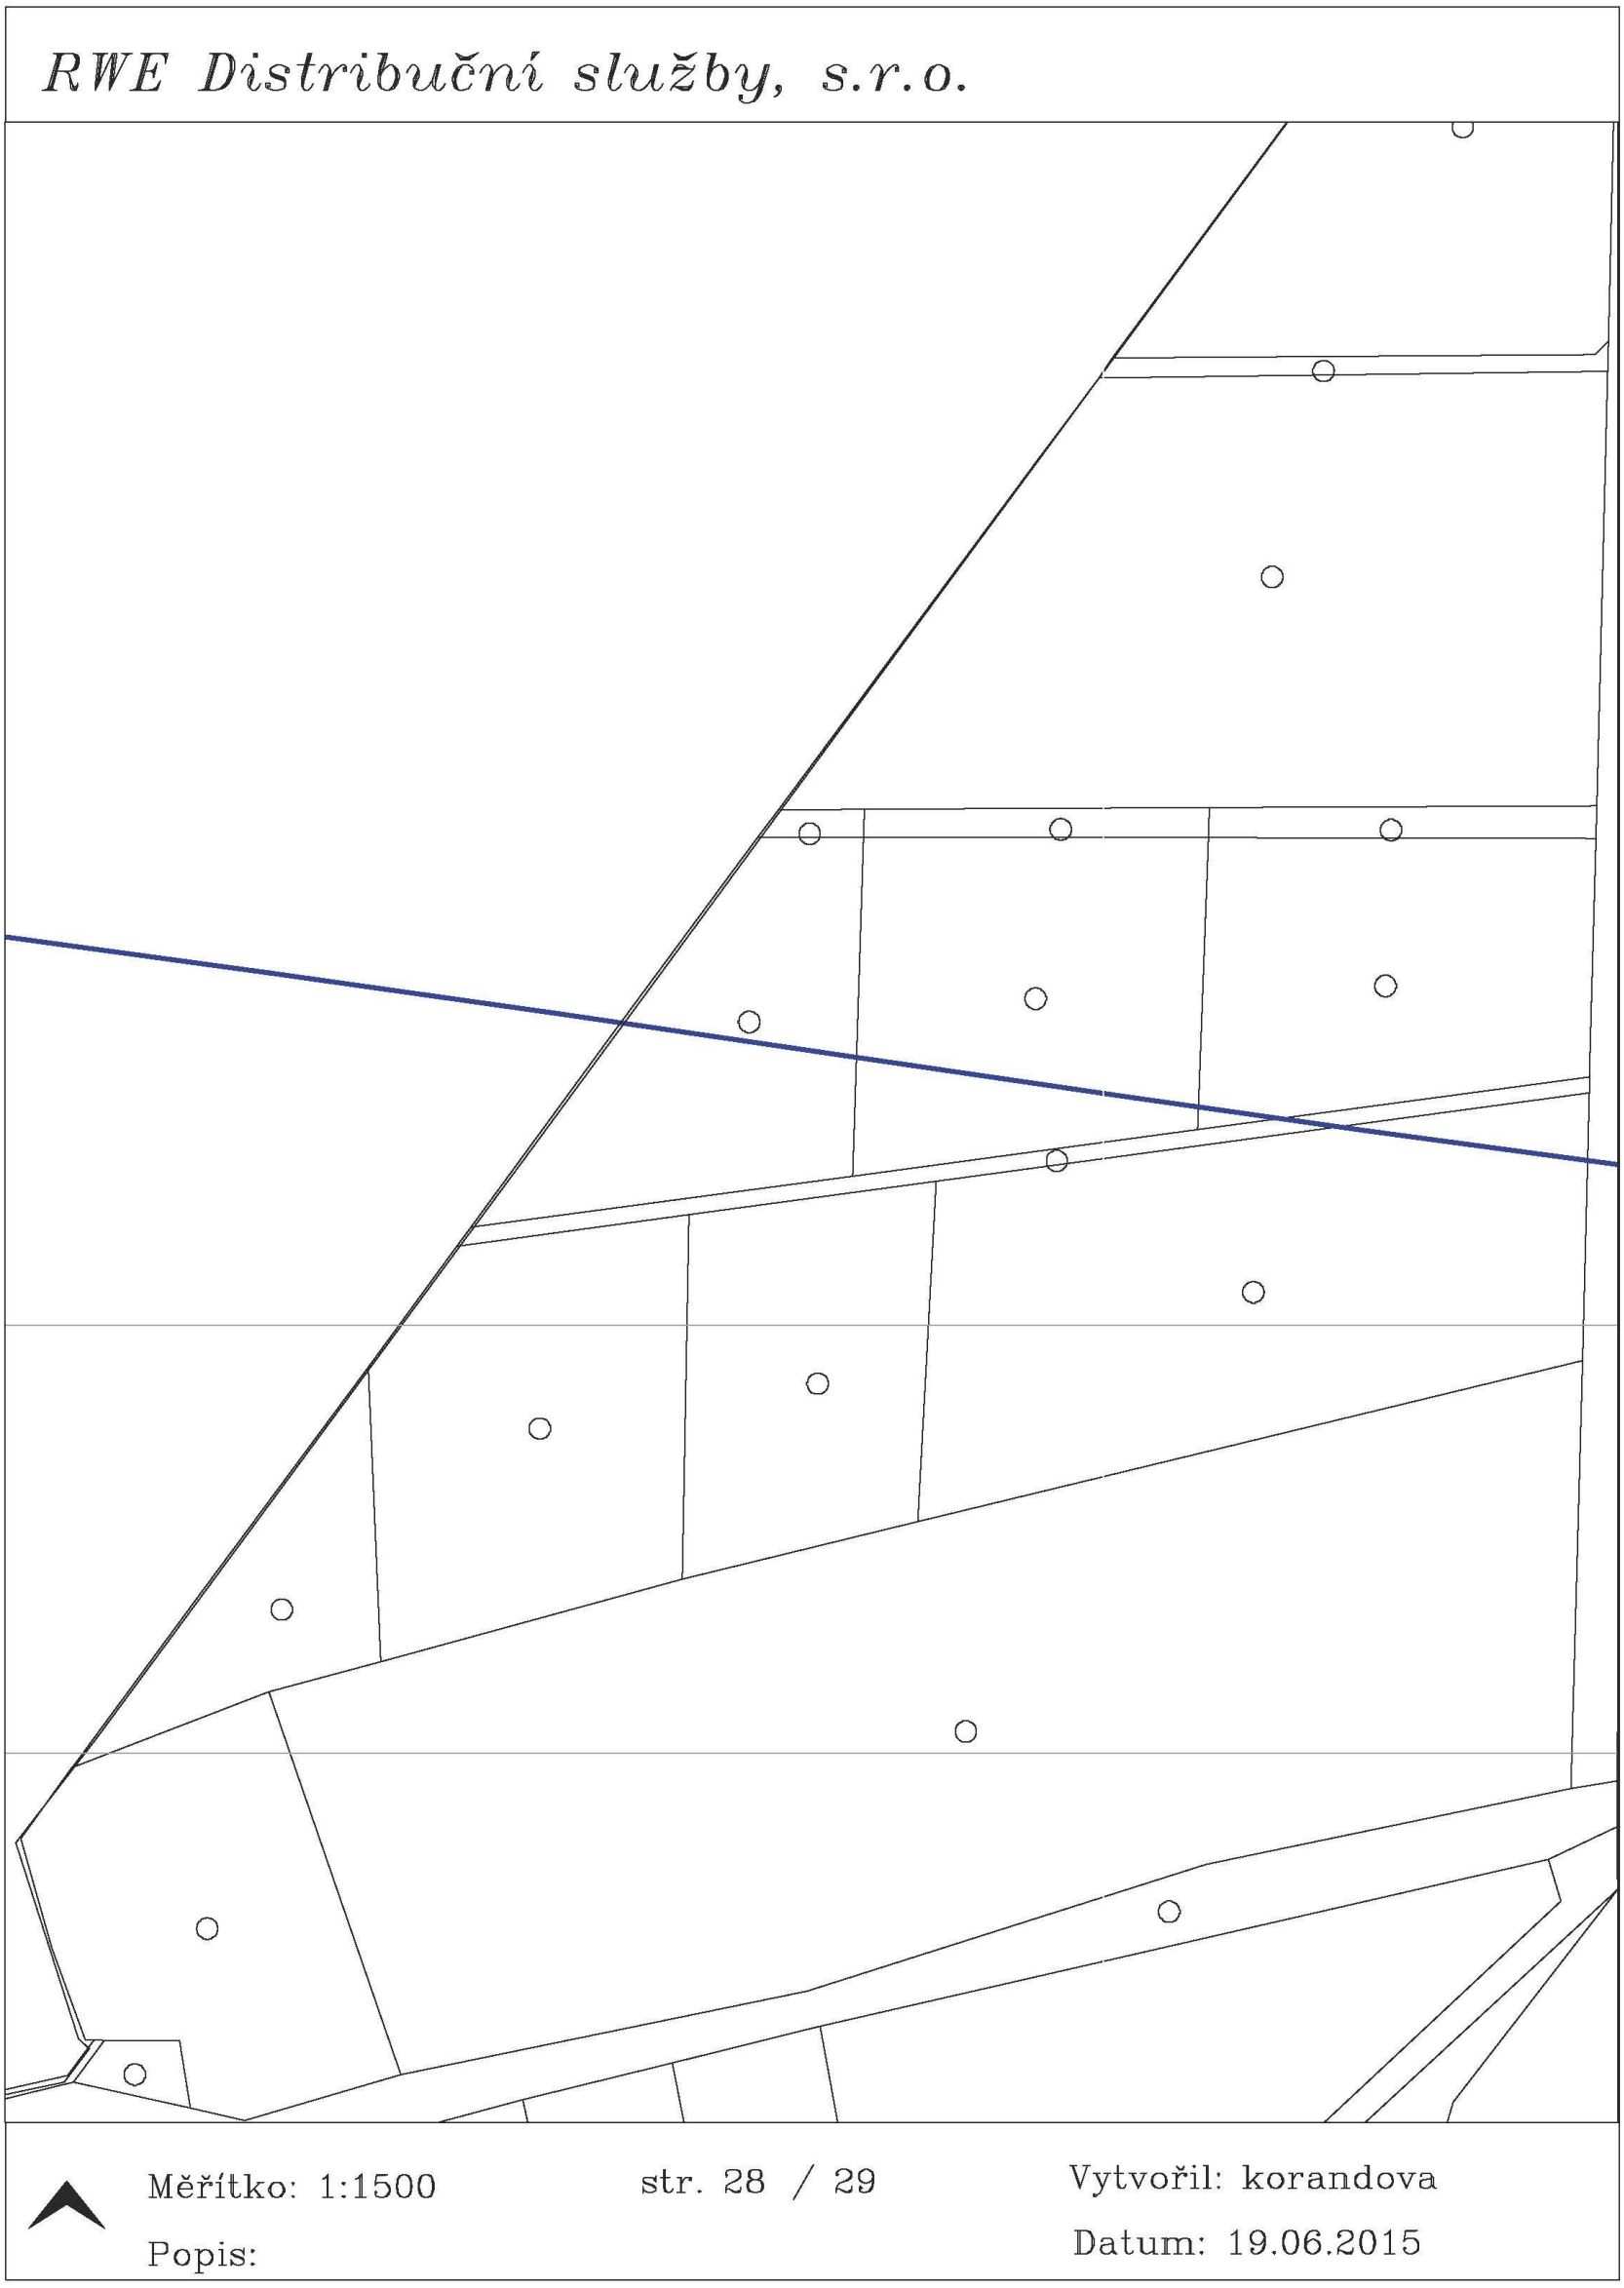

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skráncice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.

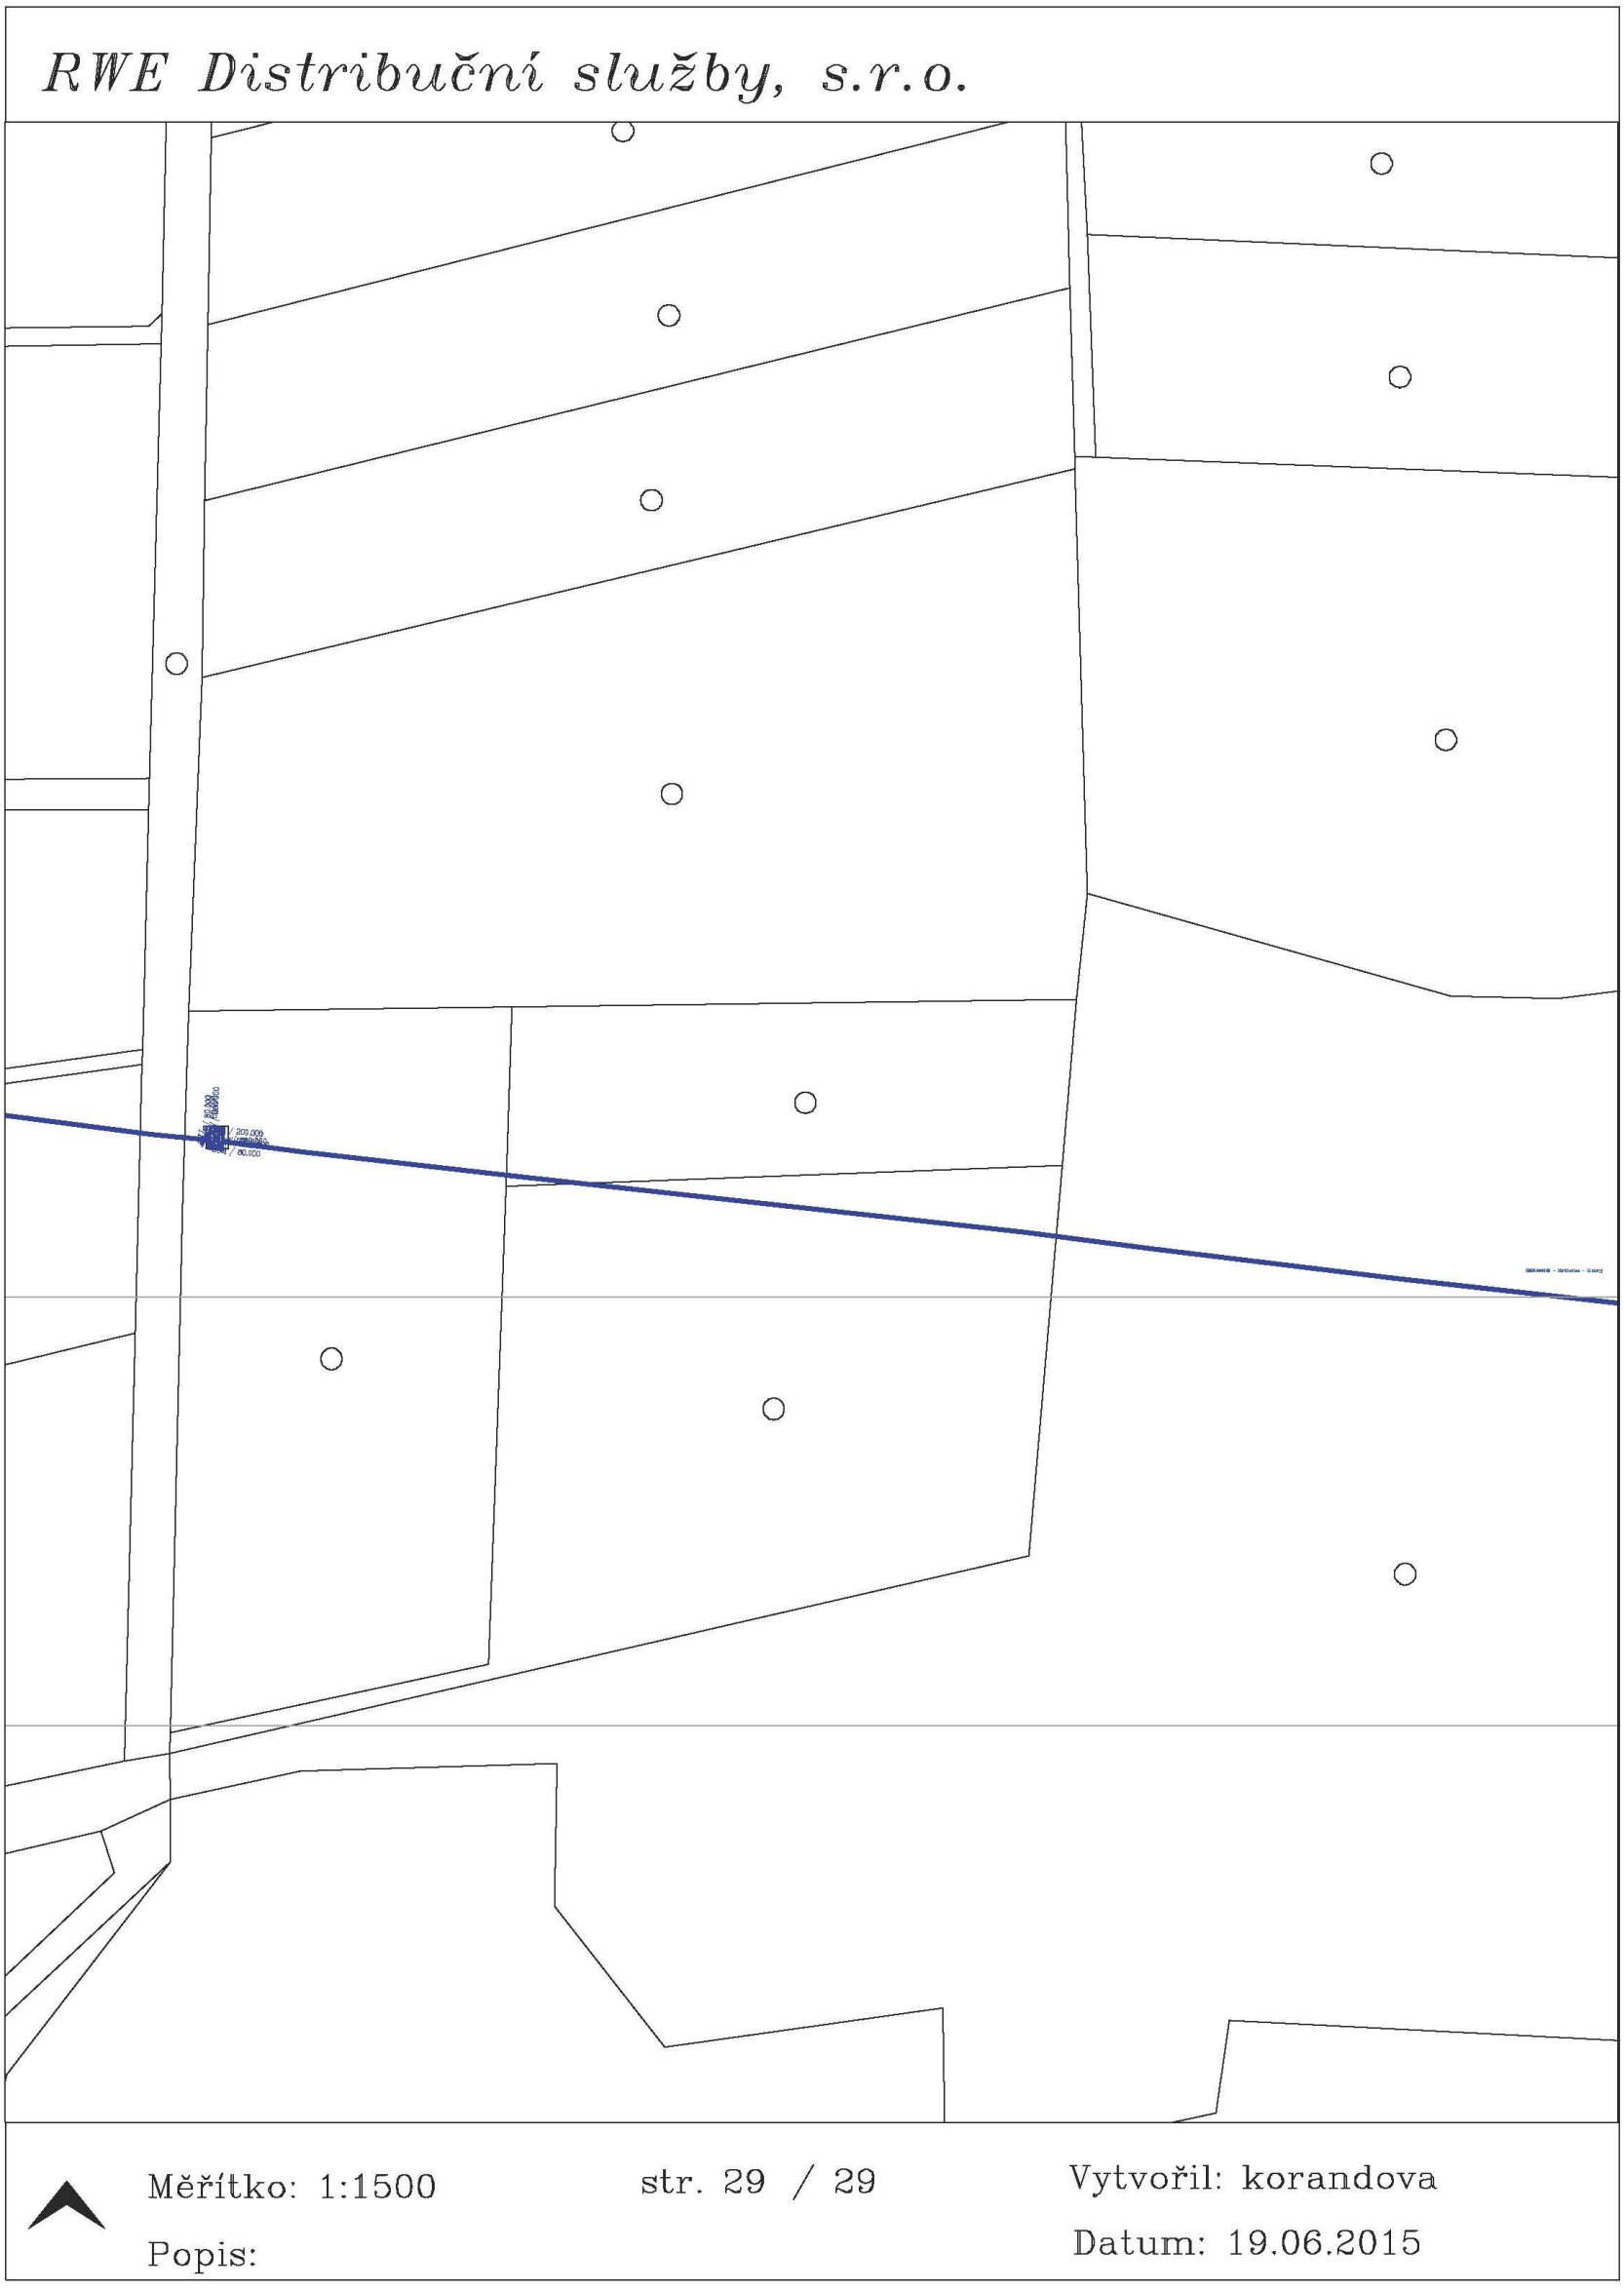

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001130418 ze dne 24.06.2015.
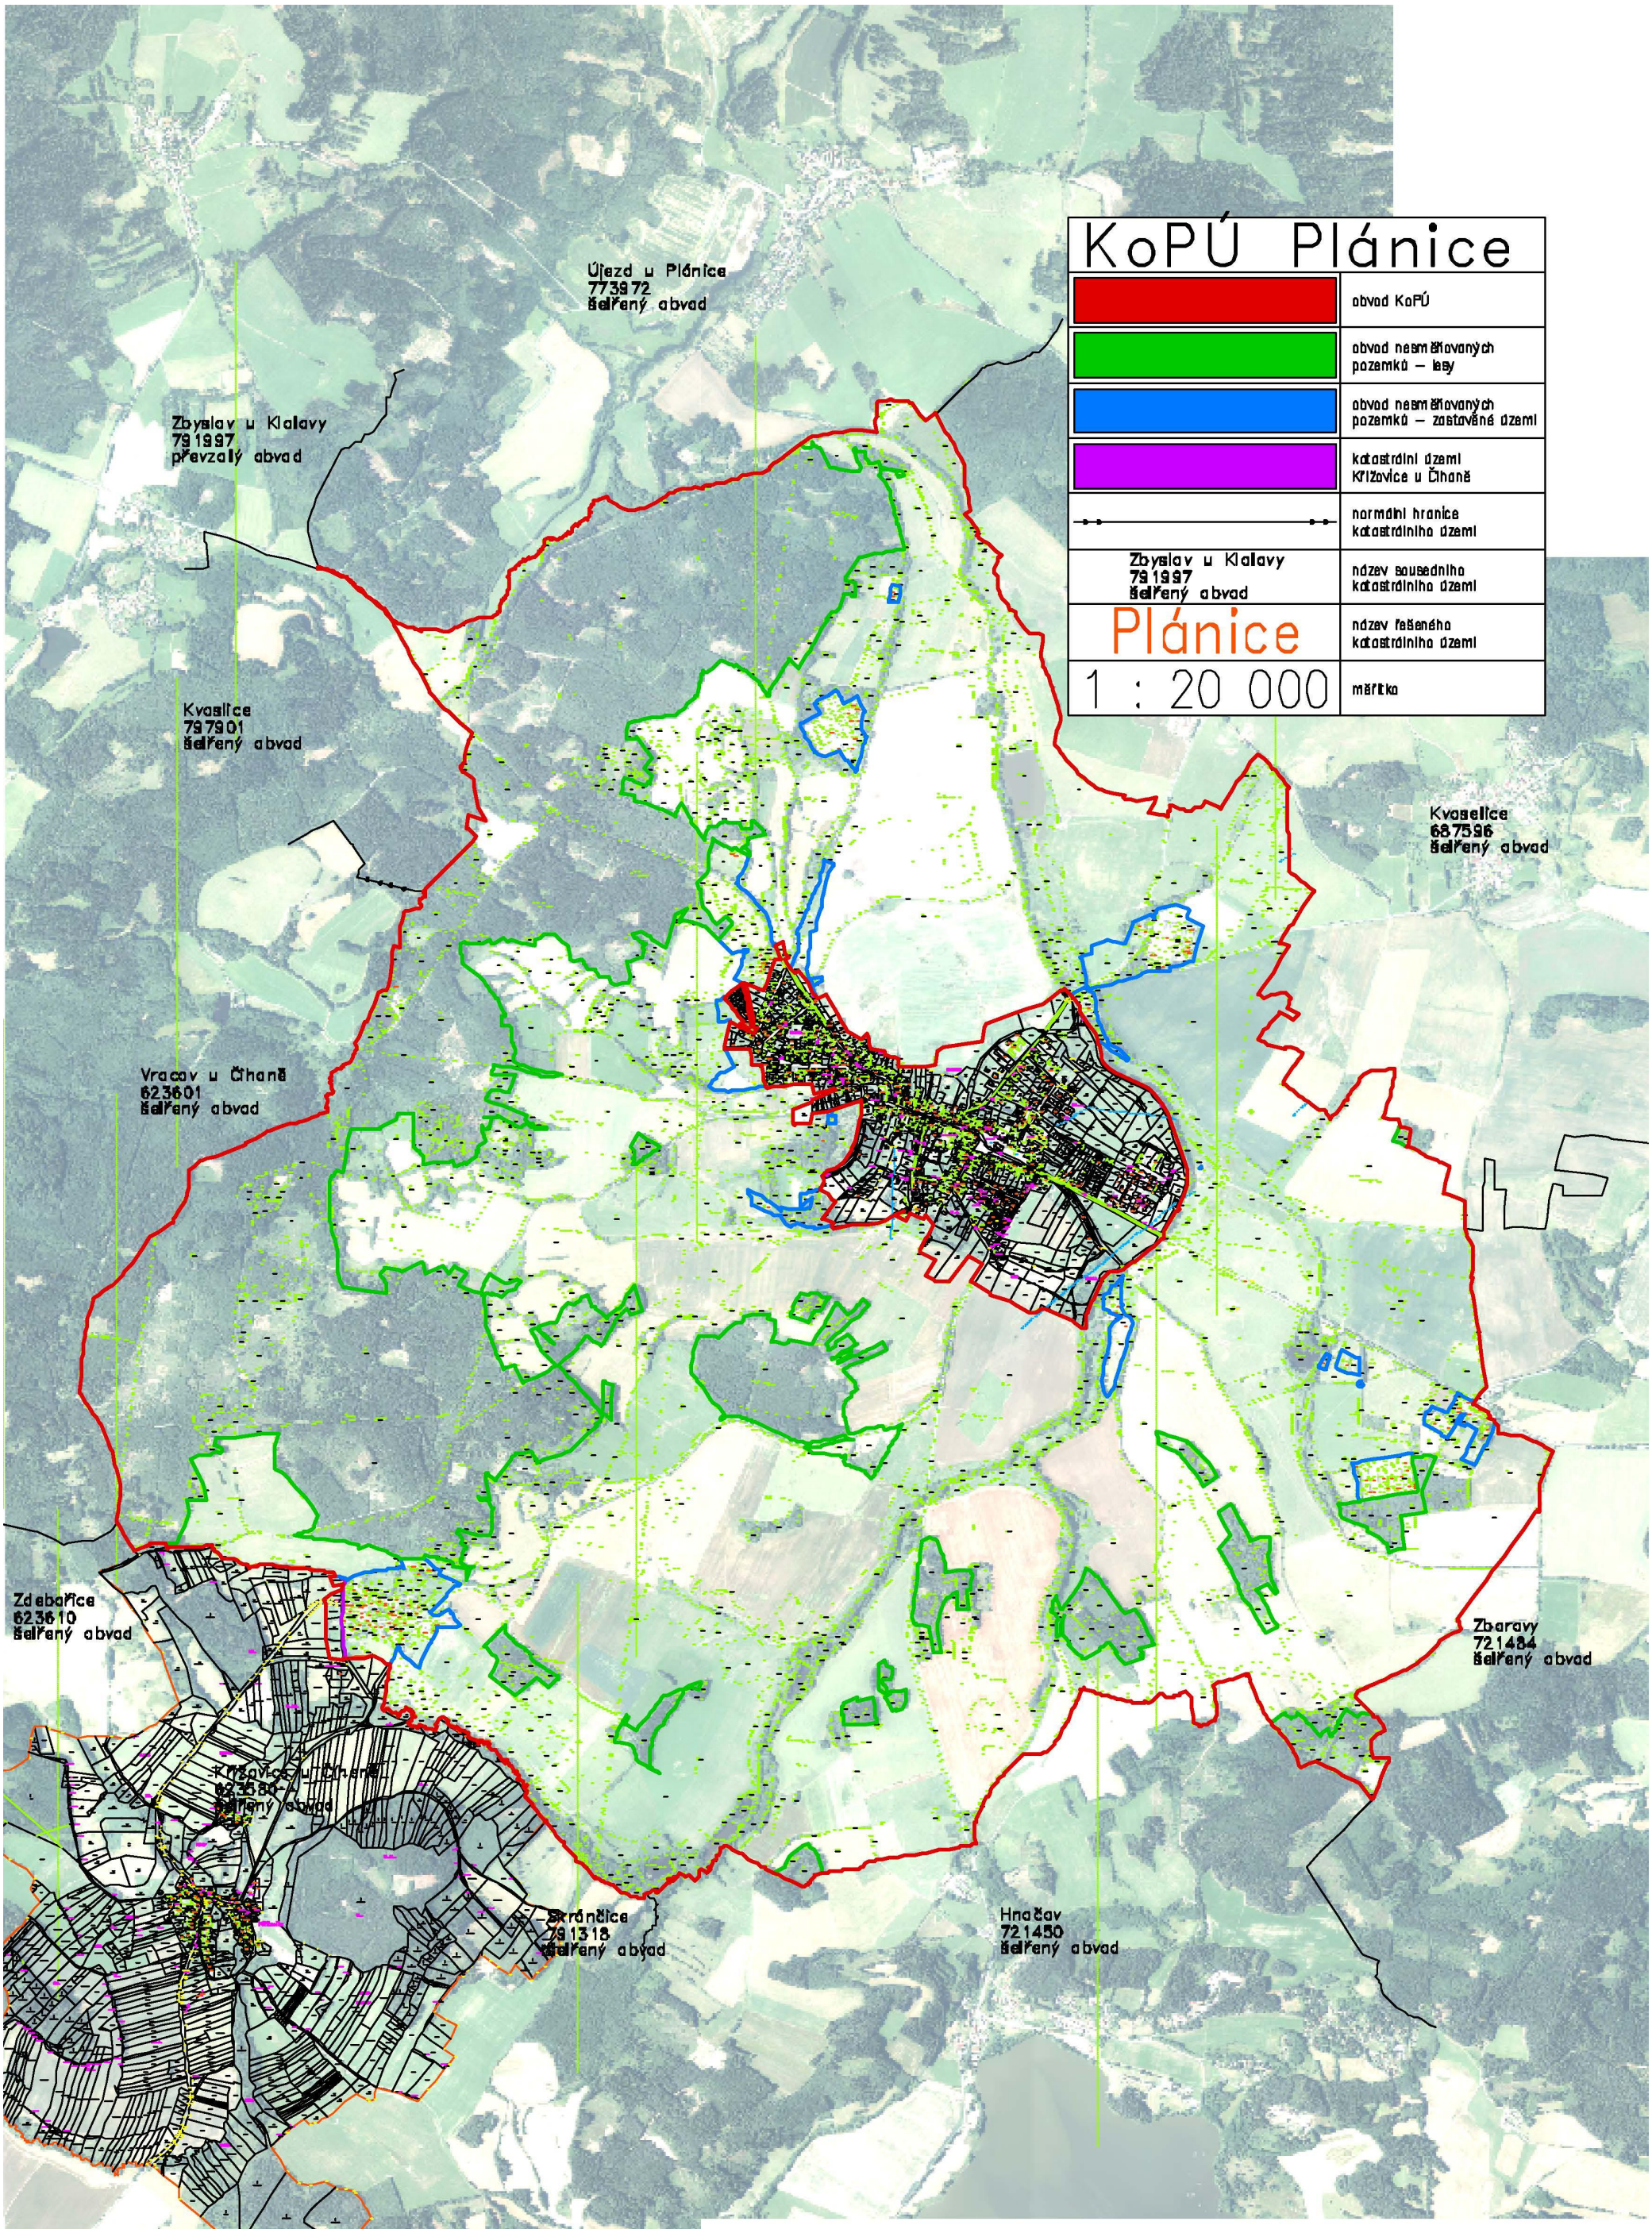
Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy , Čapkova 127 , 33901 Klatovy 5. K.ú.: Skránčice , Křížovice u Číhaně , Zborovy , Hnačov , Kvasetice , Plánice.