

VYSVĚTLENÍ č. 1

zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta HC3 v k. ú. Třebětice“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774

Název veřejné zakázky:	Hlavní polní cesta HC3 v k. ú. Třebětice
Sp. značka / č.j.:	SP1757/2024-525101 / SPU 237425/2024
UID dokumentu:	spudms00000014657874
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Hlavní polní cesta HC3 v k. ú. Třebětice“.

V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje zadavatel k dotazům uvedeným v žádosti následující informace:

Dotaz č. 1:

Dodavatel našel nesoulad mezi PD a VV. A to ve výkrese vzorový příčný řez číslo D.101.b.3.b, kde je v řezu hloubka sanace 450 mm a v textu tohoto výkresu je hloubka sanace 500 mm s 3,5% vápna. Ve VV v položce č. 33 je dle výpočtu hloubka 500 mm a v položce číslo 34 je počítáno s 3% vápna.

33	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 5000 m2	m2	7 349,600
----	---	-----------	---	----	-----------


PP Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 450 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561081131

VV	viz D.101.a, D.101.b.1-5	
VV	sanace vápno	
VV	3479,3/0,5	6 958,600
VV	sjezdy	
VV	92+80+26+57+30+71+35	391,000
VV	Součet	7 349,600

34	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	194,764
----	---	----------	--	---	---------

PP	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	
VV	specifikace k pol.561081121	
VV	3% vápnění	
VV	53kg/m3	
VV	7349,6*0,5*53*0,001	194,764
VV	Součet	194,764

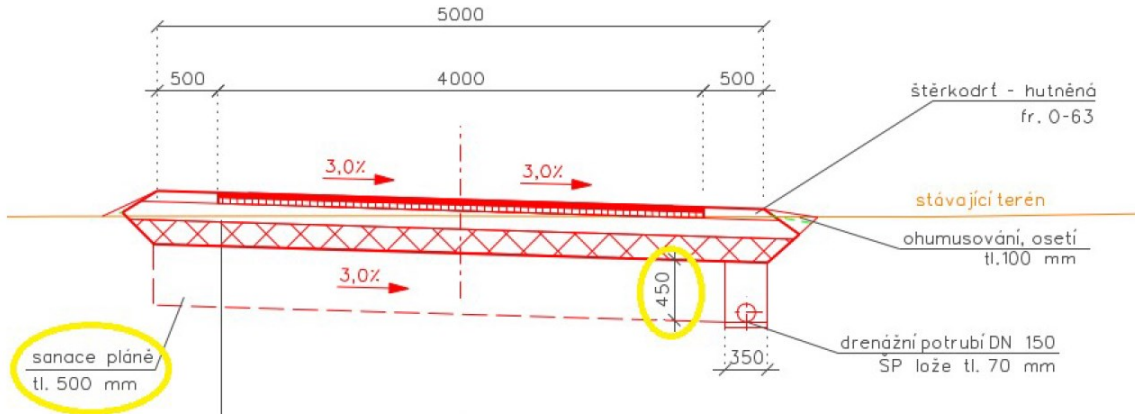

Katalog vozovek polních cest PN 5-2				
tř.dopravního zotížení V, návrh.úroveň porušení vozovky D2				
asfaltový beton	ACO 11	40 mm	(ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1)	
postřík spoj. emulzí	PS-E	0,3kg/m2	(ČSN 73 6129)	
asfaltový beton	ACP 16+	50 mm	(ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1)	
postřík infiltrační	PI	2,5kg/m2	(ČSN 73 6129)	
štěrkodř	ŠD _A	150 mm	(ČSN 73 6126-2)	
štěrkodř	ŠD _B	200 mm	(ČSN 73 6126-1)	
celková tl. konstrukce		min 440 mm		

Zemní pláň musí splňovat modul přetvárnosti podloží 30 MPa

Pozn. : Bude-li zemina méně než 30 MPa - Sanace pláň vápněním tl. 500 mm - 3,5% vápno

Opraví zadavatel tento rozpor ve VV resp. ve výkrese D.101.b.3.b?

Odpověď:

Zadavatel předkládá odpověď projektanta: Ve výkresu došlo k překlepu. Platí údaje uvedené ve výkazu výměr, který je součástí Zadávací dokumentace jako Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zlín dne 14. 6. 2024

(elektronicky podepsáno)

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj