# KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, měř. 1:500

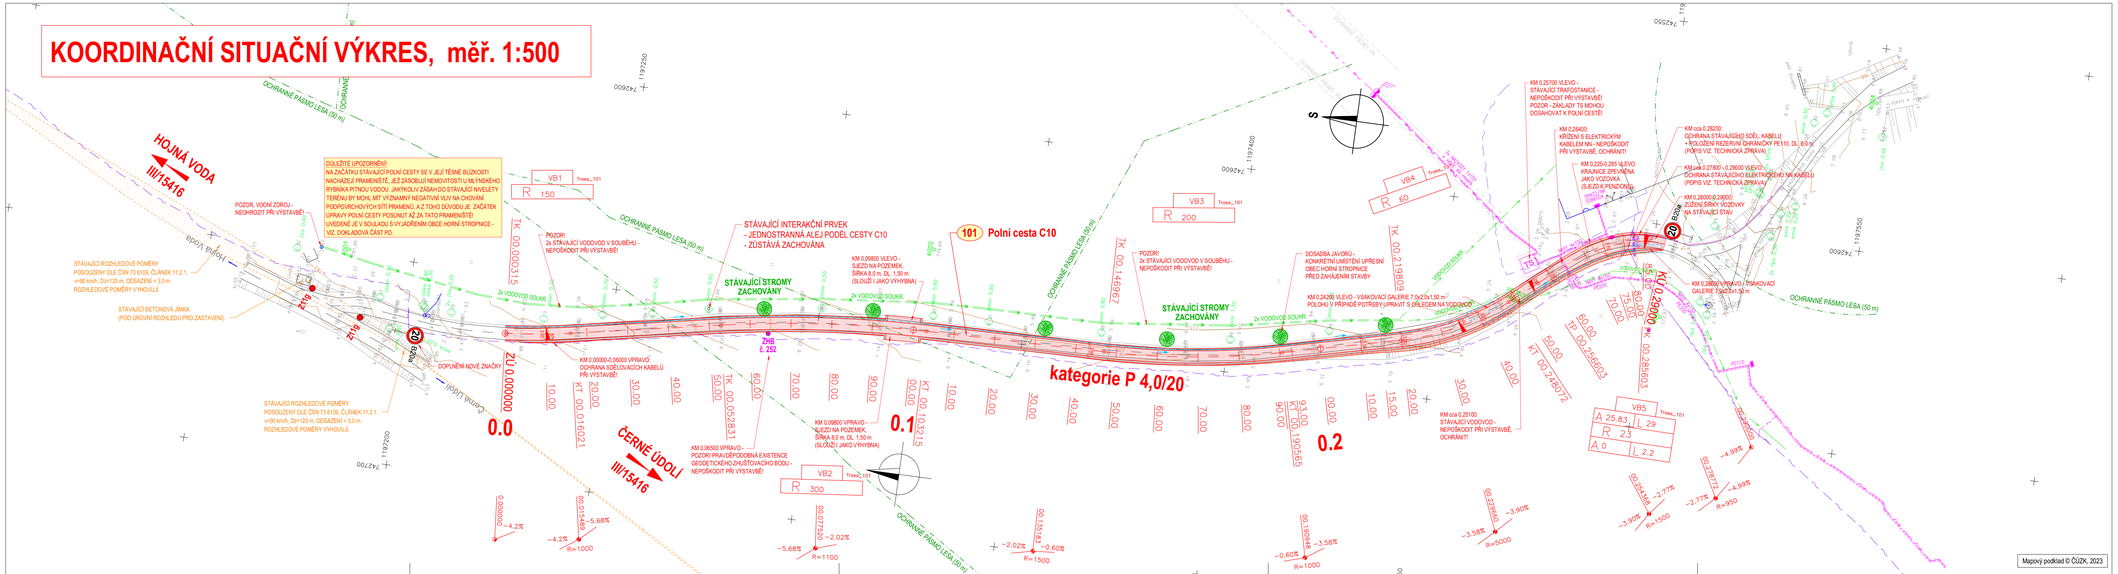


## LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

| | OCHRANNÉ PÁSMO |
|---|---|
| Nadzemní elektrické vedení VN 22kV - EG.D, a.s. | ..... 7 m |
| Podzemní elektrické kabely VN - EG.D, a.s. | ..... 1 m |
| Podzemní elektrické kabely NN - EG.D, a.s. | ..... 1 m |
| Podzemní sdělovací kabely - EG.D, a.s. | ..... 0.5 m |
| Chránička elektrických kabelů | |
| Podzemní sdělovací kabely - CETIN, a.s. | ..... 0.5 m |
| Podzemní kabely - CETIN, a.s. - neprovozované | ..... 0.5 m |
| Vodovod - soukromí vlastníci | ..... 1.5 m |

**POZNÁMKA:**
Zákres stávajících inženýrských sítí je pouze orientační a byl proveden na základě podkladů od správců jednotlivých vedení. Před stavbou je nutné jednotlivá vedení vytýčit a určit jejich skutečnou polohu.

## LEGENDA BAREV:

- Vozovka polní cesty (povrch = dvojvrstvý nátěr + penetrační makadam)
- Nezpevněná krajnice
- Zářez, odřez

Ochranné pásmo lesa (50 m)
Navržená podélná drenáž
Dosadba javorů

D

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v.

Název akce:

# Polní cesta C10 v k.ú. Staré Hutě u Horní Stropnice

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zhotovitel PD: **MILAN BLAŽEK** Sídlo: J. Bendy 1464/38, 370 05 České Budějovice IČ: 72180668 tel.: 727 835 870 e-mail: milan.blazek.pd@seznam.cz | Navrhl: Milan BLAŽEK podpis: | Datum: 03/2024 | |
| | Zodpovědný projektant: Milan BLAŽEK podpis: | Číslo zakázky: 2023-009-3 | |
| | Hlavní projektant: Milan BLAŽEK | M/Měřítko: 1:500 | |
| | | Formát: 6x A4 | |
| Objednatel stavby: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, KPÚ PRO JIHOČESKÝ KRAJ | | Stupeň PD: DSP PDPS | Počet Z.: |
| Obec: HORNÍ STROPNICE, MÍSTNÍ ČÁST STARÉ HUTĚ | | | |
| Objekt/část PD: SO 101 – POLNÍ CESTA C10 | | | |
| Příloha: SITUACE | | Číslo přílohy: D 101 | 2. |