


Číslo vyjádření: 022070188965

Vyřizuje: Vladko Voříšek (A)
Tel.: 469 669 934
Mobil: 702 250 358
E-mail: vladko.vorisek@vschrudim.cz
Datum: 26.09.2022

OPTIMA, spol. s r.o.
Farníková Bohuslava
Žižkova č.p. 738
566 01 Litomyšlské Předměstí

Trhová Kamenice parc. č. 1618/10, 1618/5, 1618/6, 1618/7, 1618/8, 1618/9, 1624/1, 1624/2, 1624/4, 1625/1, 1973/3, 255, 3 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Polní Cesty HC 29 a HC 46a, k.ú. Trhová Kamenice - část HC 46a (zákres sítí - nezadáno nebo bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
 - a) Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 - i. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - ii. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - iii. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 - iv. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **1,5 m pro DN ≤ 500 mm a 2,5 m pro DN > 500 mm.**
 - v. Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního nebo kanalizačního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního nebo kanalizačního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního nebo kanalizačního řadu.
 - b) V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě nebo zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim před zahájením projektových prací.
 - c) Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Ladislav Šmahel, tel: 603 899 851, ladislav.smahel@vschrudim.cz .
2. Toto vyjádření bylo vytvořeno automatickým systémem společnosti VS Chrudim, má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

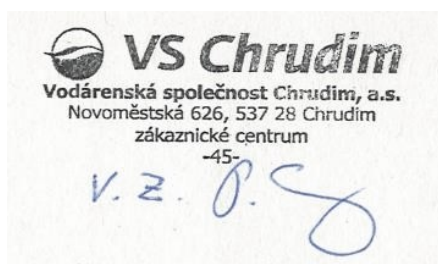

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Trhová Kamenice parc. č. 1618/10, 1618/5, 1618/6, 1618/7, 1618/8, 1618/9, 1624/1, 1624/2, 1624/4, 1625/1, 1973/3, 255, 3376/1, 3377, 343, 3479, 3632, 3664, 4025, 4026, 408, 409, 410, 411, 412

Přílohy: Mapa_O22070188965.pdf
Provoz: Hlinsko