

# ROZVADĚČ RS01

## Úprava

### TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: **STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ**

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

PŘÍVOD: SHORA/ZDOLA

VÝVOD: SHORA/ZDOLA

IP:

ROZMĚRY:

3NPE 400/230V 50Hz TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2,

ČSN 33 2000-7-701

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ,

OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI,



OCHRANA ZÁBRANOU,


OCHRANA POLOHOU,

OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INVESTOR/OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz		Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3			
		 SUBDODAVATEL:		ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE:		MANAŽER PROJEKTU:		Ing. Filip Hačkajlo	
Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		ARCHITEKT:		Ing. arch. Lenka Kanalošová	
		HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. Markéta Kozelská	
		PROJEKTANT:		Ing. Leoš Kaňa	
		ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDÍL: 05
STAVEBNÍ OBJEKT:		DATUM:		31.08.2018	
OBCHODNÍ SOUBOR:		MĚŘÍTKO:		_	
		STUPEŇ PD:		DPS	
OBSAH:		KÓD DOKUMENTACE:		D.1.4.4	
		ČÍSLO VÝKRESU:		REVIZE:	
ÚPRAVA ROZVADĚČE RS01		1314_05_D.1.4.4_13			

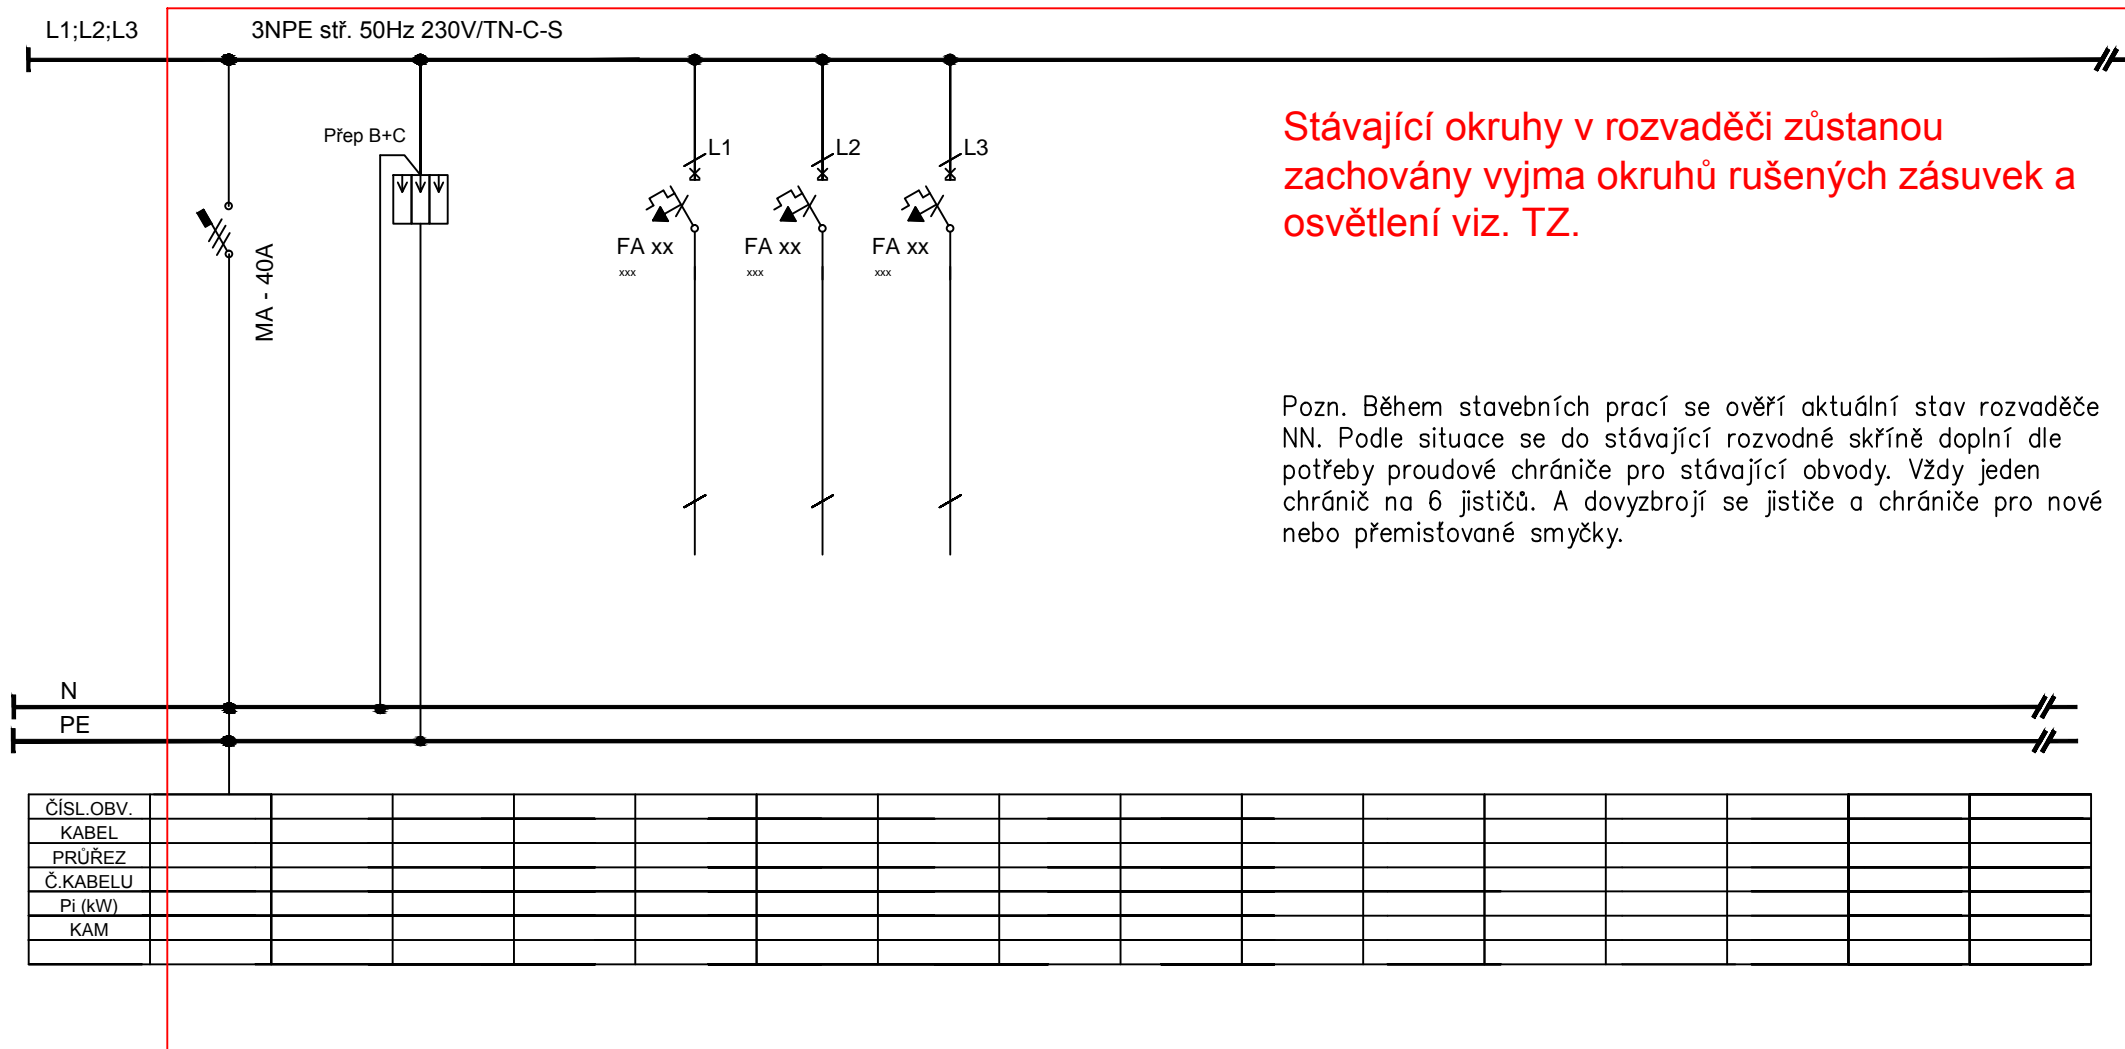

ČÍSLO STRANY:

2

VYPRACOVAL


Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU

1314\_05\_D.1.4.4\_13

NÁZEV VÝKRESU:

ÚPRAVA ROZVADĚČE RS01



ČÍSLO OBV.	S1	NO1														
KABEL	CYKY-J	CYKY-J														
PRŮŘEZ	3x1,5	3x1,5														
Č.KABELU	WLS1	WLNO1														
Pi (kW)	0,5	0,02														
KAM	Sociálky	-														
	014-016	-														

ČÍSLO STRANY:

3

VYPRACOVAL

Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU

1314\_05\_D.1.4.4\_13

NÁZEV VÝKRESU:

ÚPRAVA ROZVADĚČE RS01