

# ROZVADĚČ RS3.1

## Úprava

### TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: **STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ**

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

PŘÍVOD: SHORA/ZDOLA

VÝVOD: SHORA/ZDOLA

IP:

ROZMĚRY:

3NPE 400/230V 50Hz TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2,

ČSN 33 2000-7-701

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ,

OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI,



OCHRANA ZÁBRANOU,


OCHRANA POLOHOU,

OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INVESTOR/OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz		 SUBDODAVATEL:		ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE: Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		MANAŽER PROJEKTU:		Ing. Filip Hačkajlo	
		ARCHITEKT:		Ing. arch. Lenka Kanalošová	
		HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. Markéta Kozelská	
		PROJEKTANT:		Ing. Leoš Kaňa	
		ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDÍL: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		DATUM:		31.08.2018	
		MĚŘÍTKO:		-	
OBCHODNÍ SOUBOR:		STUPEŇ PD:		DPS	
		KÓD DOKUMENTACE:		D.1.4.4	
OBSAH: ÚPRAVA ROZVADĚČE RS3.1		ČÍSLO VÝKRESU:		REVIZE:	
				1314_05_D.1.4.4_16	

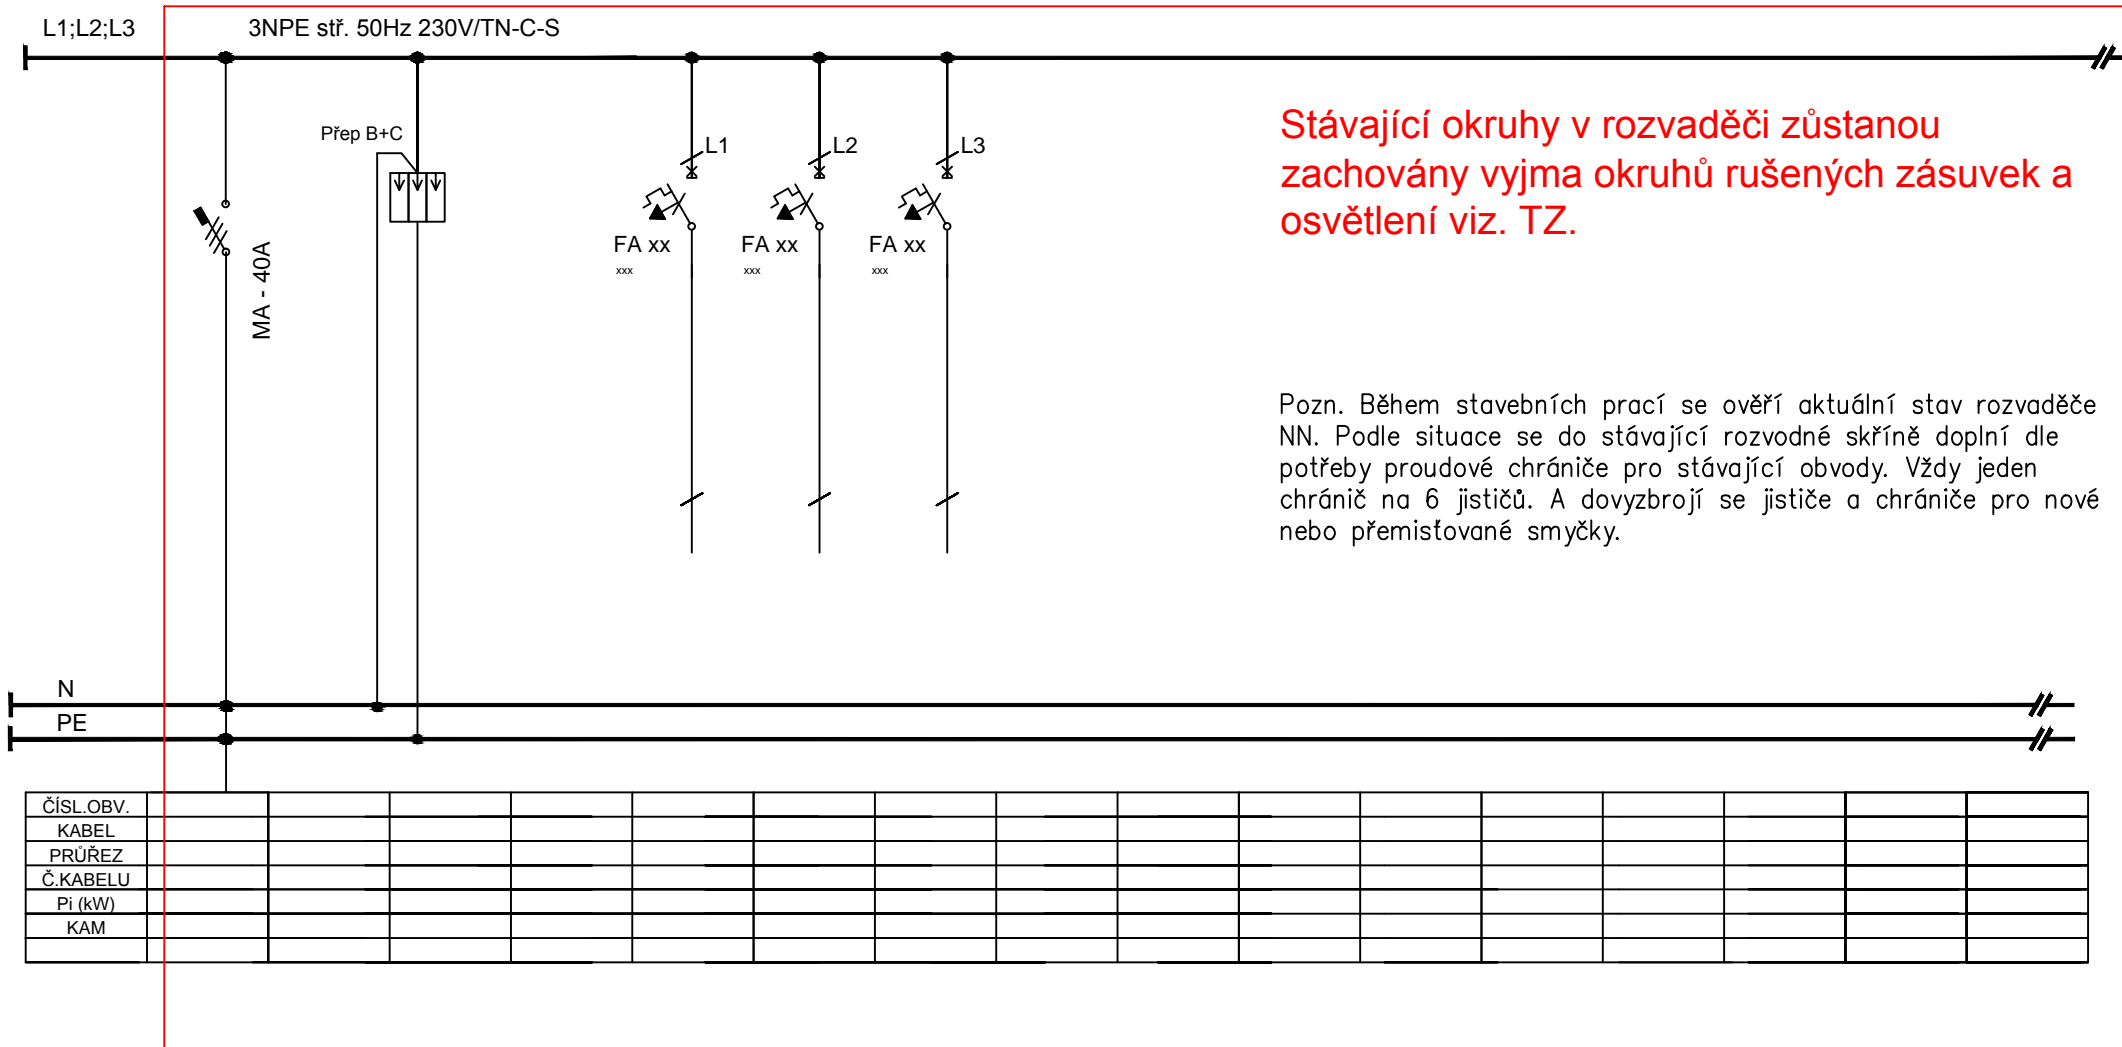

ČÍSLO STRANY:

2

VYPRACOVAL


Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU

1314\_05\_D.1.4.4\_16

NÁZEV VÝKRESU:

ÚPRAVA ROZVADĚČE RS3.1



ČÍSLO OBV.	S1	NO1				Z1	Z2	Z3	Z4	ZTI						
KABEL	CYKY-J	CYKY-J				CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J						
PRŮŘEZ	3x1,5	3x1,5				3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5						
Č. KABELU	WLS1	WLNO1				WLZ1	WLZ2	WLZ3	WLZ4	WLZTI						
Pi (kW)	0,7	0,02				2	0,8	0,5	2	2						
KAM	Sociálky	-				Kuchyňka	Kuchyňka	Kuchyňka	Kuchyňka	WC	Rezerva					
	-	-				Mikrovlnka	Lednice	Zásuvky 230V	Myčka	Aut. oplach						

ČÍSLO STRANY:

3

VYPRACOVAL

Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU

1314\_05\_D.1.4.4\_16

NÁZEV VÝKRESU:

ÚPRAVA ROZVADĚČE RS3.1