

ROZVADĚČ RS3.2

Úprava

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: **STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ**

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

PŘÍVOD: SHORA/ZDOLA

VÝVOD: SHORA/ZDOLA

IP:

ROZMĚRY:

3NPE 400/230V 50Hz TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2,

ČSN 33 2000-7-701

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ,

OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI,



OCHRANA ZÁBRANOU,


OCHRANA POLOHOU,

OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INVESTOR/OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz		Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3			
		 SUBDODAVATEL:		ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE:		MANAŽER PROJEKTU:		Ing. Filip Hačkanjlo	
Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		ARCHITEKT:		Ing. arch. Lenka Kanalošová	
		HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. Markéta Kozelská	
		PROJEKTANT:		Ing. Leoš Kaňa	
		ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDÍL: 05
		DATUM:		31.08.2018	
STAVEBNÍ OBJEKT:		MĚŘÍTKO:		_	
OBCHODNÍ SOUBOR:		STUPEŇ PD:		DPS	
		KÓD DOKUMENTACE:		D.1.4.4	
OBSAH:		ÚPRAVA ROZVADĚČE RS3.2		ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE:	
				1314_05_D.1.4.4_17	

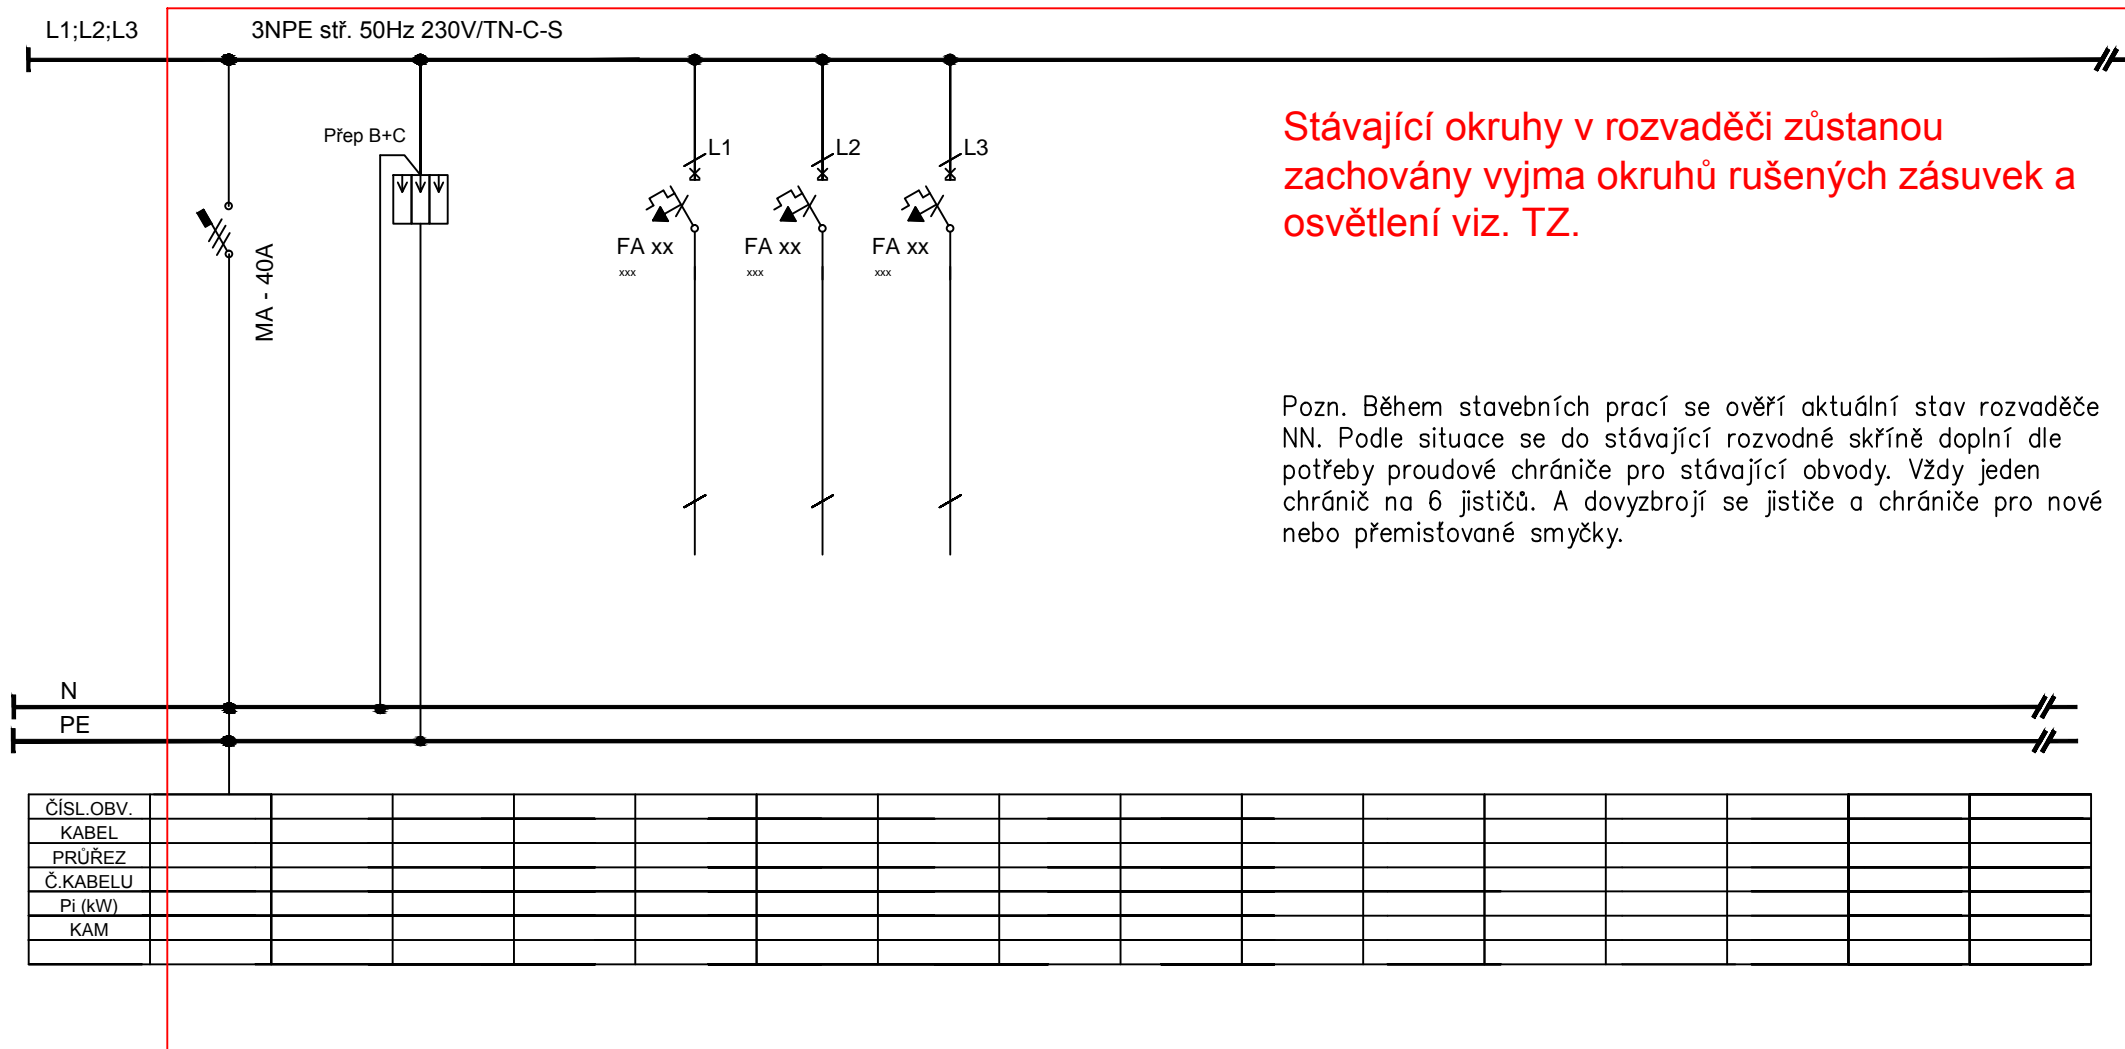

ČÍSLO STRANY:

2

VYPRACOVAL


Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU

1314_05_D.1.4.4_17

NÁZEV VÝKRESU:

ÚPRAVA ROZVADĚČE RS3.2

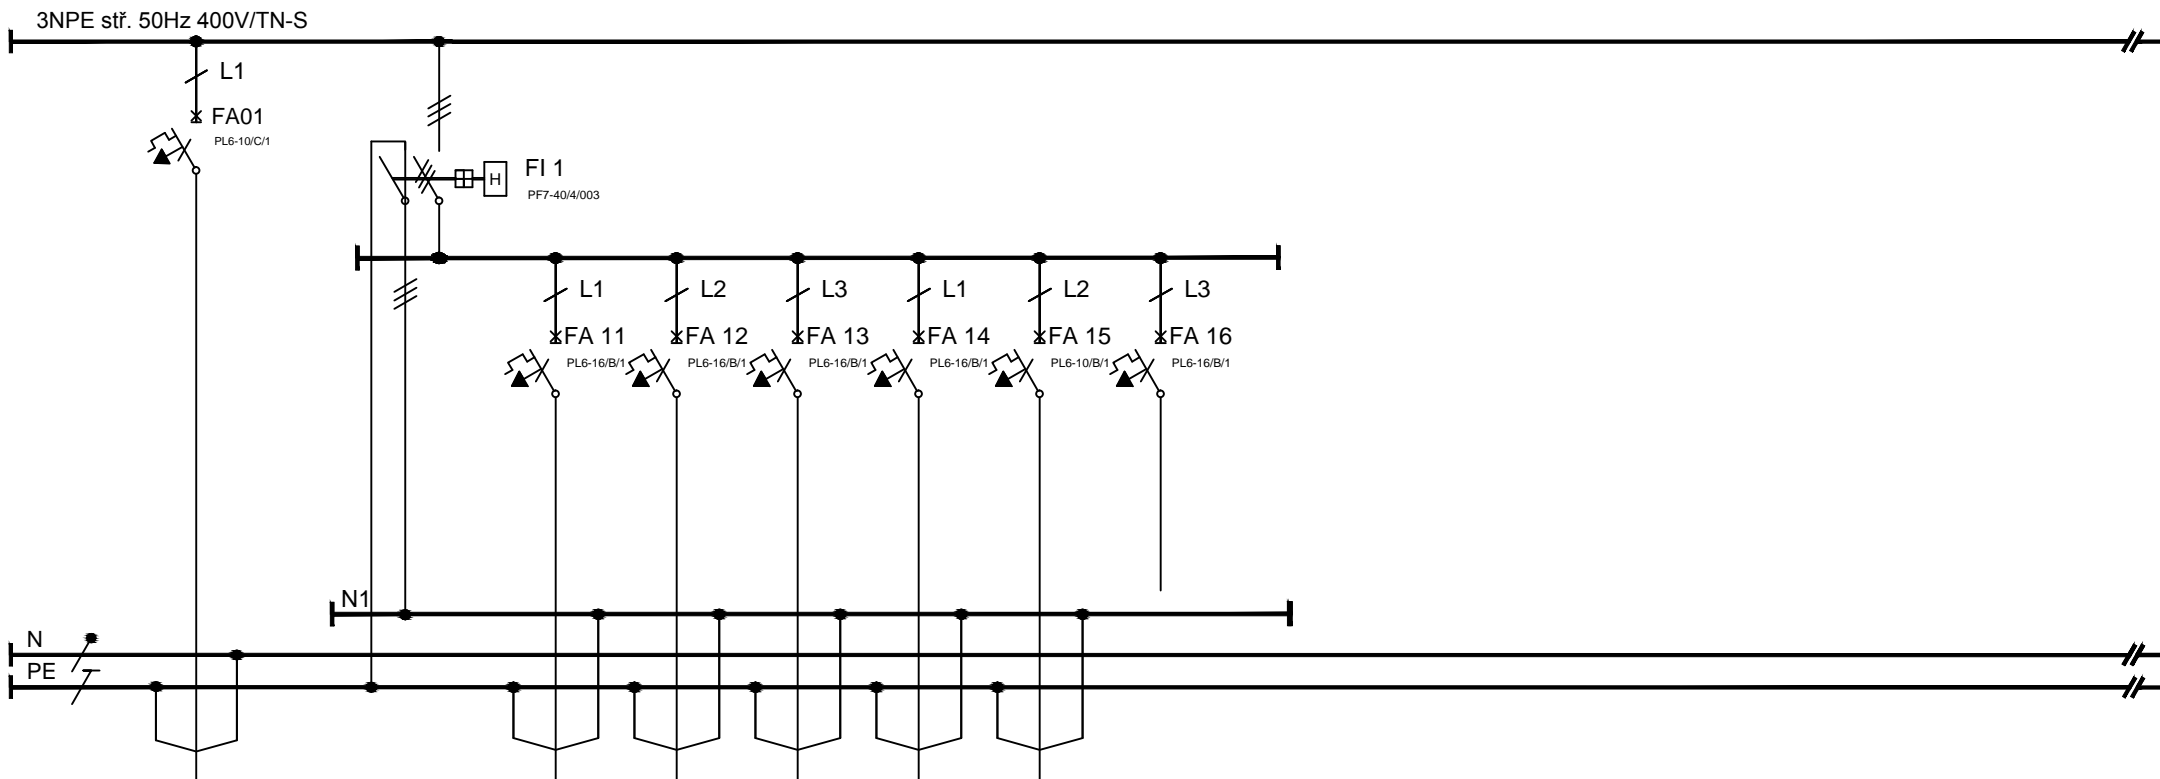

ČÍSLO OBV.	S1			Z1	Z2	Z3	Z4	ZTI								
KABEL	CYKY-J			CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J								
PRŮŘEZ	3x1,5			3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5								
Č.KABELU	WLS1			WLZ1	WLZ2	WLZ3	WLZ4	WLZTI								
Pi (kW)	0,5			2	0,8	0,5	2	2								
KAM	Sociálky			Kuchyňka	Kuchyňka	Kuchyňka	Kuchyňka	WC	Rezerva							
	-			Mikrovlnka	Lednice	Zásuvky 230V	Myčka	Aut.oplach								

ČÍSLO STRANY:

3

VYPRACOVAL

Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU

1314_05_D.1.4.4_17

NÁZEV VÝKRESU:

ÚPRAVA ROZVADĚČE RS3.2