

ROZVADĚČ RS02

Úprava

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: **STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ**

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

PŘÍVOD: SHORA/ZDOLA

VÝVOD: SHORA/ZDOLA

IP:

ROZMĚRY:

3NPE 400/230V 50Hz TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2,

ČSN 33 2000-7-701

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ,

OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI,



OCHRANA ZÁBRANOU,


OCHRANA POLOHOU,

OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

| | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|--------|------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | | INVESTOR/OBJEDNATEL: | | AUTORIZACE: | | |
| <div><p>K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz</p></div> | | Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 | | | | |
| | | <div><p>SUBDODAVATEL:</p></div> | | ČÍSLO PARÉ: | | |
| NÁZEV AKCE: | | MANAŽER PROJEKTU: | | Ing. Filip Hačkajlo | | |
| Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 | | ARCHITEKT: | | Ing. arch. Lenka Kanalošová | | |
| | | HLAVNÍ INŽENÝR: | | Ing. Markéta Kozelská | | |
| | | PROJEKTANT: | | Ing. Leoš Kaňa | | |
| | | ZAKÁZKA Č.: | | 1314 | ODDÍL: | 05 |
| | | STAVEBNÍ OBJEKT: | | DATUM: | | 31.08.2018 |
| SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY | | MĚŘÍTKO: | | - | | |
| | | OBCHODNÍ SOUBOR: | | STUPEŇ PD: | | DPS |
| | | KÓD DOKUMENTACE: | | D.1.4.4 | | |
| OBSAH: | | ČÍSLO VÝKRESU: | | REVIZE: | | |
| ÚPRAVA ROZVADĚČE RS02 | | | | 1314_05_D.1.4.4_14 | | |

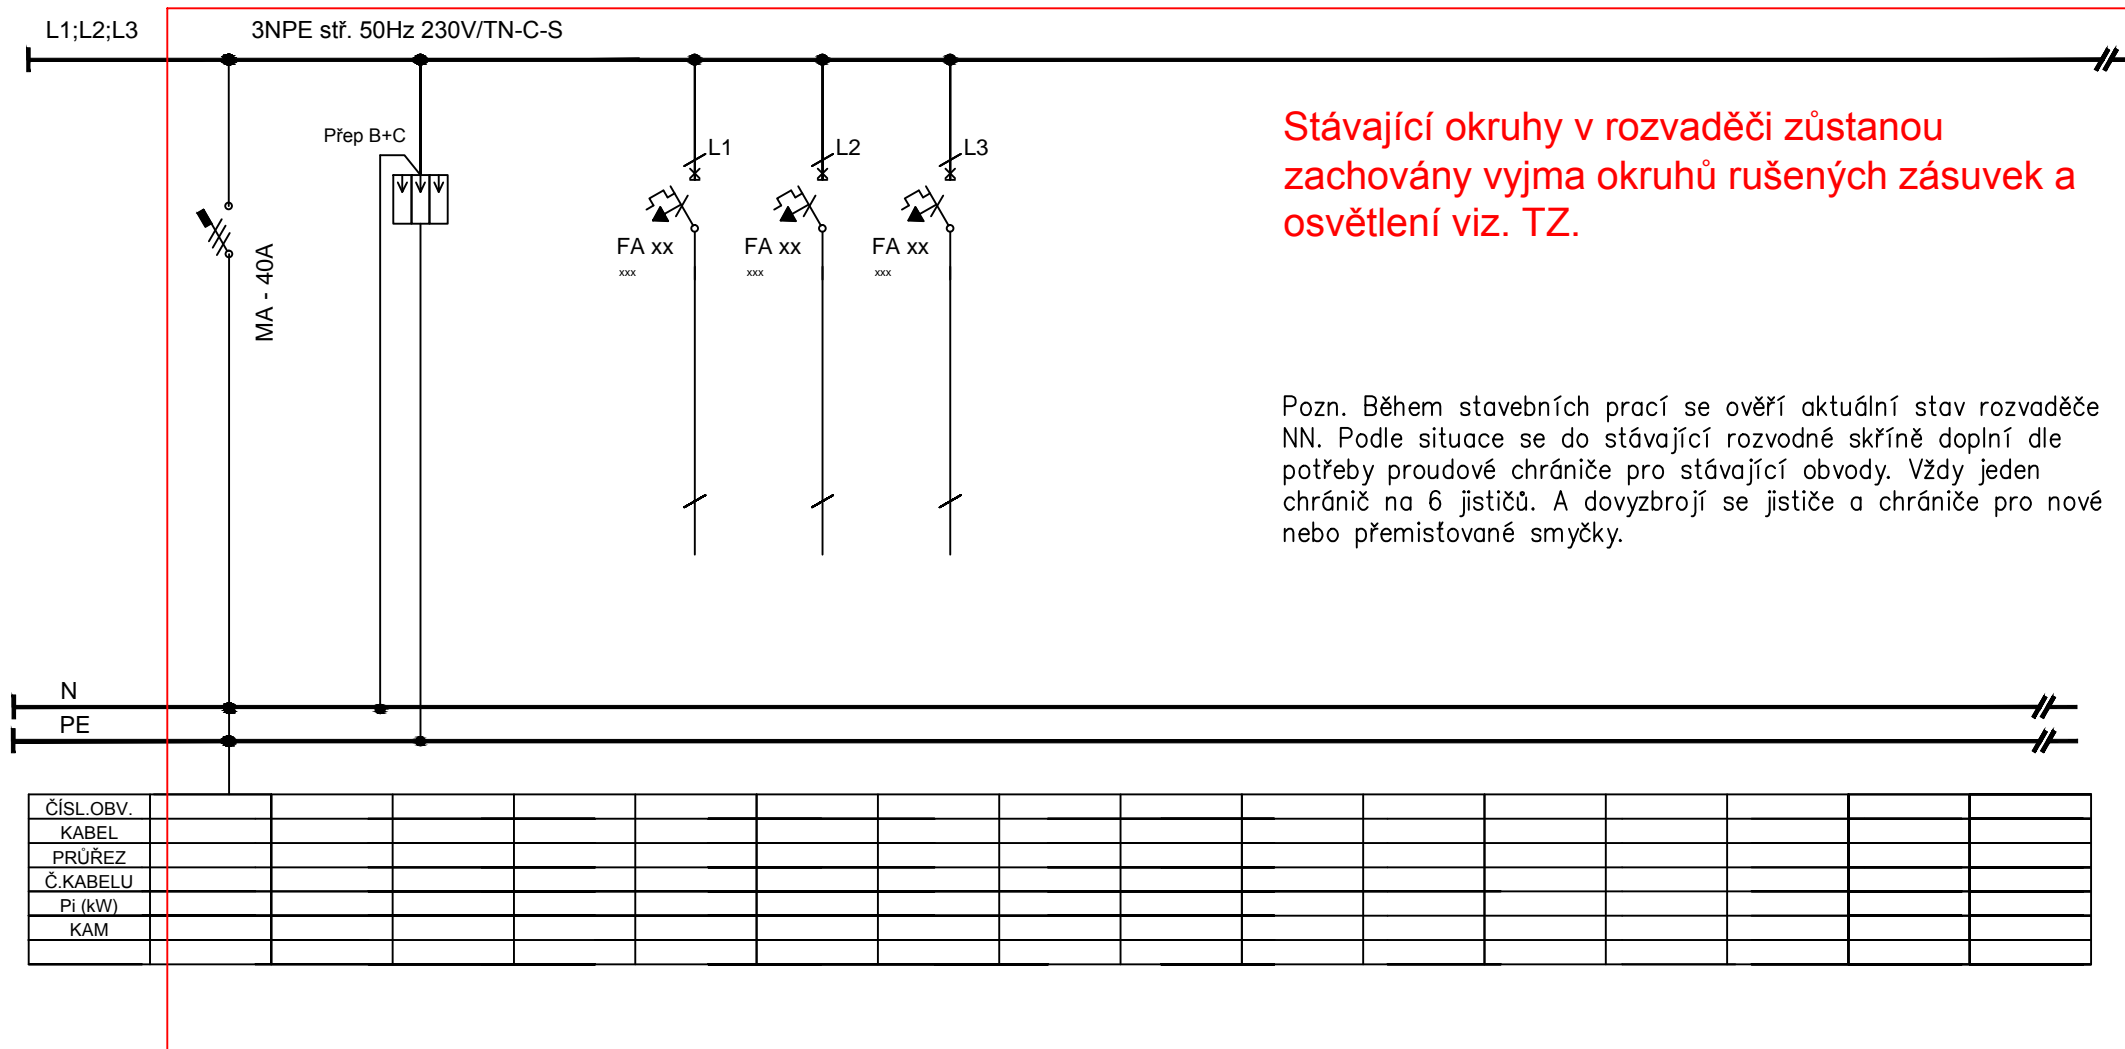

ČÍSLO STRANY:

2

VYPRACOVAL


Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU

1314_05_D.1.4.4_14

NÁZEV VÝKRESU:

ÚPRAVA ROZVADĚČE RS02



| ČÍSLO.OBV. | S1 | NO1 | | ZTI | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| KABEL | CYKY-J | CYKY-J | | CYKY-J | | | | | | | | | | | | |
| PRŮŘEZ | 3x1,5 | 3x1,5 | | 3x1,5 | | | | | | | | | | | | |
| Č.KABELU | WLS1 | WLNO1 | | WLZTI | | | | | | | | | | | | |
| Pi (kW) | 0,5 | 0,02 | | 0,2 | | | | | | | | | | | | |
| KAM | Sociálky | - | | Sociálky | | | | | | | | | | | | |
| | 025, 004 | - | | - | | | | | | | | | | | | |

ČÍSLO STRANY:

3

VYPRACOVAL

Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU

1314_05_D.1.4.4_14

NÁZEV VÝKRESU:

ÚPRAVA ROZVADĚČE RS02