

ROZVADĚČ RS1.1

Úprava

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: **STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ**

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

PŘÍVOD: SHORA/ZDOLA

VÝVOD: SHORA/ZDOLA

IP:

ROZMĚRY:

3NPE 400/230V 50Hz TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2,

ČSN 33 2000-7-701

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ,

OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI,



OCHRANA ZÁBRANOU,


OCHRANA POLOHOU,

OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INVESTOR/OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz		Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3			
		 SUBDODAVATEL:		ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE:		MANAŽER PROJEKTU:		Ing. Filip Hačkajlo	
Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		ARCHITEKT:		Ing. arch. Lenka Kanalošová	
		HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. Markéta Kozelská	
		PROJEKTANT:		Ing. Leoš Kaňa	
		ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDÍL: 05
		DATUM:		31.08.2018	
STAVEBNÍ OBJEKT:		MĚŘÍTKO:		_	
OBCHODNÍ SOUBOR:		STUPEŇ PD:		DPS	
		KÓD DOKUMENTACE:		D.1.4.4	
OBSAH:		ÚPRAVA ROZVADĚČE RS1.1		ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE:	
				1314_05_D.1.4.4_12	

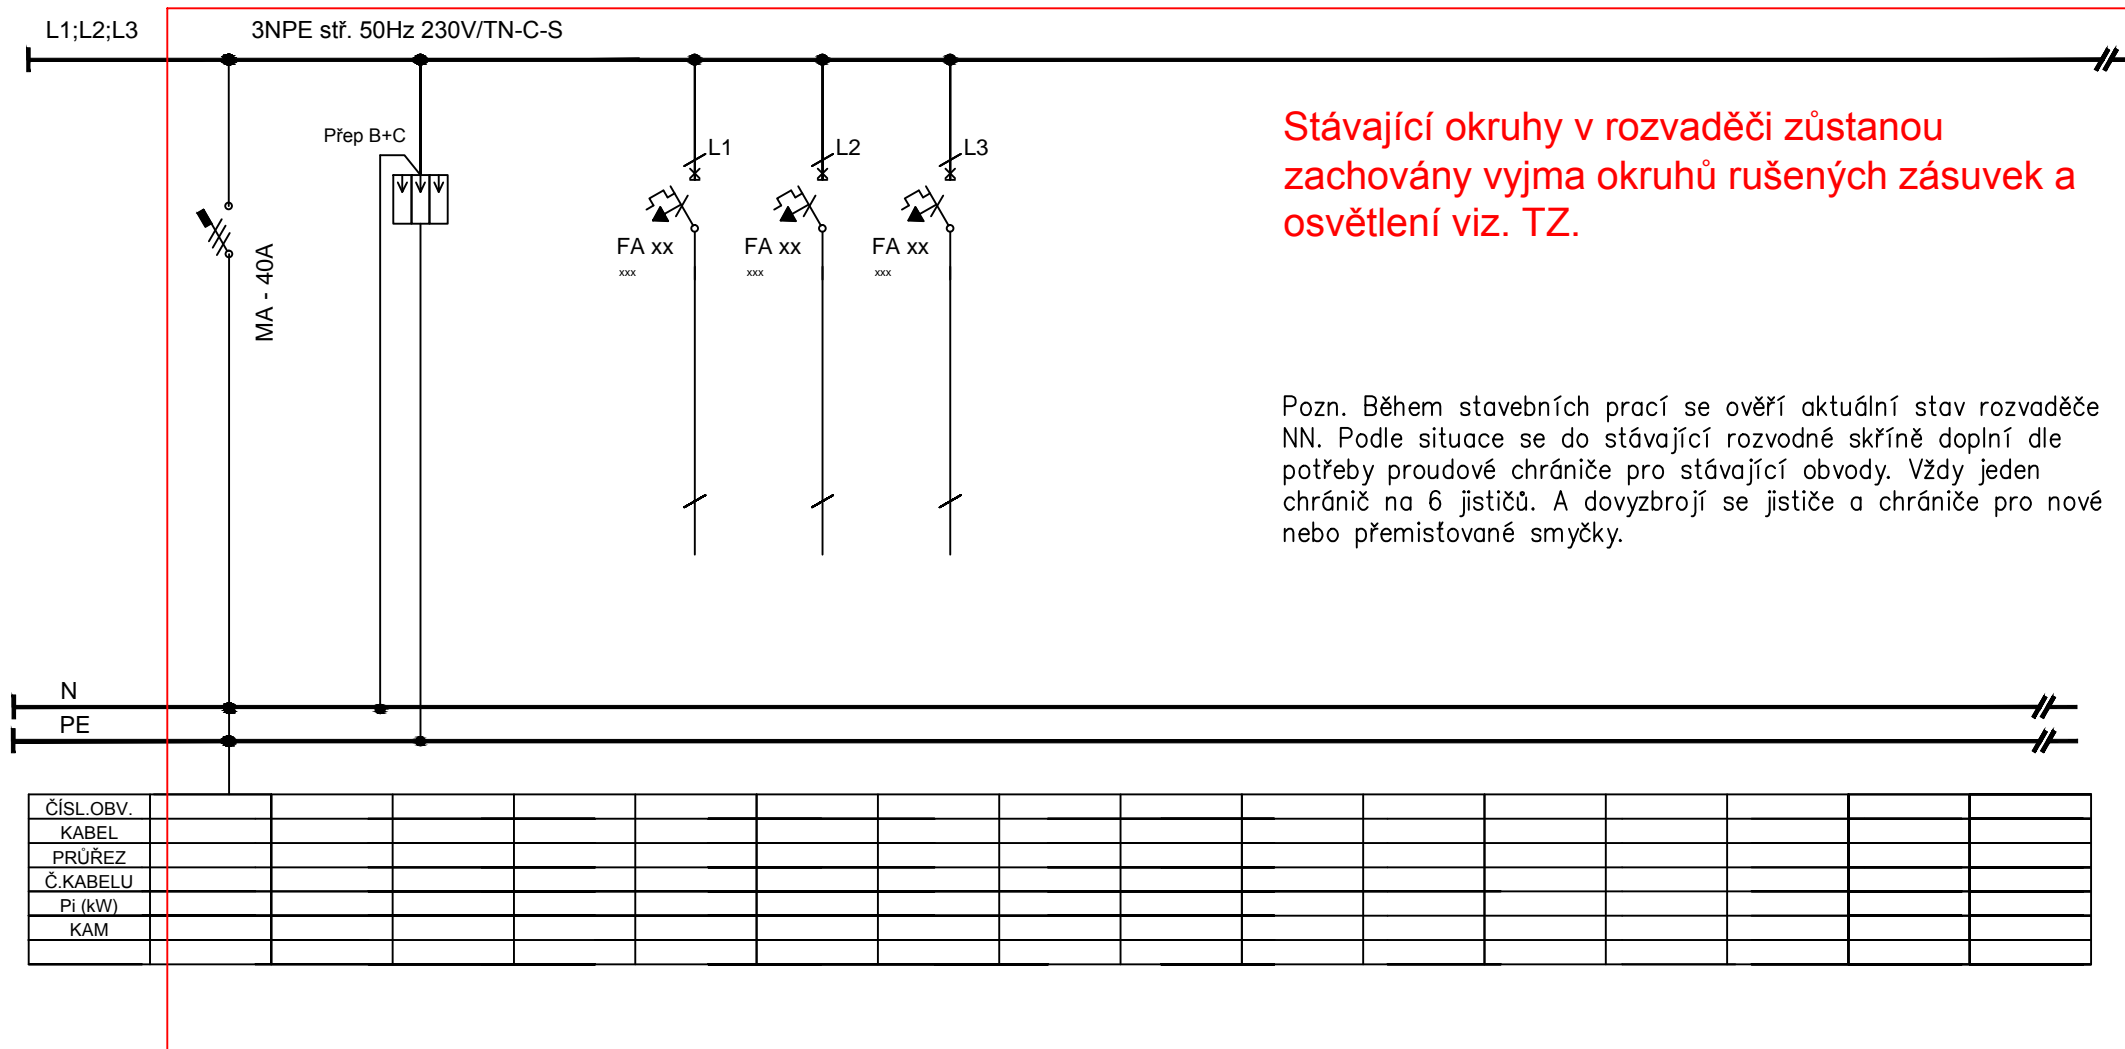

ČÍSLO STRANY:

2

VYPRACOVAL


Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU

1314_05_D.1.4.4_12

NÁZEV VÝKRESU:

ÚPRAVA ROZVADĚČE RS1.1

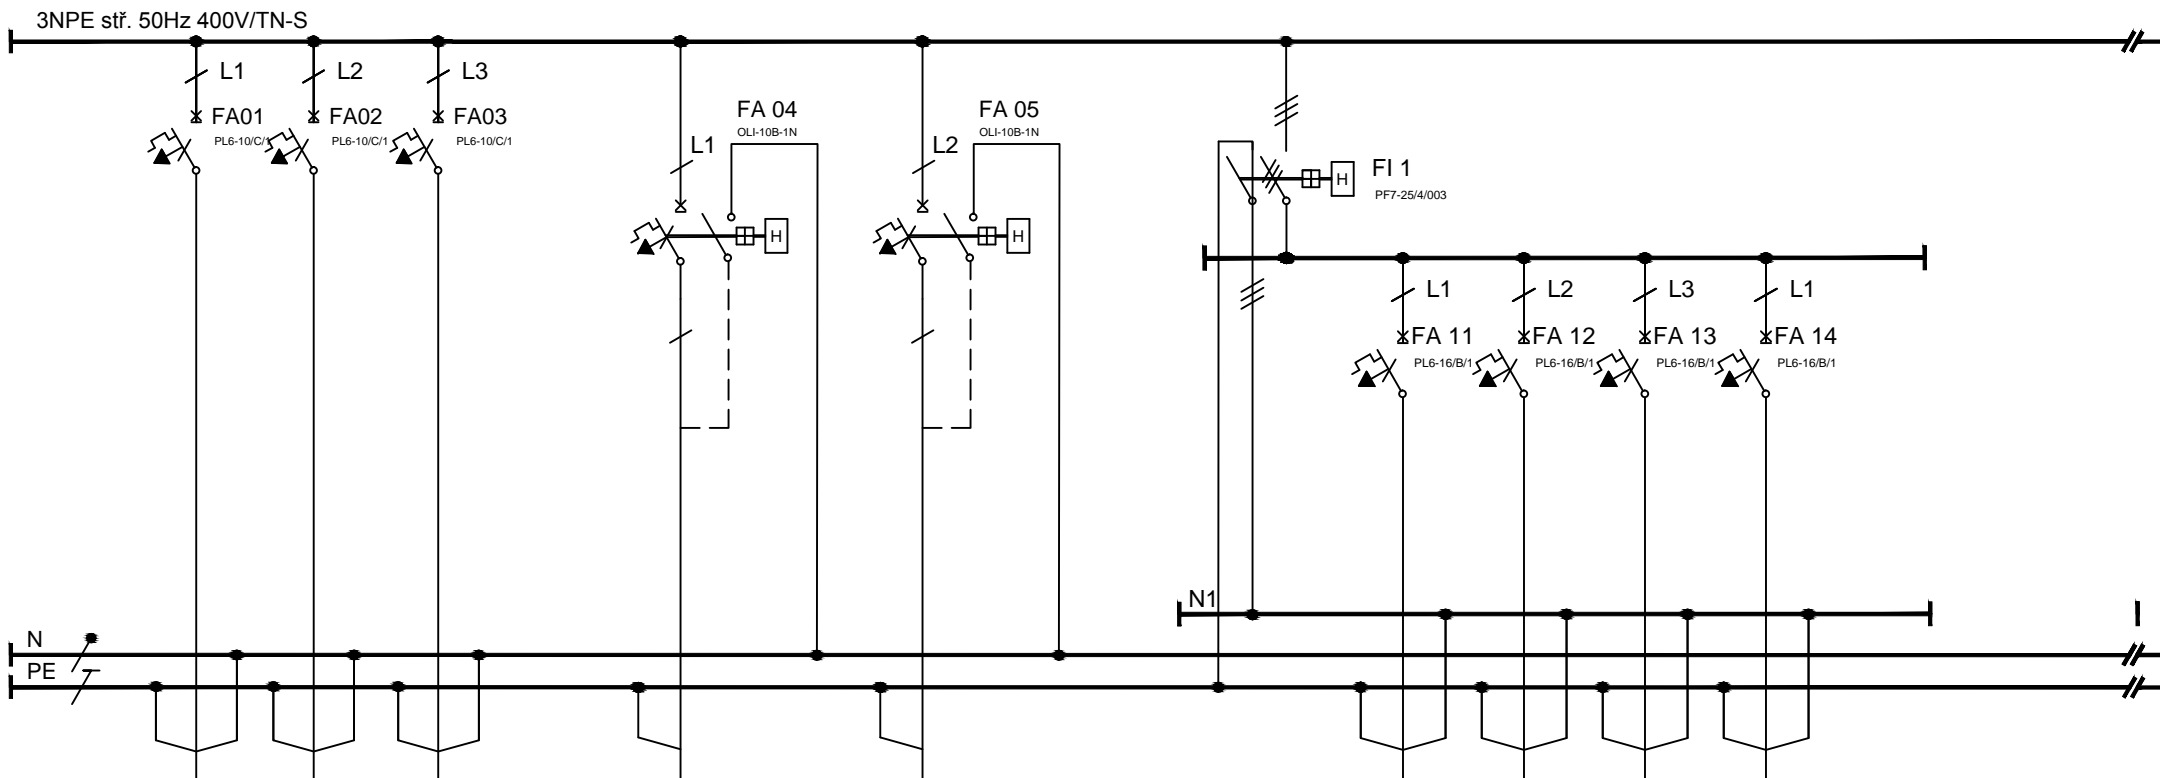

ČÍSLO OBV.	S1	S2	NO		ZTI		ZTI2				Z1	Z2	Z3	Z4		
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J				CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J		
PRŮŘEZ	3x1,5	3x1,5	3x1,5		3x1,5		3x1,5				3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Č.KABELU	WLS1	WLS2	WLNO		WLZTI		WLZTI2				WLZ1	WLZ2	WLZ3	WLZ4		
Pi (kW)	0,9	0,8	0,3		0,2		0,2				2	0,5	0,5	1		
KAM	Sociálky	Sociálky	-		Sociálky		Sociálky				Mikrovlnka	Zásuvky 230V	Lednice	Myčka		
	111-112	103-105	-		-		-				112	112	112	112		

ČÍSLO STRANY:

3

VYPRACOVAL

Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU

1314_05_D.1.4.4_12

NÁZEV VÝKRESU:

ÚPRAVA ROZVADĚČE RS1.1