


# Analýza plošného povrchového odtoku v části k. ú. Svitavy - předměstí



Hodnoty Faktorů C pro ornou jsou 0,204 a 0,229, pro ttp 0,005. Hodnota Faktoru R je 40 a Faktoru P je 1.

1:8 000

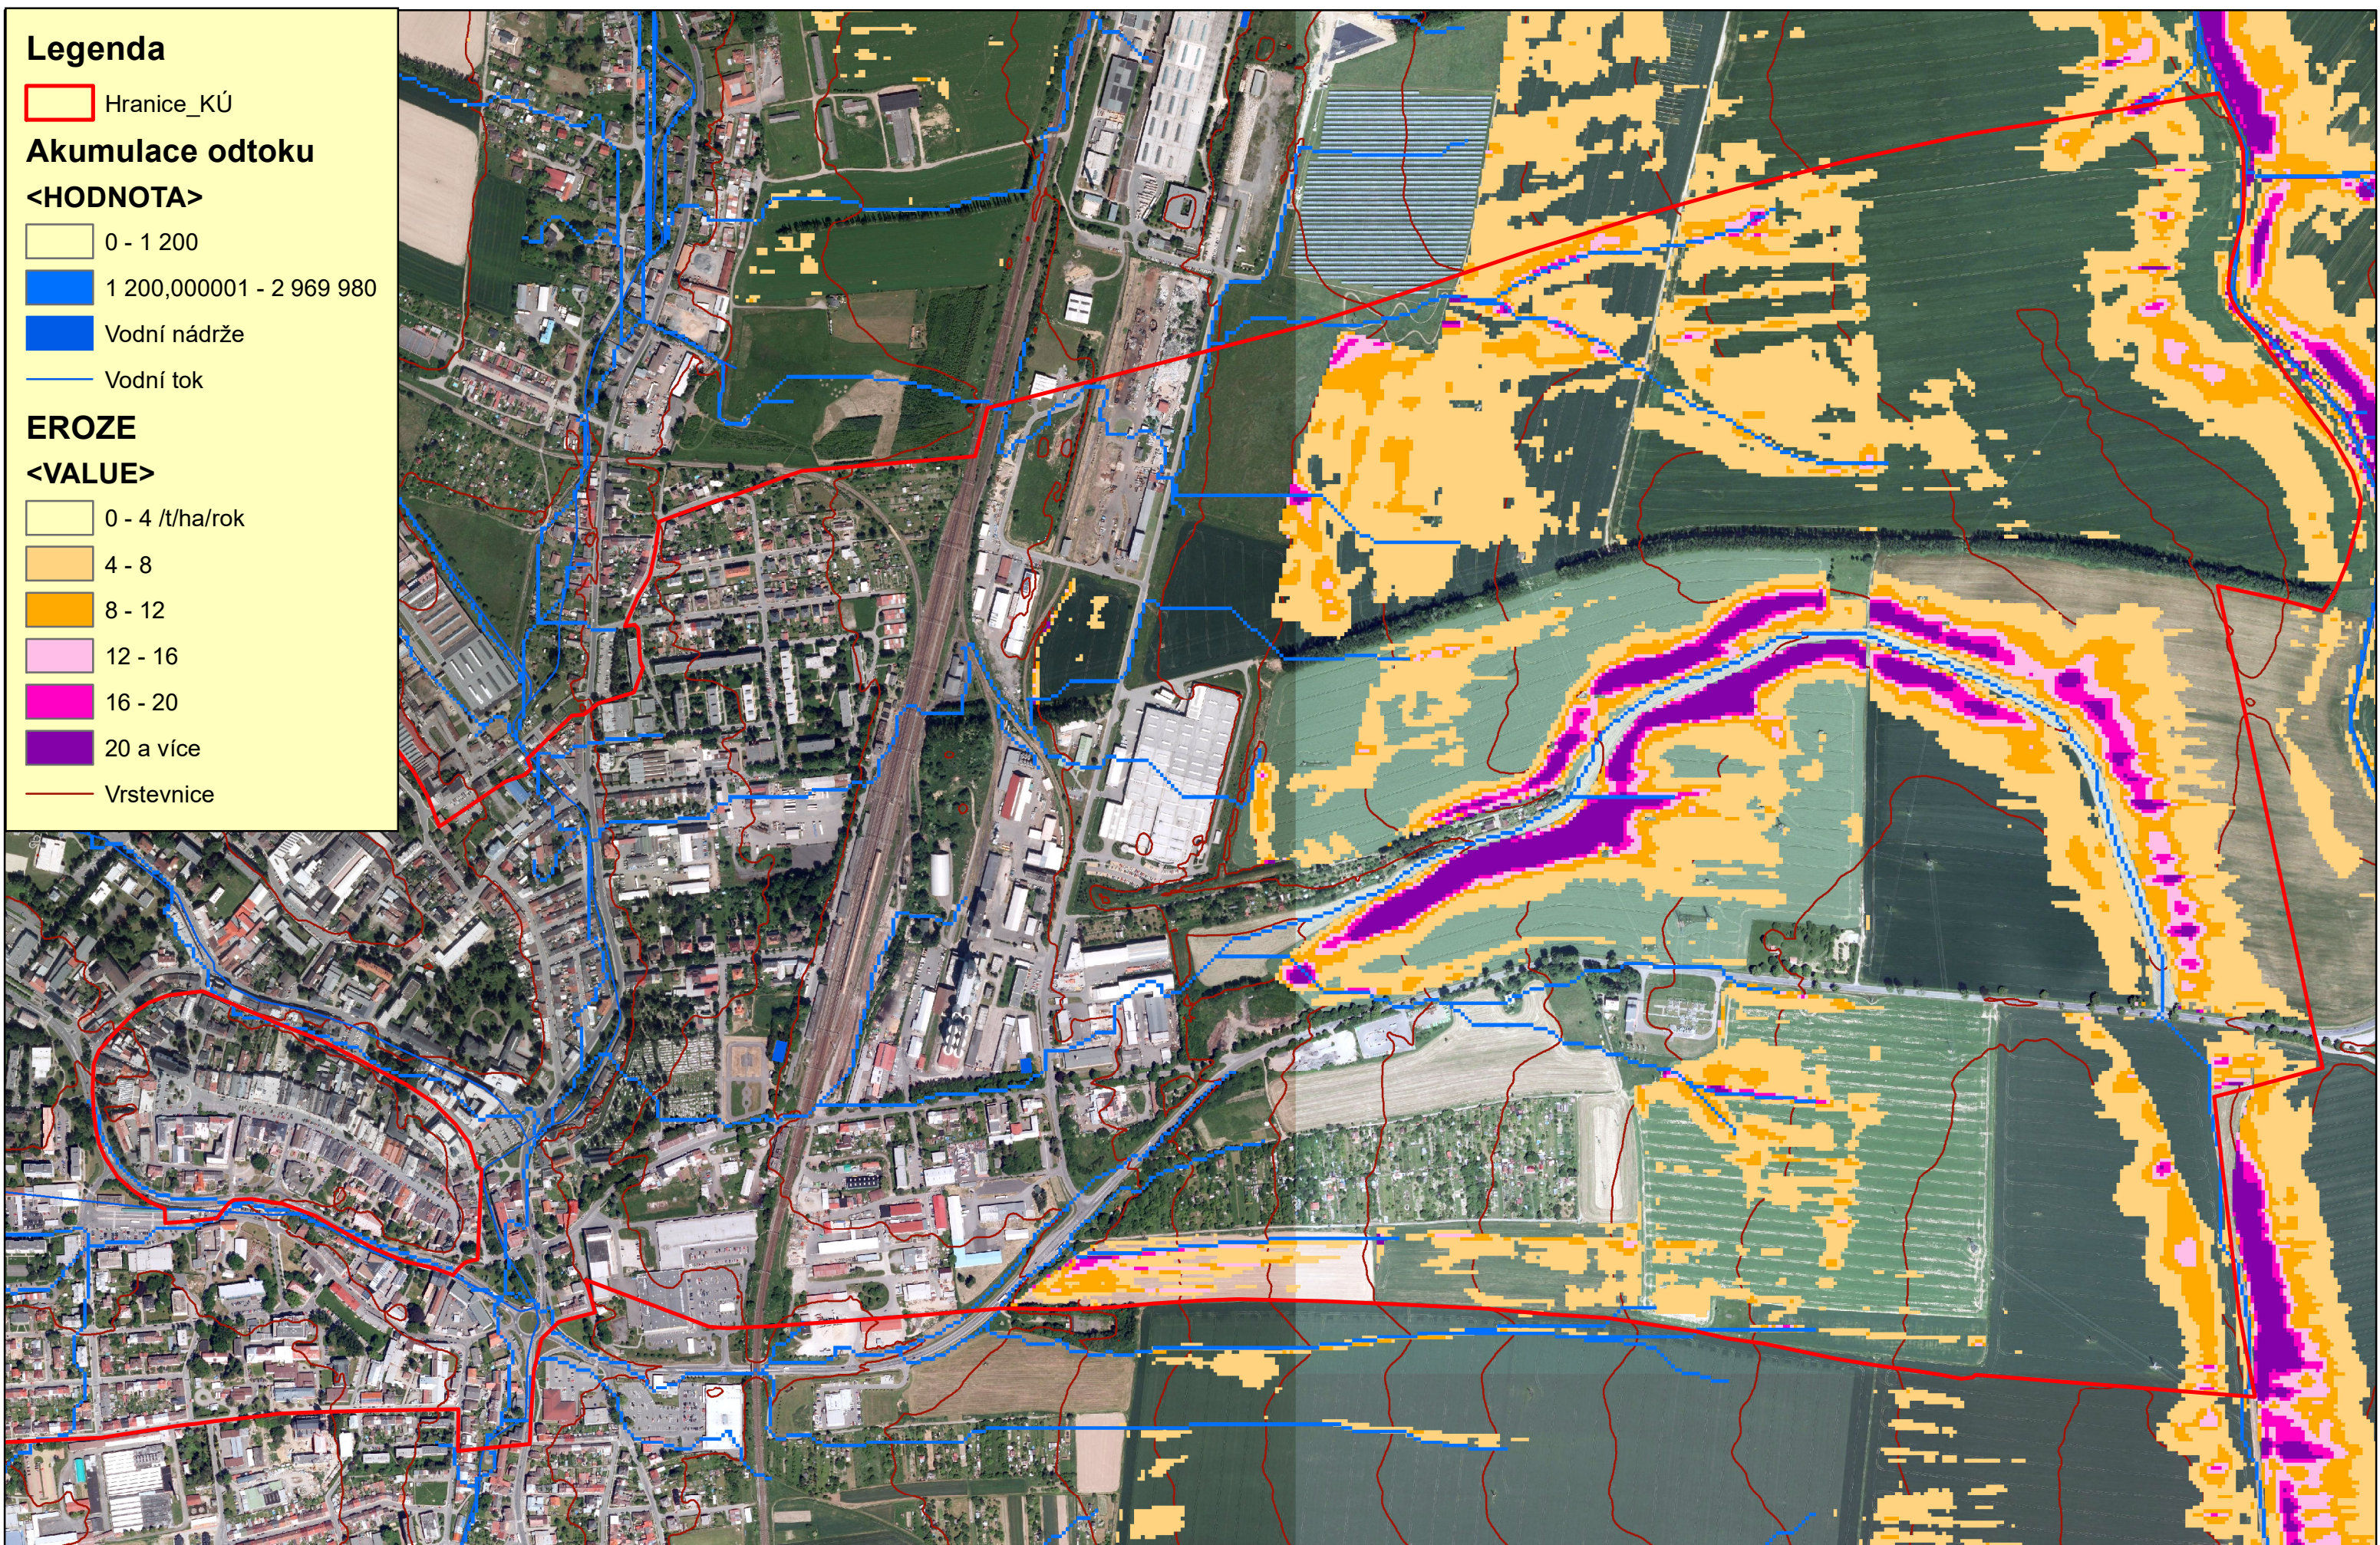