

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

15.05.2018

O18070070661

Pavel Habr

tel.: +420 387 761 625

fax: +420 387 761 225

pavel.habr@cevak.cz

15.05.2018

BLAHOPROJEKT, s.r.o.

Čechova č.p. 727

370 01 České Budějovice 6

## **Chlumeč u Dačic, parc. č. 1774, PD pro realizaci cest C8, C10, C12, C19 v k.ú. Chlumeč u Dačic (zakres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Státní pozemkový úřad, Praha, Žižkov, Husinecká, č.p. 1024/11a, 13000

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky. Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

### **V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:**

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora. Proto **je nutné předložit projektovou dokumentaci, ve které bude jednoznačně znázorněné prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi**. Součástí řešení bude okótovaný výkres.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Magyár Ladislav, tel. 724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti ČEVAK a.s. – (Bohumír Plachý, tel. 387 761 609, bohumir.plachy@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě.
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků společnosti ČEVAK a.s. Richard Kuba, tel. 724909839, richard.kuba@cevak.cz, po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítí nebo provozovatele.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korytek popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit kolmá.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**


S pozdravem









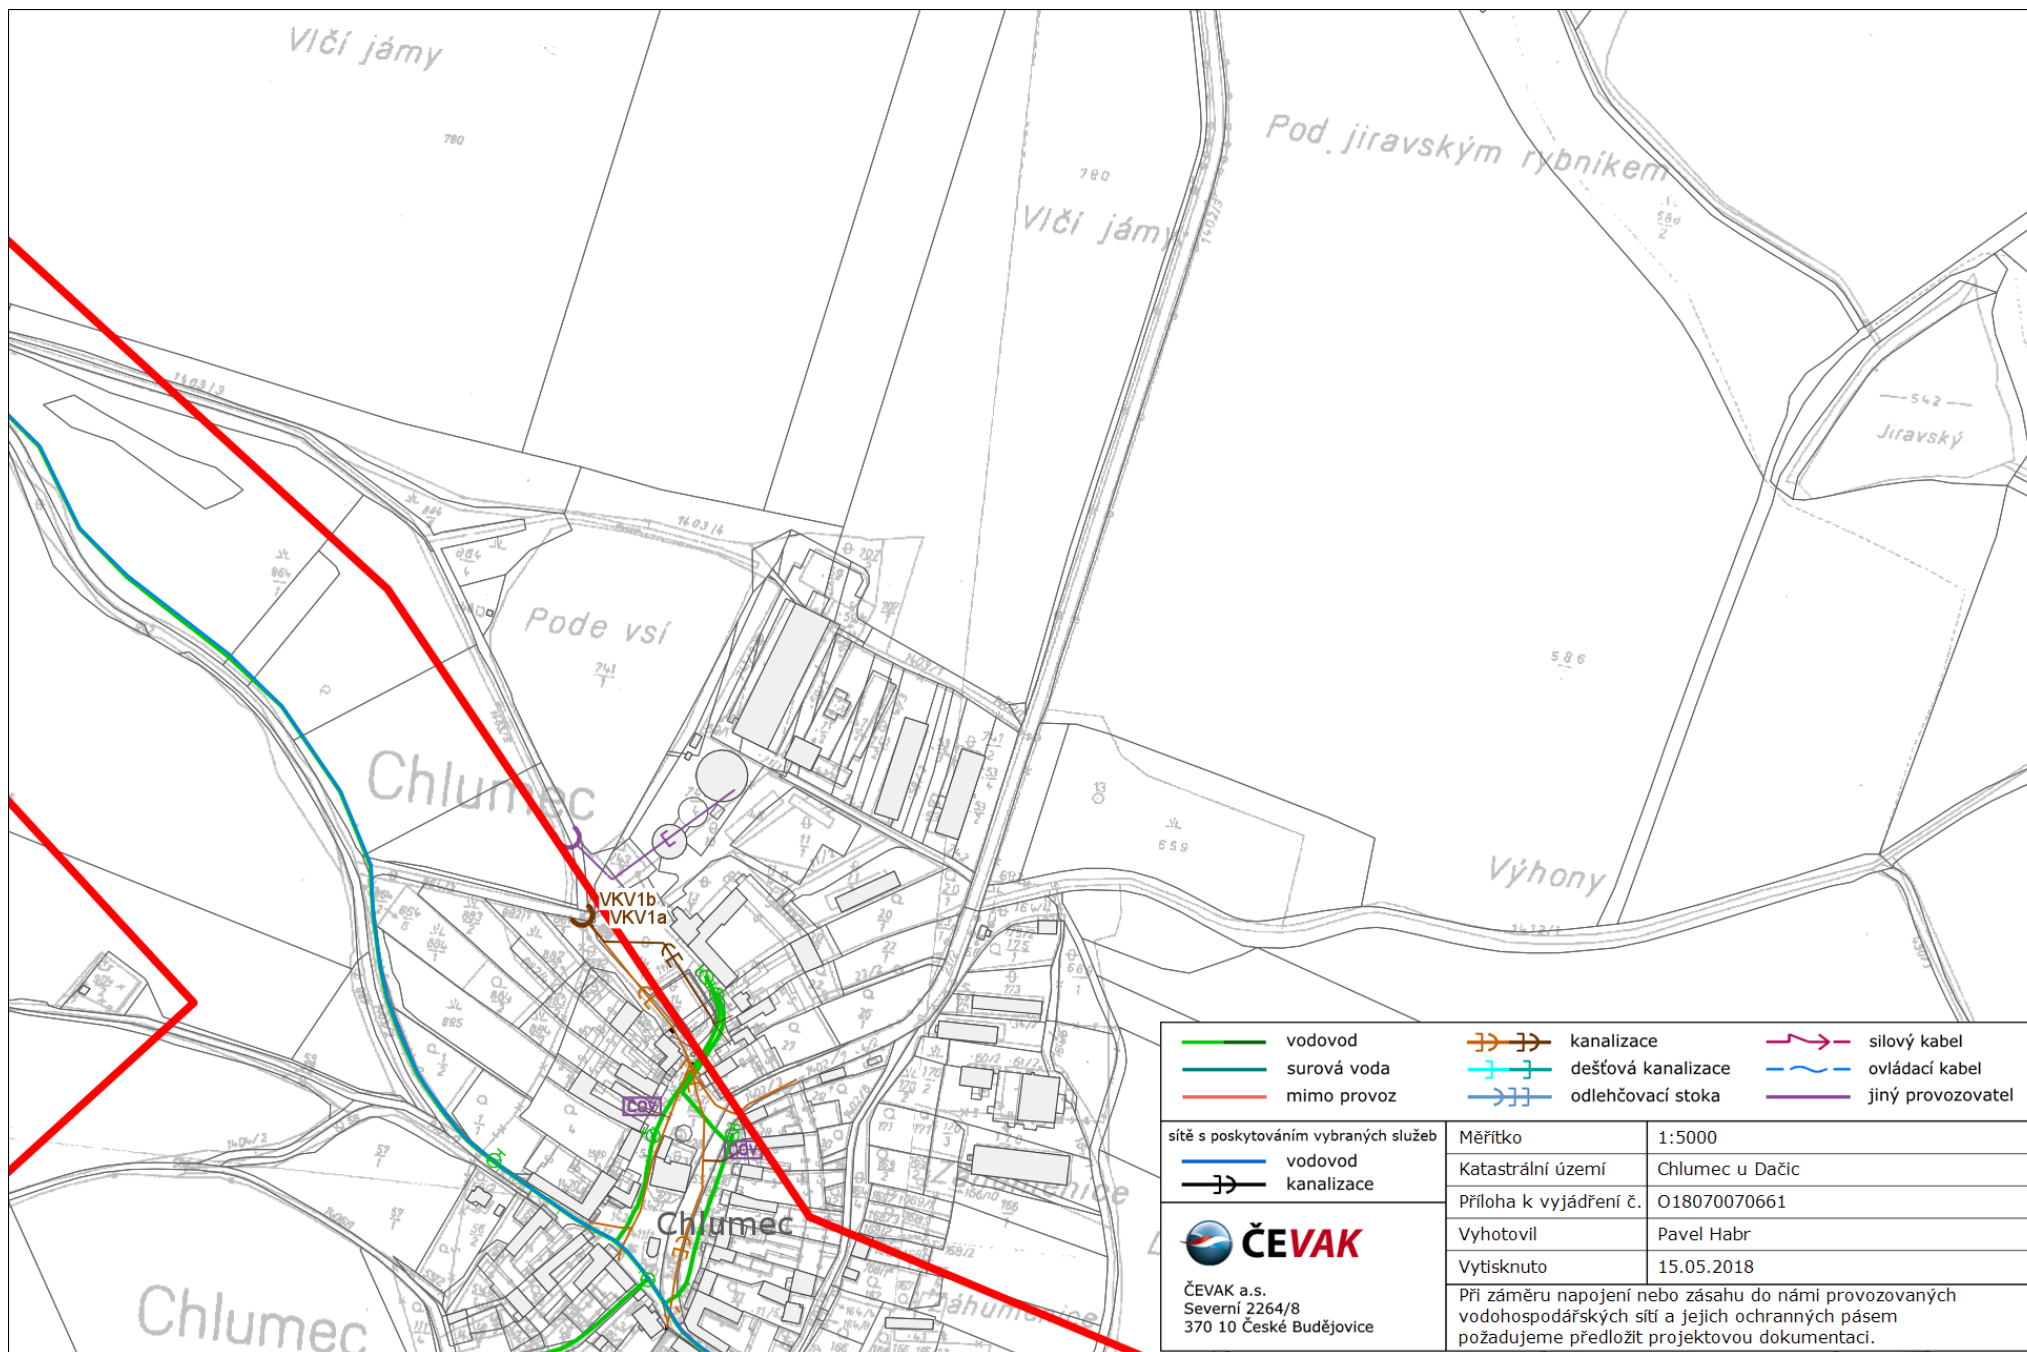


Pavel Habr  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O18070070661.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657

V. 2.



	vodovod		kanalizace		silový kabel
	surová voda		dešťová kanalizace		ovládací kabel
	mimo provoz		odlehčovací stoka		jiný provozovatel
sítě s poskytováním vybraných služeb					
	vodovod				
	kanalizace				
 ČEVAK a.s. Severní 2264/8 370 10 České Budějovice		Měřítko	1:5000		
		Katastrální území	Chlumec u Dačic		
		Příloha k vyjádření č.	O18070070661		
		Vyhotovil	Pavel Habr		
		Vytisknuto	15.05.2018		
Při záměru napojení nebo zásahu do naší provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.					