



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ:
ŽB s integrovaným těsněním DN/ID 400



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ:
KG PVC-U DN/ID 100

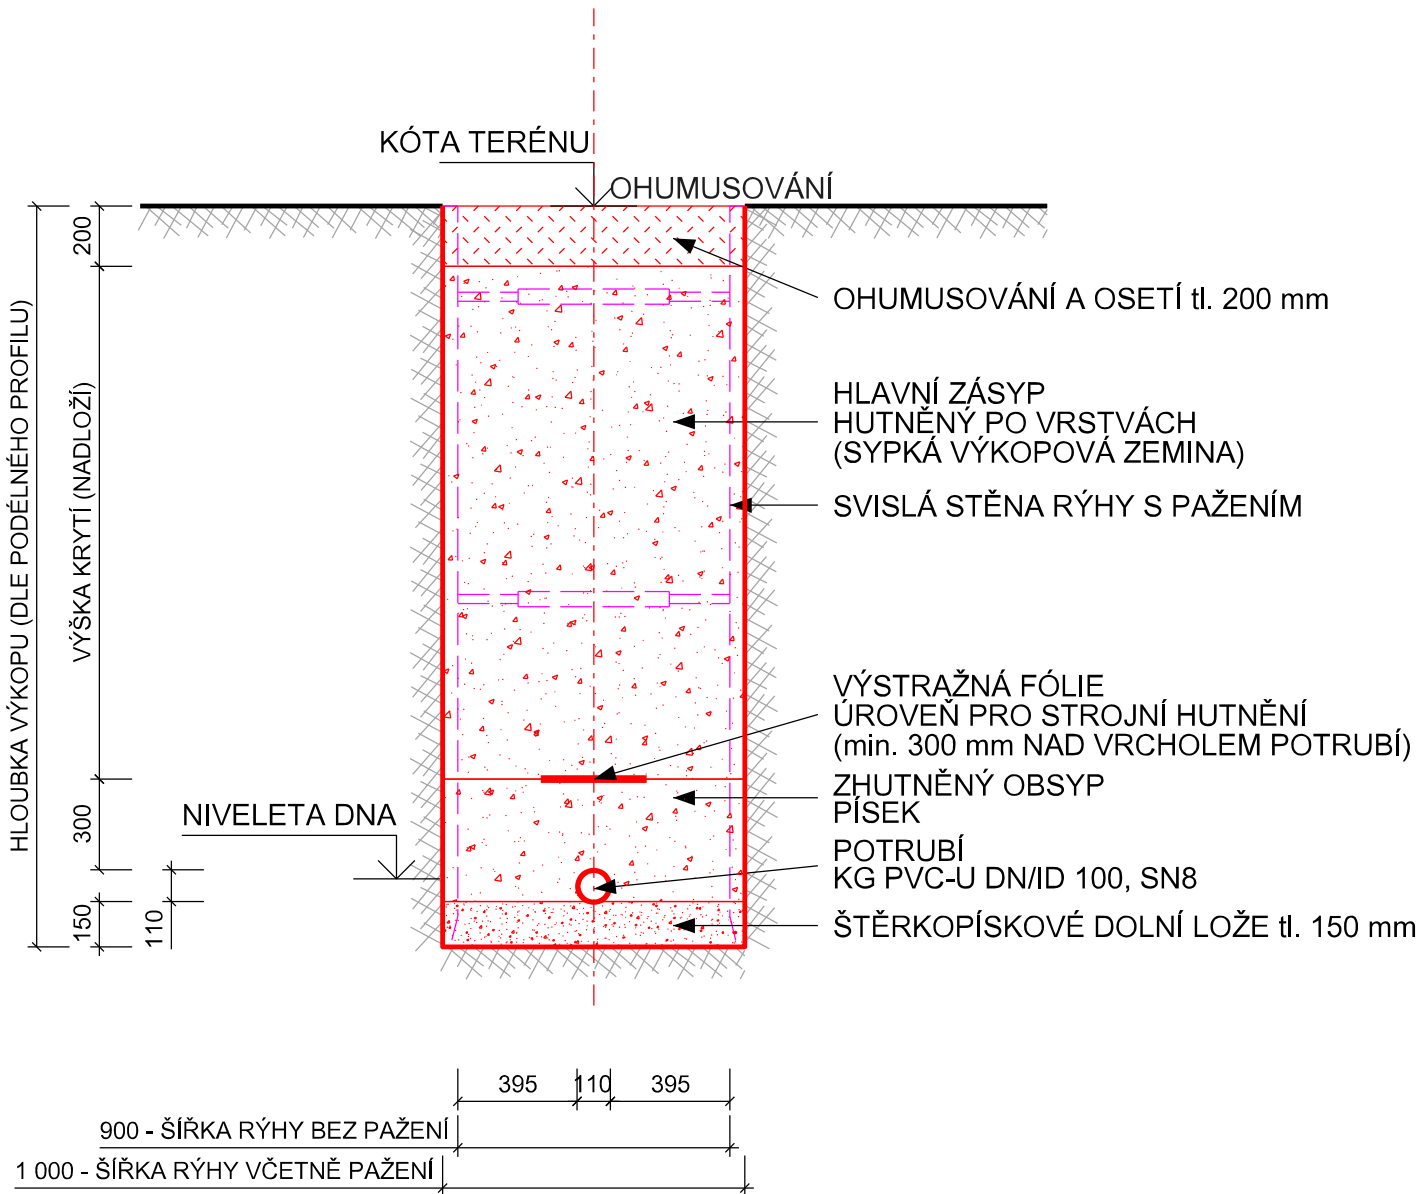

Nejmenší šířka rýhy v závislosti na jmenovité světlosti DN

DN	Nejmenší šířka rýhy (OD + x) m		
	zapažená rýha	nezapažená rýha	
		B > 60°	B ≤ 60°
≤225	OD + 0,40	OD + 0,40	
>225 až ≤350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
>350 až ≤700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40
>700 až ≤1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,40
>1200	OD + 1,00	OD + 1,00	OD + 0,40
U údajů OD + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř. pažením, kde OD je vnější průměr trouby v m. B úhel sklonu stěny nezapažené rýhy, měřený k vodorovné ose (viz Nejmenší šířka rýhy v závislosti na hloubce rýhy)			

(dle ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení)

Nejmenší šířka rýhy
v závislosti na hloubce rýhy

Hloubka rýhy m	Nejmenší šířka rýhy m
<1,00	nevyžaduje se
≥1,00 ≤1,75	0,80
>1,75 ≤4,00	0,90
>4,00	1,00

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení:

Druh sítí	Plynovod	Vodovod	Kanalizace	Silové	Sdělovací
Plynovod	0,10	0,15	0,50	0,10	0,10
Vodovod	0,15		0,10	0,40	0,20
Kanalizace	0,50	0,10		0,30	0,20

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu:

Druh sítí	Plynovod	Vodovod	Kanalizace	Silové	Sdělovací
Plynovod	0,40	0,50	1,00	0,60	0,40
Vodovod	0,50	0,60	0,60	0,40	0,40
Kanalizace	1,00	0,60		0,50	0,50

Nejmenší dovolené krytí:

Druh sítí	Chodník	Vozovka	Volný terén
Kanalizace	1,00 ¹⁾	1,80 ¹⁾	1,00 ¹⁾
Vodovod	1,00	1,50	1,00

1) Podle místních podmínek – doporučuje se

POZN:

V IO 1.01 bude drenážní potrubí vyústěno do šachty Š01.

V IO 1.02 bude drenážní potrubí vyústěno do tůně.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

367/14

Číslo zakázky.....

Výrobek uvolněn k použití

IX/2015

Datum.....^③

Odpor. proj.:		AZCONSULT [®] spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: Tel/fax.: E-mail: ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:			
Kontroloval:			
Kraj:	Ústecký	Místo:	Úpoříný
Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad, Husitská 1071/2, Teplice		
Akce:	Vodohospodářské opatření – lokalita 1 a polní cesty HPC 5R, VPC 8R, část VPC 5 v k.ú. Bystřany – Světice		
Objekt:	SO 301 Vodohospodářské opatření – lokalita 1		
Výkres:	Vzorové uložení potrubí		
Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Kopírování a rozšiřování pouze po předchozím souhlasu AZ CONSULT spol. s r.o.		Zn. souboru: ...	
		Stupeň: DPS	Formát: 2 x A4
		Č. zak.: 367/14	Č. paré :
		Datum: IX/2015	
		Měřítko: 1:25	Č. přílohy: C.2.1.14