



Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Ing. Ondřej Horák
Růženec 54
644 00 Brno

Naše značka:
8594/21/OVP/Z

Vyřizuje:



Datum:
9.8.2021

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3

SOUHLASNÉ STANOVISKO

okres: Tachov
k.ú.: Třemešné

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:
VTL plynovod nad 40 barů DN 1000
VTL plynovod nad 40 barů DN 800

Podmínky:

1. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
2. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 26. 7. 2021 Vám sdělujeme, že s realizací akce "Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3" souhlasíme za dodržení následujících závazných podmínek:
3. Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.", viz <https://www.net4gas.cz/cz/o-spolocnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky>.
4. Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.
5. Protože práce budou zasahovat do bezpečnostního pásma NET4GAS, požádejte min. 7 dní před zahájením prací o stanovení podmínek pro práce v bezpečnostním pásmu (viz. odkaz níže).
6. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
7. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.
8. V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o.
Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

Kontakty na vytyčení nebo oznámení o zahájení prací:

Žádost o vytyčení plynárenských a telekomunikačních zařízení nebo oznámení o zahájení prací podejte elektronicky na: <https://v3s.net4gas.cz/ZadostVytyceni>.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)





Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy



NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření:



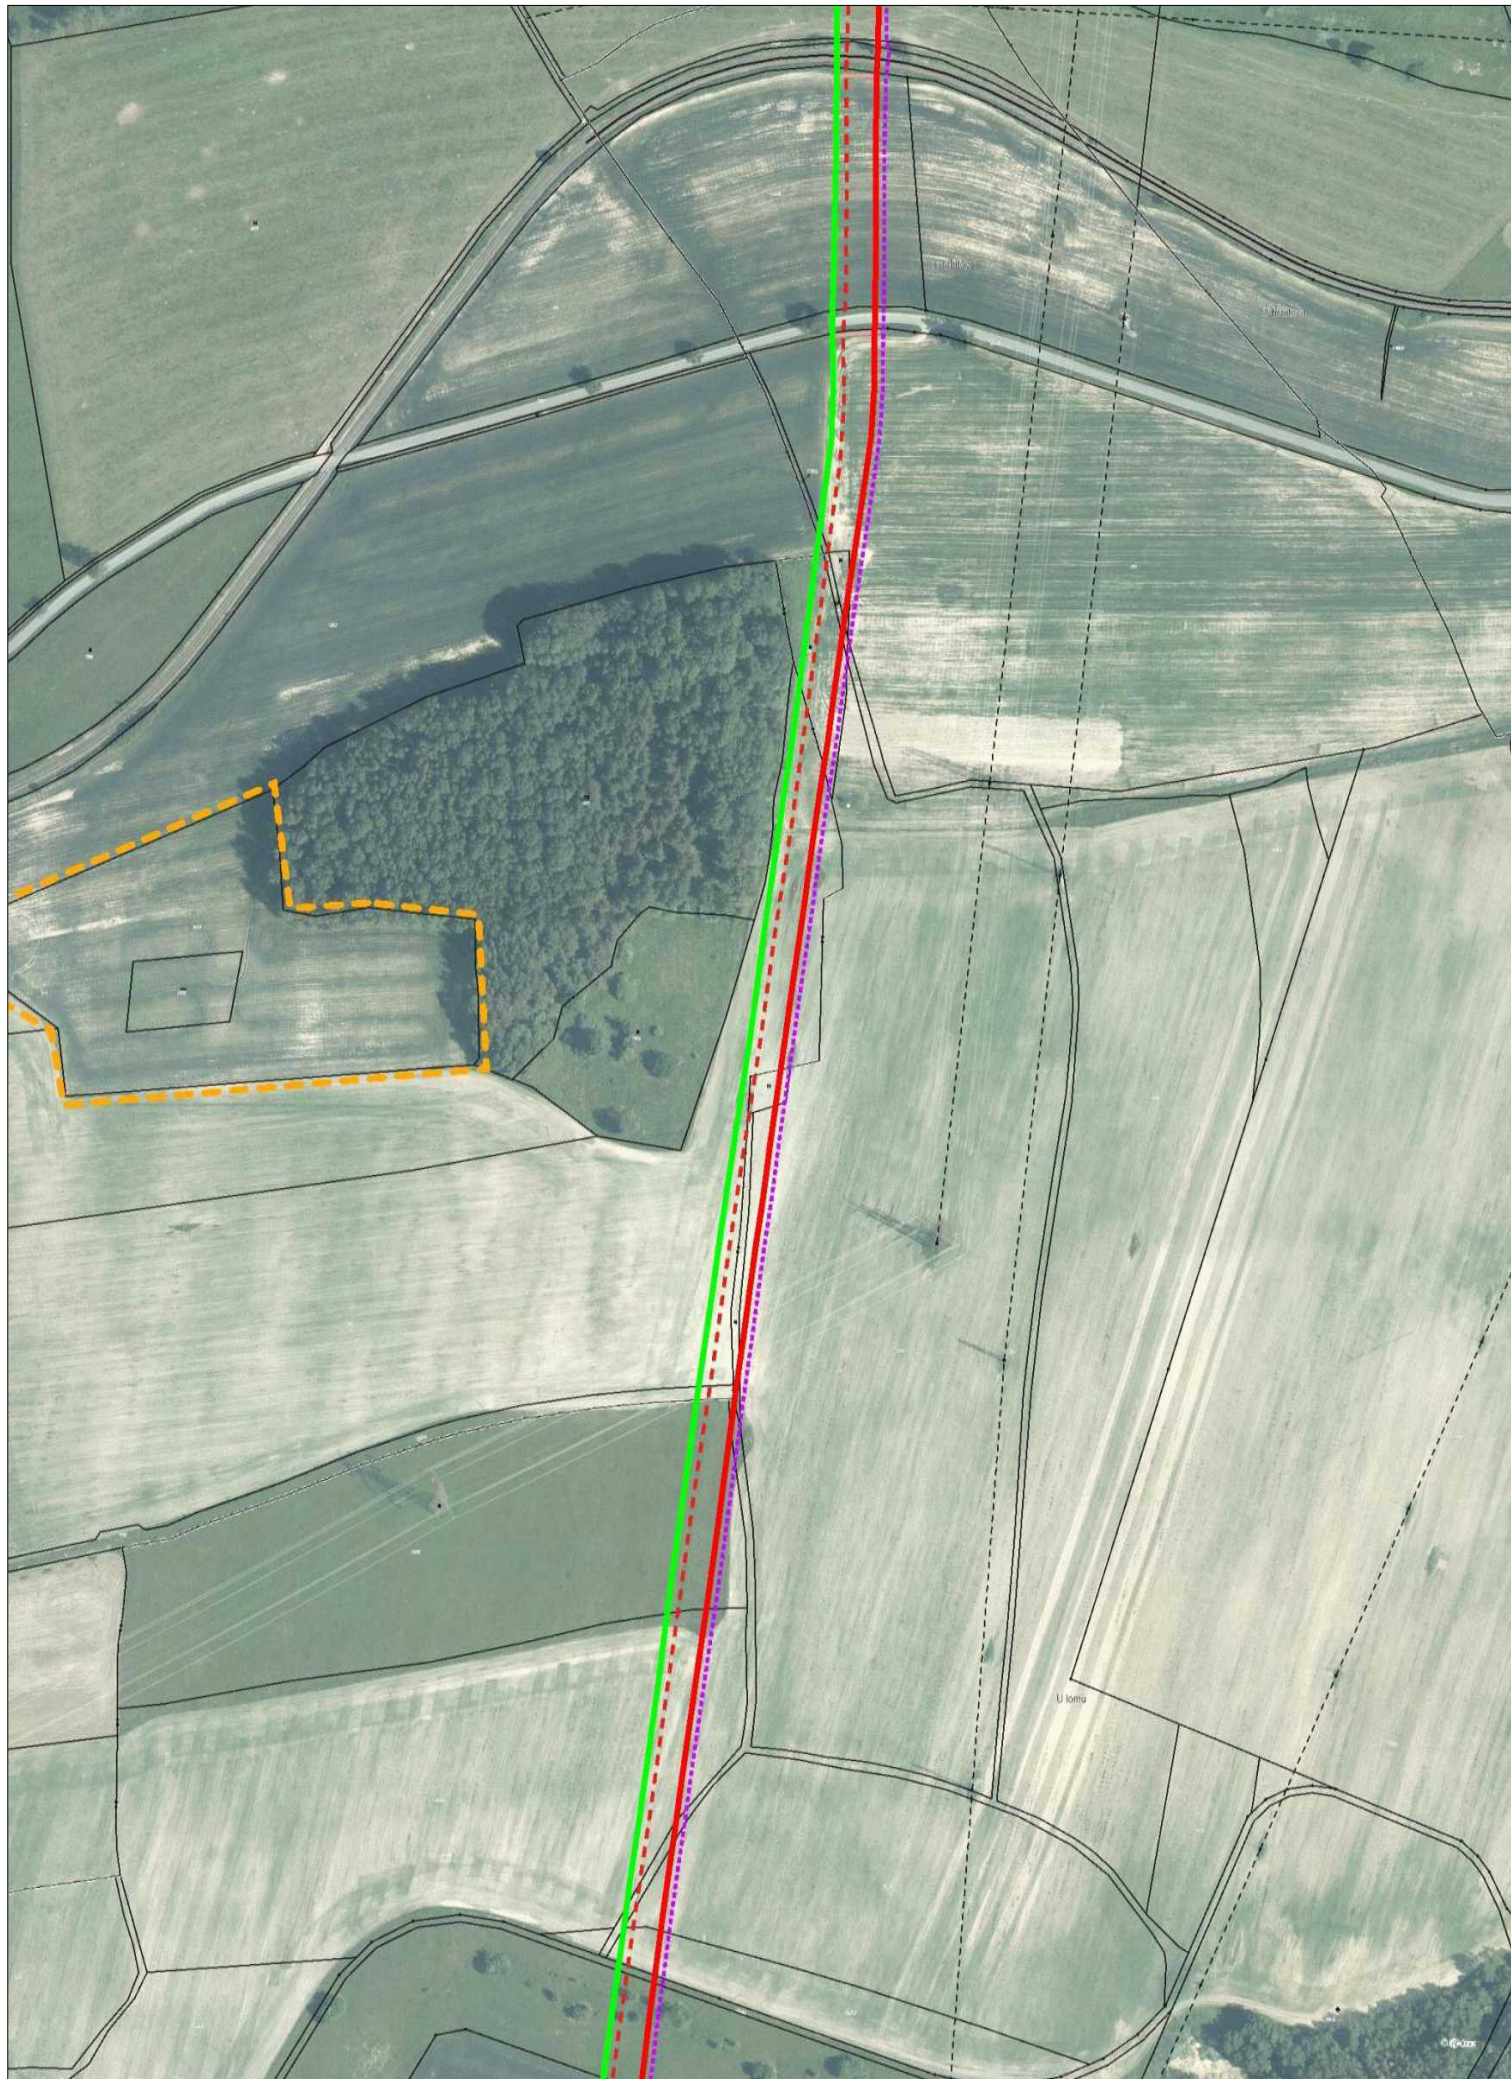
















Přehledka
8594/21/OVP/Z



NET4GAS, s.r.o.
Příloha k vyjádření:

Situace: 1/1
8594/21/OVP/Z

LEGENDA:

	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD PLÁNOVANÝ
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ



Příloha k vyjádření: 8594/21/OVP/Z

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 2

Y [m]	X [m]
872156.284	1075588.623
872152.051	1075669.762
872373.948	1075688.812
872380.651	1075649.301
872466.023	1075600.970
872513.648	1075608.732
872518.234	1075562.165
872456.498	1075552.640
872419.104	1075586.859
872263.529	1075519.479
872255.062	1075585.448
872213.081	1075582.273

Polygon č. 2 / 2

Y [m]	X [m]
872904.088	1075206.617
872777.794	1075202.031
872889.624	1075073.973
872936.544	1075071.856
872911.144	1075177.337