



PROTOKOL O VYTYČENÍ

PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ)

Číslo:

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 57165

Stanovisko GridServices, s.r.o.

Ze dne: 25.3.2020 Č. j.: 5002103518

Investor (žadatel)

Jméno: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD – HLOUŠEK JAKUB /AGERIS SRO.  
Adresa: BLANICKÁ 383 /1, 77900 OLOMOUC – JEŘÁBKOVA, BRNO 60200  
Telefon: +420 735 755 957

Název stavby: REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ V .K.Ú. HYNKOV  
Místo stavby: HYNKOV

Ulice: Číslo pop./orient.:

Rozsah vytyčovaného PZ, EZ

(uvést např. ulice, od č. p. do č. p. v rozsahu vyznačeném na map. situaci, od bodu do bodu)

PŘEDANÁ MAPOVÁ DOKUMENTACE  
Rozsah vytyčeného zařízení v (m):

Vytyčení bylo provedeno

- ☒ Vizuálně, dle orientačního zaměření (dle ověřené dokumentace Gridservices, s.r.o.)  
☒ Hledačem typu: RD 8100  
☐ Za pomoci kontrolních sond

Dne: 15-06-2020

Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu

- ☒ Barvou ☐ Kolíky ☐ Pomocí vnějších znaků

Při provádění prací je nutné dodržet stanovisko GridServices, s.r.o.  
Veškeré zemní práce v blízkosti plynovodu je nutné provádět ručně – u NTL, STL PZ, EZ 1 m, u VTL PZ 4 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakékoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s GridServices, s.r.o. Přesné hloubkové uložení nebylo stanoveno. Toto je nutno ověřit ručně kopanou sondou. V případě nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním zákresu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně vykopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.  
Kontrolu je možné objednat min. 5 dnů předem na: [www.innogy.cz](http://www.innogy.cz) nebo Zákaznická linka 800 11 33 55.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno v požadovaném rozsahu.

Vytyčení provedl

Jméno, příjmení: Michal Jirout  
Funkce: INSPEKTOR PZ  
Telefon: 724 148 129  
Podpis: [Podpis Michala Jirouta]

Vytyčení převzal (organizace, provádějící firma)

Organizace: AGERIS S.R.O.  
Jméno, příjmení: ONDRA KOKOSÍŇSKI  
Funkce: ŠÉF  
Telefon: 604 201 753  
Podpis: [Podpis Ondry Kokosíňski]

Vytyčení má platnost 2 měsíce.

Přílohy:

Stanovisko OSS  
Informační tiskopis  
Mapová situace

Kontaktní centrum: NONSTOP linka 800 11 33 55, [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz), web: [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)

## INFORMACE

### PRO PRÁCE V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

1. Poloha plynárenského zařízení – PZ + EZ musí být známá (určí provozovatel vytyčením). S jeho polohou je nutné seznámit prokazatelně zainteresované zaměstnance na stavbě.
  2. Pokud nejsou bezprostředně zahájeny práce, je nutné zaměření PZ + EZ zabezpečit proti poškození (např. proti zasypání barevného vyznačení, nebo zcizení kolíků).
  3. Veškeré práce v ochranném pásmu PZ+EZ provádějte ručním způsobem – u NTL, STL PZ – 1 metr, u VTL PZ 4 metry na každou stranu, ochranné pásmo u EZ podz. zařízení je 1 m na každou stranu. Strojní zařízení používejte až po nalezení PZ + EZ pomocí ručně kopaných sond.
  4. Práce v bezprostřední blízkosti PZ + EZ provádějte tak, aby nedošlo k jeho porušení (izolace ocel. plynovodů, porušení stěny PE potrubí).
  5. Hloubkové uložení plynovodu vždy ověřte ručně kopanou sondou.
  6. Jakékoliv podezření úniku plynu ihned oznamte na tel. 1239.
  7. Při nejasnosti v průběhu zemních prací v blízkosti PZ + EZ si vyžádejte konzultaci se zaměstnanci společnosti GridServices, s.r.o.
  8. Při vlastní stavbě musí zůstat pruh ochranného pásma na obě strany od PZ + EZ volný (zákaz skládky zeminy a jiného materiálu).
  9. V případě nezpevněného povrchu nad trasou plynovodu není povoleno podélné pojíždění těžké techniky a těžkých mechanismů.
  10. V případě terénních úprav je nutné zachovat stávající armatury a poklopy.
  11. Jakékoliv porušení zařízení PZ + EZ neprodleně hlase na 1239.
  12. V případě dotčení PZ + EZ a před jeho zakrytím je nutno vyžádat kontrolu dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení (křížení, odkrytí, souběh) od zaměstnance společnosti GridServices, s.r.o.. Žádost o kontrolu a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo na Zákaznické lince 800 11 33 55.
- V případě ukončení nadzemní stavby, pro kterou bylo provedeno vytyčení, je nutné si vyžádat také kontrolu splnění podmínek provozovatele PZ + EZ k této stavbě.

**GridServices, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 • Zábřovice • 602 00 Brno • T +420 532 221 111 • [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 57165, dne 26. 7. 2007

**Bankovní spojení:** ČSOB, a. s., číslo účtu: 17837923, kód banky: 0300




Účel:

MAPY K VYTÝČENÍ

Akce: Realizace společných zařízení v k. ú. Hynkov

Datum vyhotovení:  
12.06.2020

1



Předal za GridServices: 15. 6. 2020  
Ondřej Kokosinski

Převzal:






Účel: **MAPY K VYTÝČENÍ**

Akce: Realizace společných zařízení v k. ú. Hynkov

Autor: Gregovská M.

3


Datum vyhotovení: 12.06.2020




Předal za: GridServices,s.r.o: Ondřej Kokosinski  
15 - C6 - 2020

Převzal:

MO: 42303 - Olomouc město

Účel: MAPY K VYTÝČENÍ	Akce: Realizace společných zařízení v k. ú. Hynkov	Autor: Gregovská M.	
		Datum vyhotovení: 12.06.2020	
			
Předal za: GridServices, s.r.o. 15.06.2020 <small>Ondřej Kokosinský</small>	Převzal:	MO: 42303 - Olomouc město	



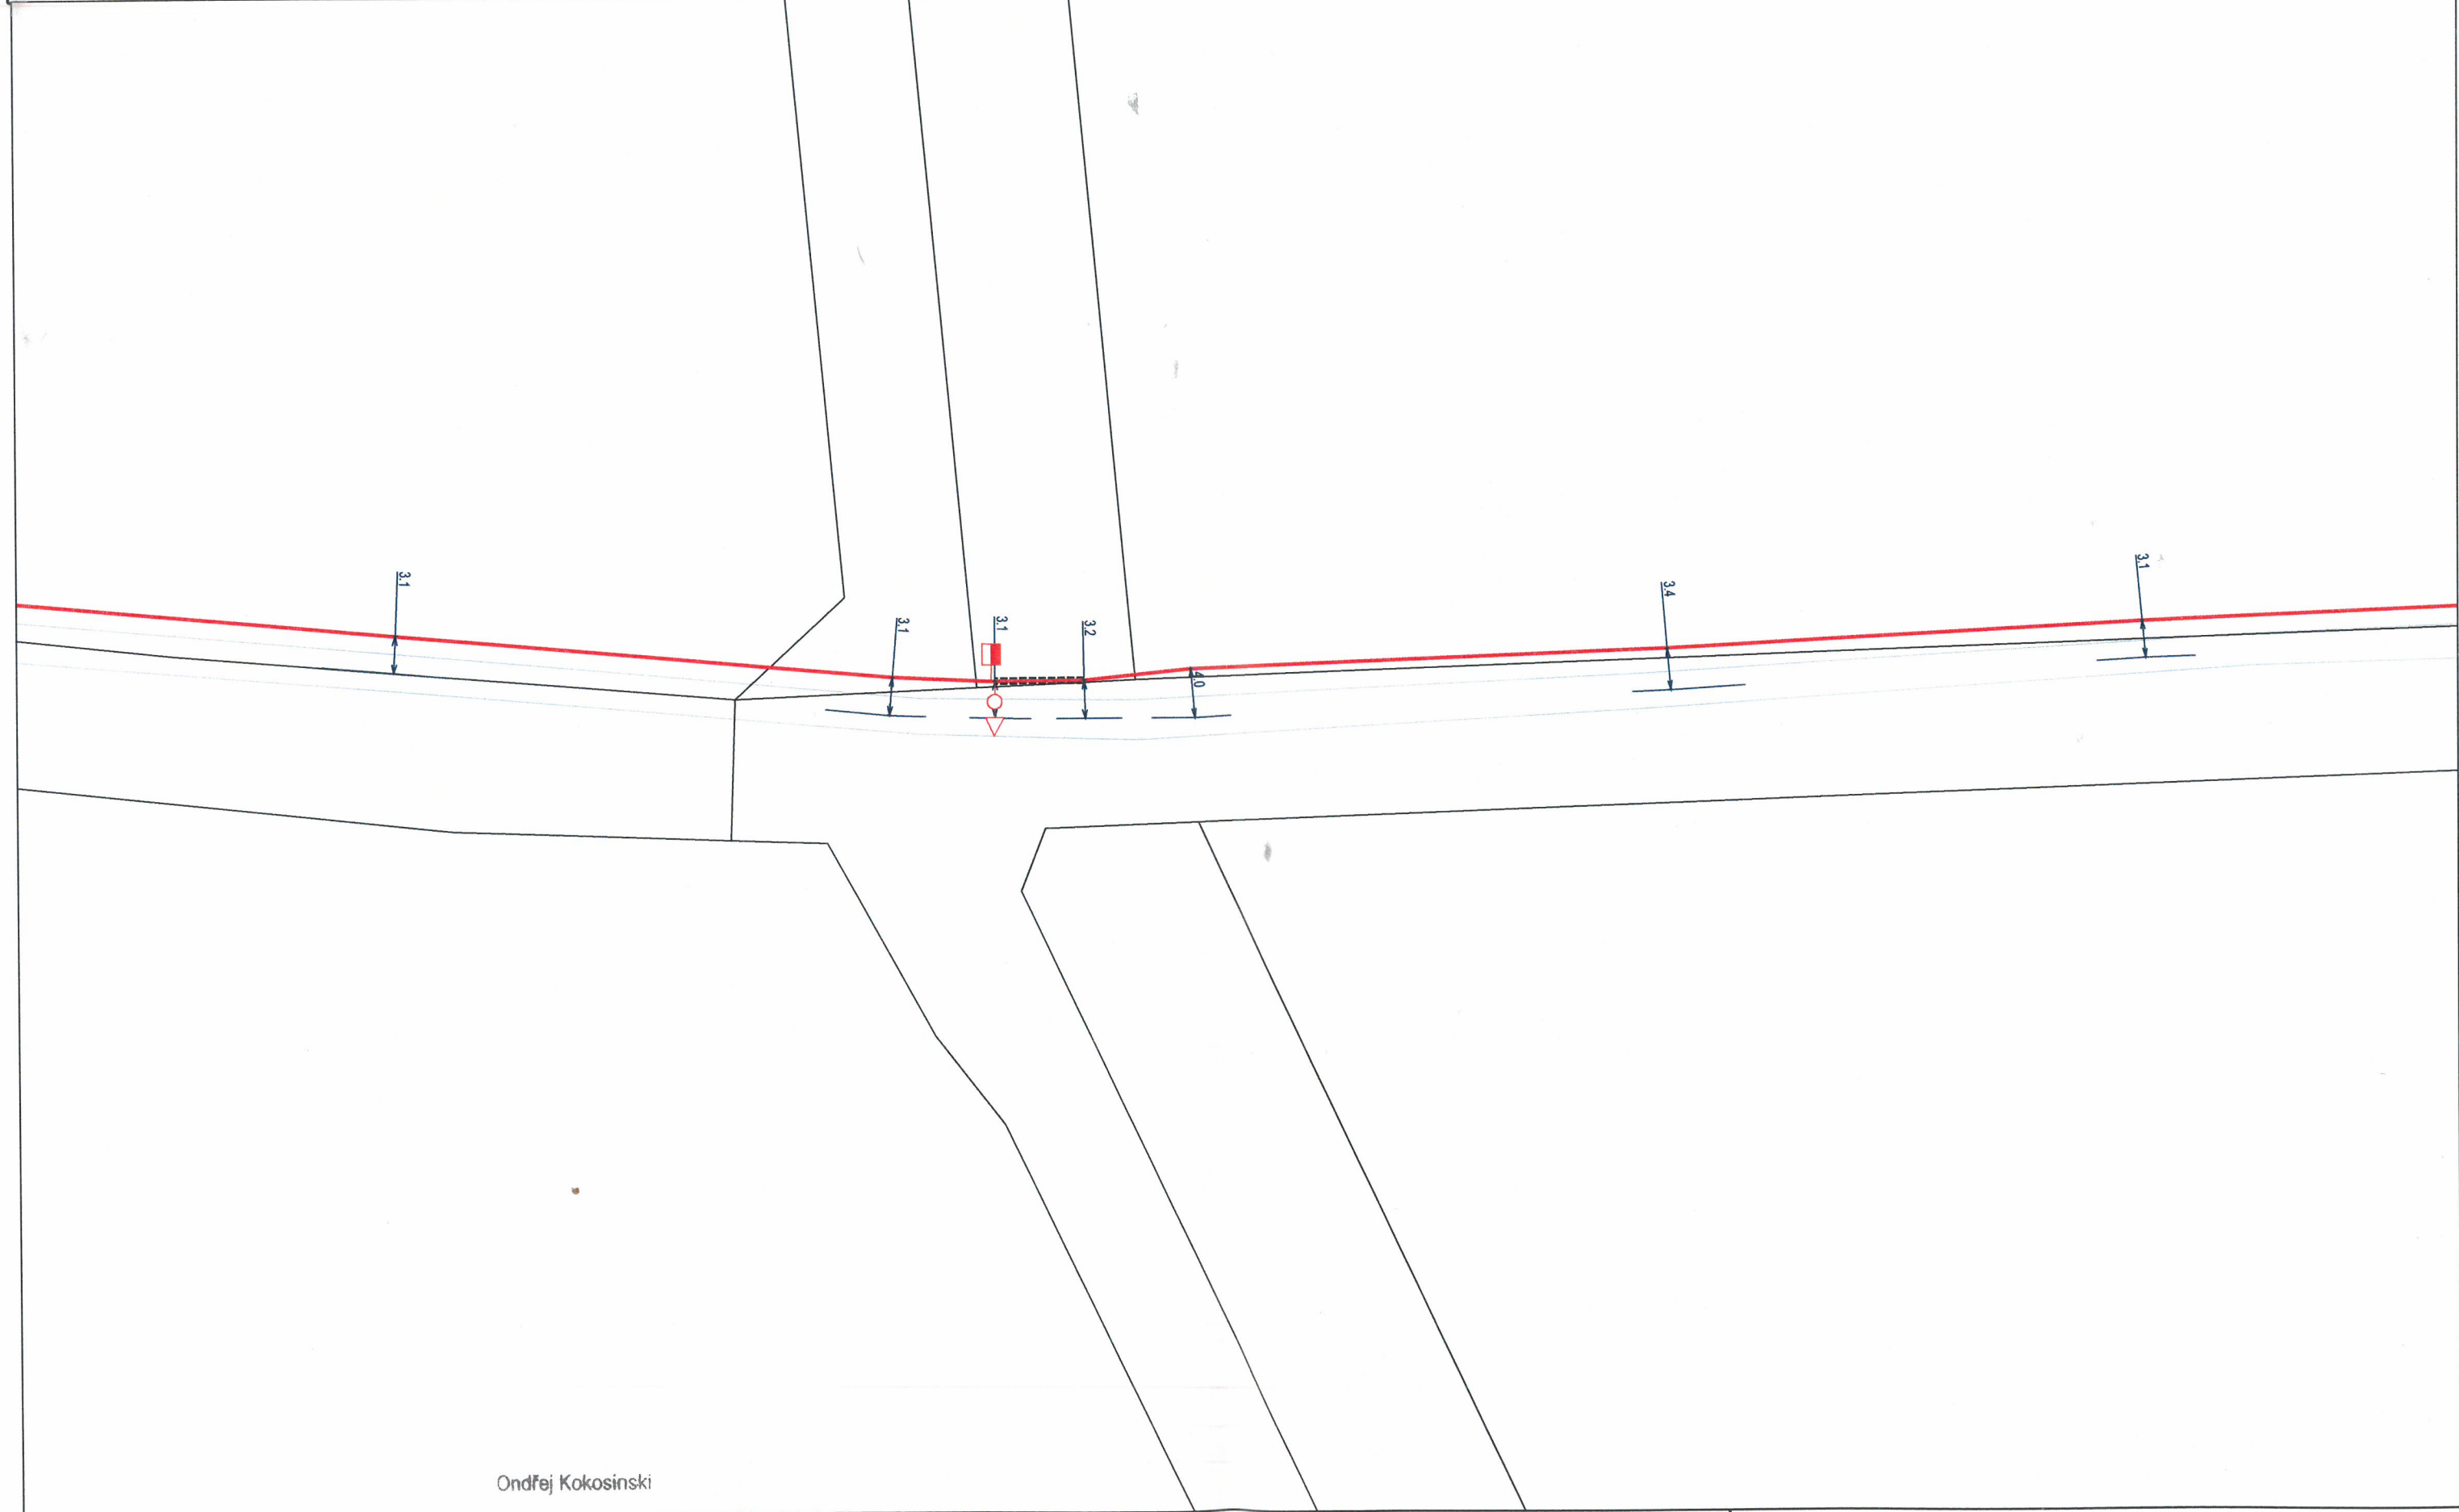

Ondřej Kokosinski


Účel: MAPY K VYTÝČENÍ

Akce: Realizace společných zařízení v k. ú. Hynkov

Autor: Gregovská M.

6

Datum vyhotovení: 12.06.2020



Ondřej Kokosinec

Předal za: GridServices, s.r.o.: 15.06.2020

Převzal:

MO: 42303 - Olomouc město




Účel: MAPY K VYTÝČENÍ

Akce: Realizace společných zařízení v k. ú. Hynkov

Autor: Gregovská M.

7

Datum vyhotovení: 12.06.2020



Ondřej Kokosinský

Předal za: GridServices, s.r.o: 15-06-2020

Převzal:

MO: 42303 - Olomouc město

