

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
G																	
H																	
I																	
J																	
K																	

VYPRACOVAL
Ing.J.Macíček

ODP.PROJ.PROFESE
Ing.Macíček

KONTROLOVAL
Ing.J.Henzl

ODP.PROJ.STAVBY
Ing.J.Henzl

OKRES: Jihomoravský

OBEČ: Brno

INVESTOR: Státní pozemkový úřad,130 00 Praha 3

FORMÁT 2 A4

Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK
na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Prostory šesti kancelářů v 1.NP budovy A
D.2 Elektroinstalace

MERITKO 1:1

Zapojovací schémata

Šedivka 1, R13 00 Bm
Mě: 5621 17A, Ing.Ak. 5621 JMK
www.terming.cz, e-mail:terming@terming.cz

ZAK.CÍSLO: 23-047

ARCHIVNÍ CÍSLO C.VYKRESU

TERMING spol.s r.o.

23-047/D.2 D.2.120

Vypracoval: Ing.J.Macíček

Kontroloval: Ing.J.Henzl

Datum : 08.06.2023

Ing.J.Macíček
Bagrovo náb.30
614 00 Brno
tel. 605 409 594

Investor:

Státní pozemkový úřad,130 00 P
Praha 3
Měřítko: N

Zak.číslo: 23-047

V.č.:
D.2.120

Akce:

Obsah:

Obsah:

Zapojovací schémata

Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK
na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Prostory šesti kancelářů v 1.NP budovy A
D.2 Elektroinstalace

Listů: 4

List: 1

ZAŘÍZENÍ Č.1: KLIMATIZACE OBJEKT A, 1.NP (6 kanceláří) – část 1

3.01

VENK.JEDN,pos.1,0 – FM49AH.U34

L1	L2	L3	N	PE	-	1L	2N	3A	PE	-	1L	2N	3B	PE
----	----	----	---	----	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----


5
3WS1
JYTY-J 4x1 mm

6
3WS2
JYTY-J 4x1 mm

3.02

pos.1,3 – Distrib box Multisplit – PMED3640

1L	2N	S	PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1L	2N	S	PE	-	1L	2N	S	PE	-	1L	2N	S	PE	-







7
3WS3
JYTY-J 4x1 mm

8
3WS4
JYTY-J 4x1 mm

9
3WS5
JYTY-J 4x1 mm

10
3WS6
JYTY-J 4x1 mm

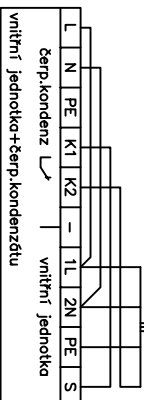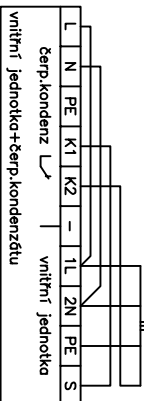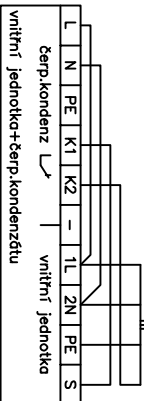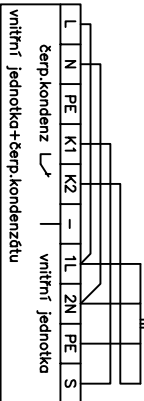

3.03

nový přívod
z RH-A
L1,2,3,N,Pe

vnitřní nástěnná klimajednotka-20W
typ.2, čerp.kondenzátu – 16W
ozn.(místn.č) A102-01

3.04

vnitřní nástěnná klimajednotka-20W
typ.3, čerp.kondenzátu – 16W
ozn.(místn.č) A101/1-01

3.05

vnitřní nástěnná klimajednotka-20W
typ.2, čerp.kondenzátu – 16W
ozn.(místn.č) A101-01

3.06

vnitřní nástěnná klimajednotka-20W
typ.1, čerp.kondenzátu – 16W
ozn.(místn.č) A100-01

Vypracoval:	Ing.J.Macříček	AKCE:	Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno	Ing.J.Macříček	Božetovo náb.30 614 00 Brno	Investor:	Státní pozemkový úřad,130 00 Praha 3	Zak.číslo:	23-047	AK.23-047/D.2	Ústí:	4
Kontroloval:	Ing.J.Henzl		Prostory šesti kanceláří v 1.NP budovy A			Obsah:	Zapojovací schémata	Změna/Datum:		V.č.:		List:
Datum	: 08.06.2023		D.2. Elektroinstalace	tel. 605 409 594				Měřtko:	N	D.2.120		3

