
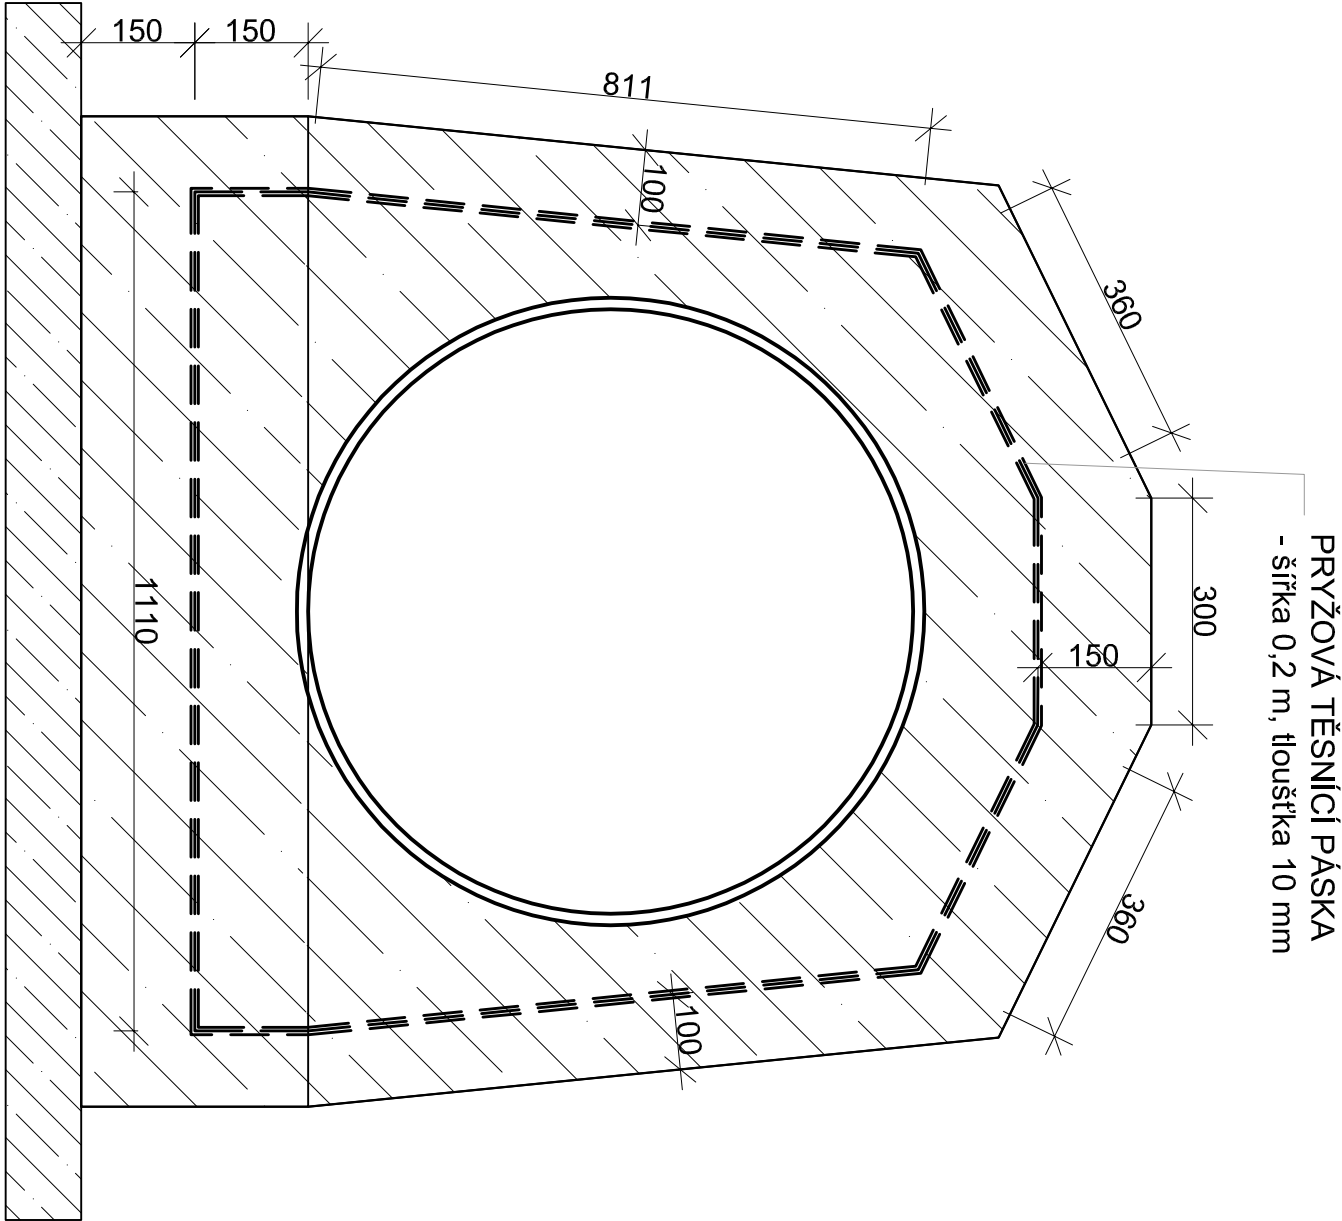


# NAPOJENÍ POTRUBÍ NA ŠACHTU - DETAIL - So 01

M 1 : 10

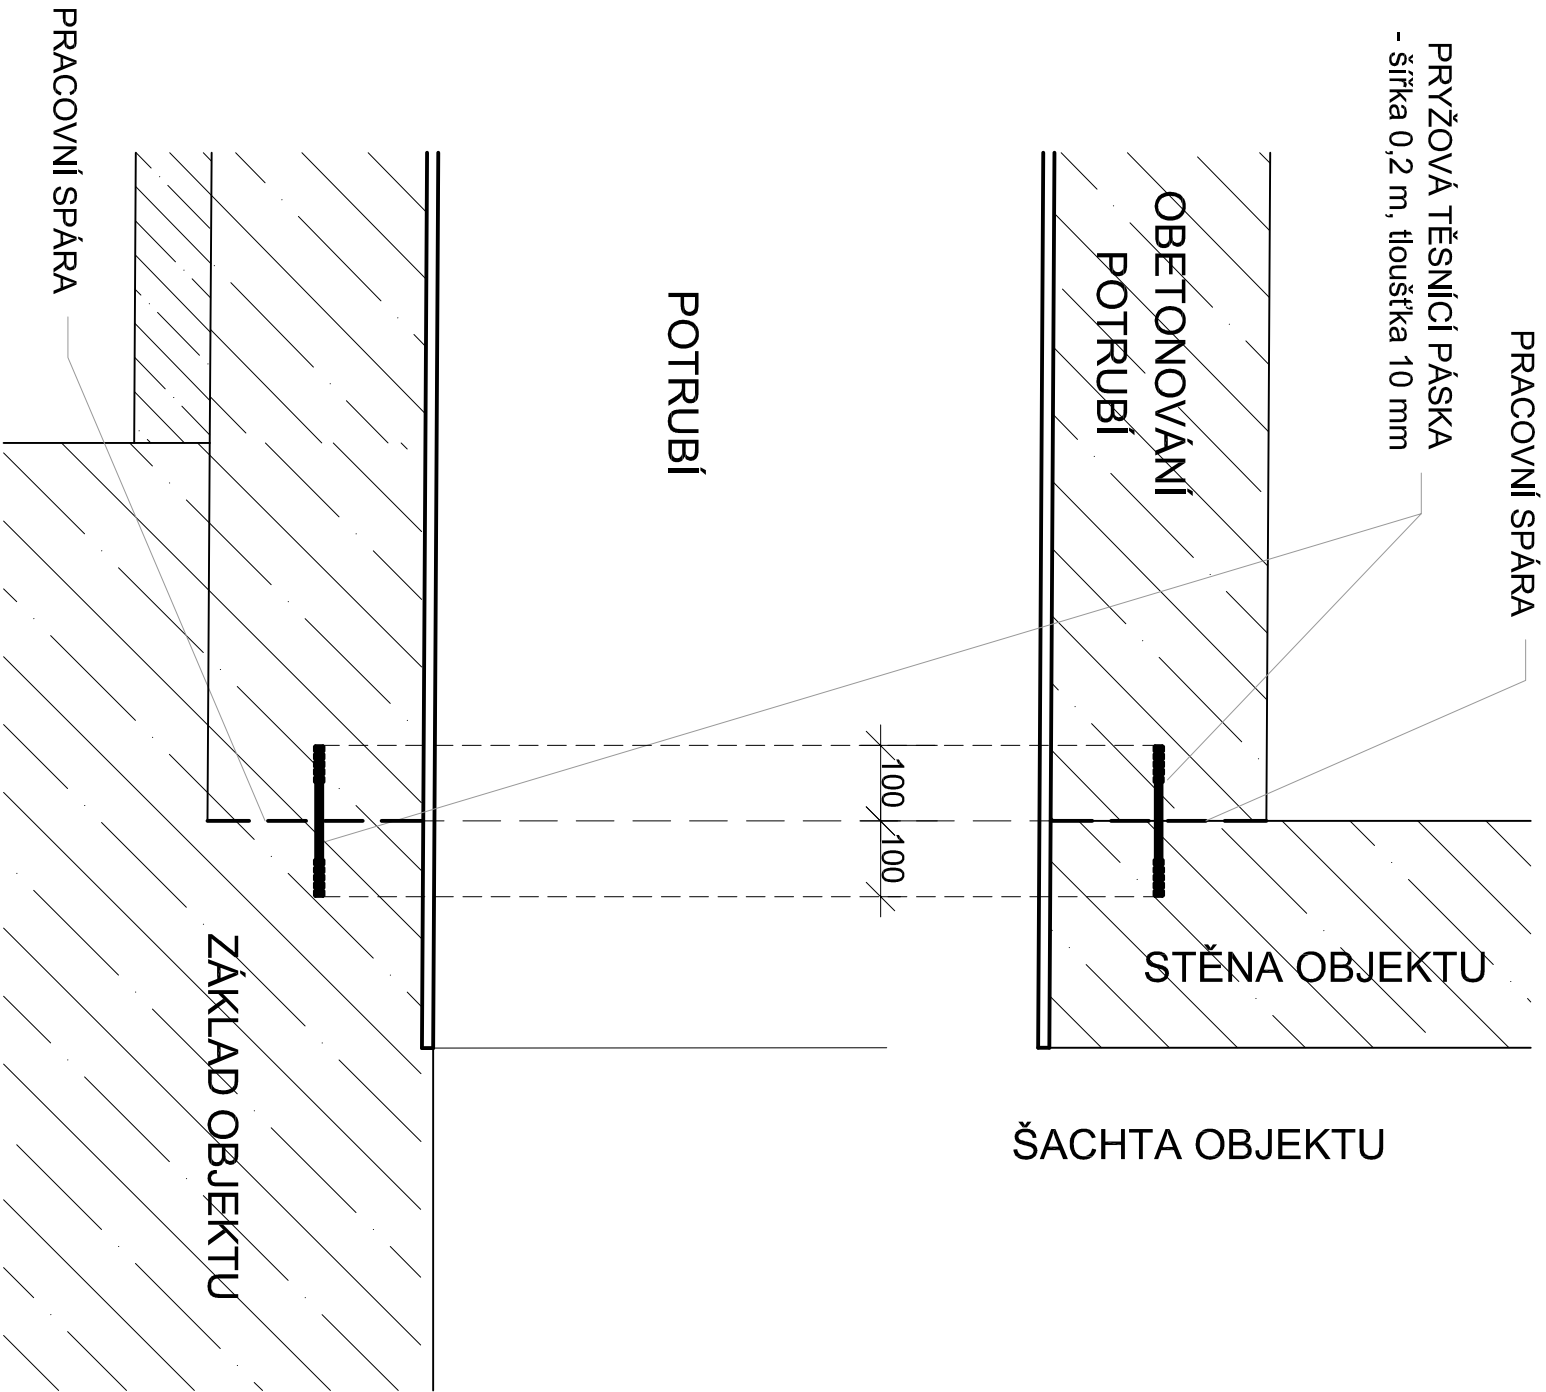

## POZNÁMKA :

- NAPOJOVÁNÍ VÝZTUŽE BUDE PROVEDENO VŽDY PŘEKRYTÍM PŘES 2 OKA SE SVÁZÁNÍM VÁZACÍM DRÁTEM
- KRYTÍ VÝZTUŽE V KONSTRUKCI BUDE VŽDY 5 CM (OD POVRCHU KONSTRUKCE K POVRCHU VÝZTUŽE)
- U KONSTRUKCÍ, KTERÉ BUDOU BETONOVAT PO ETAPÁCH, BUDE VÝZTUŽ VŽDY VYTAŽENA MIN. 30 CM Z KONSTRUKCE, PRO PROVÁZÁNÍ VÝZTUŽE PŘI DALŠÍM BETONOVÁNÍ
- PŘI ROZÍCH KONSTRUKCÍ SE PŘI VÝZTUŽOVÁNÍ POUŽÍJE POMOCNÁ VÝZTUŽ - TRĚMENY. TRĚMENY SE V ROZÍCH OSADÍ PO 30 CM A UPEVNÍ SE VÁZACÍM DRÁTEM KE KARI SÍTÍM

VED. PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<div><div><div></div></div><div><div>K INVEST s.r.o.</div><div>Demlov a 1011, 674 01 Třebíč</div><div>IČO : 255 89 679</div></div></div>	
Ing. Pavel Fiala	Ing. Pavel Fiala	Ing. Blahoslav Kopeček		
INVESTOR	ČR - Státní pozemkový úřad			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Žákovice, Vltovice u Bystřice pod Hostýnem			
AKCE				
REALIZACE KOPÚ ŽÁKOVICE - III. ETAPA				
SO 01 - VODNÍ NÁDRŽ VN1				
DRUH VÝKR	NAPOJENÍ POTRUBÍ NA ŠACHTU - DETAIL - So 01		VERZE PD	Č.VÝKRESU D.1 - 11