

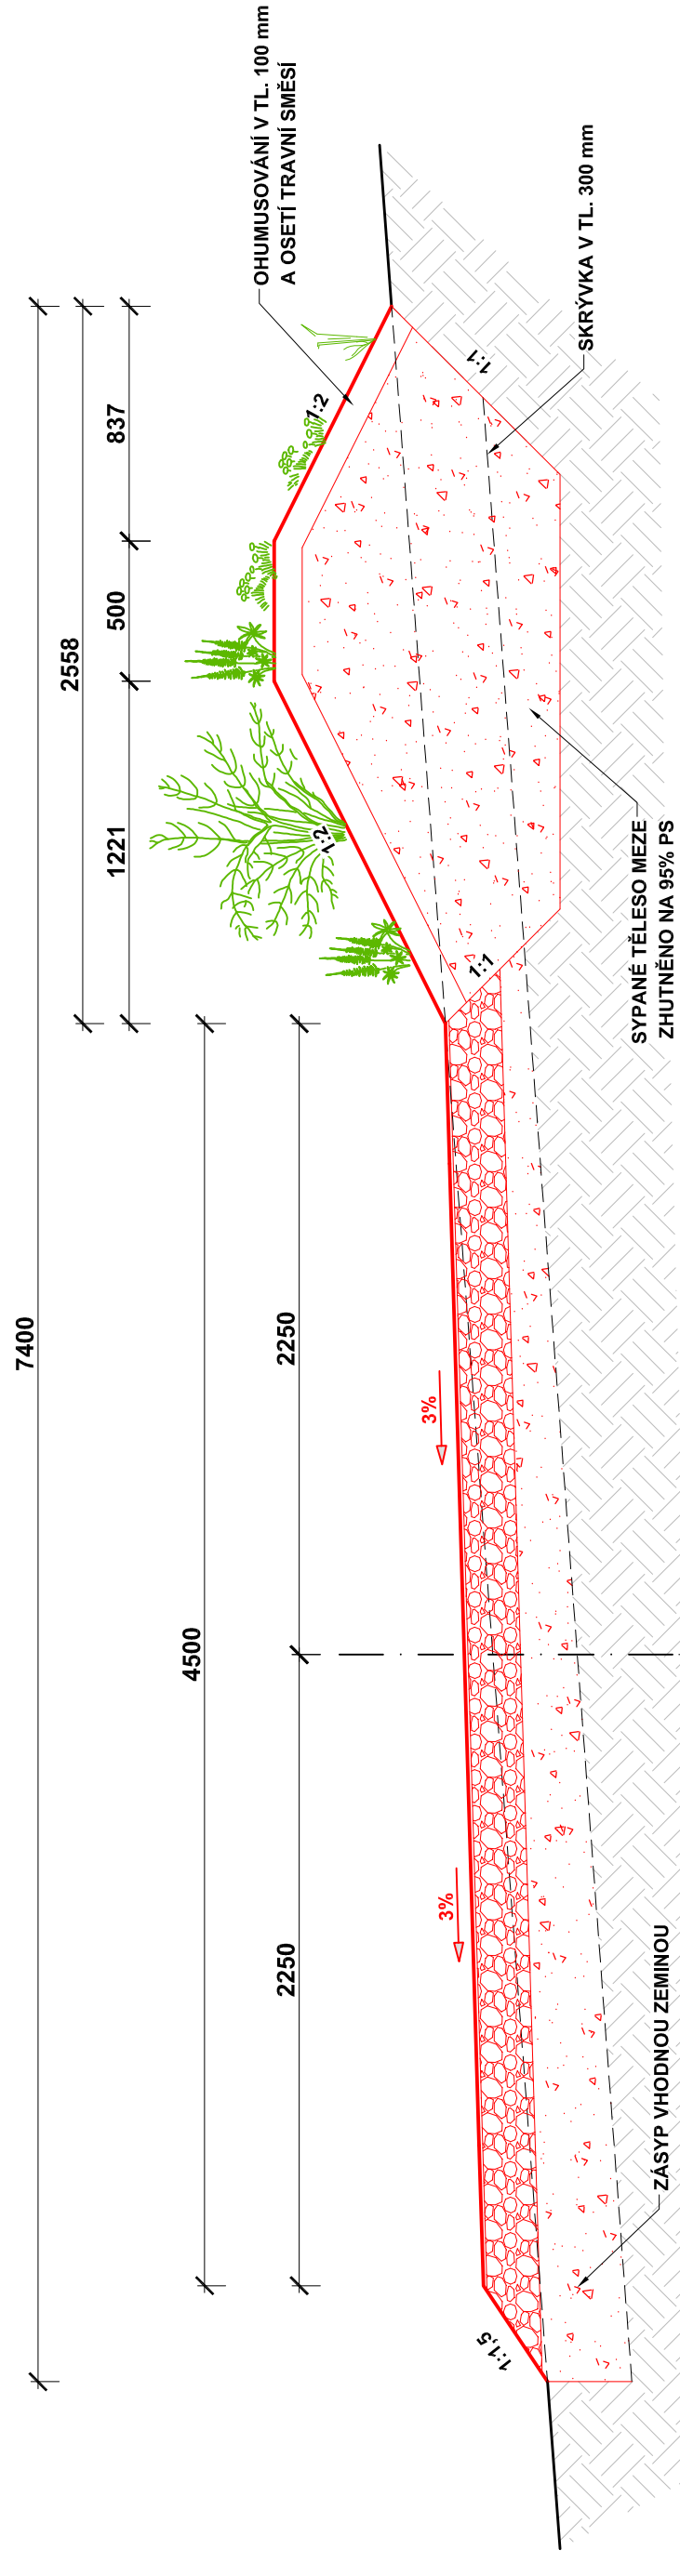



ASFALTOVÝ KRYT - ABS II	40 mm
ASFALTOVÝ KRYT - ABS II	80 mm
ŠTĚRKODŘT FR. 0/63	200 mm
ZEMNÍ PĚŇ $E_{DEF} = \text{min. } 30 \text{ MPa}$	-
DRČENÉ KAMENIVO FR. 63/125	450 mm
GEOTEXTILIE 500 g/m ²	-

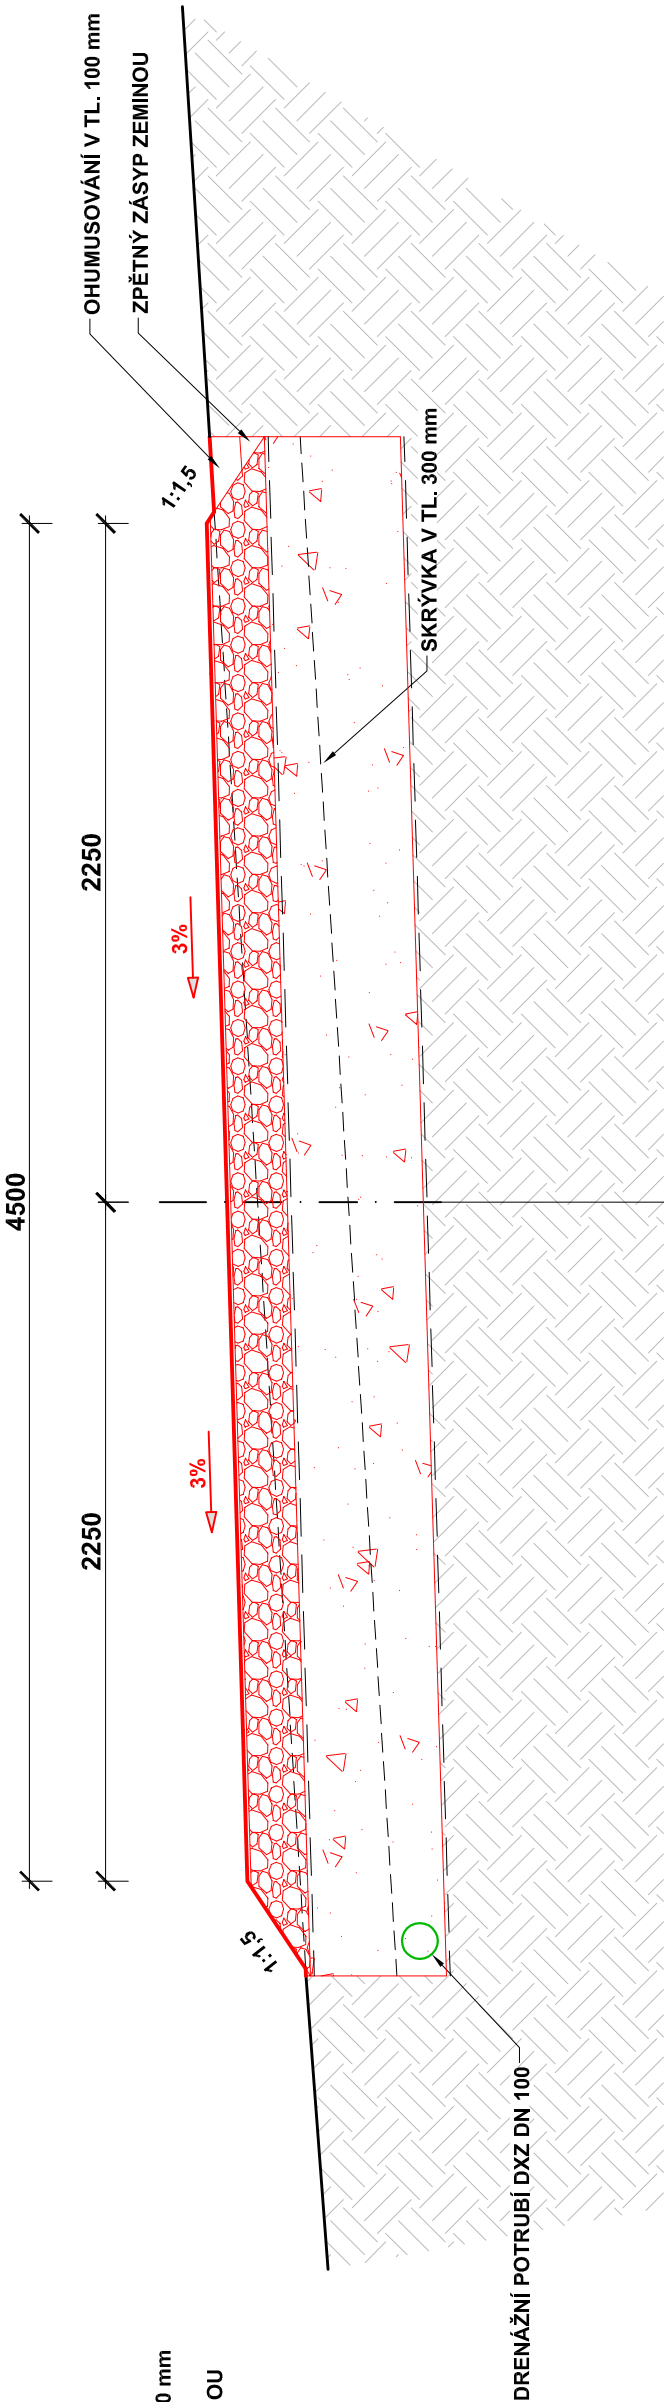

ZAKALENÍ KRYTU ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32	-
ŠTĚRKODRT' FR. 0/63	200 mm
ZEMNÍ PLÁŇ $E_{DEF,0} = \min. 30 \text{ MPa}$	



ZAKALENÍ KRYTÝ ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32	-	-
ŠTĚRKODRT' FR. 0/63	-	200 mm
ZEMNÍ PLAŇ E _{DEF} = min. 30 MPa	-	-
DRCENÉ KAMENIVO FR. 63/125	-	450 mm
GEOTEXTILIE 500 g/m ²	-	-

05	05/2023	datum	změna		ÚPRAVA SKLADBY KOMUNIKACE: SANACE - DLE POŽADAVKU SPÚ	
revize		datum				
zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Faliferlík		vedoucí projektant: Tomáš Brabec		vypracoval: Tomáš Brabec		kontroloval: Ing. Milan Verdan
ZAKÁZKA:		VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V K.Ú. MĚČÍN		formát A4:	2	b.4
				stupeň:	DSP	
OBSAH:						datum:
				měřítka:	1:25	
OBJEDNATEL:	ČR - SPÚ, KPÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy		arch. č.:		80/2019	
ZHOTOVITEL:	VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň				www.vodoplan.cz	
Společnost zapsaná v ORKrajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26514						