

Váš dopis zn.: **elektronické podání**Ze dne: **01.02.2022**Jednací číslo: **PVO2200990/EXS**

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



Datum: **01.02.2022**

Adresa žadatele:



**Informace o existenci sítí  
provozovaných společnostmi  
Středočeské vodárny, a.s.**

**Poskytnutá data mají informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci.**

Účel informace:	Existence sítí		
Lokalizační údaje:	Okres:	Kladno	
	Obec:	Dřetovice	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Dřetovice, 1145 pozemková	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:			
Kontaktní údaje: tel., e-mail			
Platnost:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace  
**nachází**

**sítě** (případně ochranná pásma vodních zdrojů) **provozované společnostmi Středočeské vodárny, a. s.**

Poskytnutá informace obsahuje **orientační zakres** vodohospodářského zařízení provozovaného společnostmi Středočeské vodárny, a. s. Skutečnou polohu vodohospodářského zařízení v zájmovém území na objednávku vytyčí pracovníci provozu vodovodů a provozu kanalizací.

Součástí poskytnuté informace jsou vodovodní a kanalizační přípojky. Společnost Středočeské vodárny, a. s. není vlastníkem ani provozovatelem přípojek (odst. 3 § 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Zákes přípojek je orientační z hlediska jejich polohy i počtu.

Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci resp. ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod/kanalizaci posílejte ve formátu pdf na technický útvar ([info@svas.cz](mailto:info@svas.cz)) nebo písemně na adresu: **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**, U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese  
[www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/](http://www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/)

**Středočeské vodárny, a.s.**  
útvar technického vyjadřování  
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno




manažer útvaru GIS

\*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **01.02.2022**

Jednací číslo: **PVO2200990/EXS**

### Situace zájmového území

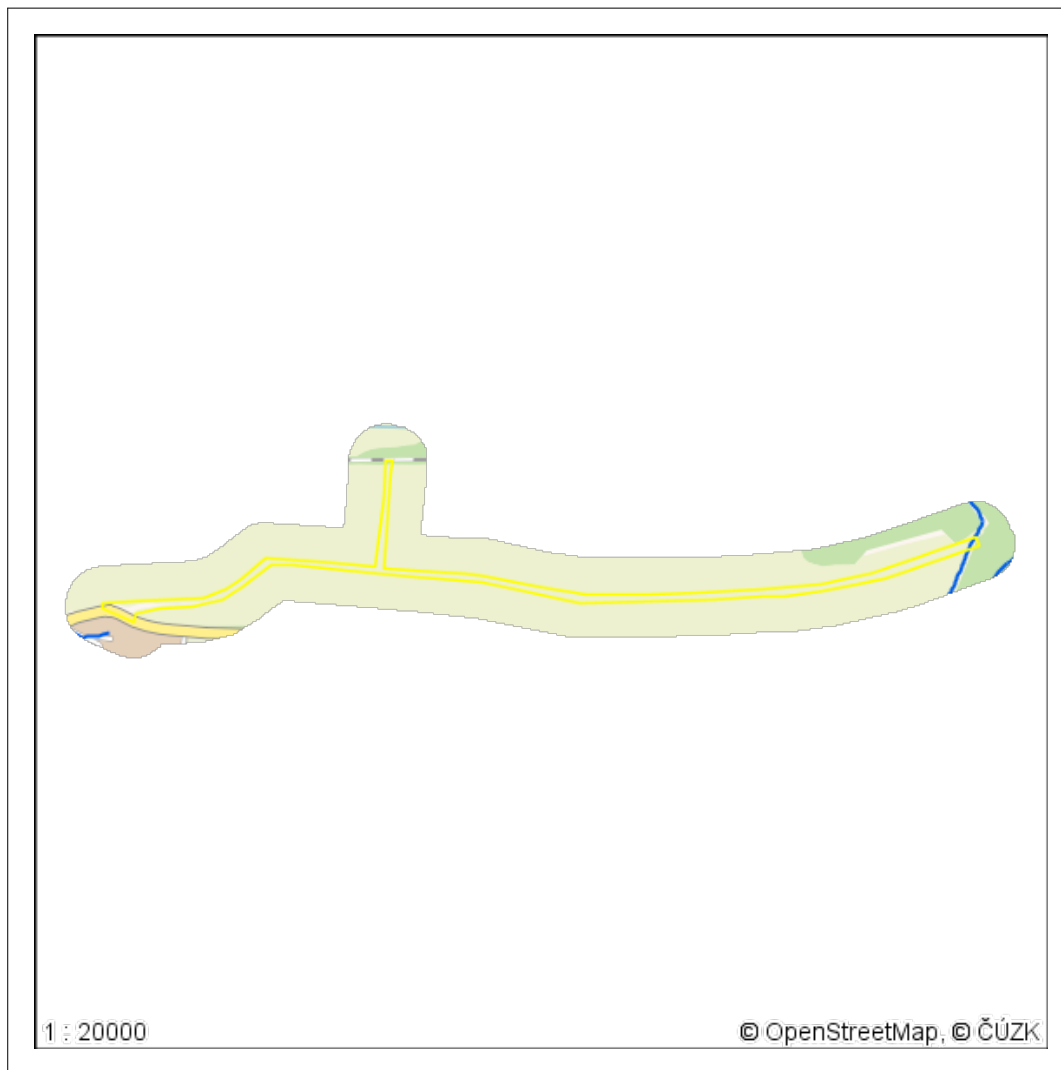

VODOVOD	KANALIZACE	ELEKTRO
 Dálkovod	 Kanalizace gravitační	 Elektro - silové vedení
 Vodovod provozováno	 Kanalizace tlaková	 Elektro - sdělovací kabel
 Vodovod mimo provoz	 Kanalizace podtlaková	 Elektro - optický kabel
 Vodovod neprovozováno	 Kanalizace mimo provoz	 Elektro - ostatní
 Vodovodní přípojka	 Kanalizace neprovozováno	
 I. stupeň OP vodního zdroje	 Kanalizační přípojka	
 II. stupeň OP vodního zdroje		
 III. stupeň OP vodního zdroje		
		 Vymezené zájmové území