ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ OPATOVICE

VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - § 54 SZ

GRAFICKÁ ČÁST ÚP - M 1 : 5 000

I.B2c - KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

- TECHNICKÁ INFRASTR. A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ZÁPADNÍ ČÁST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Brťov u Velkých Opatovic

Korbelova Lhota, Bezděčí, Svárov

LIST: ZÁPADNÍ ČÁST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

LIST: VÝCHODNÍ ČÁST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ OPATOVICE

VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - § 54 SZ

GRAFICKÁ ČÁST ÚP - M 1 : 5 000

I.B2c - KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

- TECHNICKÁ INFRASTR. A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

VÝCHODNÍ ČÁST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Velké Opatovice,
Velká Roudka

VYUŽITÍ ÚZEMÍ

stávající	návrh	změny	kontury	územní rezervy	
					plochy urbanizovaného území - mimo ploch dopravní infrastruktury, ploch veř. prostranství a ploch technické infrastr. - BH, BI, RI, RZ, RN, OV, OS, OH, OK, SM, SV, VL, VD, VZ, VS, ZS, ZO, ZP a ZX
					plochy lesní - NL
					dopravní infrastr. silniční, veřejná prostranství - DS1, DS2, DS3 a PV1
					veřejná prostranství - s vyšším podílem zeleně - PV2
					dopravní infrastr. - železniční - DZ
					plochy technické infrastruktury - ČOV
					plochy technické infrastruktury - energetika
					plochy technické infrastruktury - odpady
					plochy změn v krajině
					plochy pro vodohospodářské stavby a opatření
					lesopark

REGULACE

stav	návrh ÚP	
		hranice řešeného území
	ZZ1 ZZ2	označení plochy změny
	OD4	označení koridoru pro vedení dopravní infrastruktury
	K01	označení ploch změn v krajině
	R	označení územní rezervy
	TI1 – TE01	koridor technické infrastruktury nadmístního významu

DOPR.

stav	návrh	územní rezervy	
			schvalované jevy (problematika dopravy)
			jevy informativní

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

stav	návrh	územní rezervy	
			vodní plochy
			vodní toky
			hranice a číslo povodí
			záplavové území Q100
			aktivní zóna záplavového území
			vodovod
			vodojem, vodní zdroj
			čerpací stanice
			studna s akumulací, vrt
			ochranné pásmo vodního zdroje
			jednotná kanalizace
			řadková kanalizace, výtlak
			čistírna odpadních vod
			čerpací stanice kanalizace
			investice do půdy - meliorace
			hlavní odvodňovací zařízení
			odběrné místo požární vody - nadzemní hydrant / požární nádrž
			vzdálenost 600m od odběrného místa požární vody

ENERGETIKA

stav	návrh	
		nadzemní vedení elektro ZVN 400 kV
		nadzemní vedení elektro VVN 110 kV
		nadzemní vedení elektro VN
		kabelové vedení elektro VN
		trafostanice
		ochranné pásmo vedení a zařízení elektrizační soustavy
		fotovoltaická elektrárna (již realizováno)
		vysokotlaký plynovod
		středotlaký plynovod
		regulační stanice plynu
		bezpečnostní pásmo plynovodu

SPOJE
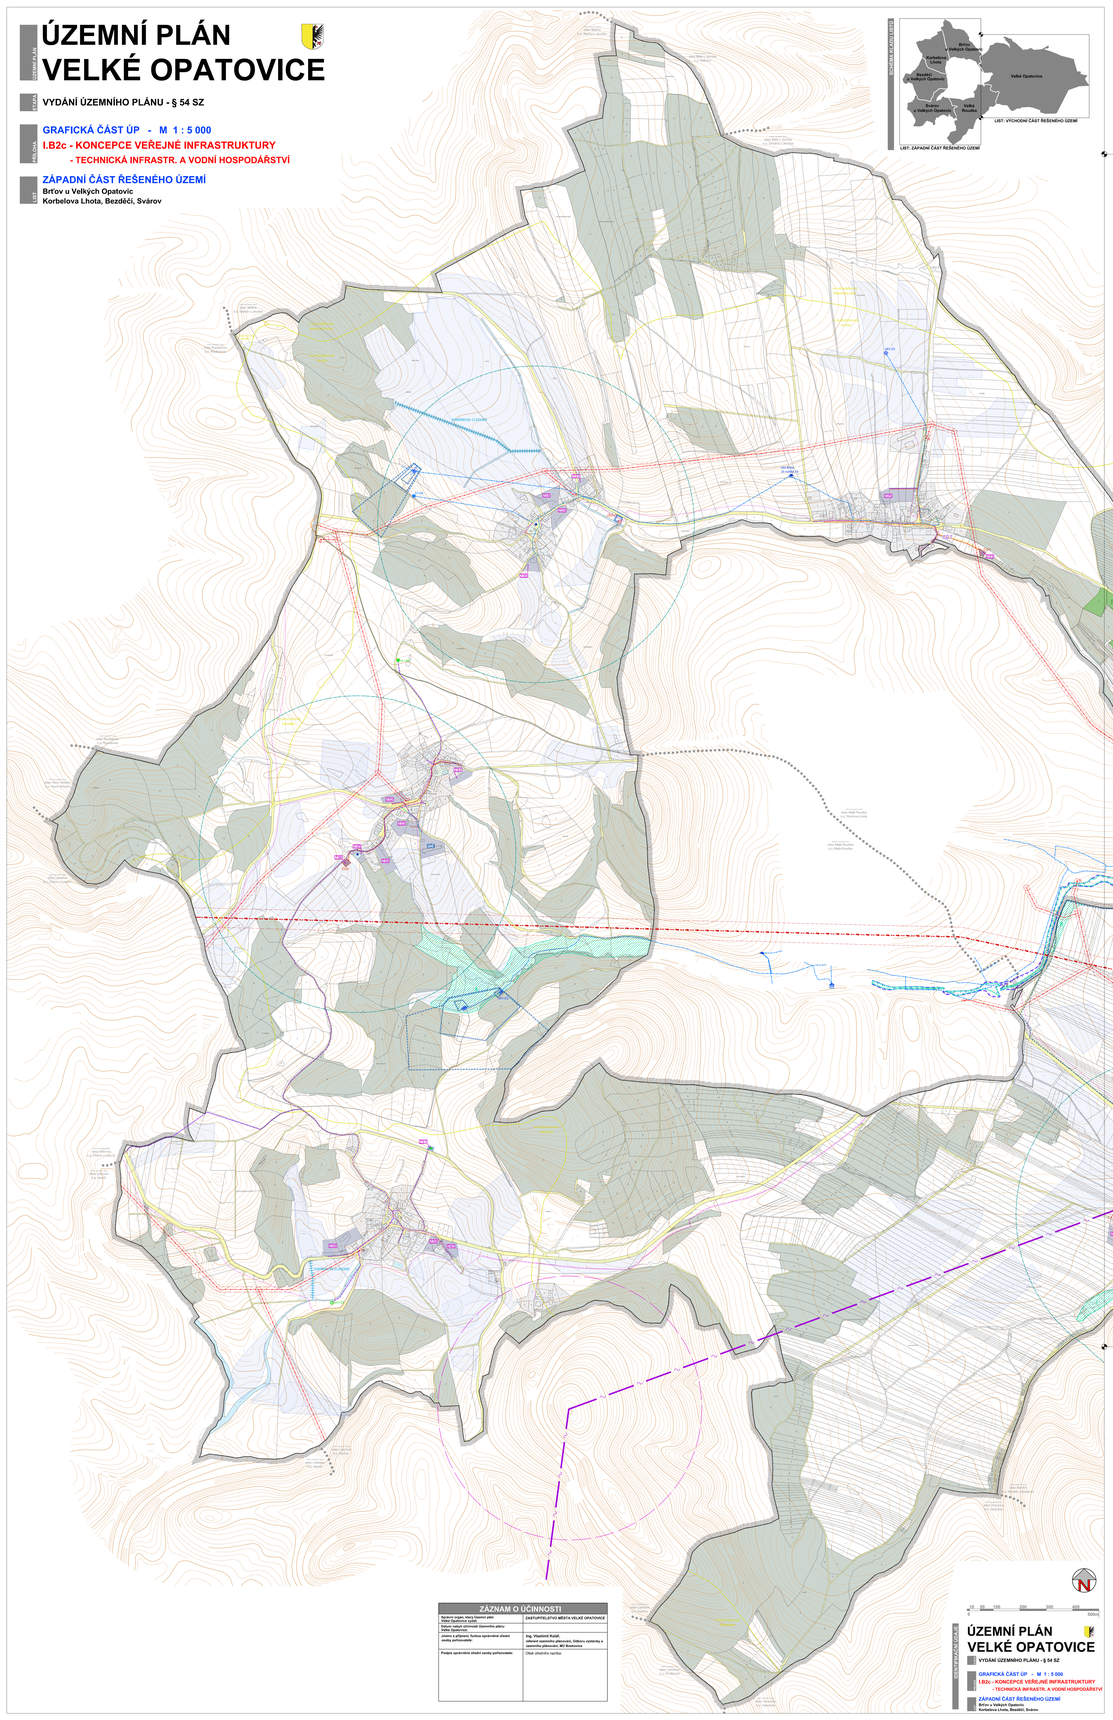
stav	návrh	
		radioreléová trasa
		ochranné pásmo zařízení elektronických komunikací
		síť elektronických komunikací