

Číslo vyjádření: 022070189009

Vyřizuje: Vladko Voříšek

Tel.: 469 669 934

Mobil: 702 250 358

E-mail: vladko.vorisek@vschrudim.cz

Datum: 26.09.2022

OPTIMA, spol. s r.o.


Farníková Bohuslava

Žižkova č.p. 738

566 01 Litomyšlské Předměstí

Ctětín parc. č. 1014, 200/7, Nasavrky parc. č. 1611, 1612, 1613, 1615, 1616, 1621, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Polní cesty C 42 a C 53 Nasavrky (zákres sítí - nezadáno nebo bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
 - a) Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 - i. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - ii. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - iii. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 - iv. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **1,5 m pro DN ≤ 500 mm a 2,5 m pro DN > 500 mm.**
 - v. Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního nebo kanalizačního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního nebo kanalizačního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního nebo kanalizačního řadu.
 - b) V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě nebo zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim před zahájením projektových prací.
 - c) Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Ladislav Šmahel, tel: 603 899 851, ladislav.smahel@vschrudim.cz .
2. Toto vyjádření bylo vytvořeno automatickým systémem společnosti VS Chrudim, má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

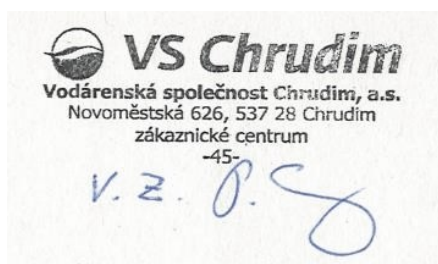

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Ctětín parc. č. 1014, 200/7, Nasavrky parc. č. 1611, 1612, 1613, 1615, 1616, 1621, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1637, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1645, 2193/1, 902/1

Přílohy: Mapa_O22070189009.pdf
Provoz: Hlinsko