PF 15 KM 0.0900

KUBATURY		
Na	0.16	m2
Za	0.00	m2
Ur	0.80	m
Sz	1.94	m
Sn	0.00	m



PF 16 KM 0.0950

KUBATURY		
Na	4.83	m2
Za	0.00	m2
Ur	2.61	m
Sz	4.45	m
Sn	0.00	m

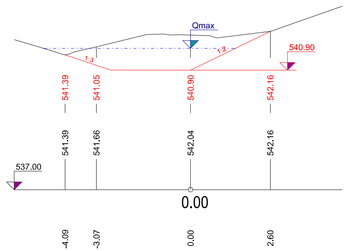

PF 17 KM 0.1000

KUBATURY		
Na	7.44	m2
Za	0.00	m2
Ur	2.56	m
Sz	9.42	m
Sn	0.00	m

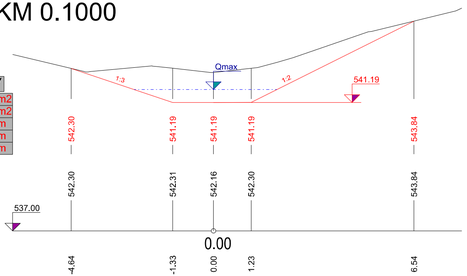

PF 18 KM 0.1050

KUBATURY		
Na	7.63	m2
Za	0.00	m2
Ur	0.80	m
Sz	9.93	m
Sn	0.00	m

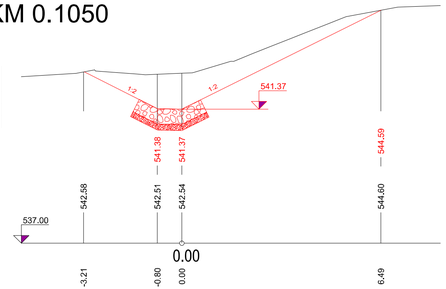

PF 19 KM 0.1100

KUBATURY		
Na	3.90	m2
Za	0.00	m2
Ur	0.80	m
Sz	3.64	m
Sn	0.00	m



PF 20 KM 0.1150

KUBATURY		
Na	1.17	m2
Za	0.00	m2
Ur	0.80	m
Sz	3.42	m
Sn	0.00	m



PF 21 KM 0.1200

KUBATURY		
Na	0.24	m2
Za	0.00	m2
Ur	0.80	m
Sz	1.12	m
Sn	0.00	m



PF 22 KM 0.1250

KUBATURY		
Na	0.19	m2
Za	0.53	m2
Ur	5.84	m
Sz	0.76	m
Sn	0.49	m

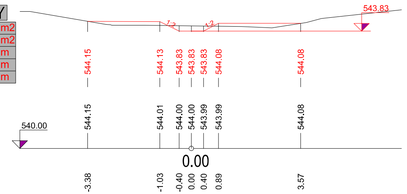

PF 23 KM 0.1350

KUBATURY		
Na	0.43	m2
Za	0.00	m2
Ur	0.80	m
Sz	2.24	m
Sn	0.00	m

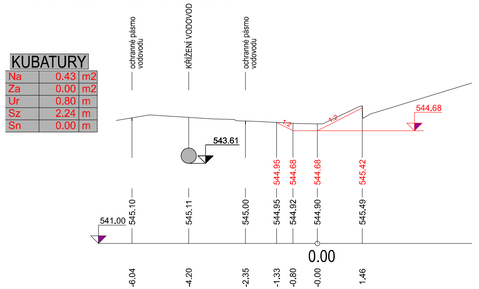

PF 24 KM 0.1400

KUBATURY		
Na	0.36	m2
Za	0.00	m2
Ur	0.80	m
Sz	1.19	m
Sn	0.00	m



PF 25 KM 0.1450

KUBATURY		
Na	0.49	m2
Za	0.00	m2
Ur	0.80	m
Sz	1.54	m
Sn	0.00	m



PF 26 KM 0.1500

KUBATURY		
Na	0.34	m2
Za	0.00	m2
Ur	0.80	m
Sz	1.17	m
Sn	0.00	m



PF 27 KM 0.1550

KUBATURY		
Na	1.03	m2
Za	0.00	m2
Ur	0.80	m
Sz	2.44	m
Sn	0.00	m

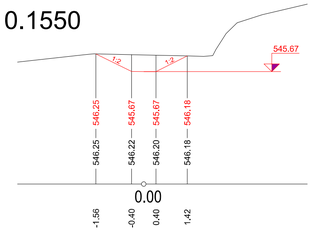

PF 28 KM 0.1600

KUBATURY		
Na	0.53	m2
Za	0.00	m2
Ur	0.80	m
Sz	1.64	m
Sn	0.00	m



Poznámka:
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Název akce: PD - Mokřad v k.ú. Kunice	Datum:	11/2023	Autorizační razítko:
	Stupeň:	DSP/DPS	
	Měřítko:	1:100	
	Číslo zakázky:	403/2023	
Název výkresu: SO1 - Příčné profily	Formát:	4xA4	
	Číslo výkresu:	D1.4.2	Číslo paré: